



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ กต.คกข.(ปบ) ๓๘๗/๒๕๖๘  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมเจตน์ สะวังจู

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก. กฟส.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สายส่ง ๑๑๕ KV ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	พีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สายส่ง 115 KV	๑๓ - ๑๔ เม.ย.๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๘.๐๐ น.	บ.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต PM ระบบไฟฟ้าใน สถานี ๑๑๕ kv	SMC๐๖YS๑๔	สถานีฯ ๒ บ.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต	รัชชัย เบอร์โทร ๐๖๒- ๔๘๐๒๘๔๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)บ.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสรศาศาสตร์ สงวนพันธ์ ตำแหน่ง หน.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)


๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓.  พิกัดพื้นที่เริ่มตัดไฟ ๓.๑ เริ่ม ๑๓.๕๔๕๗๑๗ ๑๐๐.๓๔๕๐๔๒

ลงชื่อ 

(นายสมเจตน์ สะวังจู)

ตำแหน่ง.....ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก. กฟส.โคกขาม

# SMC06YS-14

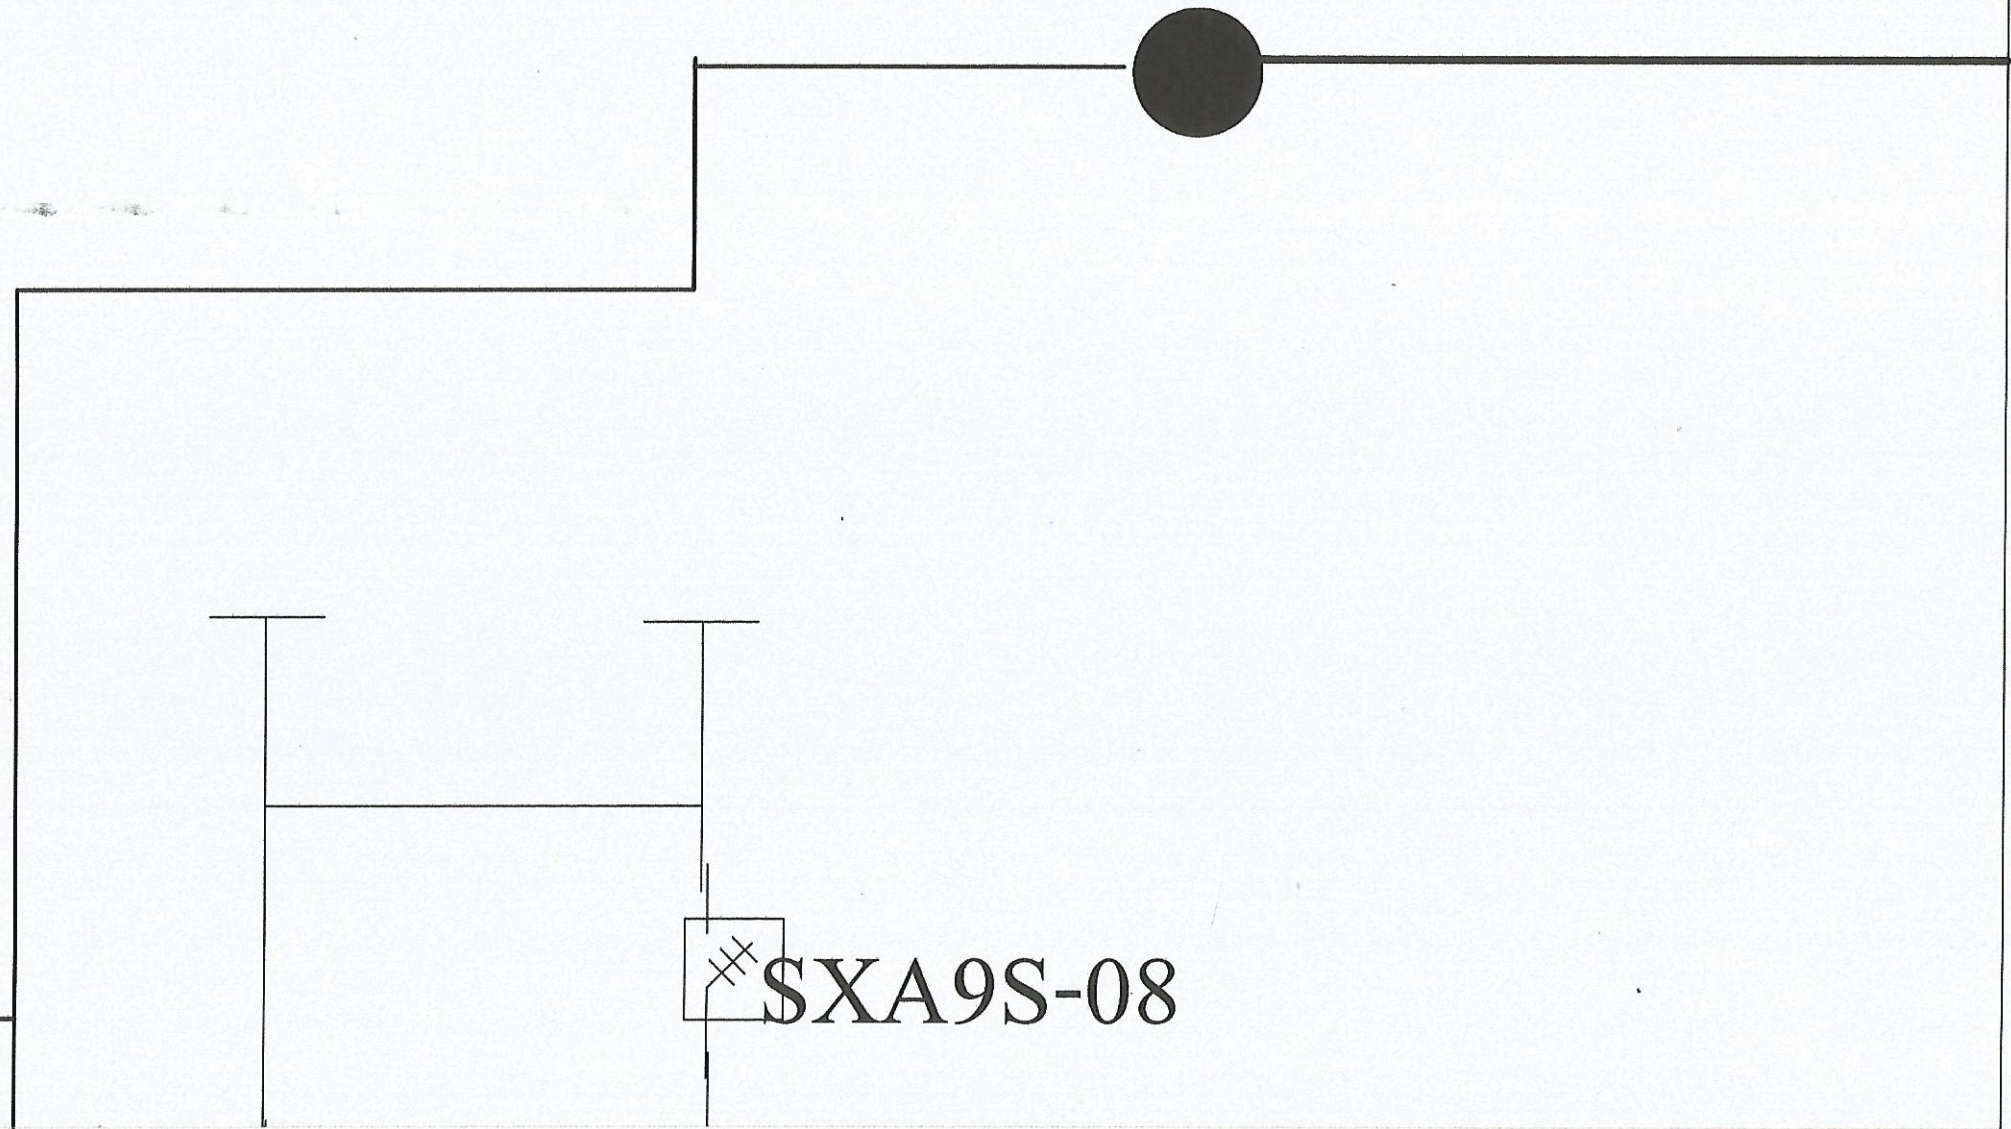

SXA9S-08

แผนควบคุมการจ่ายไฟ ของควบคุมและนิรภัย ผู้เขียน: นายสุรพันธ์ ตูตมโสรค์ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ	<b>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</b>	ใต้ฉบับที่..... กรุงเทพมหานคร พึงฉบับที่.....
	ผู้ว่ากร..... <b>สถานี สิ้นสาย</b>	ใต้ฉบับที่ 18.02.5597 ใต้..... มตรา.....
วิศวกร ควบคุมและนิรภัย	<b>แผนควบคุมการจ่ายไฟ กคร.(ก.3)</b>	ใต้ฉบับที่..... ใต้.....ของจำนวน.....แผ่น



Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด

30/101, 102 Moo 1, T.Khokkham, Amphur Muang, Samutsakhon 74000 Thailand

30/101, 102 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 สาขาที่ 00002

Tel : 66 34 490537-41

Fax : 66 34 490542

ทะเบียนรับ กฟฟ.โคกขา  
เลขที่ ๑๕๑๔  
วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๘  
หน้า ๑๔ : ๓๗

ที่ OA2/2503\_013

20 มีนาคม 2568

เรื่อง ปิดระบบ 115 kV ภายใน ของบริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต

เรียน ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม

เนื่องด้วย บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์ที่จะปิดระบบ 115 kV ภายใน เพื่อทำการ PM ระบบไฟฟ้าในสถานี 115 kV Substation 2 ประจำปี โดยการปิดระบบจะดำเนินการใน วันอาทิตย์ ที่ 13-14 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. ดังนั้นทางบริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต จึงเรียนมายัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม เพื่อใคร่ขอความอนุเคราะห์ ช่วยในการสนับสนุนการ เปิด/ปิด สวิตช์ไบมิด 115 KV เบอร์ดิตต่อผู้ดูแล Substation ( 0624802848 ตรีชัย )

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

<input checked="" type="checkbox"/> รจก.(ท)	<input type="checkbox"/> รจก.(ล)	<input type="checkbox"/> เพื่อทราบ	<input type="checkbox"/> รายงานด้วย
<input type="checkbox"/> ผชน.9	<input type="checkbox"/> วรค.9	<input type="checkbox"/> เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป (คุณ สมเกียรติ กระจ่างแจ้ง)	
<input type="checkbox"/> ผบร.	<input checked="" type="checkbox"/> ผปน.	<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อทราบและดำเนินการ	
<input type="checkbox"/> ผมท.	<input type="checkbox"/> ผสน.	ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	
<input type="checkbox"/> ผบส.	<input type="checkbox"/> ผกส.		
<input type="checkbox"/> จป.	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		

*Sankiat*

MR&Consultant

*ทศวิทย์*  
นายสมเจตน์ ชะวีงู  
รจก.(ท) รักษาการแทน  
ผจก.กฟส.คกข.  
๒๔ มี.ค. ๒๕๖๘