



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บอ.) ๘๘๐ / ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ

วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานซ่อมแซมอุปกรณ์ AIR Break Switch ระบบ ๑๑๕ kV บริเวณปากซอยบริษัท วาย.อาร์.ซี เท็กไทล์ จำกัด รหัส SAA๐๕YS-๐๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SAA๐๕YB-๐๑	๑๓ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ AIR Break Switch ๑๑๕ kV	DDE ปากซอยเข้าบริษัท วายอาร์ซี เท็กไทล์ จก.	ปลายสาย (บริษัท วาย.อาร์.ซี เท็กไทล์ จำกัด)	นายมนตรี มาลาศรี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายมนตรี มาลาศรี ตำแหน่ง วิศว.พ.ผบอ.กบข.(ก๓) โทร ๐๘-๗๘๐๒-๕๗๗๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

๒๘ มี.ค.๒๕๖๘

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บข.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อ.ก.บข.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ทผ.

มงคลชัย

๒๖ มี.ค.๖๘

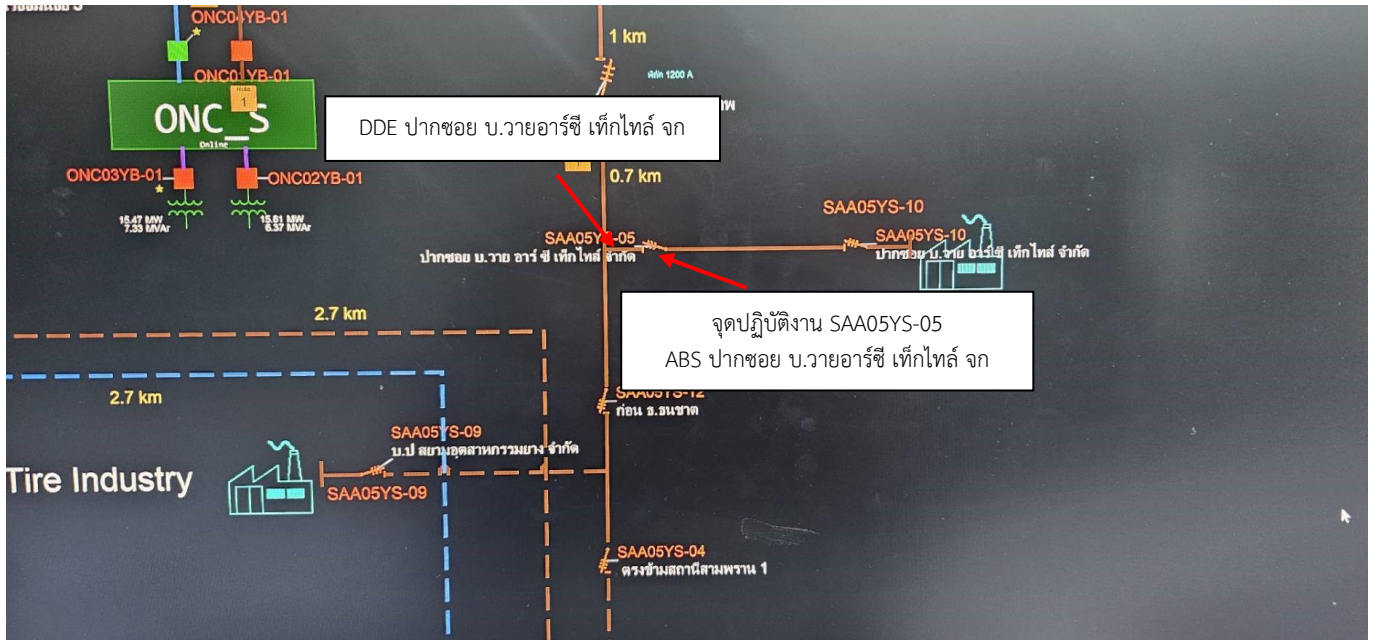



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ้อมน้อย

เลขที่ ก.๓ อม.น.(ปบ.) /๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแจ้งดำเนินการแก้ไข Air break switch ๑๑๕ เควี

ถึง กฟจ.สมุทรสาคร

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรียน ผจก.กฟจ.สมุทรสาคร

เนื่องจากวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ กฟส.อ้อมน้อย ทำการปลด-สับ อุปกรณ์ Air break switch ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี เพื่อบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ของบริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด พบปัญหา อุปกรณ์ Air break switch รหัส SAA05YS-05 เฟส A สับไม่สนิท สภาพใบมีดโก่งงอ

รายละเอียด

- Air break switch ๑๑๕ เควี รหัส SAA05YS-05 lat : ๑๓.๗๐๐๐๖๘, ๑๐๐.๒๙๘๘๐๒

ทั้งนี้ บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด ได้แจ้งกำหนดการดับไฟครั้งต่อไป เป็นวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ดังนั้น กฟส.อ้อมน้อย จึงเห็นควรแจ้ง ให้ กบข.(ก.๓) เข้าดำเนินการ ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข ในวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา แจ้งส่วนเกี่ยวข้องให้ต่อไป

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

๑๕ มก ๒๕๖๘

ที่ ก๓ อม.น.(ปบ.) ๑๖ /๒๕๖๘

เรียน อก.บข.(ก๓)

เพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่
เกี่ยวข้องดำเนินการให้ต่อไปด้วย

(นายวรชัย แก้ววิจิตร)

ผจก.กฟจ.สมุทรสาคร

20 มกราคม 2568

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร ๑๔๓๖๐



集綸纖維有限公司
บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
Y.R.C. TEXTILE COMPANY LIMITED

134, 134/2, 134/3 หมู่ 6 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
134, 134/2, 134/3 Moo 6, Sathakit 1st Road, Oam Noi, Kratoomband, Samudsakorn 74130
Tel : 0-2810-4500 (30 สาย), 0-2420-2107, 0-2420-0871, 0-2420-1055-6 Fax : 0-2420-1516

กฟส. อ้อมน้อย เลขที่รับ..... ๓๑๕
วันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๕ เวลา ๕:๕๗

ที่ แผนกพลังงาน. 02/2568

13 มกราคม 2568

เรื่อง ขออนุญาตดับไฟเพื่อบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115/22 KV และแก้ไข DS 115 KV
เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย
อ้างถึง หนังสือแจ้ง เลขที่ 01/2568 ลงวันที่ 3 มกราคม 2568

ตามที่บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด ได้แจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย ตรวจสอบ DS 115 KV. เพื่อให้ตรวจสอบแก้ไขเปลี่ยนอุปกรณ์ ตามที่อ้างอิง นั้น


บัดนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะบำรุงรักษาสถานี 115/22 KV วันที่ 13 เมษายน 2568 เวลา 08.00 – 17.00 น. จึงขออนุญาตให้การไฟฟ้าฯ ช่วยส่งเจ้าหน้าที่ทำการตัดไฟก่อนที่บริเวณทางเข้าซอยแปซิฟิกและดำเนินการแก้ไข DS 115 KV. ที่พบปัญหาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

<input checked="" type="checkbox"/>	รจก.(ด)
<input checked="" type="checkbox"/>	รจก.(ท)
<input type="checkbox"/>	พชน.๙
<input type="checkbox"/>	พชน.๘
<input type="checkbox"/>	นวช.๙
<input type="checkbox"/>	นวช.๘
<input type="checkbox"/>	นตค.
<input type="checkbox"/>	วตค.
<input type="checkbox"/>	ทพ.สน
<input type="checkbox"/>	ทพ.ปร
<input type="checkbox"/>	ทพ.มต
<input type="checkbox"/>	ทพ.บส
<input checked="" type="checkbox"/>	ทพ.ปบ
<input type="checkbox"/>	ทพ.เส
<input type="checkbox"/>	ทพ.
<input type="checkbox"/>	จป.
<input type="checkbox"/>	ห้อง LAN

- เพื่อทราบ
- เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
- เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายสมศักดิ์ นุชสาย)
ผจก. กฟส.อ้อมน้อย
๑๓ ม.ค. ๒๕๖๘

ลงชื่อ



(นายสมโชค สุวดีคุณ)
รองผู้จัดการโรงงาน

ผู้ประสานงาน : นายเอกชัย เปลียนสูงเนิน
(โทร. 084-4243513)