



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGULATORY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ) 342/2568

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 3 เม.ย. 2568

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ชุดงานก่อสร้าง กฟส.เดิมบางนางบวช ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี
ใต้ไลน์สายส่งแยกนางบวช-บ้านบางแอก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA 02	20 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.	ปรับปรุง/ถอนเสาบริเวณแยกนางบวช-บ้านบางแอก	DBA2S-16 ร้านเป็ดหมอน้ำ	DBA2S-04 บางแอก	นายอรรถพล อินพลอย พ.๖.๓ 097-323252๙
	DBA 03	20 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA3S-01 หน้า สฟฟ.ดบ.	DBA3S-02 บางแอก	
	DBA 04	20 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.		DBA4S-01 หน้า สฟฟ.ดบ.	ดิสชั่วคราว เดินที่รณางบวช	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ 1,4 ต.นางบวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.807105... Long: ...100.120579.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.791175... Long: ... 100.104442.....

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บษ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจพ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ตัดไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควิลต์ในสายส่ง


DBA4S-04

บางแมก

วงจรDBA02 บริเวณ DBA2S-16 ถึง DBA2S-04 บางแมก

วงจรDBA03 บริเวณ DBA3S-01 ถึง DBA3S-02 บางแมก

วงจรDBA04 บริเวณ DBA4S-01 ถึง DIS ช่วงตราเต็นท์ถนนบางวาช

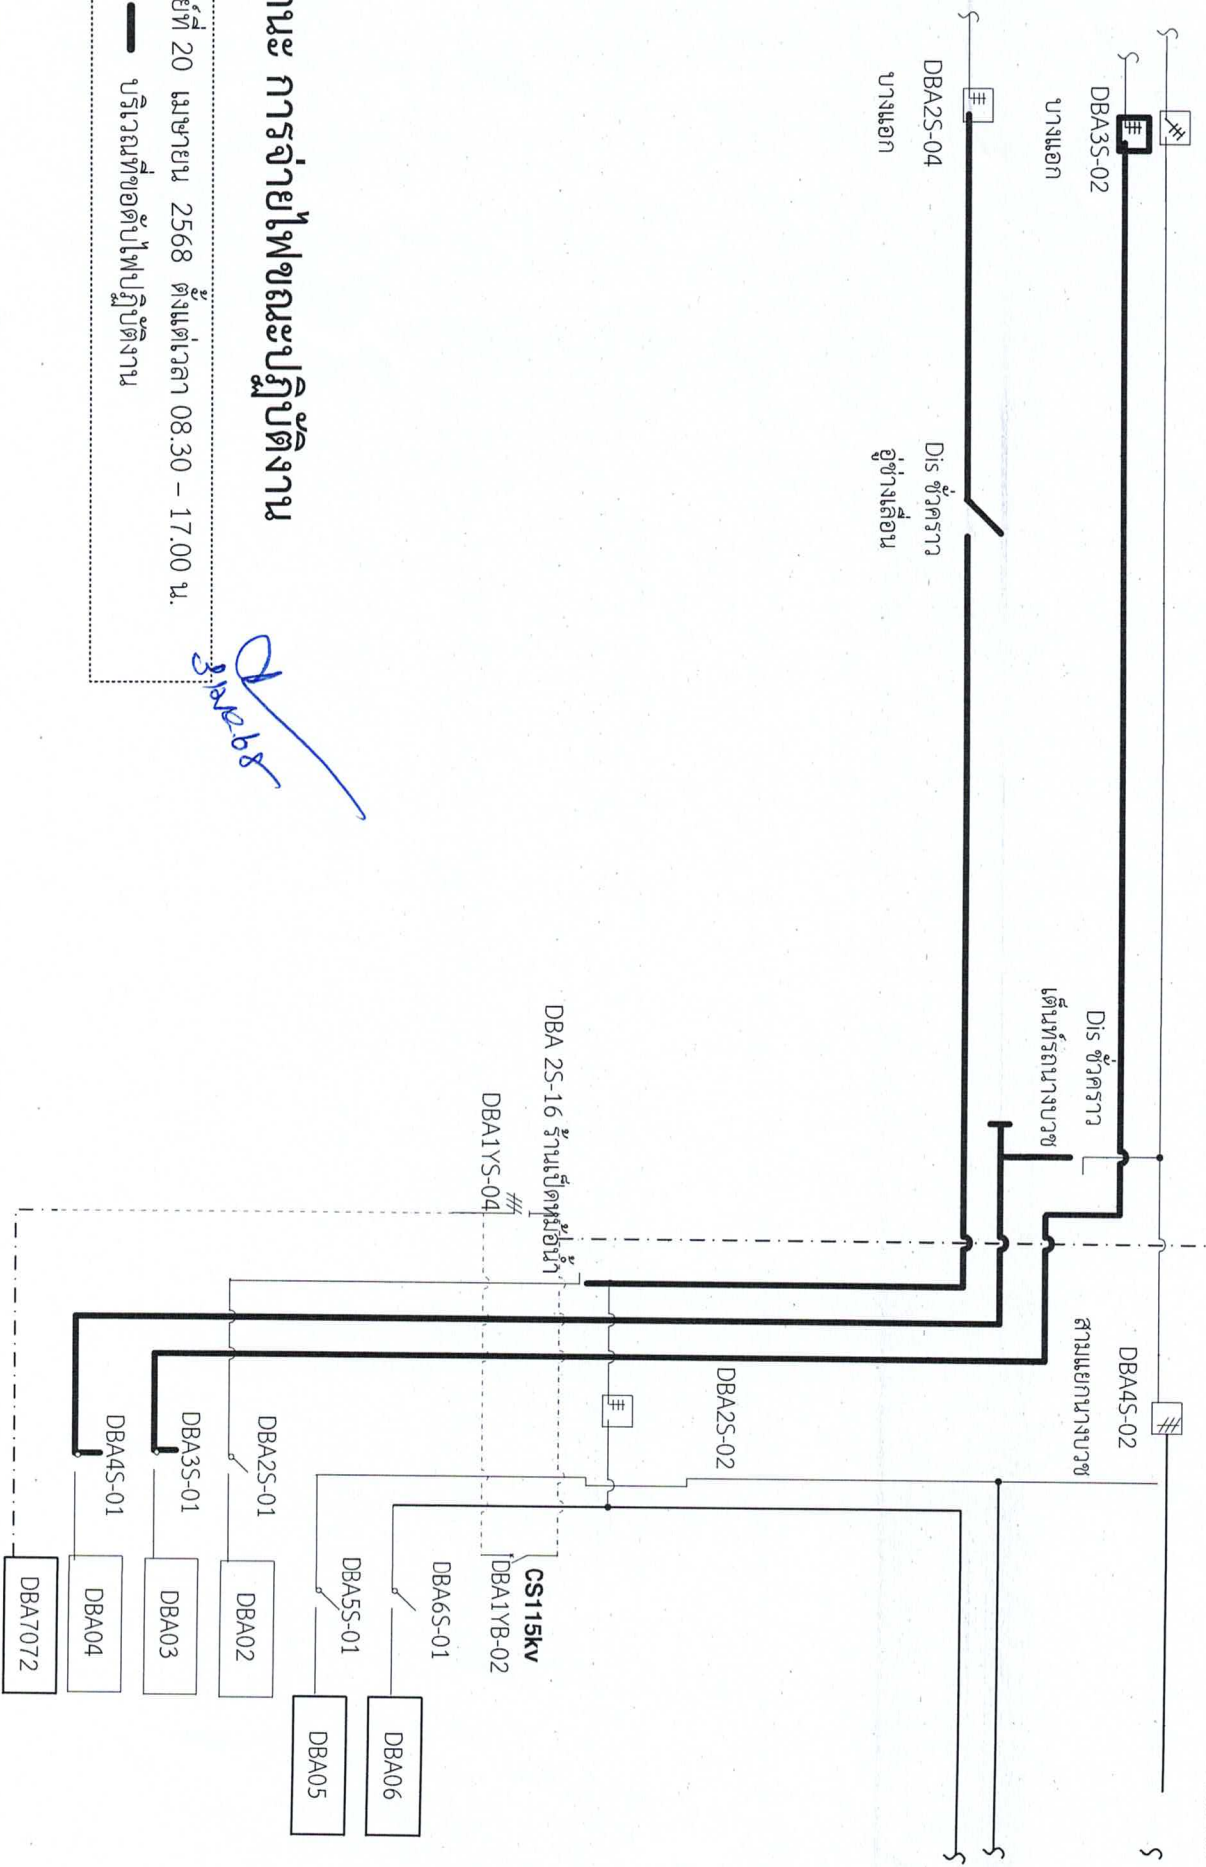

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

Signature

1. วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.
 หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟส.เดิมบางนางบวช ถึง ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช
เลขที่ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘
เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน

เรียน ผจก./ รจก.(ท) กฟส.เดิมบางนางบวช

ด้วย ผกส.กฟส.เดิมบางนางบวช มีแผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. (ได้แนวสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี.) บริเวณ ชนแดนสามชุก ถึง ถนนริมคลองชลประทานนางบวช ถนน ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ตามอนุมัติที่ ก.๓ กวว.(วร.) - ๑๖๔๕/๒๕๖๖ ลว. ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๖ WBS: P-TDD๐๒.๓-DBGIA.๐๐๑๔ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานในบริเวณ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นงาน(สะพานข้ามคลองชลประทานนางบวช) ถึง จุดสิ้นสุดงาน (มิเตอร์แบ่งแดน F๒ สามชุก) ในวันอาทิตย์ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดจะขอจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบในทันที

ปริมาณงาน

๑. รื้อถอนเสา ขนาด ๑๔.๐๐ ม.

จำนวน ๑๘ ต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ต่อไปด้วย

(นายสุทธิ นิยมธรรม)

ผ.กส.กฟส.เดิมบางนางบวช

๒ เมษายน ๒๕๖๘

- ผ.บ.บ.

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้
ผู้ใช้ไฟทราบต่อไป

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช

๒ เมษายน ๒๕๖๘

(นายประชม พลายโต)

ผ.บ.บ.กฟส.เดิมบางนางบวช