



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่..... ก.๓.๓ปจ.(กป.)-๓๖๓/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พุทธิสารวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายไกรสร พวงหอม

วันที่.....๔.....เมษายน.....๒๕๖๘
ตำแหน่ง.....อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.ศรีประจันต์

ด้วย กฟส.ศรีประจันต์ จะขอตัดไฟ ปรับปรุงระบบจำหน่าย F3,F4 สถานีศรีประจันต์ เพื่อเปลี่ยนสาย SAC เป็นสาย TAC บริเวณสะพานเลี้ยงเมืองมดแดง ตามแผนผัง สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SPC๐๓ SPC๐๔	๒๒ เม.ย. ๒๕๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ชุดแก้ไขไฟฟ้า ศปจ. ดำเนินการปลด Dis ชั่วคราว F๓, Dis ชั่วคราว F๔ ชุดฮอตไลน์ สฟ. ตัดแดด F๓, F๔ เพื่อทำการรื้อถอนเสาและสายเก่า	จุดตัดแดด F๓ จุดตัดแดด F๓	Dis ชั่วคราว F๓ Dis ชั่วคราว F๔	นายธนัช เขียวชาญ โทร.๐๖๔-๘๗๘๘๕๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....หม้อแปลงไฟทางหลวง.๑.๑.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายธนัช เขียวชาญ.....ตำแหน่ง.....พช.๗ ผจก.กฟส.ศรีประจันต์.....โทร.....๐๖๔-๘๗๘๘๕๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น.....๑๔.๕๖๑๔๒๒,๑๐๐.๑๓๖๔๔๘.....
๓.๒ สิ้นสุด.....๑๔.๕๕๙๒๔๓,๑๐๐.๑๓๔๐๒๙.....

(นายไกรสร พวงหอม.)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.ศรีประจันต์

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนงานดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย F3,F4 เปลี่ยนสาย SAC เป็นสาย TAC
บริเวณสะพานเลี้ยวเมืองมดแดง วันที่ 22 เมษายน 2568

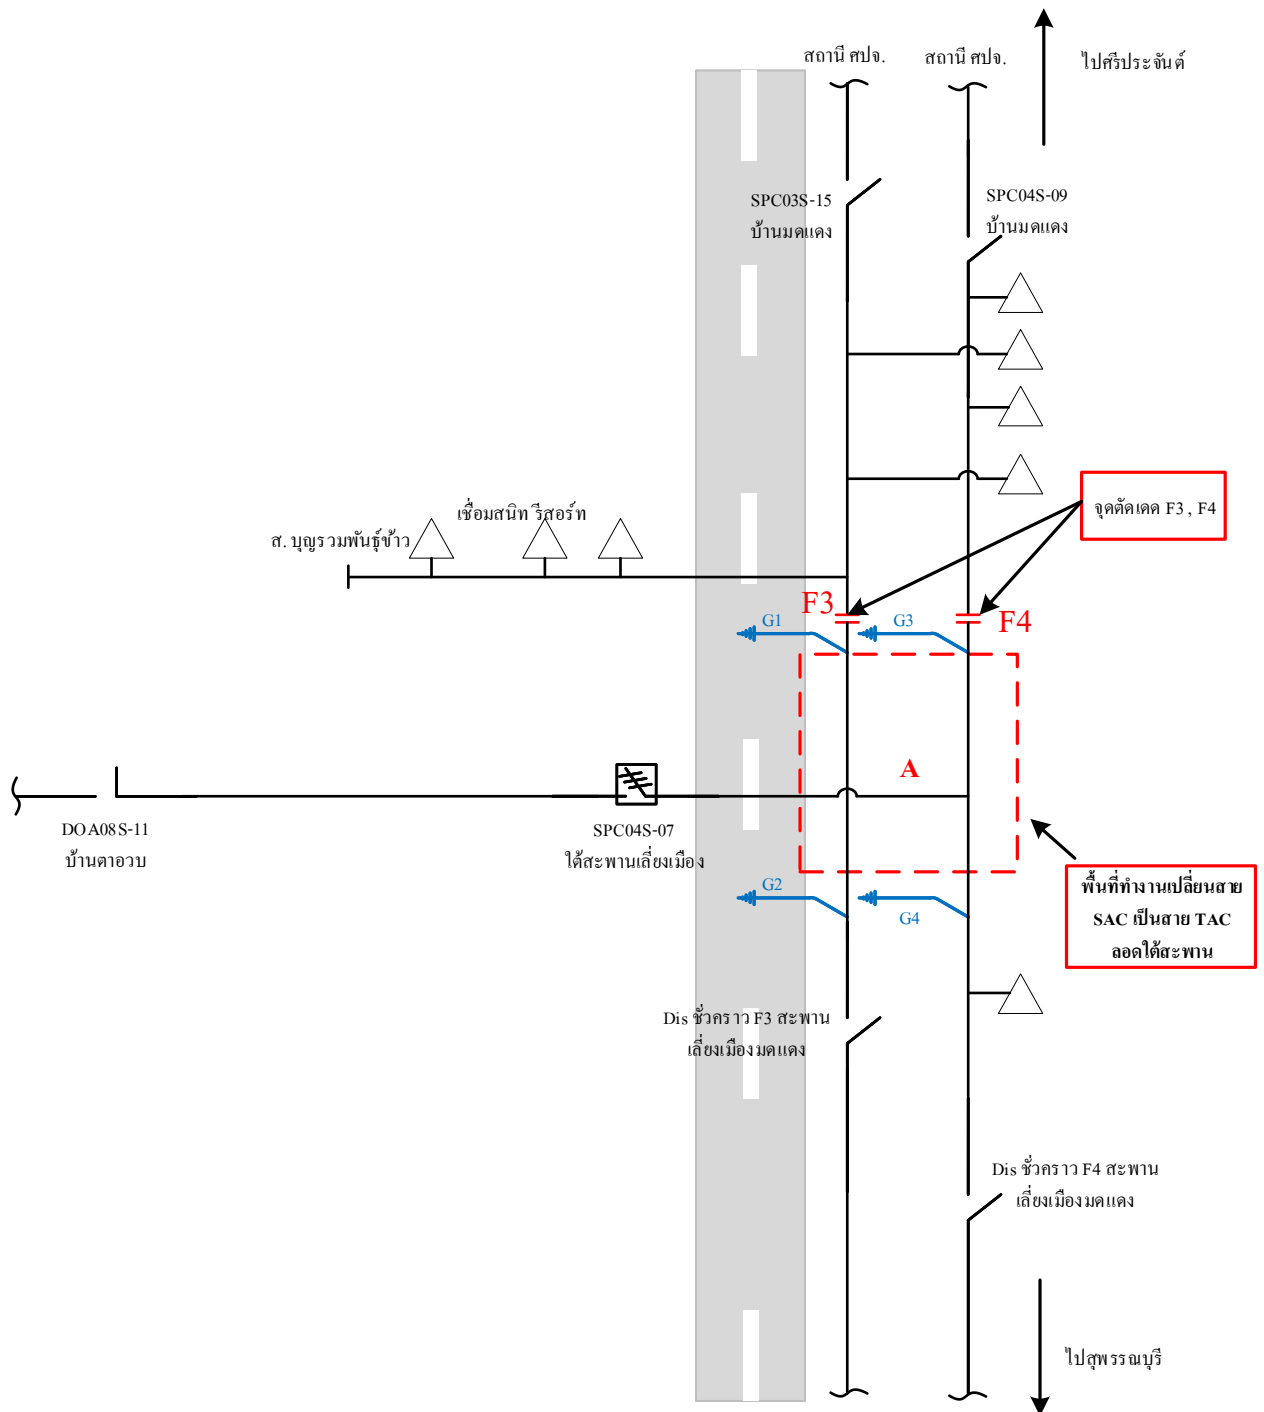

หมายเหตุ

ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย F3,F4 เปลี่ยนสาย SAC เป็นสาย TAC บริเวณสะพานเลี้ยวเมืองมดแดง

1. วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.
2. ชุดแก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง สปจ. ดำเนินการปลด Dis ชั่วคราว F3, Dis ชั่วคราว F4
3. ชุดงานฮอทไลน์ สฟ. ดำเนินการตัดเคด F3, F4
3. ชุดงานผู้รับเหมาดำเนินการปฏิบัติงานรื้อถอนเสาและสายเก่า
4. หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ชุดแก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง สปจ. ดำเนินการจ่ายไฟสถานะเดิม
5. พิกัดพื้นที่ทำงาน เริ่มต้น 14.561422,100.136448 ถึง 14.559243,100.134029