



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บปม.(กป.)-๓๓๕/๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พชรสุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง นางกิจจา อินทสวัสดิ์

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อก.บป.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.บางปلام้า

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.บางปلام้า ขอตัดไฟฟ้า (ฉุกเฉิน) ยน. ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ (หน้าโซคน้ำชัย) วงจร BAM๐๑ และ วงจร BAM๐๗ สถานีไฟฟ้าบางปلام้า ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BAM๐๑	๑๐ เม.ย. ๒๕๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ยน. ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐(หน้าโซคน้ำชัย)	จุดจัม BAM01	จุดจัม BAM07	นายวีระพงษ์ ละออเอี่ยม
๒.	BAM๐๗	๑๐ เม.ย. ๒๕๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ยน. ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐(หน้าโซคน้ำชัย)	จุดจัม BAM01	จุดจัม BAM07	นายวีระพงษ์ ละออเอี่ยม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวีระพงษ์ ละออเอี่ยม ตำแหน่ง พชง.๕ โทร ๐-๙๗๒๑๒-๗๔๒๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ ๑๔.๓๕๕๕๗๓, ๑๐๐.๑๘๔๙๒๐

(นายกิจจา อินทสวัสดิ์)

ผจก.กฟส.อ.บางปلام้า

๒๕๖๘,๖8

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น


แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน ขอดับไฟฟ้า (ฉุกเฉิน) ยน. ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ (หน้าโซคน้ำชัย)
ในวันที่ 10 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

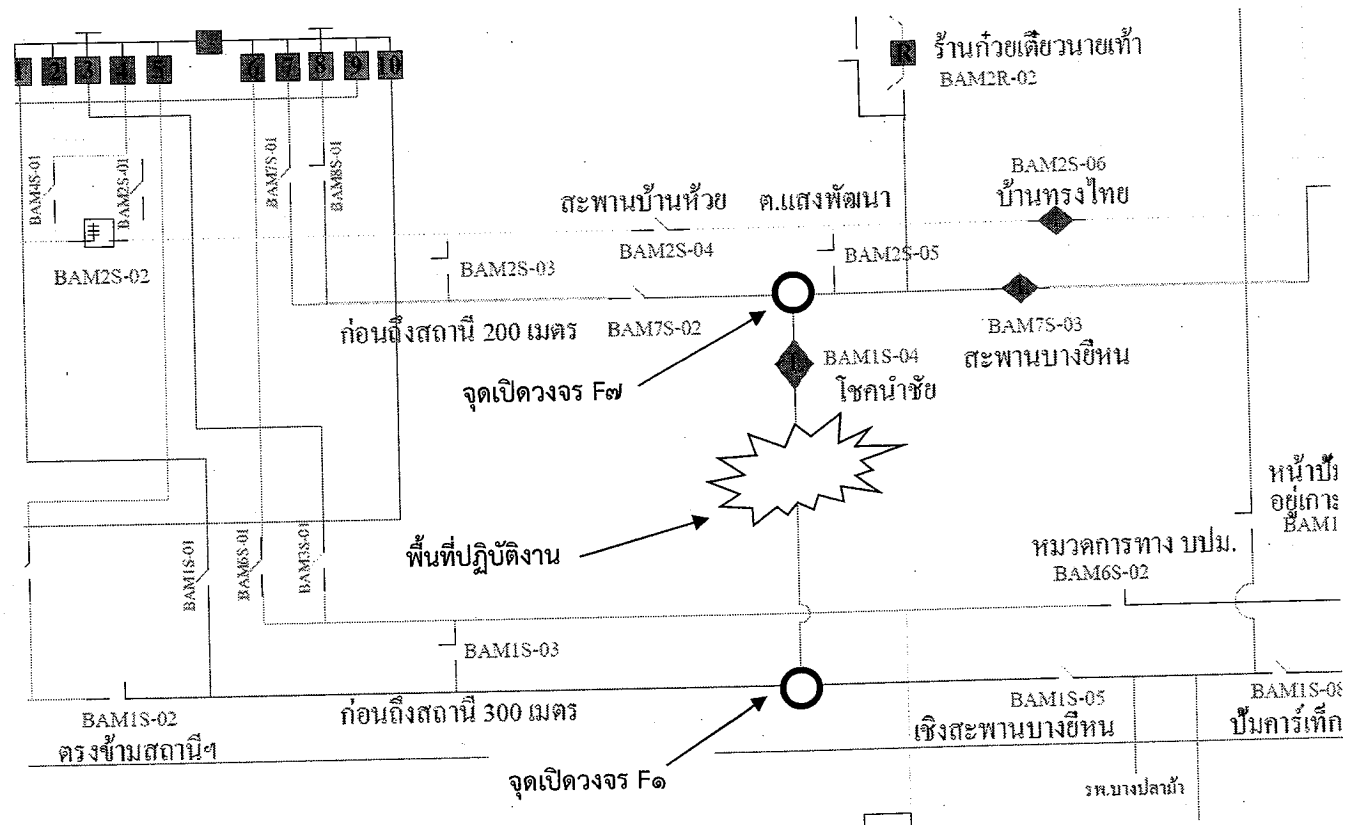

หมายเหตุ จุดเปิดวงจร ดำเนินการโดย HOTLINE