



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.นญช. ๒๓๔ / ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัฒน์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนิศกร แซ่มโซติ

วันที่ ๐๘ เมษายน ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.หนองหญ้าไซ ขอตัดกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการเชื่อมไลน์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้าน
โค้งบ่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ) P-TDD๐๒.๓-I-NYCIA ๐๐๐๘ วงจร DAA๐๒ สถานีไฟฟ้าด้านข้าง ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ		จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	DAA๐๒	๘ เม.ย. ๒๕๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๓.๐๐ น.	ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อ ดำเนินการ เชื่อมไลน์ (ฮอตไลน์ กระเช้า) งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบ จำหน่าย (บ้าน โค้งบ่อแร่-ตลาด หนองหญ้าไซ)	วงจรพิด เดอร์ ๔ สถานีด้าน ข้าง DAA๐๔	จุดติดตั้ง Drop หน้าโรงสีมิตร มงคล DAA๐๒F-๒๙ วงจร DAA๐๔ สถานีด้านข้าง พิกัด ๑๔.๘๒๐๓๕๒, ๙๙.๘๘๖๕๘๒	จุดเชื่อมไลน์ สี่แยกโรงสีถ่าน ดิน วงจร DAA๐๒ สถานีด้านข้าง พิกัด ๑๔.๘๑๘๙๕๕, ๙๙.๘๘๗๑๐๖	นาย สุกฤษณ์ อังศิริ

เร่งด่วน

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสุกฤษณ์ อังศิริ ตำแหน่ง ผ.ก.บ. โทร. ๐๘๖-๖๖๘-๕๑๕๕

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิศกร แซ่มโซติ)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองหญ้าไซ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการเชื่อมต่อสายงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งบ่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ) P-TDD๐๒.๓.๓-I-NYCIA ๐๐๘ วงจร DAA๐๒ สถานีไฟฟ้าด้านซ้าย วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ น.

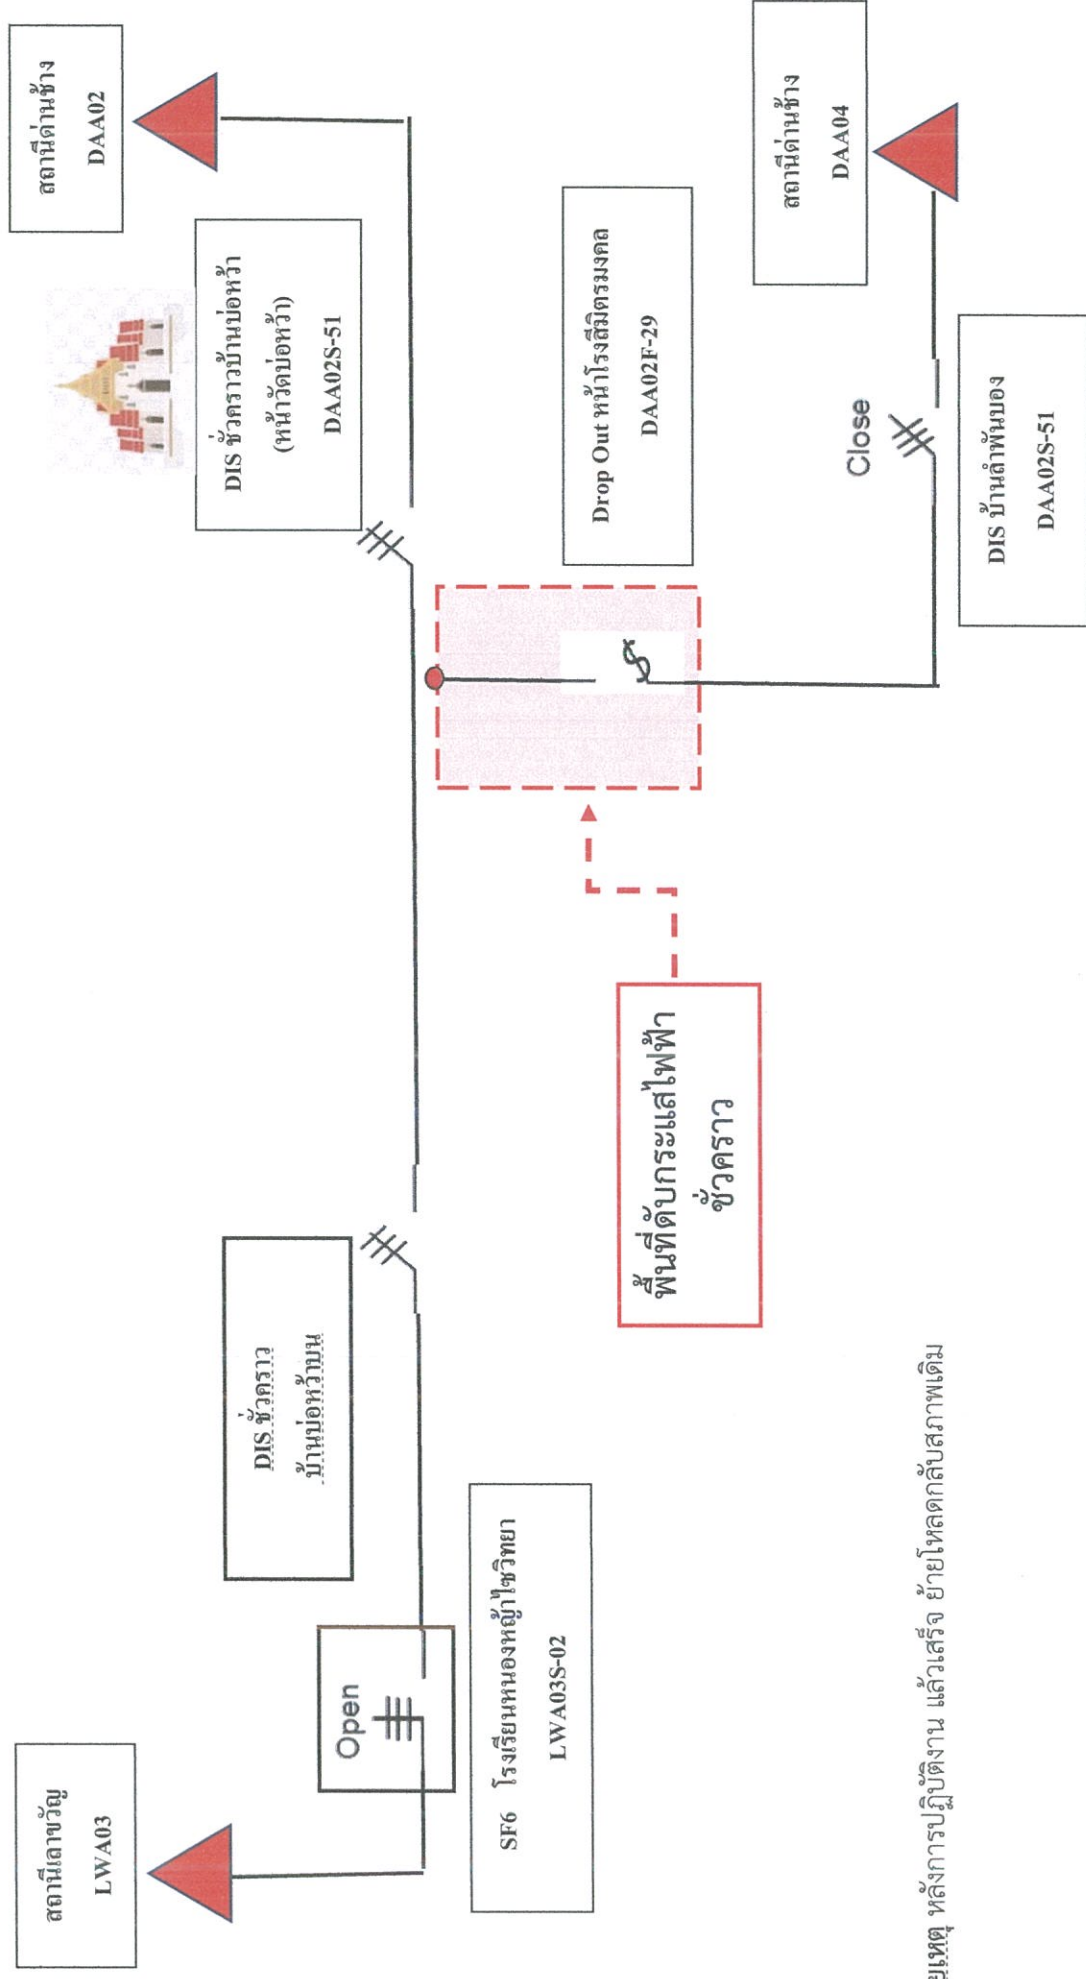

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ย้ายโหลกลับสภาพเดิม