



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.นญช. ๒๓๖ /๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพชรนันท์ พชรสุวรรณผล

ชื่อผู้ส่ง นายนิศกร แซ่มโซติ

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า.กฟส.หนองบัวลำภูขอตัดกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายหลัง DIS บ้านหนองหัวเรือ DAA๐๖S-๐๙ วงจร LWA๐๓ สถานีไฟฟ้าเลขวิทยุ ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ		จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	LWA๐๓	๑๐ เม.ย. ๒๕๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตัด กระแสไฟฟ้า ชั่วคราว เพื่อ ดำเนินการ ก่อสร้างปรับปรุง ระบบจำหน่าย บ้านหนองหัวเรือ ชุดแก้ไข กระแสไฟฟ้า ขัดข้อง เปิด DIS บ้านหนองหัวเรือ DAA๐๖S-๐๙	วงจรพิด เดอร์ ๓ สถานี เลขวิทยุ LWA๐๓	DIS บ้านหนอง หัวเรือ DAA๐๖S-๐๙ วงจร LWA๐๓ สถานีเลขวิทยุ พิดเดอร์ ๑๔.๗๖๖๑๘๘, ๙๙.๘๕๙๙๙๕	สุดไลน์ พิดเดอร์ ๑๔.๗๔๒๙๒๘, ๙๙.๘๕๙๙๙๕	นาย ศุภลักษณ์ อังศิริ

เร่งด่วน

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศุภลักษณ์ อังศิริ ตำแหน่ง ทผ.กบ โทร ๐๘๖-๖๖๘-๕๑๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิศกร แซ่มโซติ)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู

ส่งผ่านระบบสารบรรณแล้ว
วันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น


ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านหนองหัวเรือ
หลัง DIS บ้านหนองหัวเรือ DAA๐๖S-๐๙ วงจร LWA๐๓ สถานีไฟฟ้าเลาขวัญ
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

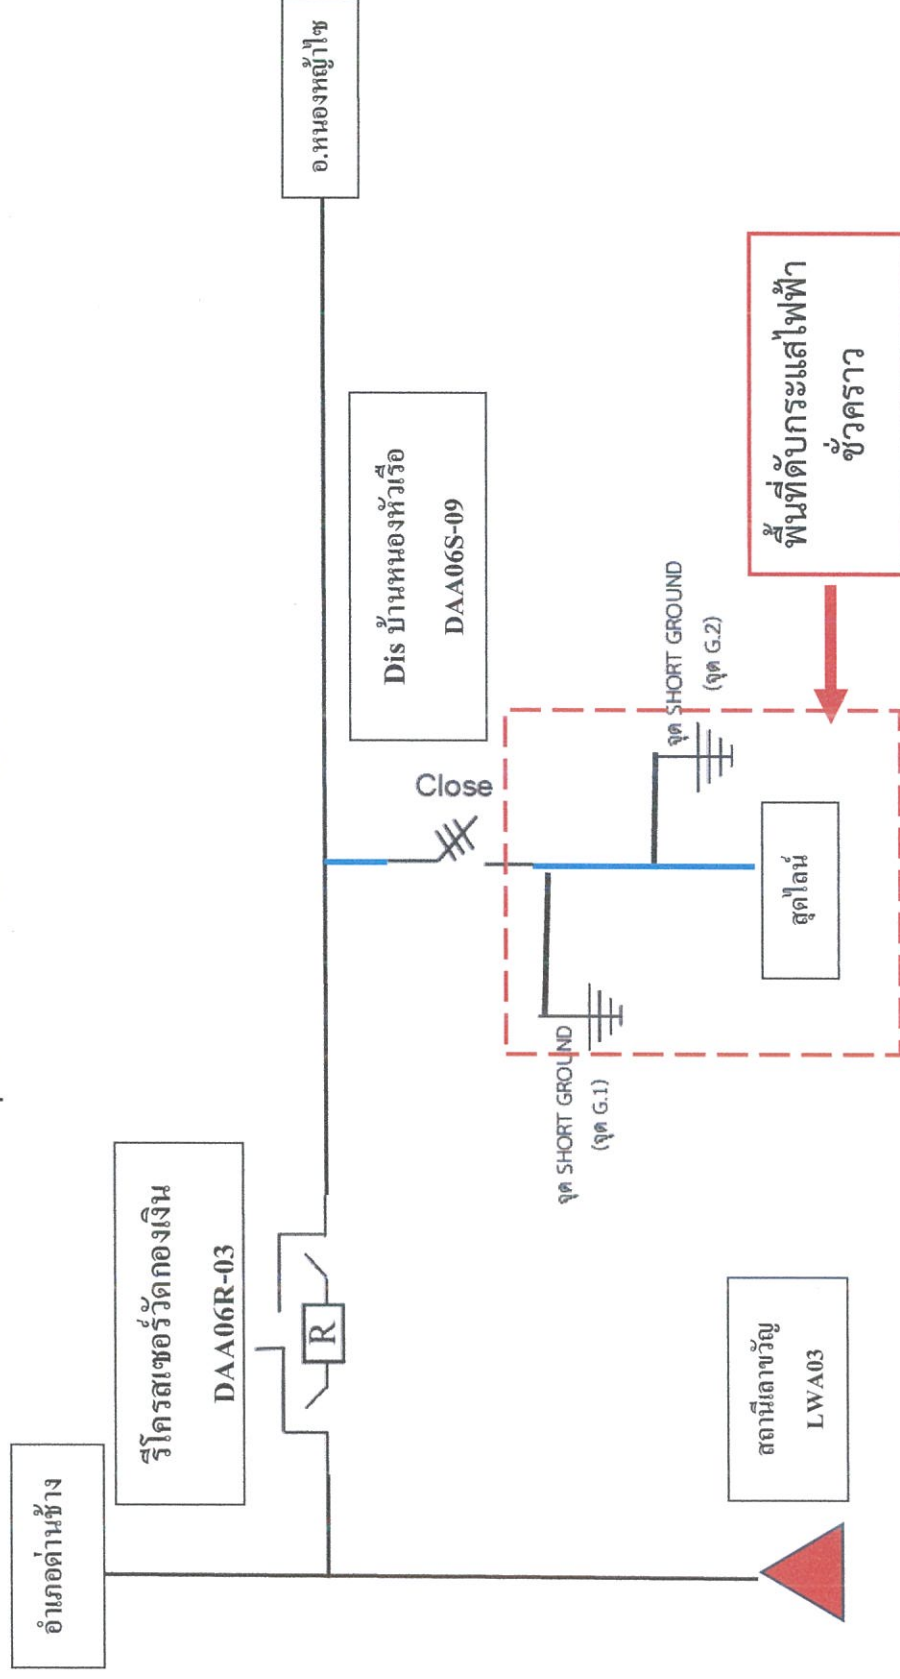

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ย้ายโหนดกลับสภาพเดิม