



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ภพส.(ปป) ๔๕๖ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นางบุปผา แสนผ่อง

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปป.(ก.๓)
ตำแหน่ง ชจก.(ล) ปฏิบัติงานแทน ผจก.ภพส.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้าสาขา...กำแพงแสน...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๑ สถานีไฟฟ้า ท่วมะภาค
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMW01	26 เม.ย.68	08.30 น.	17.00 น.	บักเสา 12.20 ม. จำนวน 70 ต้น	Dis ชั่วคราว ตรงข้าม บ่อทราย	Dis ชั่วคราว เลยสหกรณ์ โคนมหนองจิก	นายขวัญเมือง ศรีจันทร์อินทร์ พช.7 ผกย. กรย.ก3.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ต.ทุ่งลูกนก

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักรินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ชผ.ปป โทร ๐๘๑-๙๔๒๙๘๖๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๔.๐๐๗๕๒ Long ๙๙.๘๗๓๑๒

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๙๙๒๗๙ Long ๙๙.๘๘๗๓๑

(นางบุปผา แสนผ่อง)
(ชจก.(ล) ปฏิบัติงานแทน)
ตำแหน่ง ผจก.ภพส.กำแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

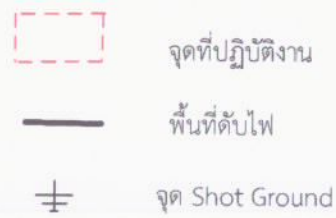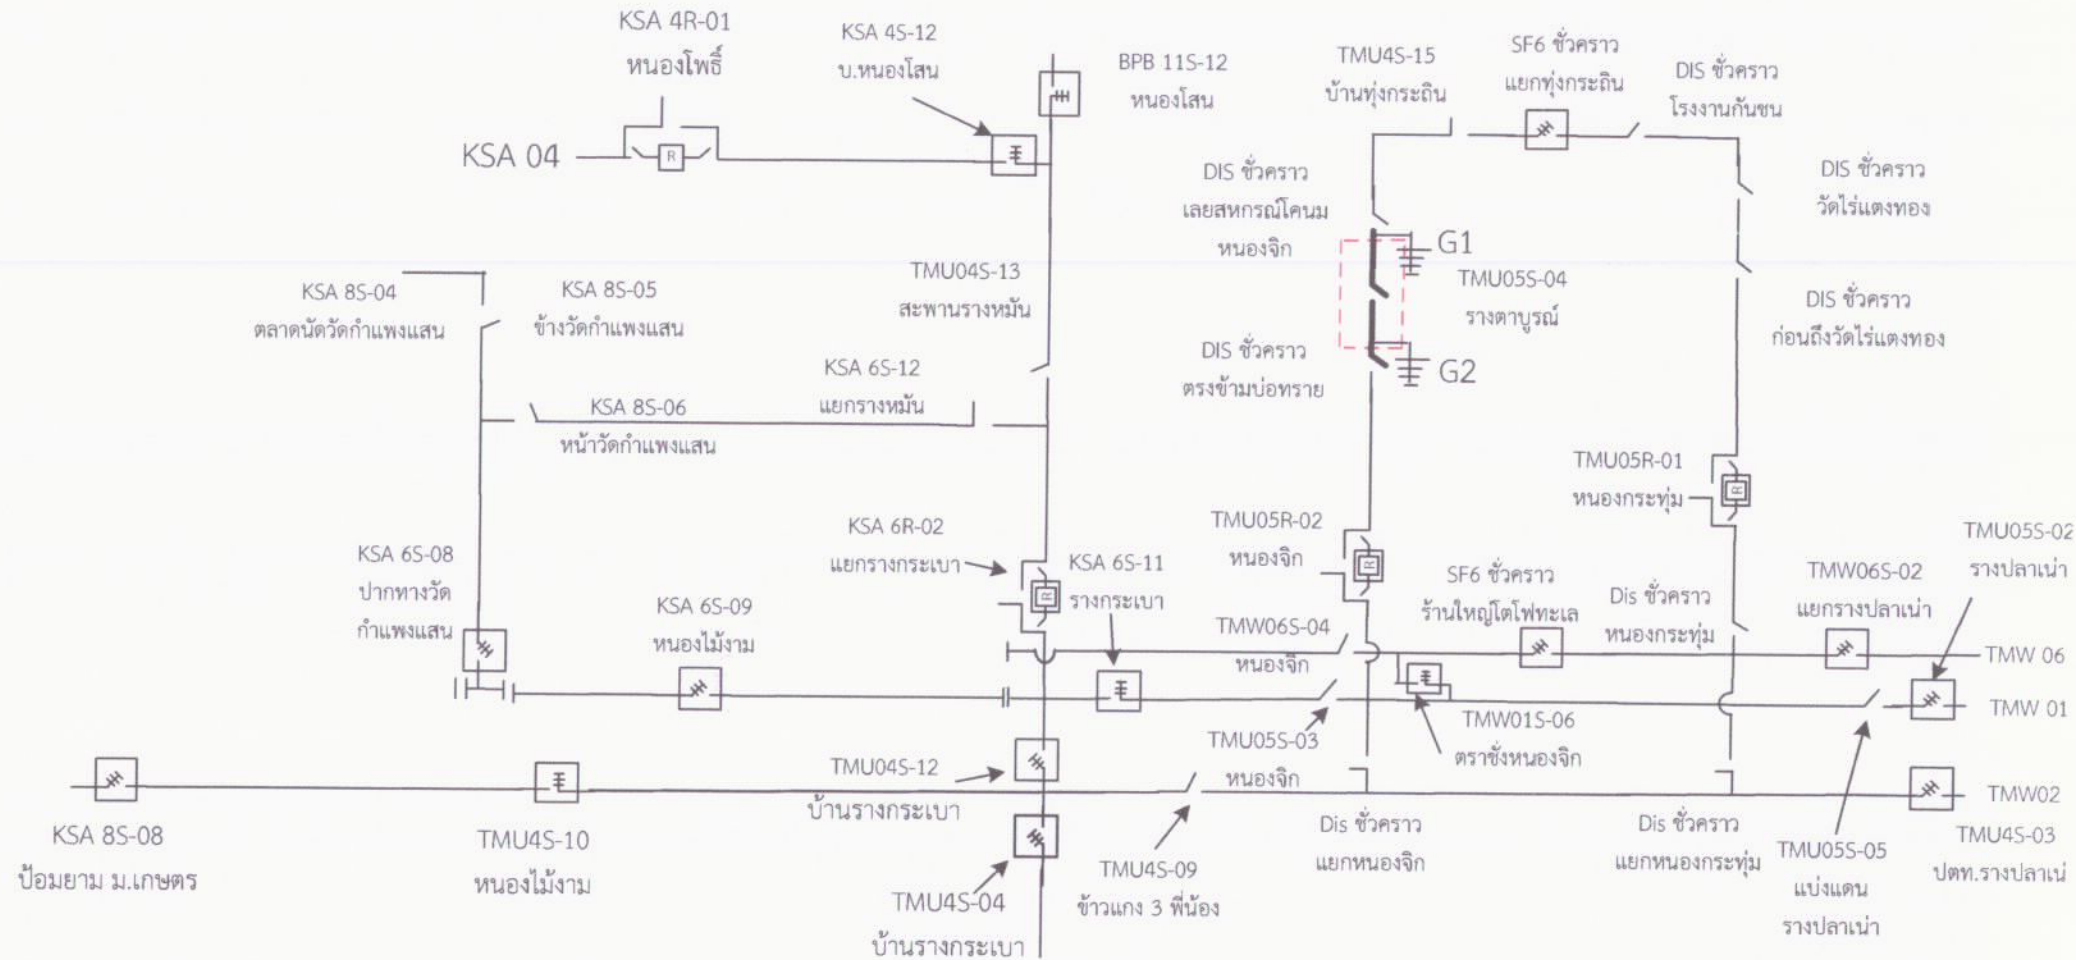

สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน
26 เมษายน 2568