



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.กฟส.กทบ.(ปบ) - ๐๗๑/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณพล
ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช วาสกร

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ร.ก.ก(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. จะดำเนินการ ให้ชุดปฏิบัติงาน ผกส.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงวงจรระบบ
จำหน่าย 22 เควี. ฟังตรงข้าม สฟฟ.กระทุ่มแบน 6 สถานีไฟฟ้า กระทุ่มแบน 2 กระทุ่มแบน 6 (ชั่วคราว) ตามแผนผังแนบ จำนวน 5 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สายส่ง ONE - ONU - KTU - KTB	20 เม.ย. 2568	8.30 น.	17.00 น.	ให้ชุดปฏิบัติงาน ผกส.กฟส.กทบ.	- อุปกรณ์ ONE4YB-01 - อุปกรณ์ ONU1YB-01	- อุปกรณ์ ONB2YS-06 - อุปกรณ์ ONB2YS-04	นายปรีชา แก้วสีม่วง ทผ.กส. กฟส.กทบ. โทร. 081 - 2515281
2.	KTU 03				ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าแรงสูงวงจรระบบ จำหน่าย 22 เควี. ฟังตรง ข้าม สฟฟ.กระทุ่มแบน 6	DIS.หน้า สฟฟ.กทบ.6 (วงจร KTU03)	- อุปกรณ์รหัส KTA10S - 14 - ตัดสายแรงสูงหัวเสา DDE คอนแทก ขึ้นบน (วงจรนอก) โดยชุด งานออนไลน์	
3.	KTU 05					DIS.หน้า สฟฟ.กทบ.6 (วงจร KTU05)	- อุปกรณ์รหัส KTA05S - 12 - ตัดสายแรงสูงหัวเสา DDE คอนแทก ขึ้นบน (วงจรใน) โดยชุด งานออนไลน์	
4.	KTB 01					DIS.ฝั่งตรงข้าม สฟฟ.กทบ.6 (วงจร KTB01)	- อุปกรณ์รหัส KTB01S - 09 - อุปกรณ์รหัส KTB01S - 07 - ตัดสายแรงสูงหัวเสา DDE (วงจรบน) โดยชุดงานออนไลน์	
5.	KTB 05					DIS.ฝั่งตรงข้าม สฟฟ.กทบ.6 (วงจร KTB05)	- DIS.ชั่วคราว ด้านข้าง รร.บ้านแครายเกษตรพันธุ์ - อุปกรณ์รหัส KTB05S - 10 - อุปกรณ์รหัส KTB05S - 08	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ดับไฟ) มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ 29 ราย บริเวณ หน้า สฟฟ.กทบ.6 จนถึง โรงพินาลสงเสริมสุขภาพตำบลนคร...

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณพพร ขาวไชยศรี ตำแหน่ง ท.ป.บ. กฟส.กทบ. โทร. 087 - 6715626

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat,Long : 13.646135, 100.324781
3.2 สิ้นสุด Lat,Long : 13.647973, 100.325028

(นายมาโนช วาสกร)

ตำแหน่ง ร.ก.ก(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.กทบ.

๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอดับไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓), ผจก.

ขั้นตอนการสวิตซ์ แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังสถานะปัจจุบัน **ก่อนดับไฟ** บริเวณ หน้าพื้นที่ก่อสร้าง สฟฟ.กระทุ่มแบน 6
ตั้งแต่ สฟฟ.อ้อมน้อย 5 – สฟฟ. อ้อมน้อย 5 (ชั่วคราว) - สี่แยกโรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร จนถึง หน้า บริษัท เค. เอส. พี. จำกัด
เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงวงจรระบบจำหน่าย 22 เควี. ฟังตรงข้าม สฟฟ.กระทุ่มแบน 6
วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 20 เม.ย. 2568 เวลา 8.30 – 17.00 น.

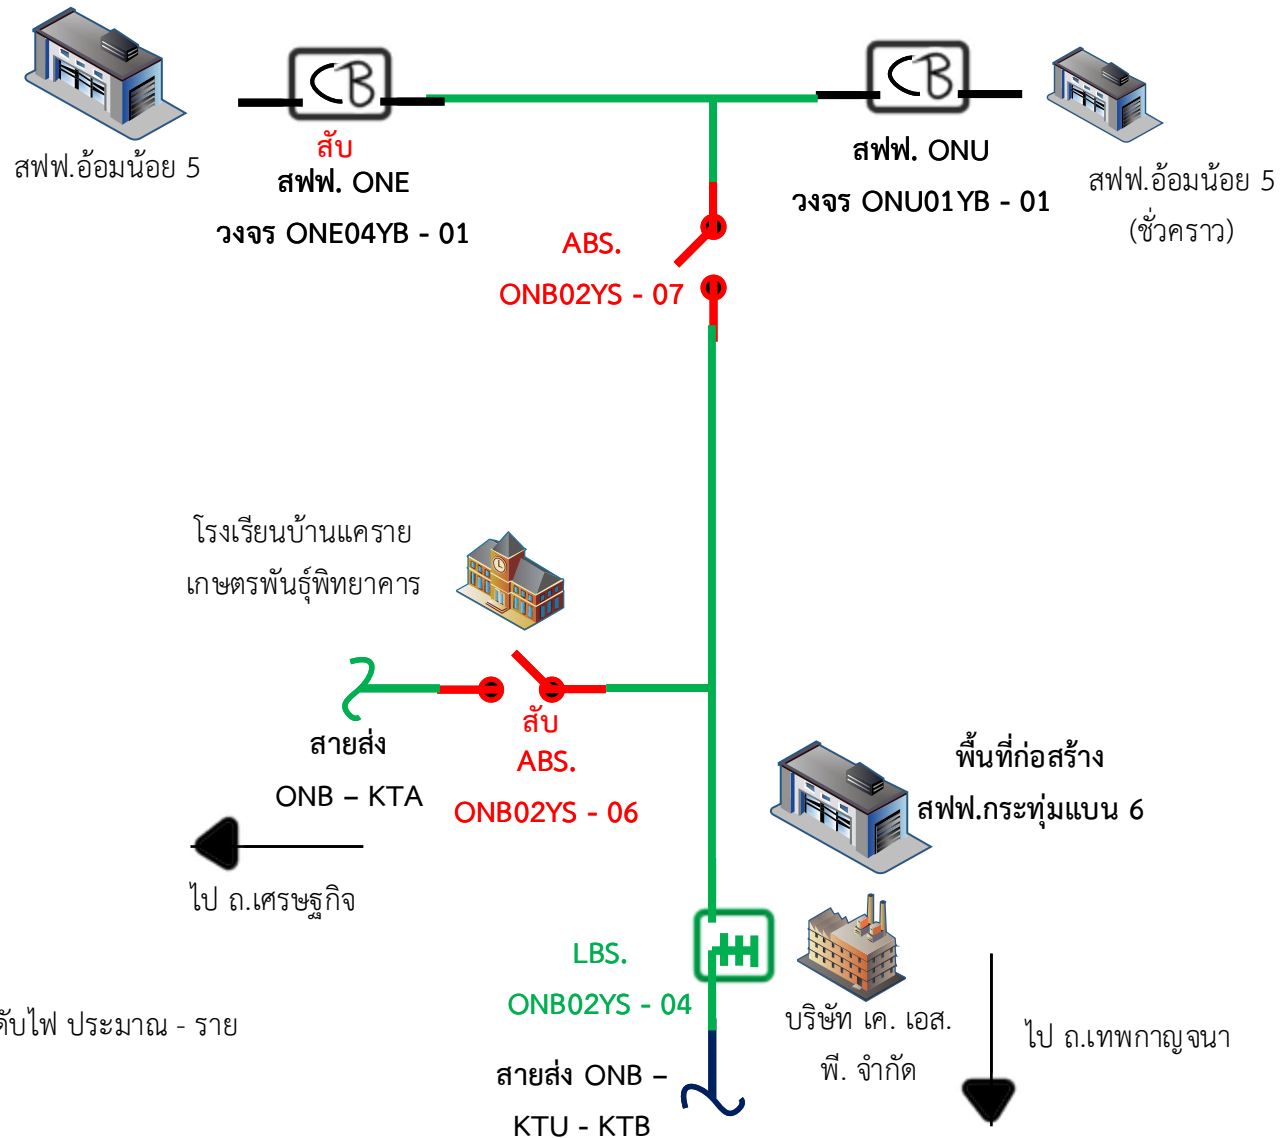

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ - ราย


แผนผังสถานะปัจจุบัน **หลังดับไฟ** บริเวณ หน้าพื้นที่ก่อสร้าง สฟฟ.กระทู้แบน 6
ตั้งแต่ สฟฟ.อ้อมน้อย 5 – สฟฟ. อ้อมน้อย 5 (ชั่วคราว) - สี่แยกโรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พืษาคาร จนถึง หน้า บริษัท เค. เอส. พี. จำกัด
เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงวงจรระบบจำหน่าย 22 เควี. ผังตรงข้าม สฟฟ.กระทู้แบน 6
วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 20 เม.ย. 2568 เวลา 8.30 – 17.00 น.

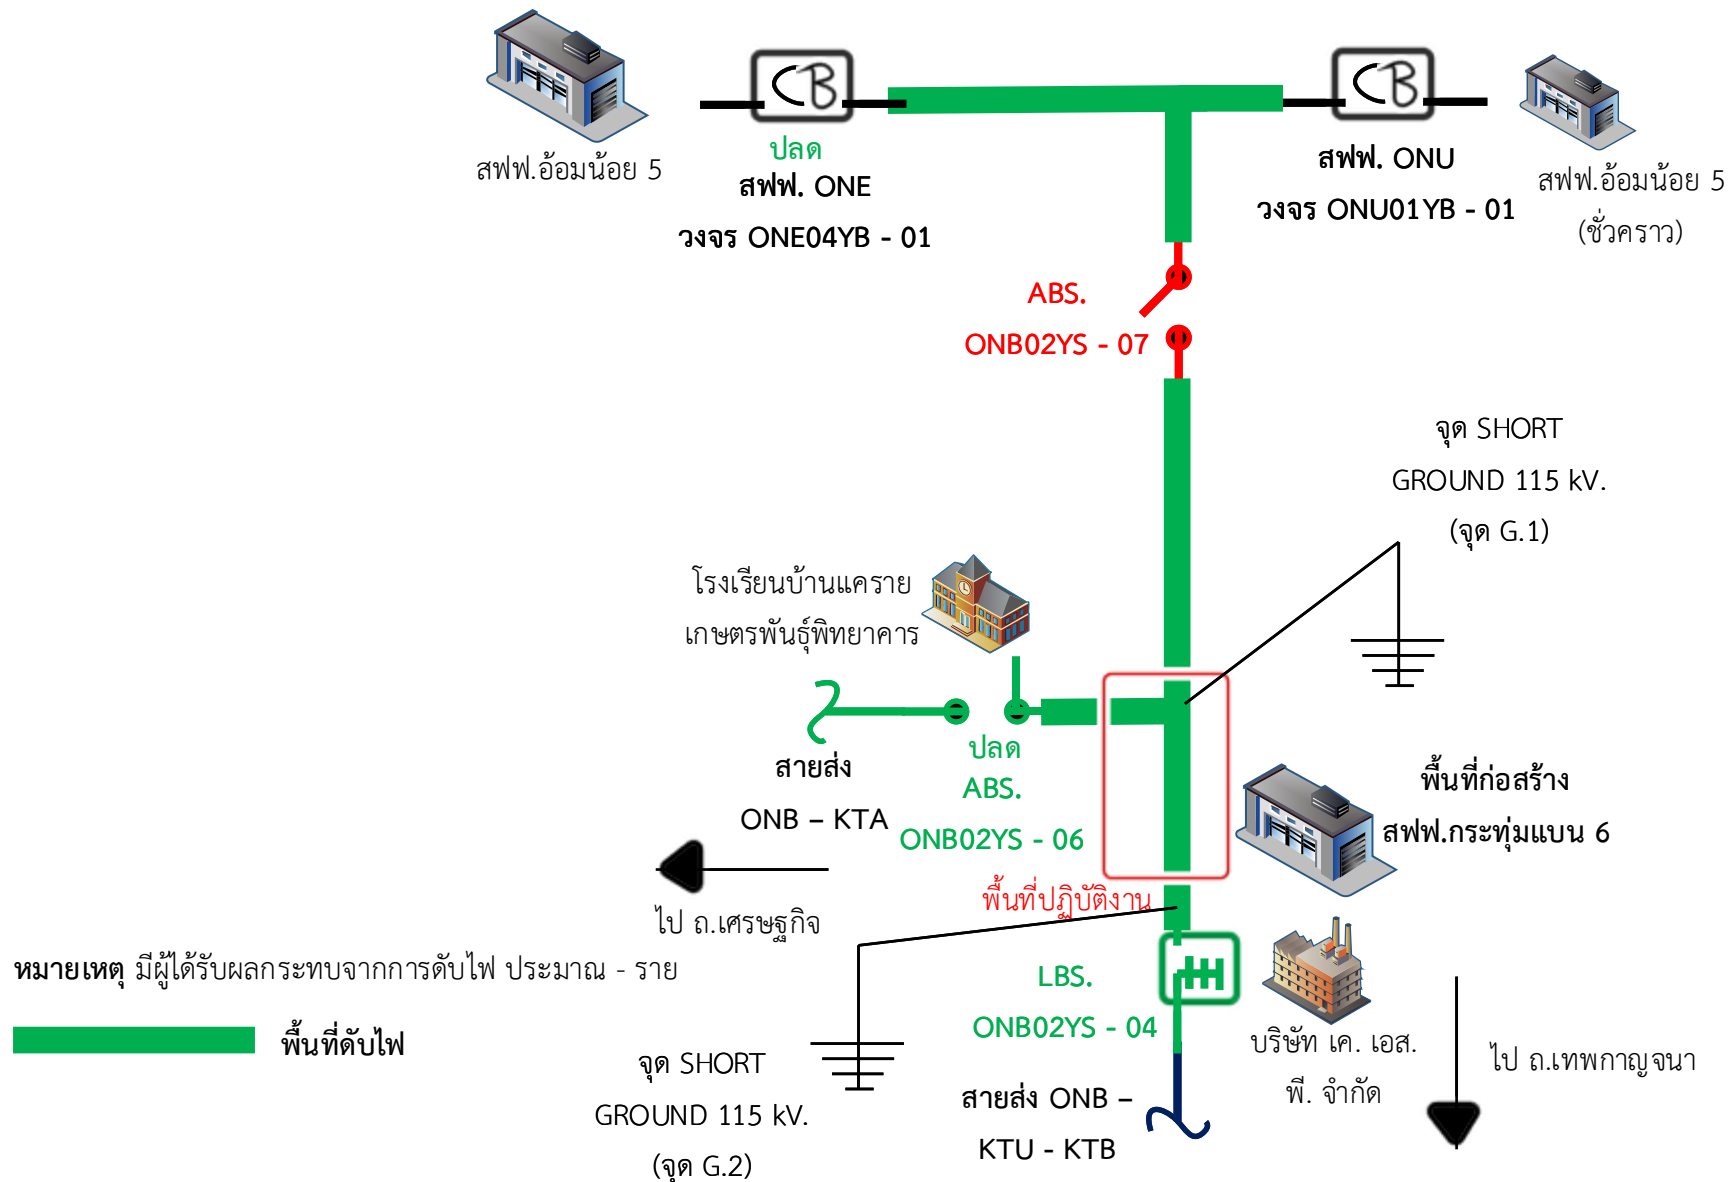

แผนผังสถานะปัจจุบัน **ก่อนการดับไฟ** บริเวณ สี่แยกโรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พืษาคาร จนถึง หน้า สฟฟ.กระทุ่มแบน 6
 เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงวงจรระบบจำหน่าย 22 เควี. ฝั่งตรงข้าม สฟฟ.กระทุ่มแบน 6
 วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 20 เม.ย. 2568 เวลา 8.30 – 17.00 น.

(รหัสอุปกรณ์ป้องกัน/
 ตัดตอน ตัวถัดไป คือ
 KTU05S - 02)

ไปถนนเทพกาญจนา

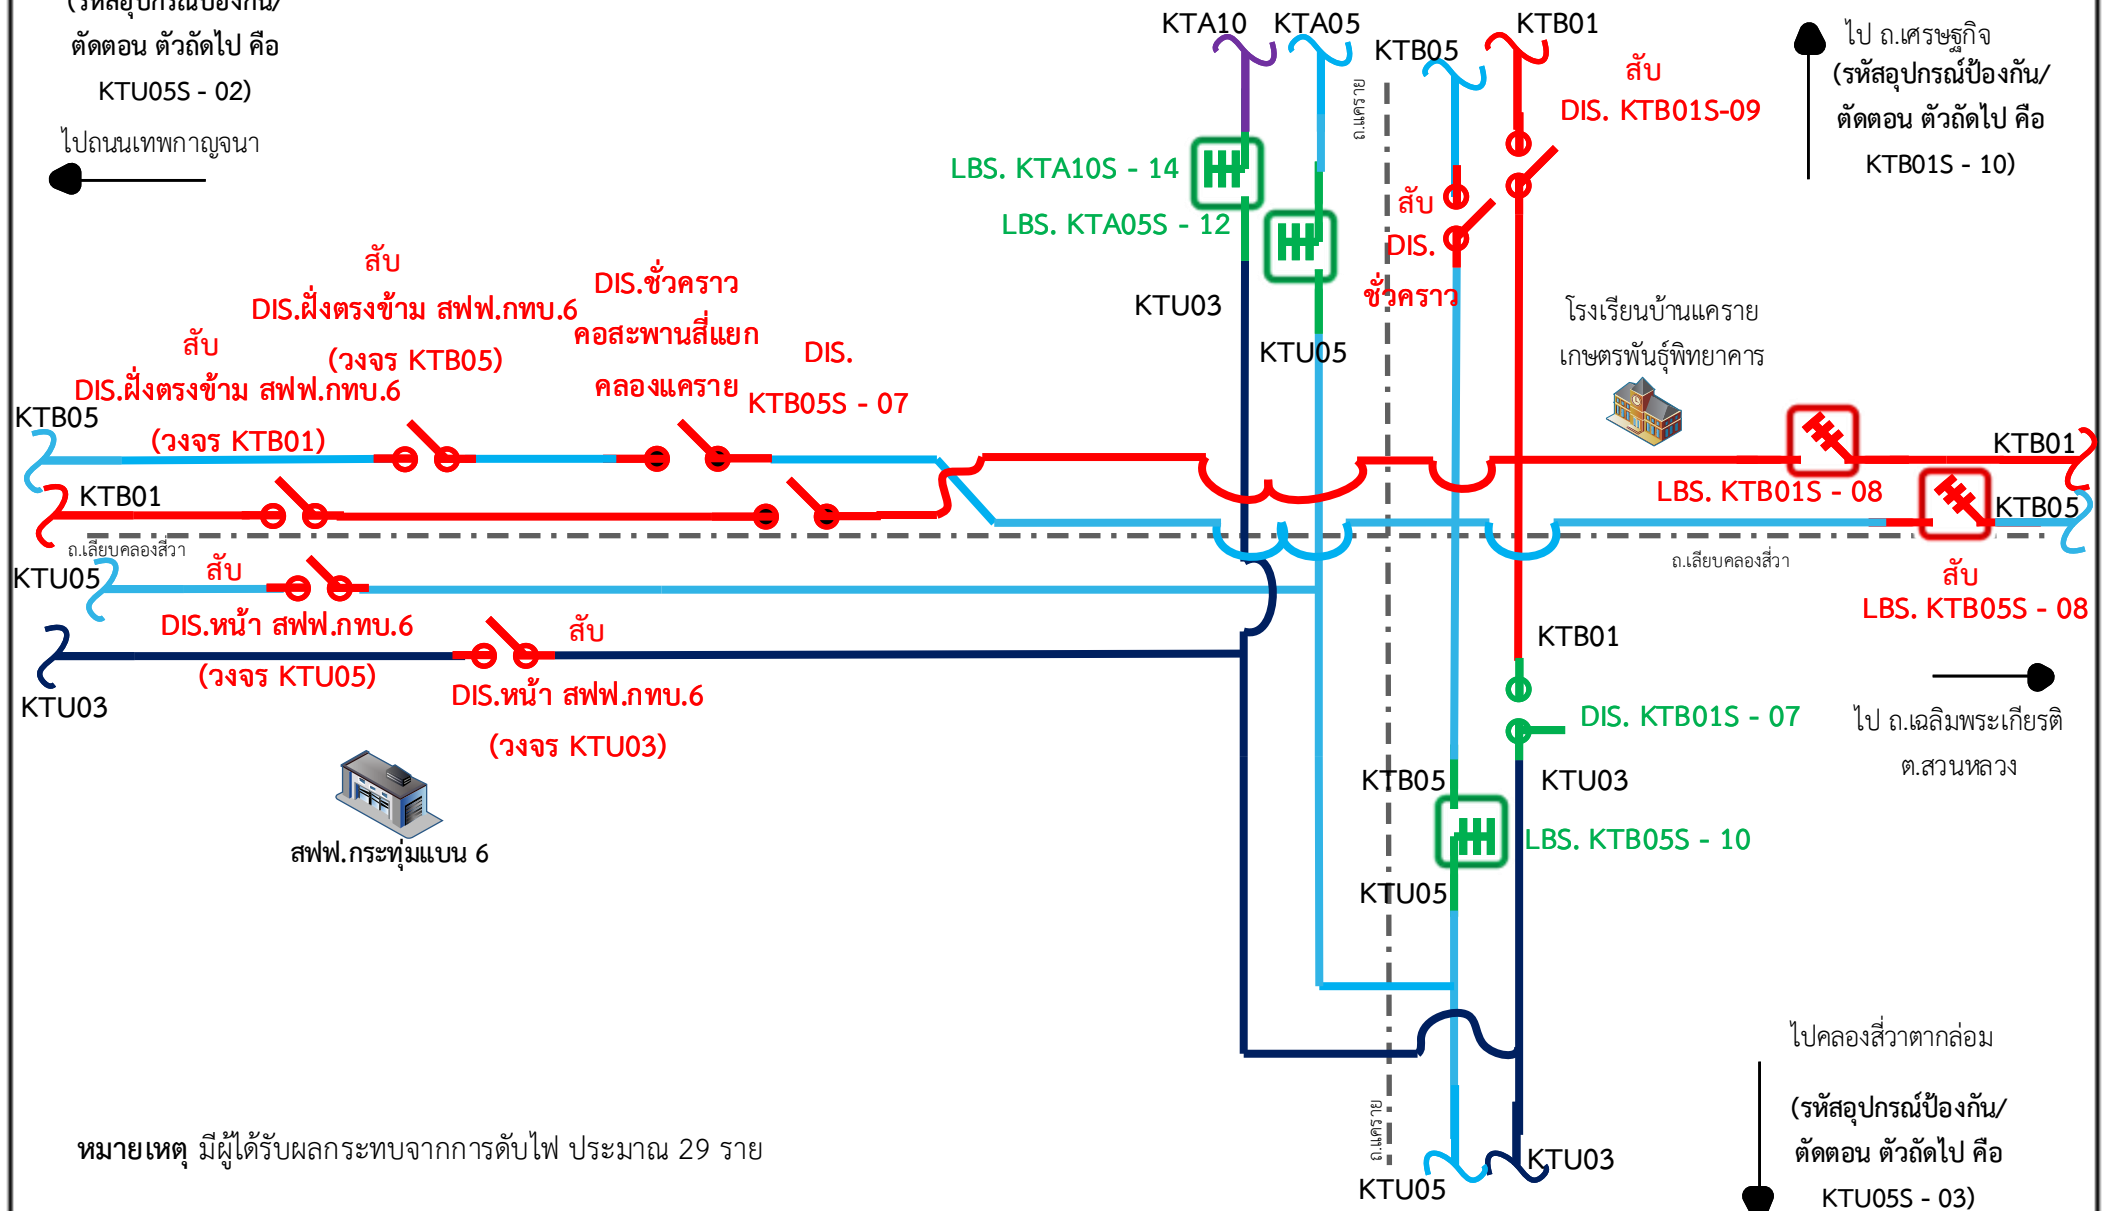

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 20 เม.ย. 2568 เวลา 8.30 – 17.00 น.

ไปถนนเทพกาญจนา

จุด SHORT

ห้าม สฟฟ.กทบ.6

KTBO1

(วงจร KTU05)

สฟฟ.กระทู้แบบน 6

พื้นที่ปฏิบัติงาน KT

KTU05

จุด SHORT

225



ปลัด
- LBS. KTB05S - 08

12) ไป ถ.เฉลิมพระเกียรติ

คลองสีมตาล่อม

ัดตอน ตัวถัดไป คือ

KTU05S - 03)



พื้นที่ดับไฟ

รายละเอียดรูปภาพประกอบคำอธิบายพื้นที่ **หลังการดับไฟ** บริเวณ สี่แยกโรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร จนถึง หน้า สฟฟ.กระท่อมแบน 6
เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงวงจรระบบจำหน่าย 22 เควี. ผังตรงข้าม สฟฟ.กระท่อมแบน 6
วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 20 เม.ย. 2568 เวลา 8.30 – 17.00 น.

จุด A และ จุด B

ให้ชุดปฏิบัติงานฮอทไลน์ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง
(หัวเสา DDE คอนแทค ชันบน ได้แก่ วงจร
KTU03 และ KTU05)



จุด C

ให้ชุดปฏิบัติงานฮอทไลน์ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง
(หัวเสา DDE วงจรบน คือ วงจร KTB01)

