



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๖๑๓ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แนนเนื่อ

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รษ.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ศาลายา
ตามแผนผังลึงเซบแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY04	๒๐ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ย้ายแนวฯ กรมทางหลวงชนบท นฐ. บริเวณ แยกไฟแดงตลาดกิโล WBS. I-bet-I-PMN๒๗.HB.๑๐๑๐	- SLY04VB-01	- SLY04S-01 - SLY04S-02	นายหัสวิน วรรณละเอียด ช.ผ.ก.ส.กฟส.พุทธมณฑล ๐๖๓-๒๒๗๒๕๓๕
๒.	SLY10	๒๐ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- SLY10VB-01	- SLY10S-01 - Dis ชั่วคราว ครววีระ (วงจร บน)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....แนวถนนศาลายา-บางภาษี (ขาเข้า) ตั้งแต่หน้าครัววีระ- ข้าง สฟฟ.ศาลายา.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบลจทรัพย์ ตำแหน่ง ข.ผ.ปบ. โทร ๐๙๐-๘๖๒๕๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☒ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๐๘๘๘๘๕ , Long ๑๐๐.๓๒๒๑๒๕๓

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๒๒๒๗๔๔ , Long ๑๐๐.๓๑๖๗๘๐๘

(นายมานิช แนนเนื่อ)
ผจก.(ระดับ ๑๑) รษ.ผจก.(ระดับ ๑๐)
กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง หลัดับไฟ บริเวณ แยกไฟแดง ตลาดกิโล
**** ปฏิบัติงานย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 เควี ให้กรมทางหลวงชนบทนครปฐม ****
วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.

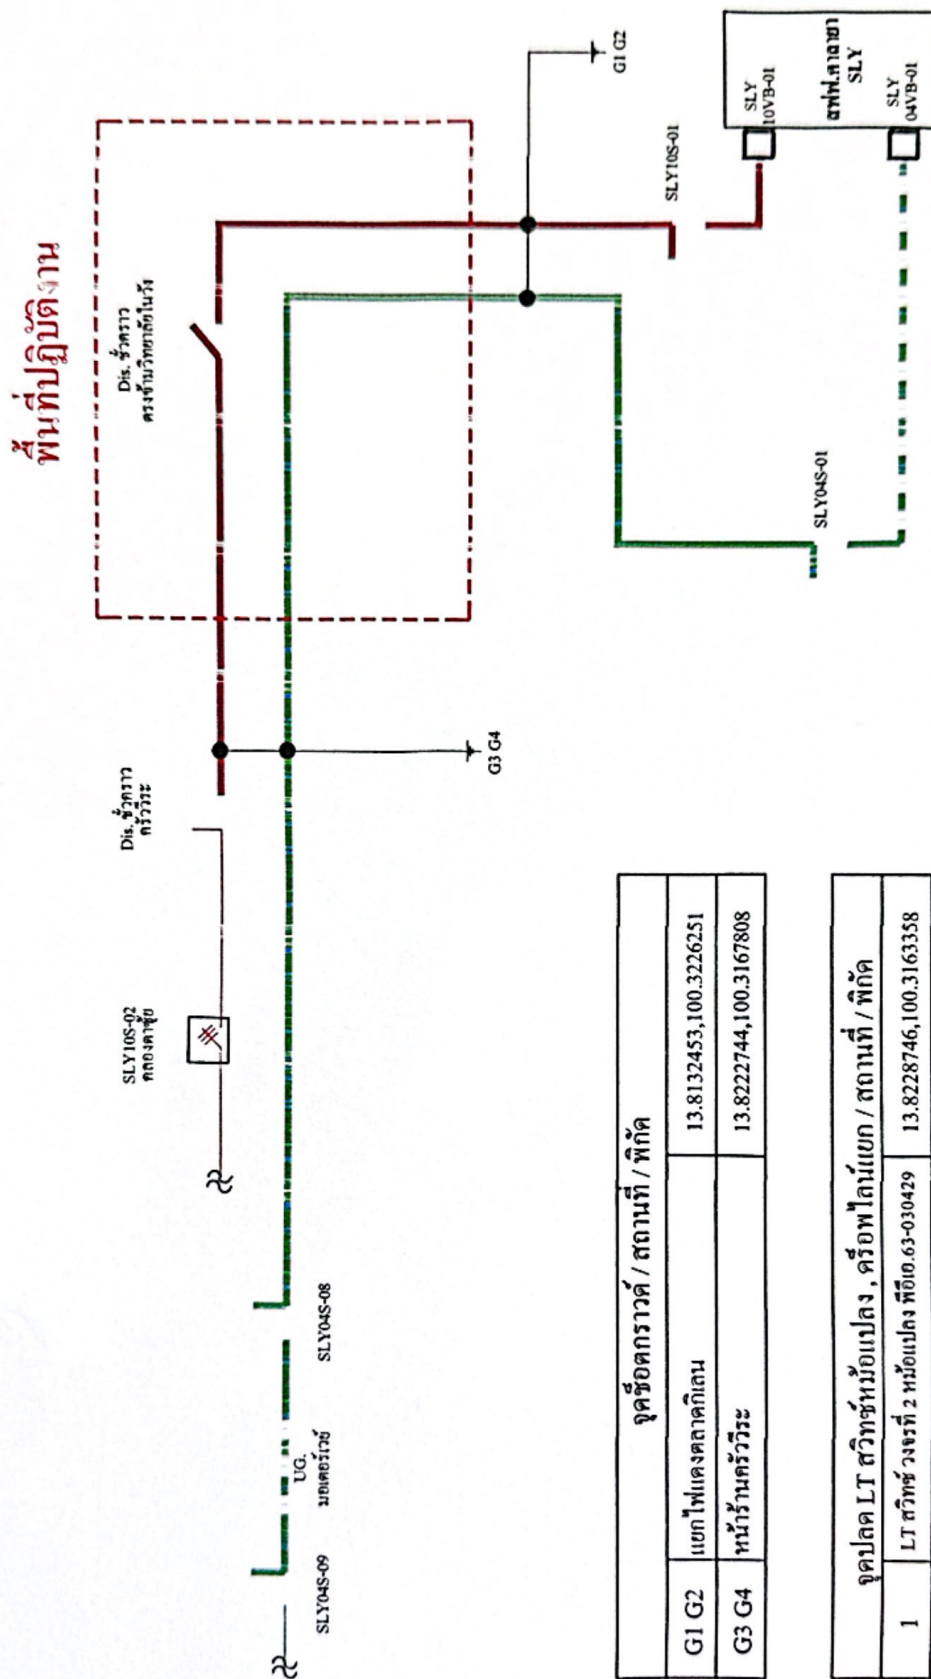


จุดซื้อถาวร / สถานี / พิกัด		
G1 G2	แยกไฟแดงตลาดกิโล	13.8132453, 100.3226251
G3 G4	หน้าร้านครัววิระ	13.8222744, 100.3167808

จุดปลด LT สวิตช์หม้อแปลง, เครื่องไฟไลน์แยก / สถานี / พิกัด		
1	LT สวิตช์ วงจรที่ 2 หม้อแปลง พิกัด.63-030429	13.8228746, 100.3163358
2	โหนดแยกหม้อแปลงหม้อแปลง	13.8191742, 100.3190812

หมายเหตุ 1. วงจร SLY04 ตั้งแต่ SLY04S-01 ถึง SLY04S-08 ไม่มีโหลดหม้อแปลงเกาะในไลน์
 2. Dis ชั่วคราวหน้าร้านครัววิระติดตั้งใหม่หรือ Hotline เชื่อมเข้าระบบวันที่ 17 เม.ย. 68

แผนผัง ก่อนดับไฟ บริเวณ แยกไฟแดง ตลาดกิโล
** ปฏิบัติงานย้ายแนวระบอบจำหน่าย 22 เควี ให้กรรมทางหลวงชนบทนครปฐม **
วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.

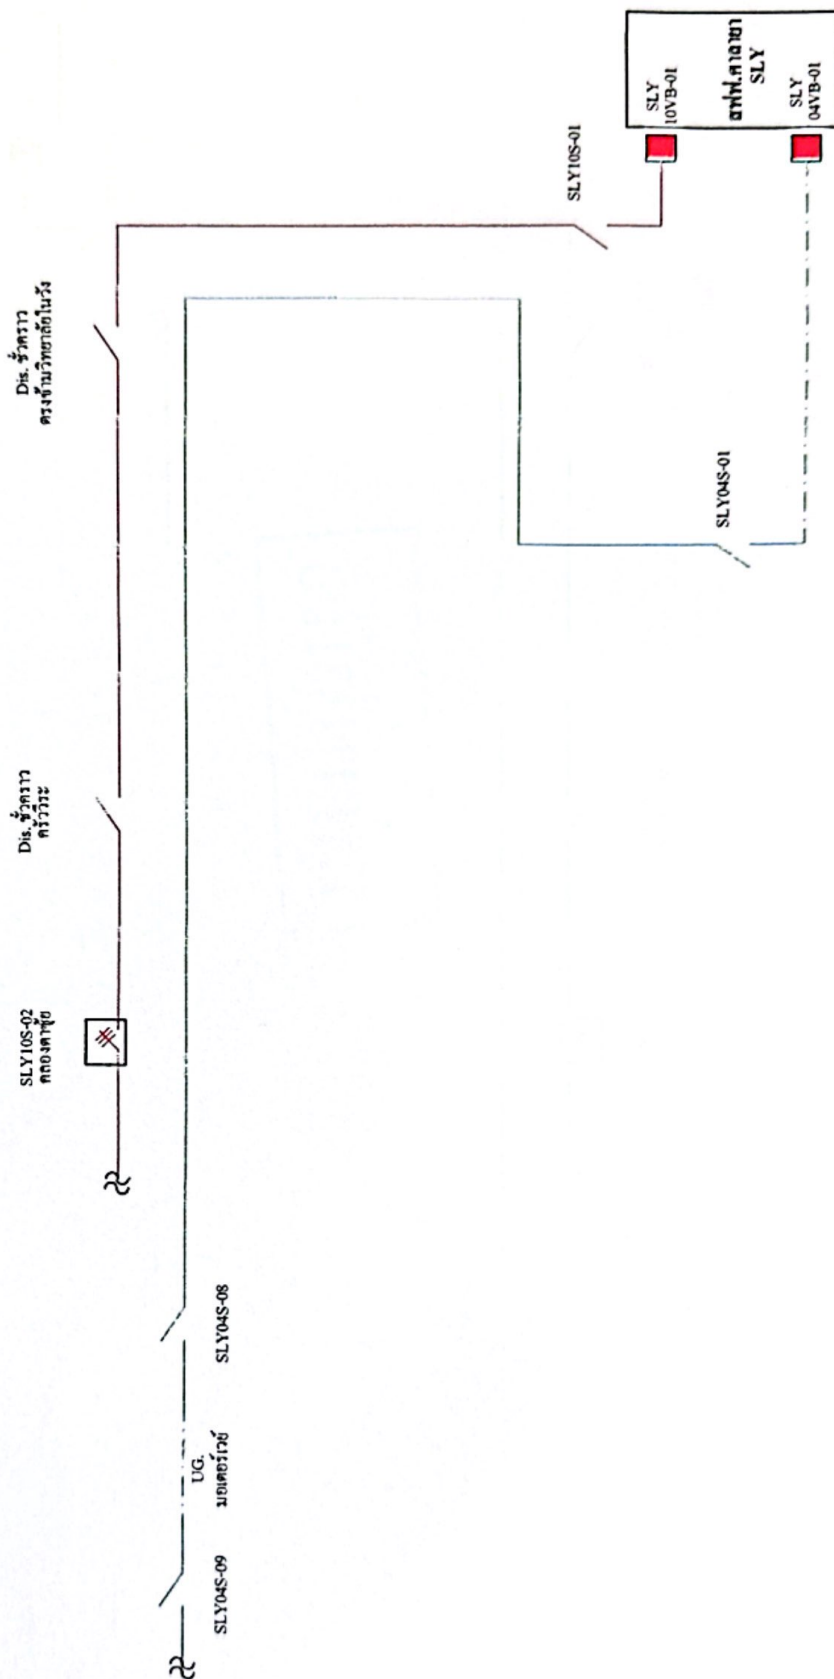



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟส.พุทธมณฑล

เลขที่ ก.๓ พทท.(กส) /๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติดัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังบริเวณที่ขอตัดกระแสไฟฟ้า (I-๖๗-I-PMN๖๗-HB.๑๐๑๐)

ถึง ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

วันที่ 28 มี.ค. 2568

เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ผกส.กฟส.พทท. มีแผนงานดัดกระแสไฟฟ้า ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณตรงข้ามบจก.ทวีโชคคัลเลอร์ ถึง ศูนย์ การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก งานที่ปฏิบัติครั้งนี้ คือ รื้อถอนสาย/พาดสาย ด้าน แรงสูง ระยะทาง ๐.๔๖ วงจร-กม. รื้อถอนเสา ๙, ๑๒.๒ จำนวน ๑, ๙ ต้น ปักเสา ๑๔.๓๐ เมตรพร้อมตอม่อ จำนวน ๑๐ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยจะต้องมีการดับ/จ่ายกระแสไฟฟ้า ด้าน ☒ แรงสูง ☒ แรงต่ำ(ตามผังแนบ)

ทั้งนี้ ผกส.กฟส.พุทธมณฑล ขอให้ ผบ.กฟส.พทท. พิจารณาการดัดกระแสไฟฟ้าในครั้งนี้ สามารถดำเนินการดับได้หรือไม่ เพื่อ ผกส.กฟส.พทท. จะได้แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทราบ โดย ผกส. ได้มอบหมาย ให้ นายหัสวิน วรรณละเอียด ข.ผ.กส. หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓ ๒๒๗ ๒๕๓๕ เป็นผู้ควบคุมงานและ ประสานงานในการดัดกระแสไฟฟ้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ณ ๑๖
(นายสุรัช มั่งคิลป์)

ผ.กส.กฟส.พุทธมณฑล

ผบ. , ผกส.

- อนุมัติและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
- ผบ. ตรวจสอบและประกาศดัดกระแสไฟฟ้า
- ผกส. ประสานงาน ผบ.ต่อไป

(นายไพรัช พุ่มวงศ์)

ขจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

แผนก่อสร้าง
๑๕๕๕๒ , ๑๕๕๕๑

E/C ผบ.กฟส.พุทธมณฑล

- จัดทำประกาศดับไฟตามแผนและเวลา 07:00 - 19:00 น.
ดังกล่าวข้างต้น

- ประสานสัมพันธ์ และแจ้ง ช.ร.ม. ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงให้
ทราบ


(นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์)
ผ.บ.กฟอ.พุทธมณฑล

๒๘ มี.ค. ๖๘

Check List	
ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน	
ชื่องานย้ายแนวระบบจำหน่ายให้กรมทางหลวงชนบท นครปฐม (WBS I-๖๗-I-PMN๖๗.HB.๑๐๑๐)..... สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน...แยกไฟแดงตลาดกิเลน แนวถนน ศาลายา-บางภาษี ขาเข้า (ตั้งแต่ สฟฟ.ศาลายา - หน้าครัววีระ) วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘ เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น.จ่ายไฟคืนเวลา ๑๗.๐๐ น. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล..... ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ..... นายไพรัช พุ่มวงศ์ ตำแหน่ง.....ชจก.(ท).กฟส.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ... ๐๘๑-๔๘๔๘๓๖๗..... ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ...นายหัสวิน...วรรณละเอียด..... ตำแหน่ง.....ชม.กส.กฟส.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๖๓-๒๒๗๒๕๓๕..... หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว ชุดงานผู้รับจ้างเหมา หจก.เจริญทอง อิเล็กทริก , ชุดงาน ผบ.บ.กฟส.พุทธมณฑล	
๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ) ชื่อ ..นายปรโมทย์ เบญจทรัพย์.....ตำแหน่ง.....ชม.บ.บ.....เบอร์โทรศัพท์ ... ๐๙๐-๔๖๒๔๑๓๒.....	
๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ...ชุดแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ผบ.....	
๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวัดชั่วคราวจุดที่..... G1 G2 G3 G4ผู้รับผิดชอบ.....ชุดเฉพาะกิจ ผบ. จุดที่.....ผู้รับผิดชอบ.....จุดที่.....ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่.....ผู้รับผิดชอบ.....จุดที่.....ผู้รับผิดชอบ.....	
๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่.....หนังสือจาก ผกส.กฟส.พุทธมณฑล , ลว.๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘ พร้อมแผนผัง Switching ☐ ไม่อนุมัติ เหตุผล..... ☒ อนุมัติ ตามบันทึกที่.....หนังสือจาก ผกส.กฟส.พุทธมณฑล , ลว.๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘	
๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่..... ก.๓ พทท.(บ.) ๐๘๗/๒๕๖๘ , ลว. ๑๐ เม.ย.๒๕๖๘ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ..... น.ส.จุฑารัตน ตูนาโป่ง จป.ว. ๖ กฟส.พุทธมณฑล	
๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่ ☐ ไม่แจ้ง เหตุผล..... ☒ แจ้ง จำนวน.....๕๐๐.....ราย มีข้อหักท้วงจากผู้ไฟฟ้าในพื้นที่ดับไฟหรือไม่.....ไม่	
๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่ ☐ ไม่จัดประชุม เหตุผล..... ☒ จัดประชุมวันที่.....๑๘ เม.ย. ๒๕๖๘..... สถานที่ประชุม.....ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคาร ๒ กฟส.พุทธมณฑล รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ผก. : ชจก.(ท) , ผ.กส. , ผ.บ.บ. , ชม.บ.บ. , จป.ว. , พช.ควบคุมงาน , ตัวแทน ผรม.	
๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่ ☒ ไม่จัดชี้แจง เหตุผล.....จะชี้แจงในวันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๘ (ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน) ☐ จัดชี้แจงวันที่..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง	

C3 Safety CAP 01

ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

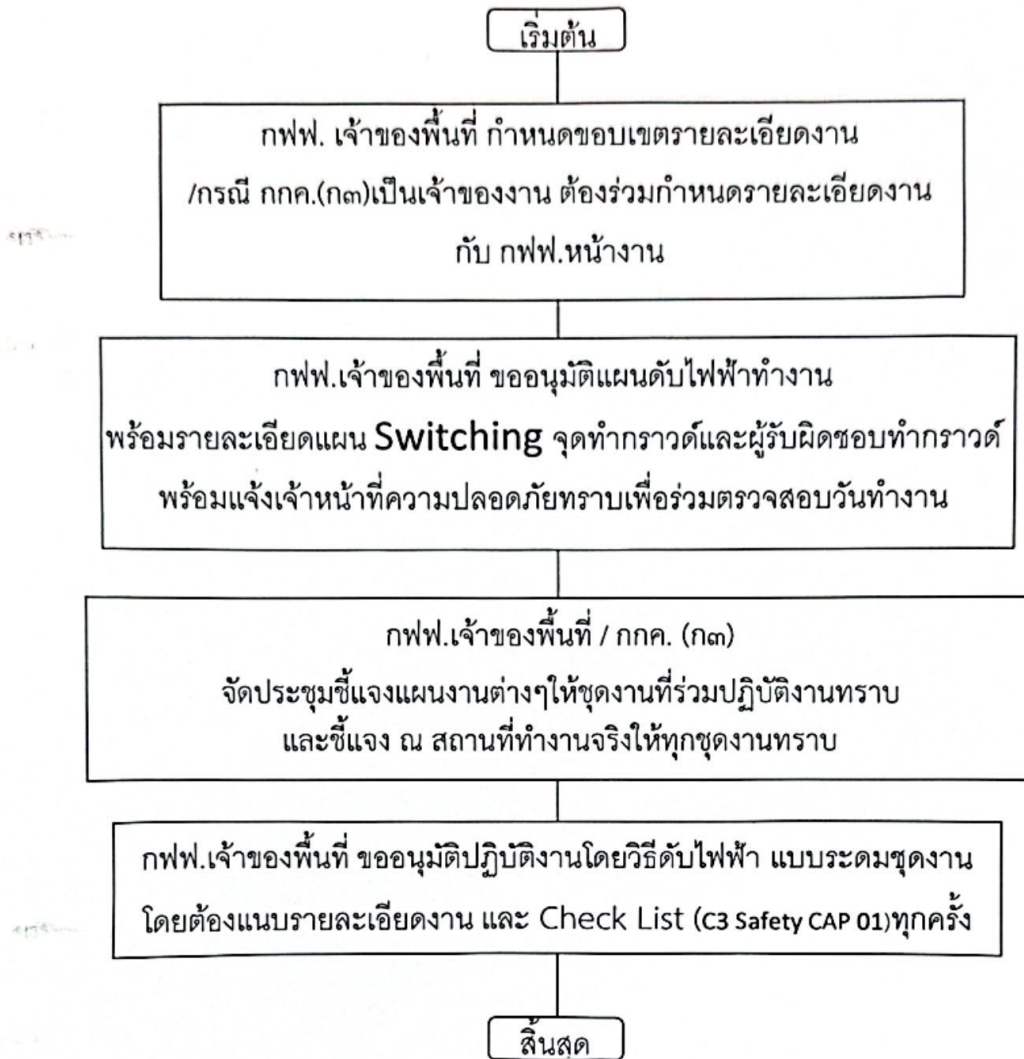



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟส.พุทธมณฑล

ถึง ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปป.) ๐๘๓ /๒๕๖๘

วันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ จป.ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานดับกระแสไฟฟ้า

เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ผจก.กฟส.พุทธมณฑล มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงานย้ายแนวระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ให้กรมทางหลวงชนบทนครปฐม บริเวณ แนวถนนศาลายา - บางภาษี (ขาเข้า) ตั้งแต่ สฟพ.ศาลายา - หน้าครัววิระ โดยในวันดังกล่าวก่อนการปฏิบัติงานจะต้องมีการประชุมชี้แจงงาน , พื้นที่ดับไฟ , ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตราย ทำ Motto และ KYT เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ปฏิบัติงานนั้น แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา จึงขออนุมัติให้ น.ส. จุฑาวรรณ ตูนาโป่ง ตำแหน่ง จป.ว. ๖ กฟส.พุทธมณฑล เข้าร่วมประชุมชี้แจงงาน ทั้งนี้ ผบ.กฟส.พุทธมณฑล ได้มอบหมายให้ นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์ ผบ.ปป.กฟส.พุทธมณฑล เป็นผู้ประสานงานการดับกระแสไฟฟ้าในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป

(นายชูเดช อินเท้ง)

ผบ.ปป.กฟส.พุทธมณฑล

อนุมัติ ตามเสนอ

(นายมานิช นวนนื้อ)

ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)

ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

โทร ๑๕๕๕๕