



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๒๕๐๓ ๒๕๖๘  
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสนชัย โตอัสมิ

วันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๘  
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก๓)  
ตำแหน่ง วศก.๑๐ รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอย้ายโหลด เพื่อให้ชุดขอทไลน์สมุทรสาคร แกะไขจุดร้อน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ<br>และบริเวณที่ปฏิบัติงาน                                       | จาก                                                 | ถึง                                                | ผู้ควบคุมงาน                                  |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ๑   | EKA๐๖    | ๒๐ เม.ย.๖๘   | ๑๑.๐๐ น.    | ๑๔.๐๐ น. | ให้ชุดขอทไลน์<br>สมุทรสาคร แกะไขจุด<br>ร้อน ประจำเดือน<br>มีนาคม ๒๕๖๘<br>(เร่งด่วน) | EKA๐๖S-๐๑<br>ตรงข้ามสถานีฯ<br>เอกชัย ๑<br>( CLOSE ) | EKA๐๖S-๐๑<br>ตรงข้ามสถานีฯ<br>เอกชัย ๑<br>( OPEN ) | นายสรนันท์ ประชาญ<br>สิทธิ์<br>โทร.๐๘๖๔๕๖๖๒๙๘ |
| ๒   | EKB๐๔    | ๒๐ เม.ย.๖๘   | ๑๑.๐๐ น.    | ๑๔.๐๐ น. |                                                                                     | EKB๐๔S-๐๒<br>คลินิกไต่เทียม<br>( CLOSE )            | EKB๐๔S-๐๒<br>คลินิกไต่เทียม<br>( OPEN )            |                                               |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัดน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสรื้อ ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสรื้อ ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสรื้อ  
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสนชัย โตอัสมิ)

ตำแหน่ง วศก.๑๐ รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- ☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- ☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- ☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- ☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- ☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## Measurements

|     |     |         |
|-----|-----|---------|
| Bx1 | Max | 92.4 °C |
|-----|-----|---------|

## Parameters

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Emissivity         | 0.95  |
| Refl. temp.        | 24 °C |
| Distance           | 12 m  |
| Atmospheric temp.  | 24 °C |
| Ext. optics temp.  | 20 °C |
| Ext. optics trans. | 1     |
| Relative humidity  | 55 %  |

## Geolocation


|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Location | N 13° 35' 3.06", E 100° 19' 10.71" |
|----------|------------------------------------|

<http://maps.google.com/?z=17&t=k&q=13.5842,100.3196>

## Note

EKA06S-01 ตรงข้ามสถานีฯ เอกชัย1

18/3/2025 14:12:03

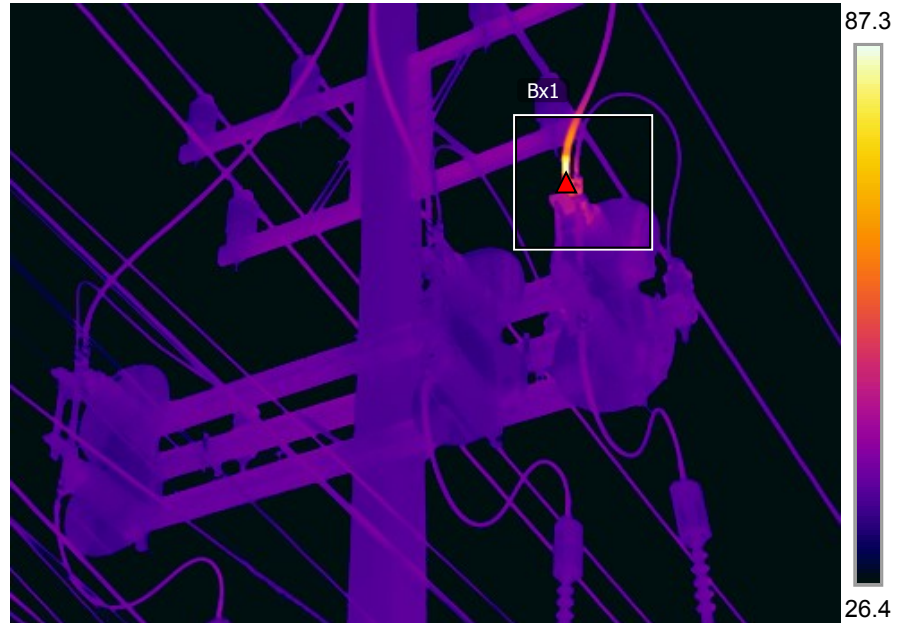

FLIR2743.jpg

FLIR E95

78517896

18/3/2025 14:12:03



FLIR2743.jpg

FLIR E95

78517896

## Text annotations

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Bx1 : จุดย้ายทางปลาเฟส A ด้าน fixed | แก้ไขทันที |
|-------------------------------------|------------|

## Measurements

|     |     |         |
|-----|-----|---------|
| Bx1 | Max | 81.1 °C |
|-----|-----|---------|

## Parameters

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Emissivity         | 0.95  |
| Refl. temp.        | 24 °C |
| Distance           | 25 m  |
| Atmospheric temp.  | 24 °C |
| Ext. optics temp.  | 20 °C |
| Ext. optics trans. | 1     |
| Relative humidity  | 55 %  |

## Geolocation

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| Location | N 13° 33' 12.37", E 100° 17' 5.12" |
|----------|------------------------------------|

<http://maps.google.com?z=17&t=k&q=13.5534,100.2848>

## Note

EKB04S-02 สาครคลินิกใต้เทียม

18/3/2025 12:31:40



FLIR2739.jpg

FLIR E95

78517896

18/3/2025 12:31:40



FLIR2739.jpg

FLIR E95

78517896

## Text annotations

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Bx1 : หน้าสัมผัสทางปลาเฟส B ด้าน source | แก้ไขทันที |
|-----------------------------------------|------------|