



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่.....ก.3.กบข.(บส.) 1077 /2568.....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณผล.....

ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ.....

วันที่.....17 เมษายน 2568.....

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3).....

ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก3).....

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.3).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนลูกถ้วยในระบบสายส่ง 115kV ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BEA02YB-01	12 พ.ค.68	08.30 น.	16.30 น.	ปรับปรุงระบบสายส่งเพื่อเปลี่ยน ลูกถ้วยแตกในระบบสายส่ง 115 kV	BEA02YB-01	DTM02YB-01	นายศราวุธ ชื่นจิตร พงษ.7 ผสส.กบข. (ก3) 061-3925596

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรินทร์ ศรีสุทัศน์กุล.....ตำแหน่ง พงษ.6 ผบส.กบข.(ก.3).....โทร. 097-1975451..

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กบข.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายนิวัฒน์ มาประจวบ.....)

ตำแหน่ง.....อก.บข.(ก3).....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

๑๘เม.ย.๒๕๖๘

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น



ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สถานะจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

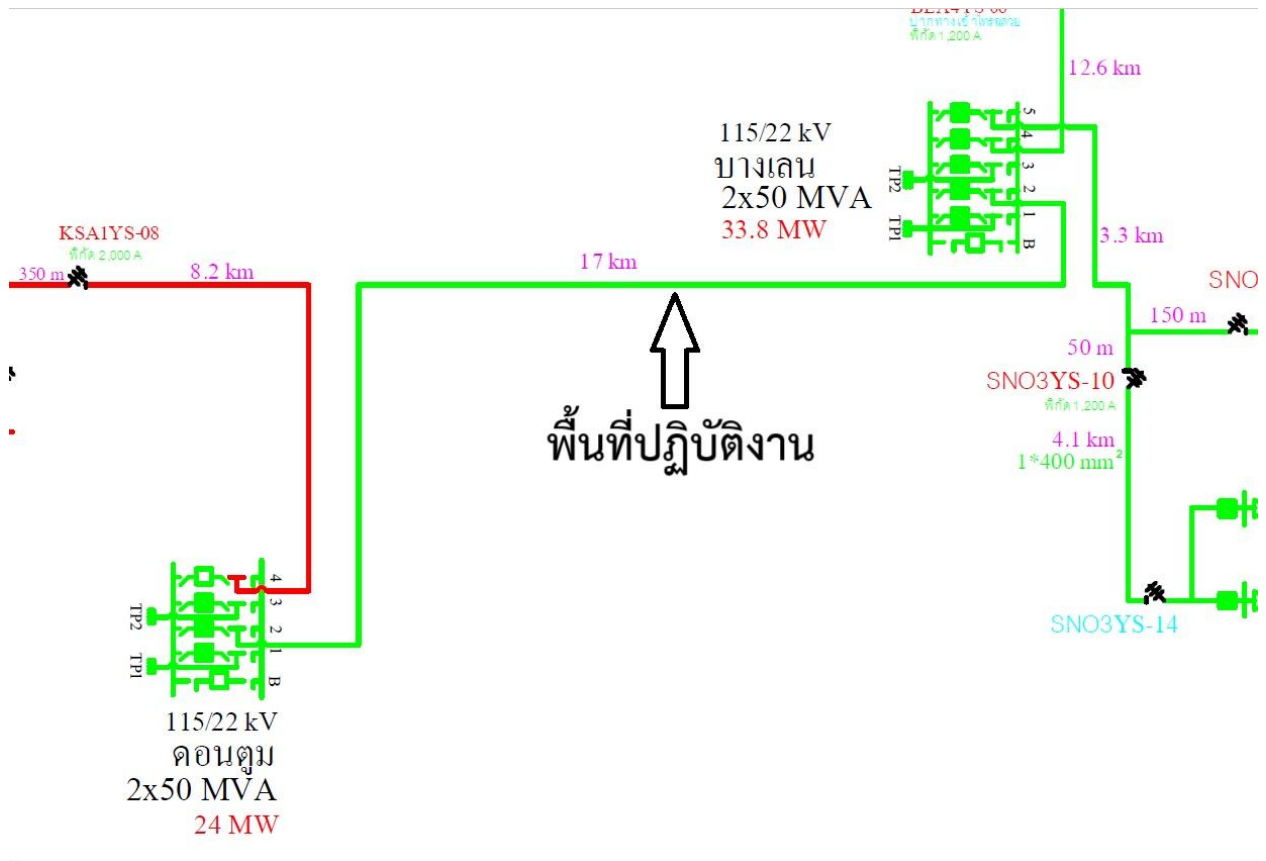

รูปภาพประกอบลูกถ้วยชำรุด

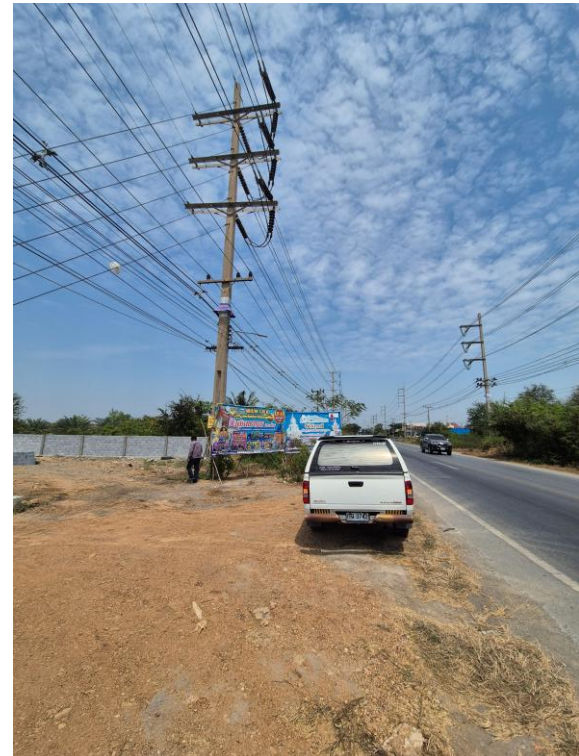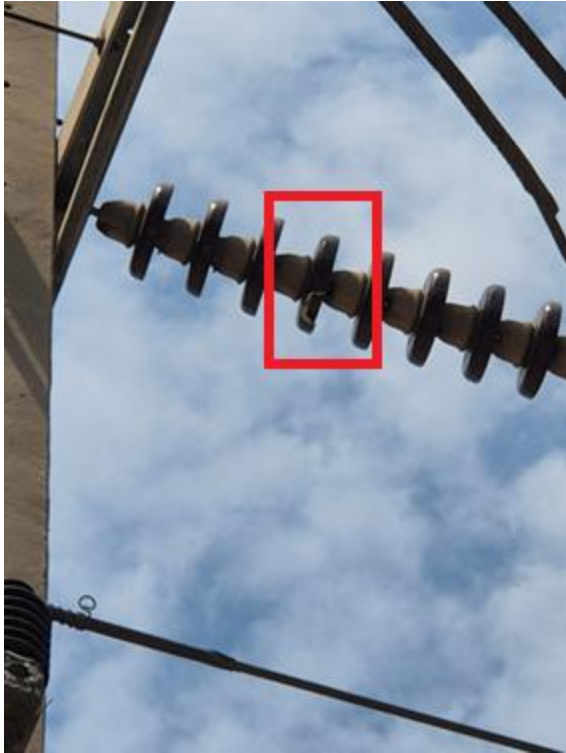

รูปภาพประกอบสายแตกชำรุด

