



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.ท.สค.(ปน) ๒๔๓๒ / ๒๕๖๘

วันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(กต)

ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอดับไฟแก้ไขจุดร้อน บริเวณภายในสถานี สค.๑๐ ชั่วคราว

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMV๐๑	๒๗ เม.ย.๖๘	๐๙.๓๐ น.	๑๓.๐๐ น.	ขอดับไฟแก้ไขจุดร้อน บริเวณภายในสถานี สค.๑๐ ชั่วคราว	SMV๐๑YS-๐๑	SMV๐๑BR-๐๑	นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม โทร.๐๘๖๓๘๓๒๐๙๐
๒	SMV๐๒	๒๗ เม.ย.๖๘	๐๙.๓๐ น.	๑๓.๐๐ น.		SMV๐๑YS-๐๑	SMV๐๒BR-๐๑	
๓	SMV๐๓	๒๗ เม.ย.๖๘	๐๙.๓๐ น.	๑๓.๐๐ น.		SMV๐๑YS-๐๑	SMV๐๓BR-๐๑	
๔	SMV๐๔	๒๗ เม.ย.๖๘	๐๙.๓๐ น.	๑๓.๐๐ น.		SMV๐๑YS-๐๑	SMV๐๔BR-๐๑	
๕	SMV๐๕	๒๗ เม.ย.๖๘	๐๙.๓๐ น.	๑๓.๐๐ น.		SMV๐๑YS-๐๑	SMV๐๕BR-๐๑	
๖	SMV๐๖	๒๗ เม.ย.๖๘	๐๙.๓๐ น.	๑๓.๐๐ น.		SMV๐๑YS-๐๑	SMV๐๖BR-๐๑	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟดับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร. ๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



Measurements

Bx1	Max	83.1 °C
-----	-----	---------

Parameters

Emissivity	0.95
Refl. temp.	24 °C
Distance	12 m
Atmospheric temp.	24 °C
Ext. optics temp.	20 °C
Ext. optics trans.	1
Relative humidity	55 %

Geolocation

Location	N 13° 36' 44.29", E 100° 17' 17.70"
----------	-------------------------------------

<http://maps.google.com/?z=17&t=k&q=13.6123,100.2882>

Note

SMV04BR-01 termination kit

11/3/2025 14:10:10




FLIR2718.jpg

FLIR E95

78517896

11/3/2025 14:10:10

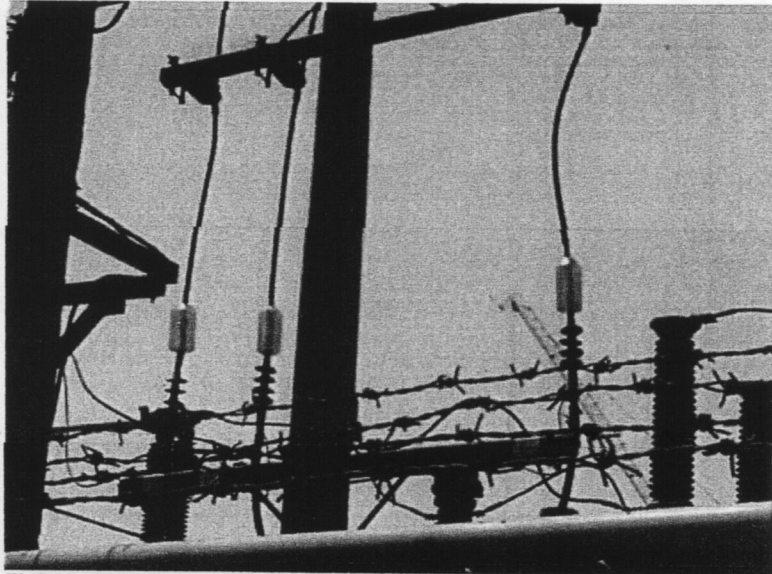

FLIR2718.jpg

FLIR E95

78517896

Text annotations

Bx1 : หน้าสัมผัสทางปลาฟอส C

แก้ไขทันที

Measurements

Bx1 Max 103.6 °C

Parameters

Emissivity	0.95
Refl. temp.	24 °C
Distance	12 m
Atmospheric temp.	24 °C
Ext. optics temp.	20 °C
Ext. optics trans.	1
Relative humidity	55 %


Geolocation

Location N 13° 36' 44.09", E 100° 17' 17.65"  
<http://maps.google.com?z=17&t=k&q=13.6122,100.2882>

Note

SMV04BR-01 ด้านเข้ารีโคลสเซอร์

11/3/2025 14:08:42

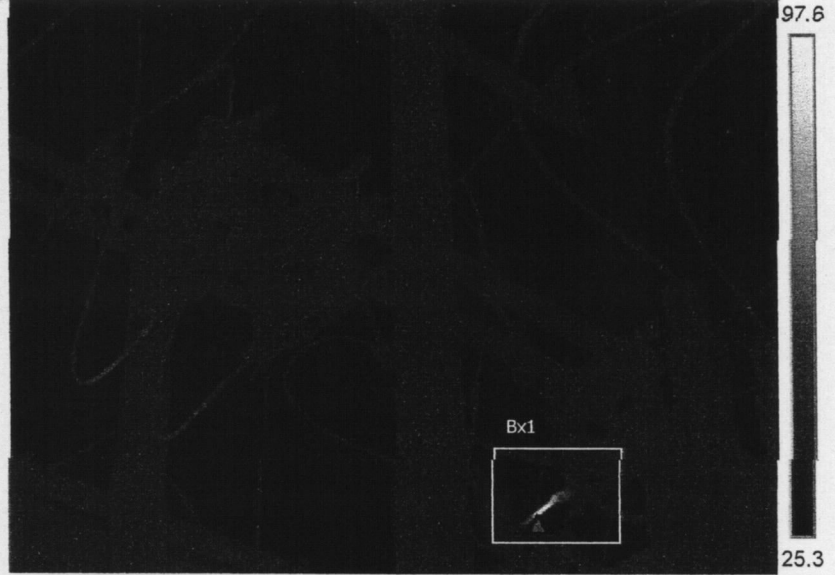


FLIR2717.jpg

FLIR E95

78517896

11/3/2025 14:08:42

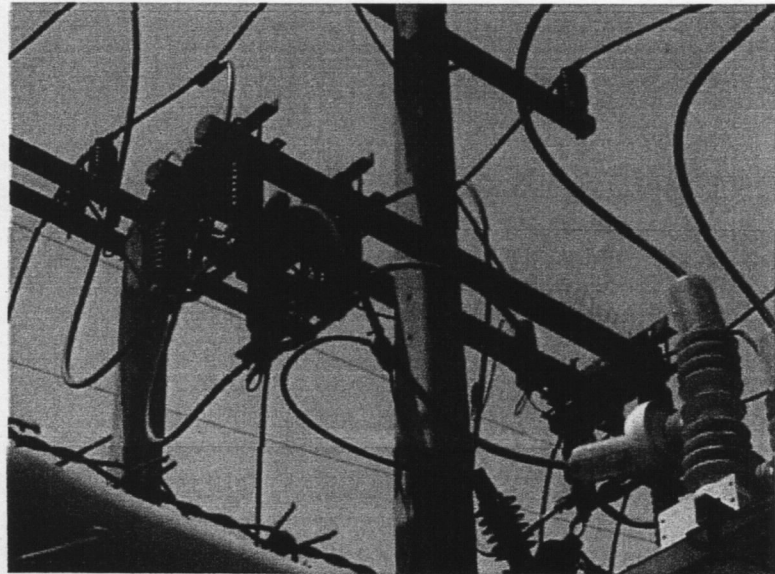

FLIR2717.jpg

FLIR E95

78517896

Text annotations

Bx1 : หน้าสัมผัสทางปลาเฟส C ด้าน fixed

แก้ไขทันที



Measurements

Bx1	Max	83.8 °C
Bx2	Max	70.3 °C

Parameters

Emissivity	0.95
Refl. temp.	24 °C
Distance	12 m
Atmospheric temp.	24 °C
Ext. optics temp.	20 °C
Ext. optics trans.	1
Relative humidity	55 %

Geolocation


Location	N 13° 38' 44.05", E 100° 17' 17.71"
----------	-------------------------------------

<http://maps.google.com/?z=17&e=k&q=13.6122,100.2883>

Note

SMV04BR-01 ด้านออกรีโคลสเซอร์

11/3/2025 14:08:24

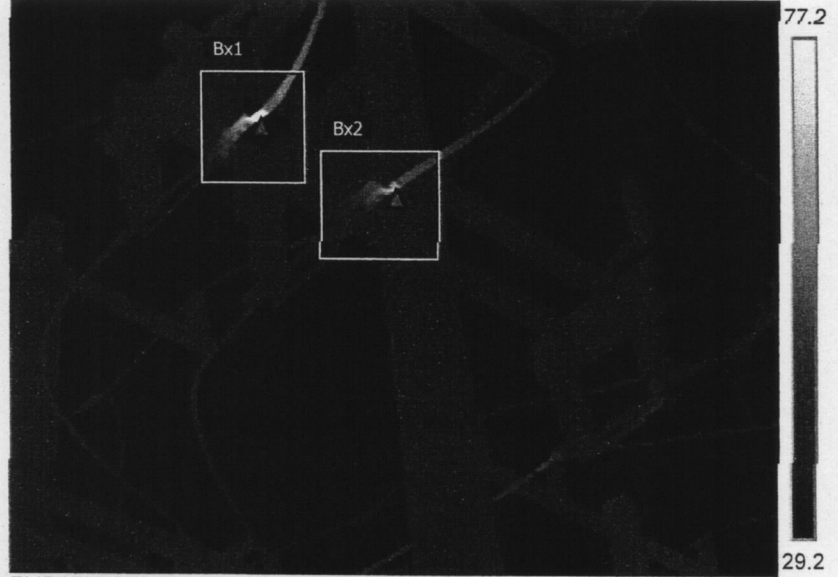


FLIR2716.jpg

FLIR E95

78517896

11/3/2025 14:08:24

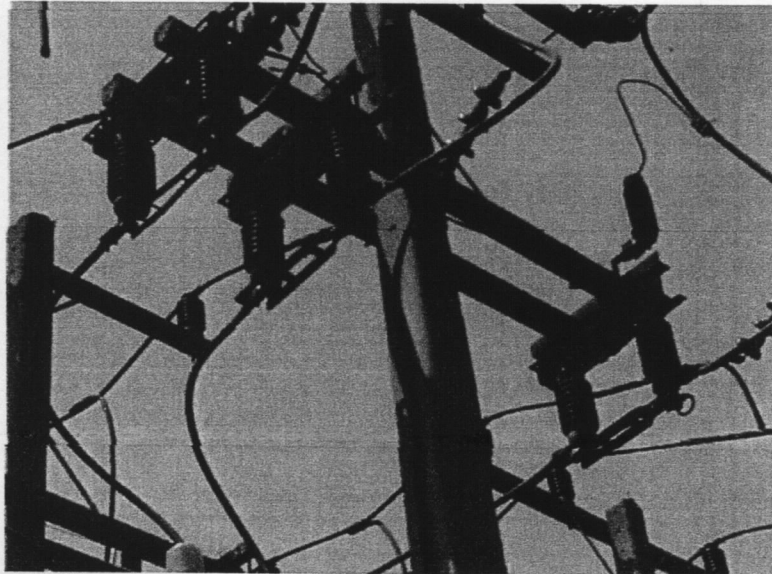

FLIR2716.jpg

FLIR E95

78517896

Text annotations

Bx1 : หน้าสัมผัสทางปลาเพลส A ด้าน fixed	แก้ไขทันที
Bx2 : หน้าสัมผัสทางปลาเพลส B ด้าน fixed	แก้ไขด่วน