



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ป.บ.) ๖๕๘ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แนนเนื่อ

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.(ระดับ ๑๑) ร.ช.ผ.จก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ศาลายา , บางเลน ๒ (ชค)
ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY04	๒๗ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ผกร.กรย.(ก.๓) ปฏิบัติงานปักเสาพาดสายงานก่อสร้างสายส่ง ๑๑.๕ เควี บริเวณ อยู่ข้างนุ - แยกเคหะการเกษตร	- SLY04S-08	- SLY04S-03	นายวีรพัฒน์ นาคสมัย ๐๘๑-๕๕๔๕๗๘๑
๒.	SLY10	๒๗ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- Dis ชั่วคราว ตรงข้ามร้าน ปิยะฮาร์ดแวร์	- Dis ชั่วคราว ก้วยเดี่ยวหมูตุน	
๓.	SLY08	๒๗ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- SLY08S-04	- BEU01S-07 - SLY04S-05	
๔.	BEU02	๒๗ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- Dis ชั่วคราว แยกเคหะ การเกษตร	- Dis ชั่วคราว อยู่ข้างนุ	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...แนวถนนศาลายา-บางเลน (๒.ฝั่ง) ตั้งแต่ หน้าอยู่ข้างนุ - แยกเคหะการเกษตร.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ บุญจรรย์ย์ ตำแหน่ง ข.ผ.บ. โทร ๐๙๐-๙๖๒๕๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☒ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๖๔๕๒๓ Long ๑๐๐.๒๙๖๒๔๑๒

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๗๓๕๒๕๑ Long ๑๐๐.๒๙๖๕๐๙๕

(นายมานิช แนนเนื่อ)

ผจก.(ระดับ ๑๑) ร.ช.ผจก.(ระดับ ๑๐)

กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

ในวันที่.....
สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ในวันที่.....


แปล: แผนผังไฟฟ้า บริเวณ ตู้ข่างู - แยกเคหะการเกษตร

๙๖ ชุดงาน ทรย.(ก3) ปฏิบัติงานก่อสร้างสายส่ง 115 KV. **

วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.

จุดปลดหรือไฟไลน์แยก / สถานที่ / พิกัด	
1	ไลน์แยกหมู่บ้านปริงดา 2 13.8697215,100.2940663
2	ไลน์แยกหมู่บ้านทองสุข 13.8704065,100.2937871
3	ไลน์แยกซอยศรีภมร (มรภ.สวนสุนันทา) 13.8709303,100.2933777
4	ไลน์แยกตรงข้ามหมู่บ้านทองสุข 13.8705031,100.2938806

จุดช้อคกราวด์ / สถานที่ / พิกัด	
G1	หลัง Dis UG SLY08S-05 (วงจรถ่าง) 13.8572658,100.2998631
G2	บดเค้กัปี่ TR PEA.66-001527 (วงจรถบม) 13.8655813,100.2957528
G3	เส้าต้น Dis ชค.แยกเคหะการเกษตร (วงจรถบม) 13.8735251,100.2925095
G4	จุดบ่อกสายก่อนถึงบ้านยาง (วงจรถ่าง) 13.8738486,100.2923612
G5	หน้าตู้ข่างูโด้ก (วงจรถ่าง สปเปซอร์) 13.8574045,100.2999368
G6	เส้าต้น Dis ชค.ตรงข่างูปี่ดะดะวัวร์ (วงจรถบม) 13.8667243,100.2953947
G7 G8	เส้าต้น Dis ชค.กัวเดีวหนุดุ่น 13.8724475,100.2931135

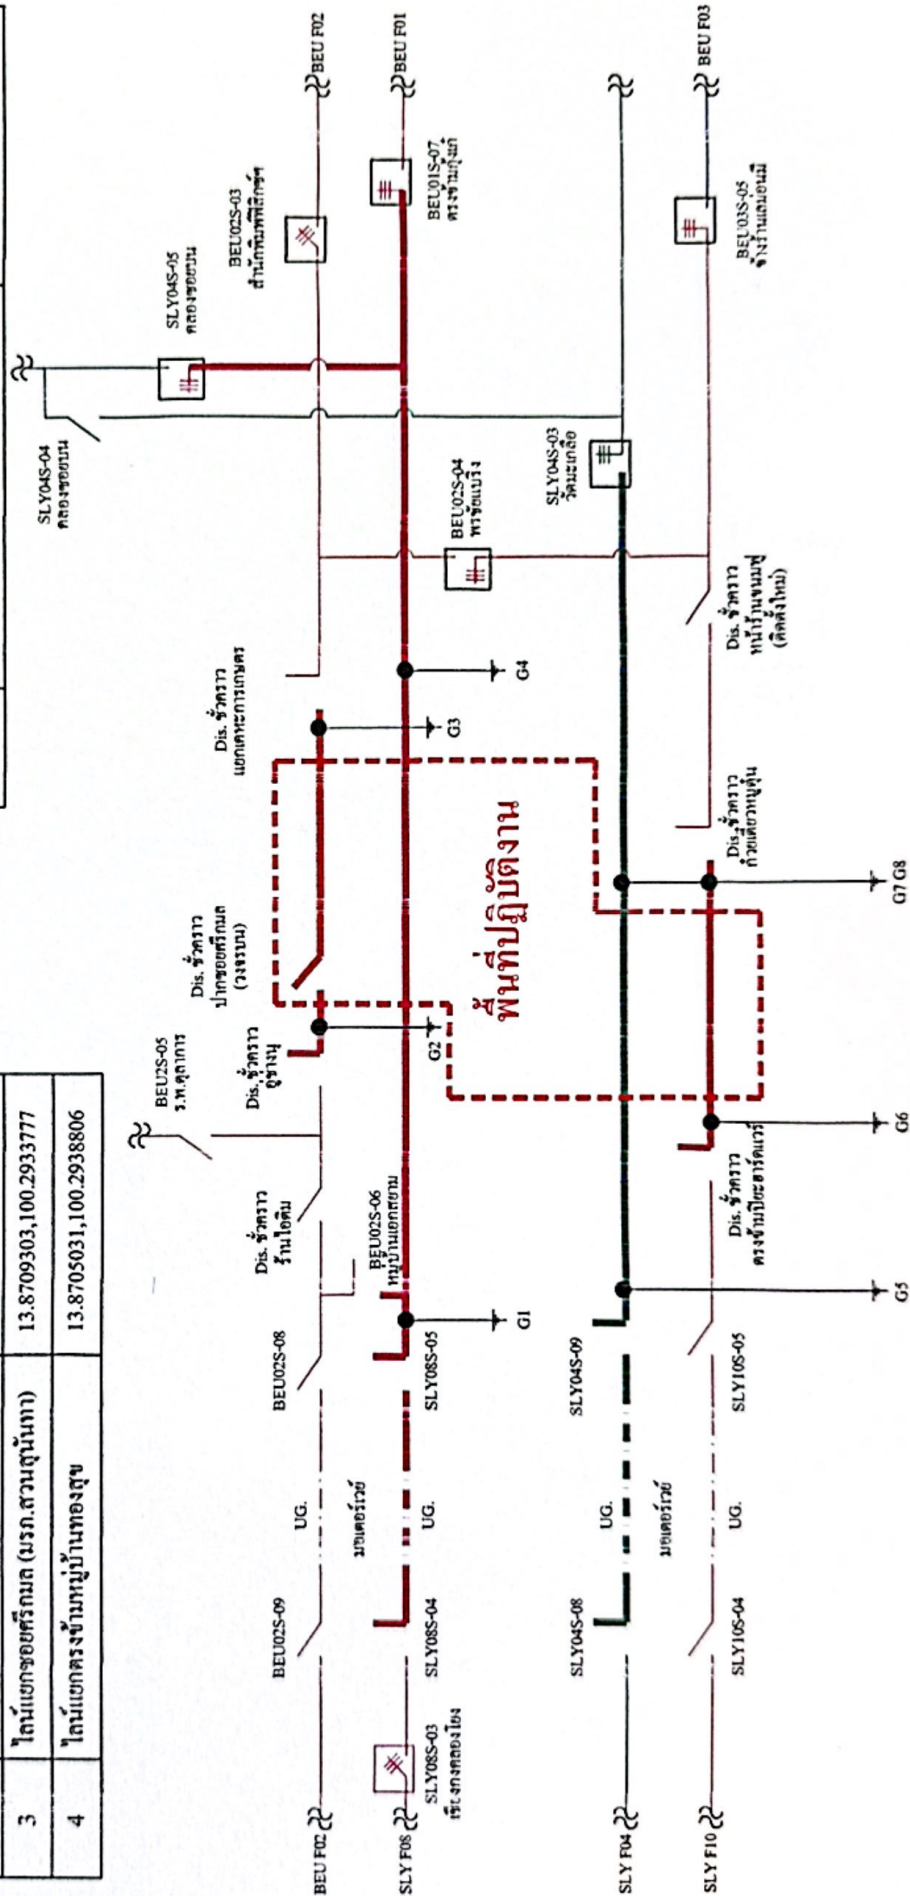


หมายเหตุ 1. วงจร SLY08 ตั้งแต่ SLY08S-04 ถึง SLY04S-05 และ BEU01S-07 ไม่มีโหลดหม้อแปลงเกาะในไลน์

2. วงจร SLY04 ตั้งแต่ SLY04S-08 ถึง SLY04S-03 ไม่มีโหลดหม้อแปลงเกาะในไลน์

แผนผัง ก่อนดับไฟ บริเวณ อู่ช่างนุ - แยกเคหะการเกษตร

*:ชุดงาน ทรย.(ก3) ปฏิบัติงานก่อสร้างสายส่ง 115 KV. **


วันที่ 27 เมษายน 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.

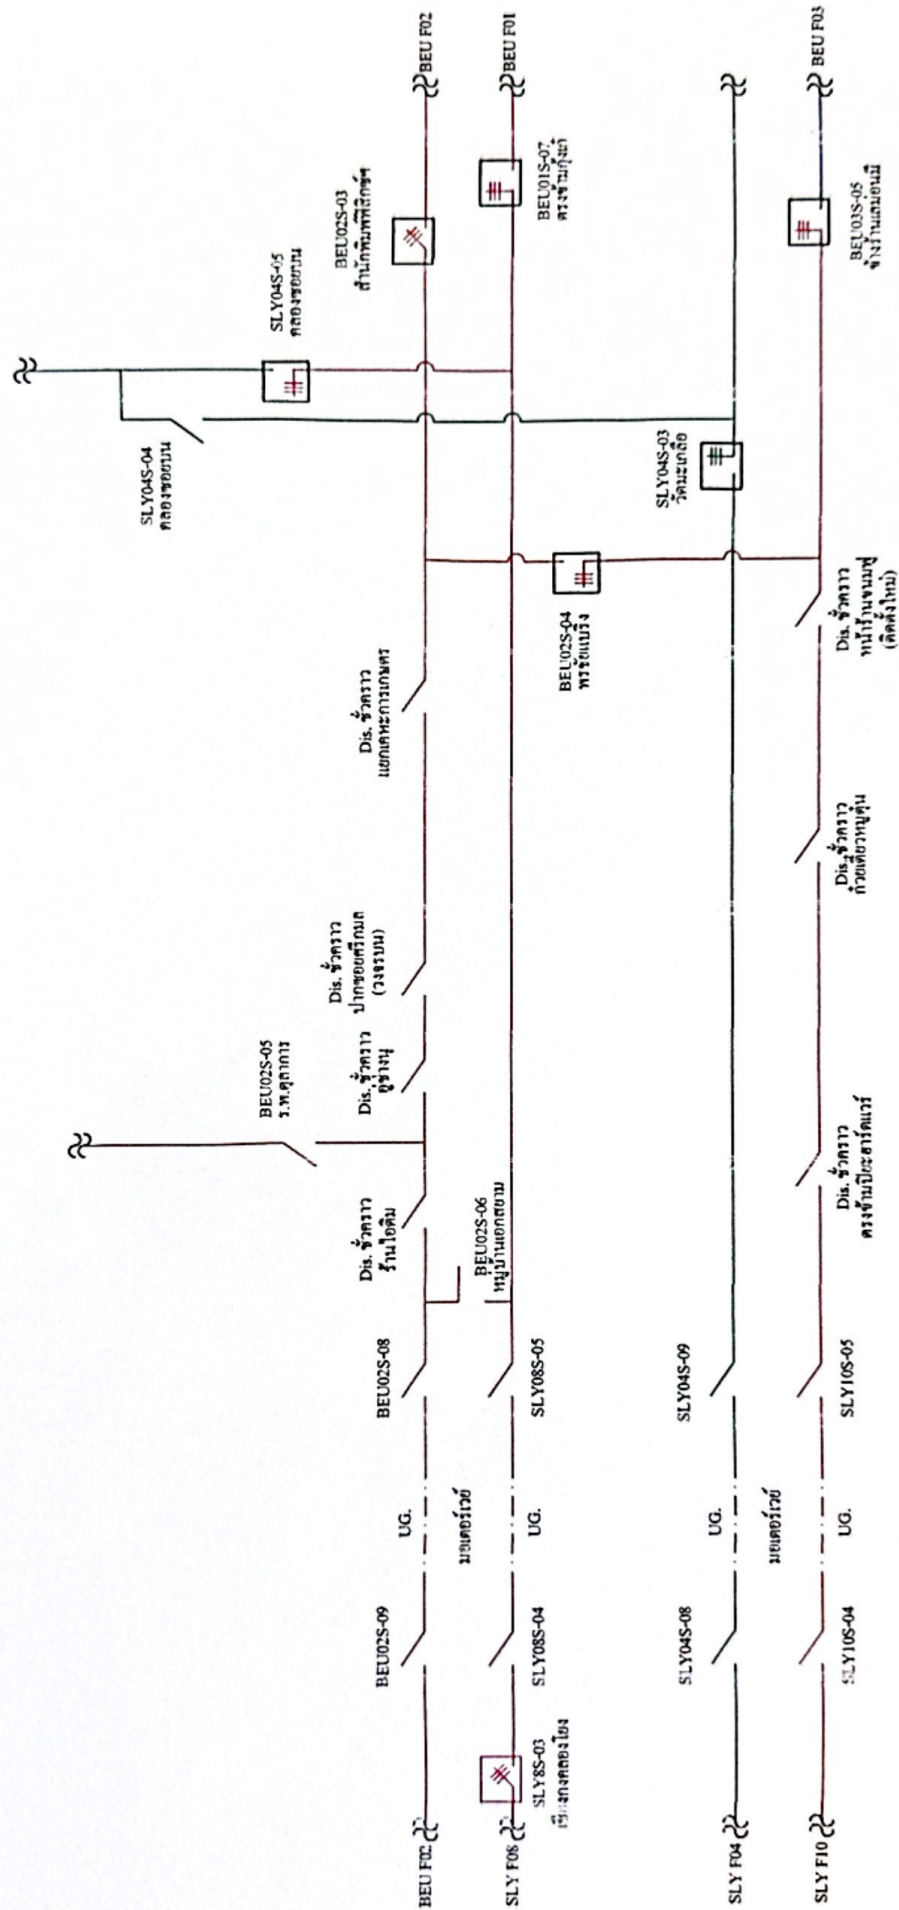

Check List	
ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน	
ชื่องาน	ก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี CUT&TURN (สฟฟ.บางเลน - สฟฟ.ศาลายา) - สฟฟ.บางเลน ๒ (พุทธมณฑล ๓) (WBS P-TDD๐๒.๑-I-PMNT๐.๐๐๐๒).....
สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน	แนวถนน ศาลายา-บางภาษี (๒ ฝั่งถนน) (ตั้งแต่ หน้่อู่ช่างนุ - แยกเคหะการเกษตร)
วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน	๒๗ เมษายน ๒๕๖๘
เริ่มเวลา	๐๘.๐๐ น.
จ่ายไฟคืนเวลา	๑๗.๐๐ น.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล.....
ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาคิด) ชื่อ	นายไพรัช ทุมวงศ์
ตำแหน่ง.....	ชจก.(ท).กฟส.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ... ๐๘๑-๘๘๘๘๓๖๗.....
ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก	นายวีรพัฒน์...นาคสมัย.....
ตำแหน่ง.....	พชง.๖.ผกร.กรย.(ก.๓)..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๑-๘๘๔๔๘๗๘๑.....
หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว	ชุดงาน ผกร.กรย.(ก.๓) และ ชุดงานระดม
๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)	
ชื่อ	นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์.....ตำแหน่ง.....ชม.ปป.....เบอร์โทรศัพท์ ... ๐๙๐-๙๖๒๔๑๓๒.....
๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ...ชุดแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ผปป.....	
๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวัดชั่วคราวจุดที่ ๑..... G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8	
ผู้รับผิดชอบ.....	ชุดเฉพาะกิจ ผปป.....
จุดที่ ๒	ผู้รับผิดชอบ.....
จุดที่ ๓	ผู้รับผิดชอบ.....
จุดที่ ๔	ผู้รับผิดชอบ.....
๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... หนังสือจาก พชง.๖ ผกร.กรย.(ก.๓).....พร้อมแผนผัง Switching	
ไม่อนุมัติ เหตุผล	
อนุมัติ ตามบันทึกที่..... หนังสือจาก พชง.๖ ผกร.กรย.(ก.๓).....	
๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่..... ก.๓ พทท.(ปป.)๐๘๗/๒๕๖๘, ลว. ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘	
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ..... น.ส.จุฑารัตน ตนาโป่ง จป.ว. ๖ กฟส.พุทธมณฑล	
๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่	
ไม่แจ้ง เหตุผล.....	
แจ้ง จำนวน.....ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ไฟฟ้าในพื้นที่ดับไฟหรือไม่.....	ไม่
๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่	
ไม่จัดประชุม เหตุผล.....	
จัดประชุมวันที่..... ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๘	สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคาร ๒ กฟส.พุทธมณฑล
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ผจก. , ชจก.(ท) , ผปป. , ชม.ปป. , จป.ว. , พชง.ควบคุมงานก่อสร้าง	
๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่	
ไม่จัดชี้แจง เหตุผล.....	จะชี้แจงในวันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๘ (ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน)
จัดชี้แจงวันที่.....	รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง

C3 Safety CAP 01

ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

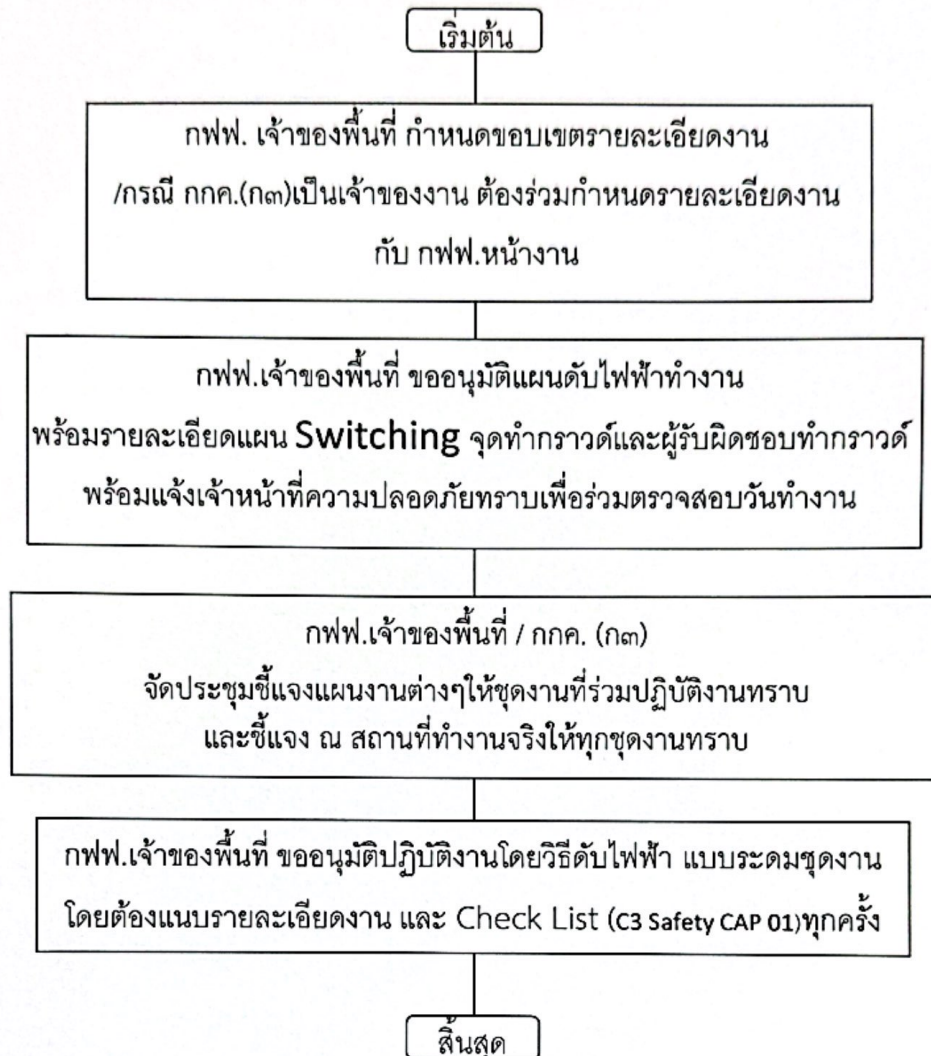



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กฟส.พทุมณฑล

เลขที่ 2127

วันที่ 17 มี.ค. 2568

เวลา 13:53

จาก ผู้ควบคุมงาน

ถึง ผจก.กฟส.พทุมณฑล

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ KV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้า
บางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒ (พทุมณฑล ๓) จ.นครปฐม

เรียน ผจก.กฟส.พทุมณฑล

ตามอนุมัติที่ กรฟ.ก(อส.๓ก)๕๑/๒๕๖๔ ลว. ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ให้แผนกก่อสร้างระบบ
สายส่ง ๑๑๕ KV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้าบางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒
(พทุมณฑล ๓) จ.นครปฐม WBS : P-TDD02.1-I-PMNT0.0002 โครงการ 6001159272 (TL-C-E) โดยมี
นายวิวัฒน์ นาคลัมย์ พช.๖ ผกร.กรย.(ก๓) เป็นช่างควบคุมงาน ปัจจุบันได้เตรียมแผนงานเพื่อปฏิบัติงาน
ดังนี้

- พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๔๐๐ ตร.มม. ระยะทาง ๐.๖๐๐ วงจร-กม.
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๑๘๕ ตร.มม. ระยะทาง ๐.๑๐๐ วงจร-กม. (๒ วงจร)

ในการดำเนินการและปฏิบัติงานมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ KV.
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๘ ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง กฟส.พทุมณฑล ดำเนินการดังนี้

กฟส.พทุมณฑล

- ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ
- ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ มอเตอร์เวย์ ถึง สถานีพทุมณฑล ๓ ระบบจำหน่าย ๒๒ KV.

และแรงต่ำ ทั้ง ๒ ฝั่งทางถนน

ทั้งนี้ขอให้ กฟส.พทุมณฑล ติดต่อประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและเจ้าหน้าที่
ตำรวจ เพื่อขอใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงานบนถนนทางหลวง และอำนวยความสะดวกการจราจรบนท้องถนน ตามวันและ
เวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

อนุมัติตามเสนอ

(นายวิวัฒน์ นาคลัมย์)

พช.๖ ผกร.กรย.(ก๓)

ผู้ควบคุมงาน

E/O สปป.ทพท.พทท.

-จัดทำเอกสารขออนุมัติและขอใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวในวันและเวลา
- สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ

(นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์)

ชม.ปบ.กฟอ.พทุมณฑล

18 มี.ค. 68



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟส.พุทธมณฑล

ถึง ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๐๙๗/๒๕๖๘

วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ จป.ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานดับกระแสไฟฟ้า

เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ผกร.กรย.(ก.๓) มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปักเสาพาดสายส่งและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบงานก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณ แนวถนนศาลายา - บางภาษี (๒ ฝั่งถนน) ตั้งแต่ หน้าอู่ช่างนุ - แยกเคหะการเกษตร โดยในวันดังกล่าวก่อนการปฏิบัติงานจะต้องมีการประชุมชี้แจงงาน , พื้นที่ดับไฟ , ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตราย ทำ Motto และ KYT เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ปฏิบัติงานนั้น แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา จึงขออนุมัติให้ น.ส.จุฑารรณ ตุนาโป่ง ตำแหน่ง จป.ว. ๖ กฟส.พุทธมณฑล เข้าร่วมประชุมชี้แจงงาน ทั้งนี้ ผบ.กฟส.พุทธมณฑล ได้มอบหมายให้ นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์ ชผ.ปบ.กฟส.พุทธมณฑล เป็นผู้ประสานงานการดับกระแสไฟฟ้าในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป

(นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์)

ชผ.ปบ.กฟส.พุทธมณฑล

อนุมัติ ตามเสนอ

(นายมานน แนนเนือ)

ผจก. (ระดับ ๑๑) รช.ผจก. (ระดับ ๑๐)

กฟส.พุทธมณฑล

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

โทร ๑๕๙๕๕