



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บลน.(ปป.) ๗๖๑ /๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกชัย หิรัญสุวรรณ

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อก.ปป.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บางเลน

ด้วย กฟส.บางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV. ปีกเสา ๑๒.๒๐ ม. ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BEV4	4 พ.ค.68	08:30 น.	16:30 น.	ปักเสา 12.20- ม.	BEV4S-01	BEV4S-02	นายธนภณ มีจันทร์เพชร พง.5 ผปบ.. กฟส. บางเลน
2.	BEV5					BEV5S-01	BEV5S-02	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) จากสถานีบางเลน๓ ถึง ศรีนิภาชนสง

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง ผ.ปป. โทร ๐๘๓-๖๓๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกชัย หิรัญสุวรรณ)

ผจก.กฟส.บางเลน

หมายเหตุ เป็นการขอตัดไฟแบบแรงดัน เนื่องจากนักรถเครนปักเสาได้ในวันดังกล่าว

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

☐ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

☐ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น


แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่

น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

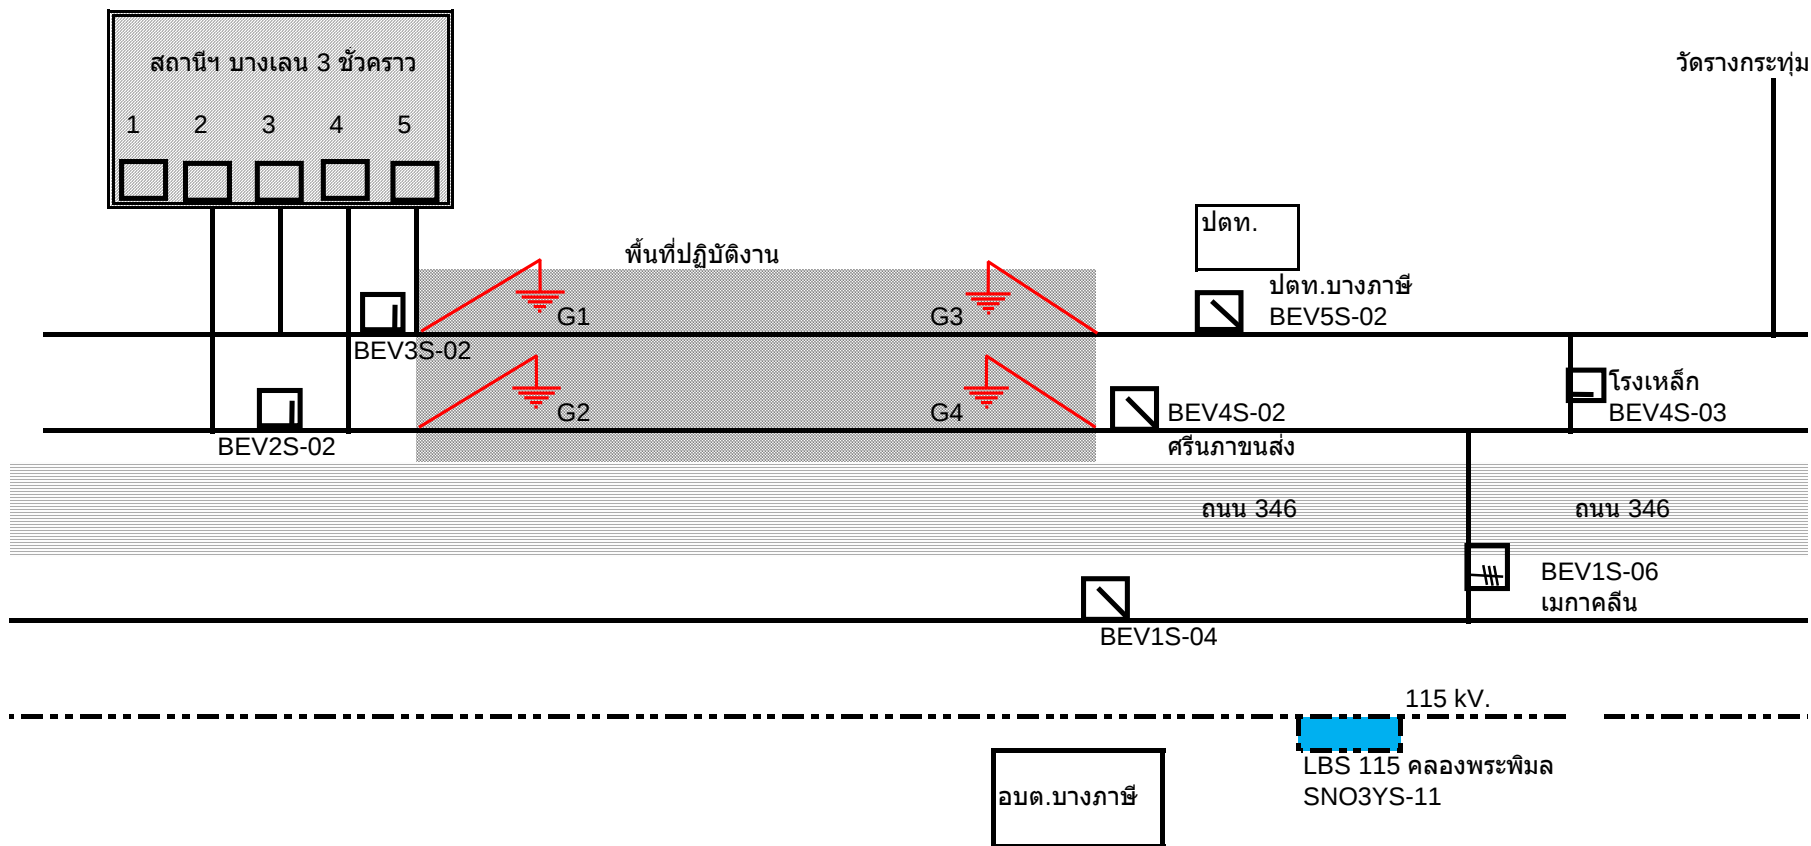

ผังดับไฟปฏิบัติงาน วันที่ 4 พฤษภาคม 2568