



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๖๕๙ ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายเพ็ญรัตน์ พงษ์สุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แบนเนื่อ

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า อ.พทท.พทท. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ศาลายา , บางเลน ๒ (ชด)
ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY04	๒๕ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ผกร.กรย.(ก.๓) ปฏิบัติงานทาดสาย อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ขนาด ๔๐๐ ตร.มม. (ข้ามถนน ๒ จุด) บริเวณ หน้า สฟท. พทท.พทท. ๓	- SLY04S-08	- SLY04S-03	นายวีรพัฒน์ นาคสมัย ๐๘๑-๕๕๕๕๗๘๑
๒.	SLY10	๒๕ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- Dis ชั่วคราว ก๊วยเตี๋ยหนุดัน	- Dis ชั่วคราว หน้าร้านขนมฟู	
๓.	SLY08	๒๕ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- SLY08S-04	- BEU01S-07 - SLY04S-05	
๔.	BEU02	๒๕ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- Dis ชั่วคราว แยกเคหะ การเกษตร	- Dis ชั่วคราว อยู่ข้างนุ	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)... แนวถนนศาลายาบางภาษี (๒ ฟัง) ตั้งแต่ หน้าอยู่ข้างนุ - แยกเคหะการเกษตร และ ตลาดนัดแยกเคหะการเกษตร

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ บุญจทรัพย์ ตำแหน่ง... ชผ.ปบ. โทร. ๐๙๐-๙๖๒๕๑๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๗๖๕๑๔๗ Long ๑๐๐.๒๕๒๕๗๗

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๗๓๕๒๕๑ Long ๑๐๐.๒๕๒๕๐๕๕

(นายมานิช แบนเนื่อ)
ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)
กฟส.พทท.พทท.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตช์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตช์.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น


ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

****ชุดงาน ทรย.(ก3) ปฏิบัติงานก่อสร้างสายส่ง 115 KV. ****

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.


จุดซื้อตกราวด์ / สถานที่ / พิกัด	
G1 G2	สถานี Dis ขต.ปากช่องศรีภักดิ์ 13.8724147,100.292977
G3	สถานี Dis ขต.เขตละหารการเกษตร (วงจรมบ) 13.8735251,100.2925095
G4	จุดปลูกสายก่อนถึงร้านยาง (วงจรง้าง) 13.8738486,100.2923612
G5	หน้าซุ้มได้ (วงจรง้าง สปเฮอร์) 13.8574045,100.2999368
G6	สถานี Dis ขต.ภวเขตยวหนาคู่ (วงจรมบ) 13.8724475,100.2931135
G7 G8	หน้าร้านกระเพราเปิดเขตละหารการเกษตร 13.8763697,100.2912824

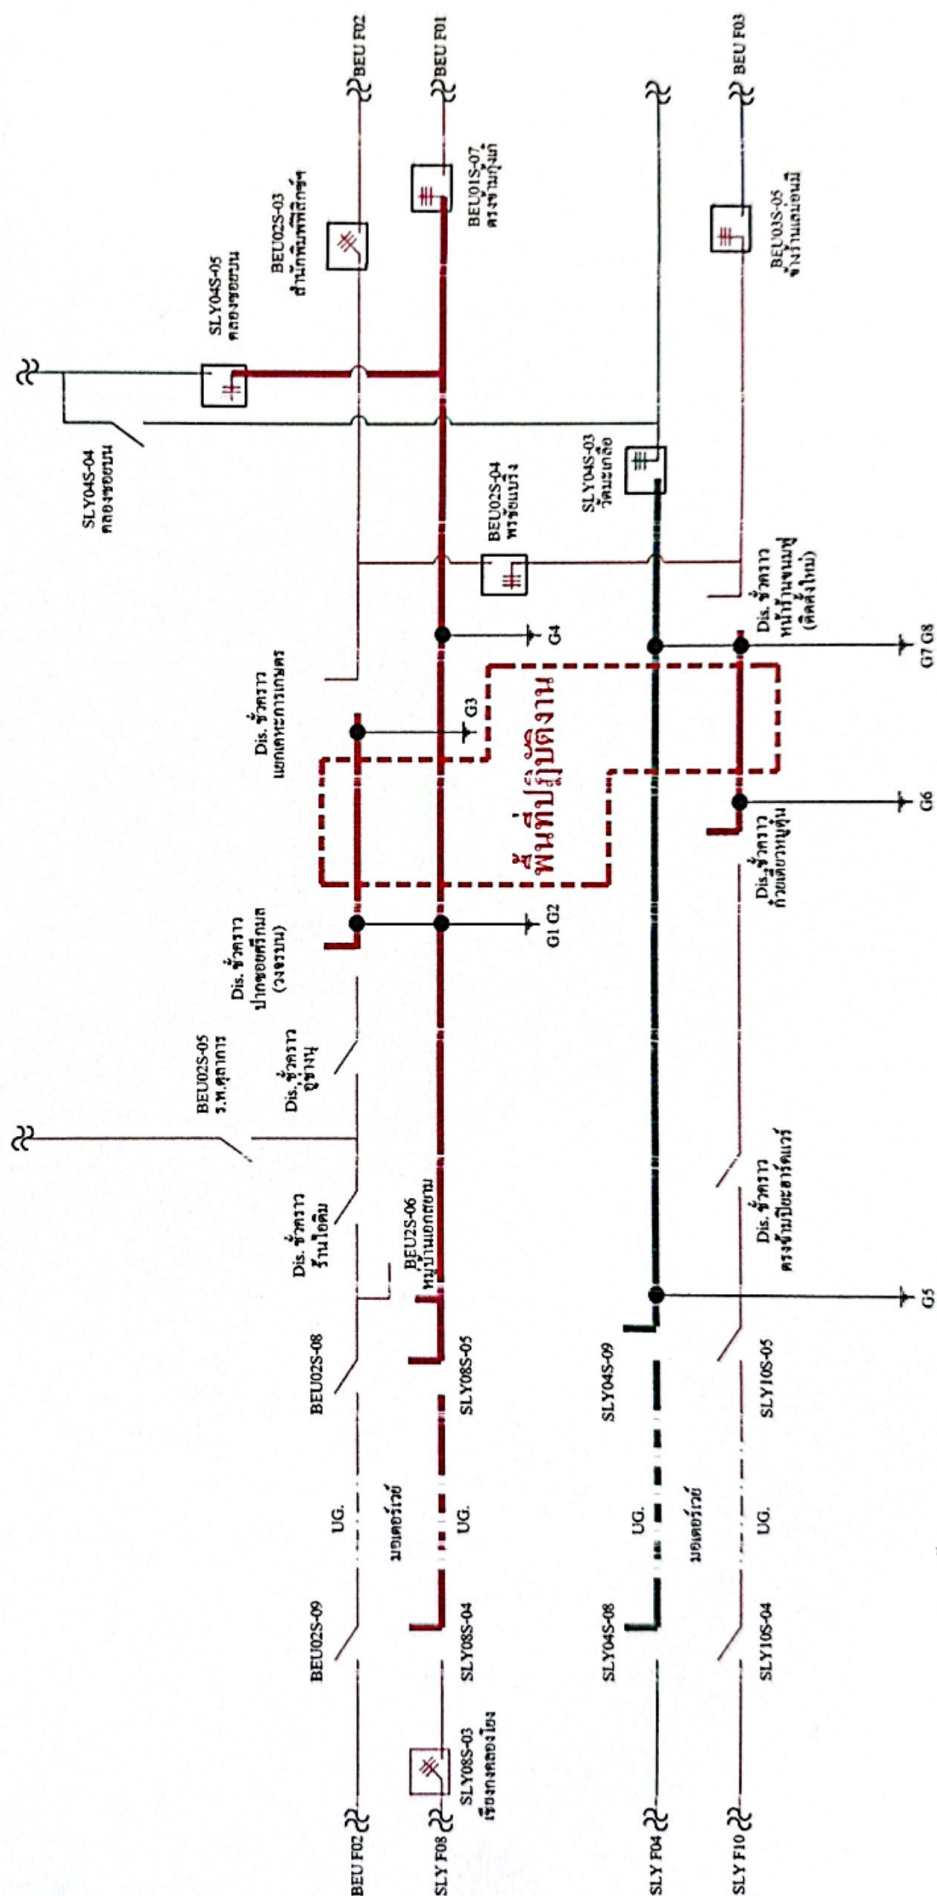

หมายเหตุ 1.วงจร SLY08 ตั้งแต่ SLY08S-04 ถึง SLY04S-05 และ BEU01S-07 ไม่มีโหนดมัลติเพลก้าในไลน์

****ชุดงาน ทรย.(ก3) ปฏิบัติงานก่อสร้างสายส่ง 115 KV. ****

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.

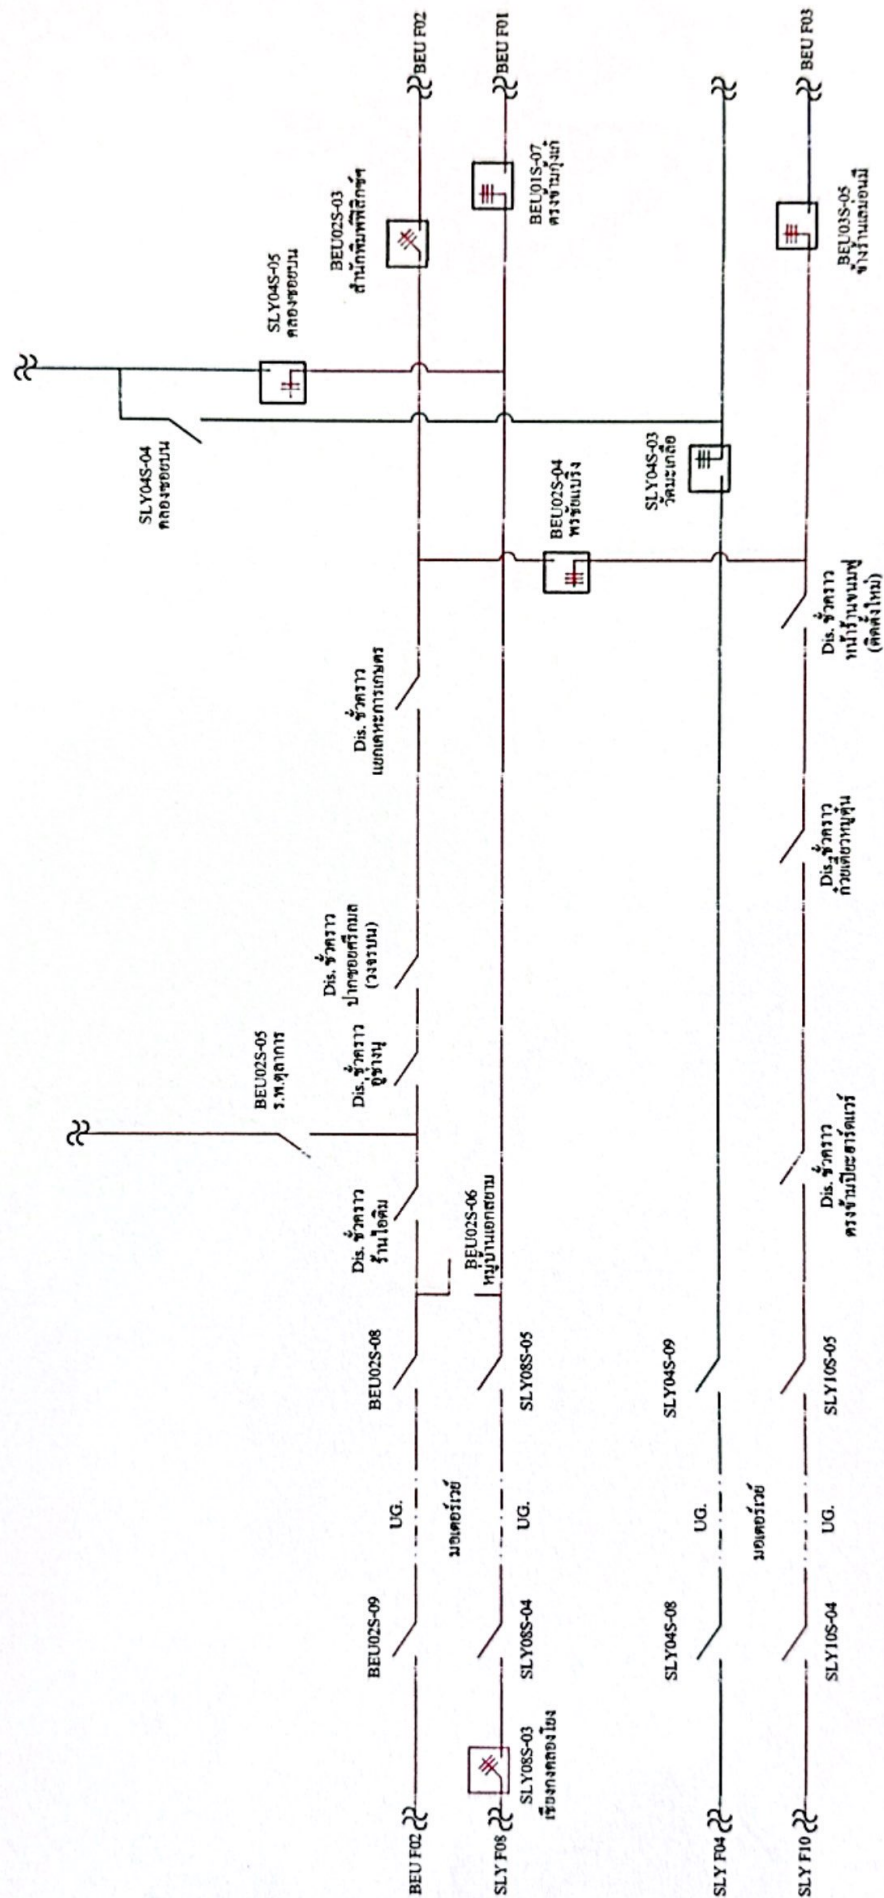

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องานก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี CUT&TURN (สฟฟ.บางเลน - สฟฟ.ศาลายา) - สฟฟ.บางเลน ๒(พุทธมณฑล ๓) (WBS P-TDD๐๒.๓-I-PMNT๐ ๐๐๐๒).....

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน...แนวถนน ศาลายา-บางภาษี (๒ มุ่งถนน) (ตั้งแต่ ซอยศรีกรมล - แยกเคหะการเกษตร).....

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘เริ่มเวลา.....๐๘.๐๐ น.....จ่ายไฟคืนเวลา.....๑๗.๐๐ น.....

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล.....

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาคือ) ชื่อ.....นายไพรัช ห่มวงศ์.....

ตำแหน่ง.....ชจก.(ท).กฟส.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ... ๐๘๑-๔๘๔๘๓๖๗.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ...นายวิรัตน์...นาคลัมย์.....

ตำแหน่ง.....พช.๖.ผกร.กรย.(ก.๓)..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๑-๔๔๔๔๗๘๑.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว

.....ชุดงาน ผกร.กรย.(ก.๓) และ ชุดงานระดม.....

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)

ชื่อ ..นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์.....ตำแหน่ง.....ชม.ปบ.....เบอร์โทรศัพท์ ... ๐๙๐-๔๖๒๔๑๓๒.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ...ชุดแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ผบ.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวัดชั่วคราวจุดที่ ๑..... G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8ผู้รับผิดชอบ.....ชุดแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ผบ.....

จุดที่ ๒ผู้รับผิดชอบ.....จุดที่ ๓.....

ผู้รับผิดชอบ.....จุดที่ ๔.....ผู้รับผิดชอบ.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่.....หนังสือจาก พช.๖ ผกร.กรย.(ก.๓).....พร้อมแผนผัง Switching

☐ ไม่อนุมัติ เหตุผล.....

☒ อนุมัติ ตามบันทึกที่.....หนังสือจาก พช.๖ ผกร.กรย.(ก.๓).....

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่..... ก.๓ พทท.(ปบ.)๔๖๕ /๒๕๖๘ ลว. ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ ..น.ส.จุฑาวรรณ ตนาโป่ง จป.ว. ๖ กฟส.พุทธมณฑล.....

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

☐ ไม่แจ้ง เหตุผล.....

☒ แจ้ง จำนวน ๑๕๐ ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไฟหรือไม่.....ไม่.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่

☐ ไม่จัดประชุม เหตุผล.....

☒ จัดประชุมวันที่..... ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๘สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคาร ๒ กฟส.พุทธมณฑล

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ผจก. , ชจก.(ท) , ชม.ปบ. , ชม.ปบ. , จป.ว. , พช.ควบคุมงานก่อสร้าง.....


๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่

☒ ไม่จัดชี้แจง เหตุผล..... จะชี้แจงในวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๘ (ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน).....

☐ จัดชี้แจงวันที่..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง.....

C3 Safety CAP 01

ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

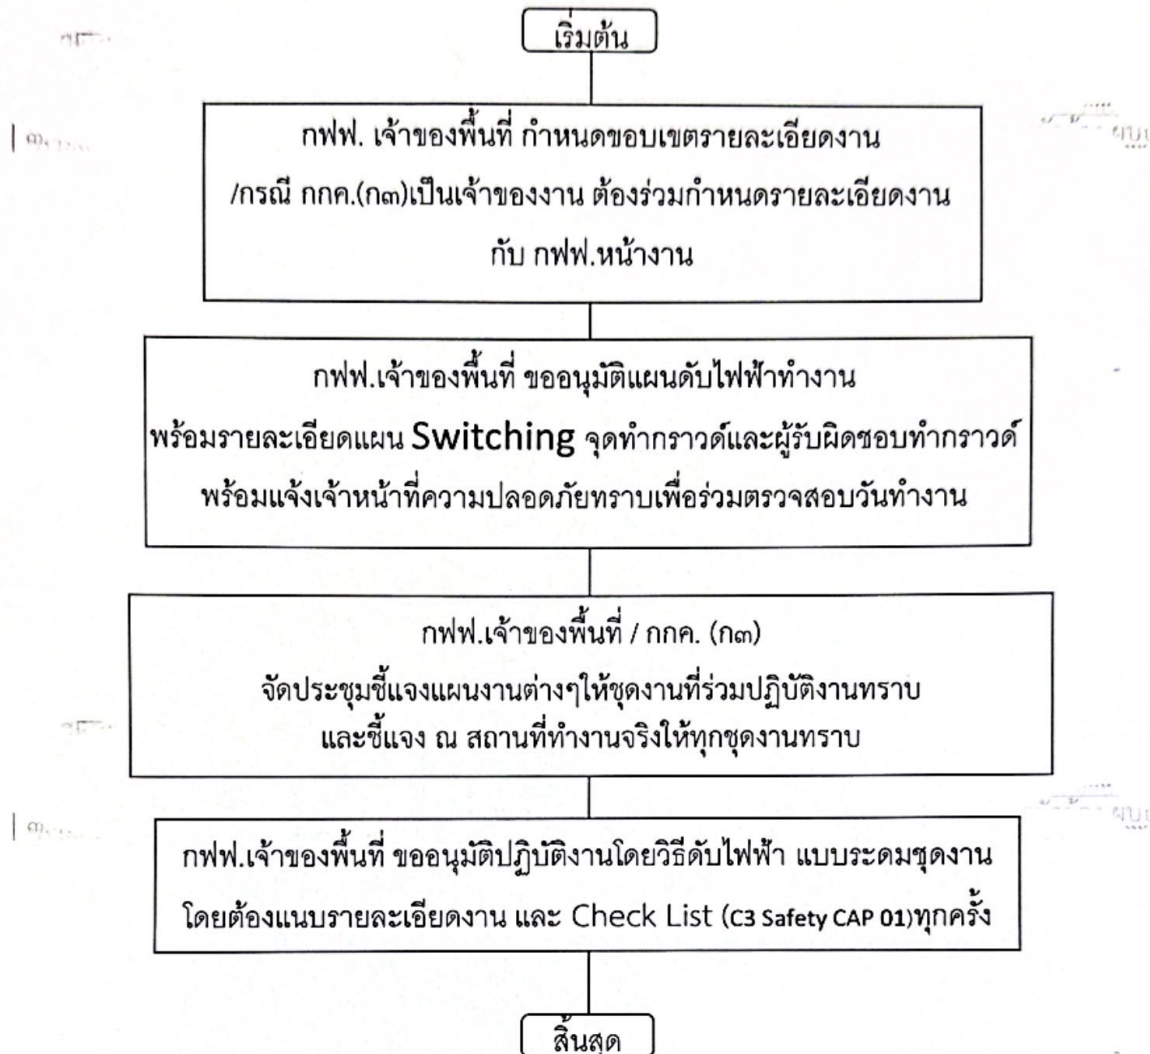



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กฟส.พทุมธมณฑล
เลขที่ 2126
วันที่ 11 มี.ค. 2568
เวลา 13:53

จาก ผู้ควบคุมงาน

ถึง ผจก.กฟส.พทุมธมณฑล

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ KV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้า
บางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒ (พทุมธมณฑล ๓) จ.นครปฐม

เรียน ผจก.กฟส.พทุมธมณฑล

ตามอนุมัติที่ กรฟ.ก(อส.๓ก)๕๑/๒๕๖๔ ลว. ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ให้แผนกก่อสร้างระบบ
สายส่ง ๑๑๕ KV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้าบางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒
(พทุมธมณฑล ๓) จ.นครปฐม WBS : P-TDD02.1-I-PMNT0.0002 โครงการ 6001159272 (TL-C-E) โดยมี
นายวิวัฒน์ นาคลัมย์ พชง.๖ ผกร.กรย.(ก๓) เป็นช่างควบคุมงาน ปัจจุบันได้เตรียมแผนงานเพื่อปฏิบัติงาน
ดังนี้

- พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๔๐๐ ตร.มม. ระยะทาง ๐.๐๔๐ วงจร-กม. ข้ามถนน
(๒ จุด)

ในการดำเนินการและปฏิบัติงานมีความจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ KV.
ในวันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง กฟส.พทุมธมณฑล ดำเนินการดังนี้

กฟส.พทุมธมณฑล

- ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ

- ดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณ ผังสถานีพทุมธมณฑล ๓ และตรงข้ามสถานีพทุมธมณฑล ๓

ระบบจำหน่าย ๒๒ KV. และแรงต่ำ ทั้ง ๒ ผังทางถนน

ทั้งนี้ขอให้ กฟส.พทุมธมณฑล ติดต่อประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและเจ้าหน้าที่
ตำรวจ เพื่อขอใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงานบนถนนทางหลวง และอำนวยความสะดวกการจราจรบนท้องถนน ตามวันและ
เวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

อนุมัติตามเสนอ

(นายวิวัฒน์ นาคลัมย์)
พชง.๖ ผกร.กรย.(ก๓)
ผู้ควบคุมงาน

E/o ส.ป.ล. กฟส.-มทท.

- จัดทำประกาศแจ้งปิดถนนและเวลาปิดถนนให้ทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทราบล่วงหน้า

(นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์)
ผ.บ.ป.กฟส.พทุมธมณฑล
18 เม.ย. 68



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟส.พุทธมณฑล

ถึง ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปป.)๐๘๘ /๒๕๖๘

วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ จป.ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานดับกระแสไฟฟ้า

เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ด้วยในวันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ผกร.กรย.(ก.๓) มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้าเพื่อพาดสายอลูมิเนียมเปลี่ยนขนาด ๔๐๐ ตร.มม. ข้ามถนน (๒ จุด) หน้า สฟฟ. พุทธมณฑล ๓ งานก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณ แนวถนนศาลายา - บางภาษี (๒ ฝั่งถนน) ตั้งแต่ ปากซอยศรีกรม - แยกเคหะการเกษตร โดยในวันดังกล่าวก่อนการปฏิบัติงานจะต้องมีการประชุมชี้แจงงาน , พื้นที่ดับไฟ , ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตราย ทำ Motto และ KYT เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ ปฏิบัติงานนั้น แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา จึงขออนุมัติให้ น.ส.จุฑาวรรณ ดุณาโป่ง ตำแหน่ง จป.ว. ๖ กฟส.พุทธมณฑล เข้าร่วมประชุมชี้แจงงาน ทั้งนี้ ผบ.กฟส.พุทธมณฑล ได้มอบหมายให้ นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์ ผบ.กฟส.พุทธมณฑล เป็นผู้ประสานงานการดับกระแสไฟฟ้าในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป

(นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์)

ผบ.กฟส.พุทธมณฑล

อนุมัติ ตามเสนอ

(นายมาโนช นวนเนื่อ)

ผจก. (ระดับ ๑๑) รช.ผจก. (ระดับ ๑๐)

กฟส.พุทธมณฑล

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

โทร ๑๕๕๕๕