



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๒๔๗๕ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(กต)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอตัดไฟก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณปากทางนิคมฯสมุทรสาครฝั่งซ้าย
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๕ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	THS๑๒	๑ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ขอตัดไฟก่อสร้างและ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณปากทาง นิคมฯสมุทรสาครฝั่งซ้าย	จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ เควี ปากซอย ๒	THS๐๔S-๐๓ ปากซอย ๒	นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม โทร.๐๘๖๓๘๓๒๐๙๐
๒	THS๑๒	๑ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.		THS๐๔S-๐๓ ปากซอย ๒	SMB๐๖S-๐๕ ปากทางนิคมฯ	
๓	THS๑๔	๑ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.		THS๐๔S-๐๔ หน้าบ.สยามบลู มาร์ค	THS๐๔S-๐๒ ตรงข้ามบ.ซิก เวิร์ค	
๔	THS๑๔	๑ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.		THS๐๔S-๐๔ หน้าบ.สยามบลู มาร์ค	ปลายสาย	
๕	THS๑๕	๑ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ เควี ปากซอย ๑	SMB๑๑S-๑๐ ปากทางนิคมฯ	
๖	THS๑๕	๑ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ เควี ปากซอย ๑	THS๐๓S-๐๒ ตรงข้ามซอย ๑	
๗	THS๑๕	๑ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.		THS๐๓S-๐๒ ตรงข้ามซอย ๑	จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ เควี ตรงข้ามซอย ๒	

๘	SMB๐๖	๑ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ เครือ ปากทางนิคมฯ	SMB๐๖S-๐๕ ปากทางนิคมฯ	
๙	SMB๑๑	๑ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ เครือ ปากทางนิคมฯ	SMB๑๑S-๑๐ ปากทางนิคมฯ	
๑๐	๑๑๕ kV	๑ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.		สถานีฯ สค.๒	SMB๑๑YS-๐๑ พุลทรัพย์แคน	
๑๑	๑๑๕ kV	๑ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.		สถานีฯ สค.๒	SMB๑๑YS-๐๓ บ.ลัคกี้	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ผู้ใช้ช่วงปากทางนิคมฯสมุทรสาคร.(แจ้งประกาศดับไฟเรียบร้อยแล้ว)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม.....ตำแหน่ง.....พช.๖.....โทร.....๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐.....

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง....รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น


ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

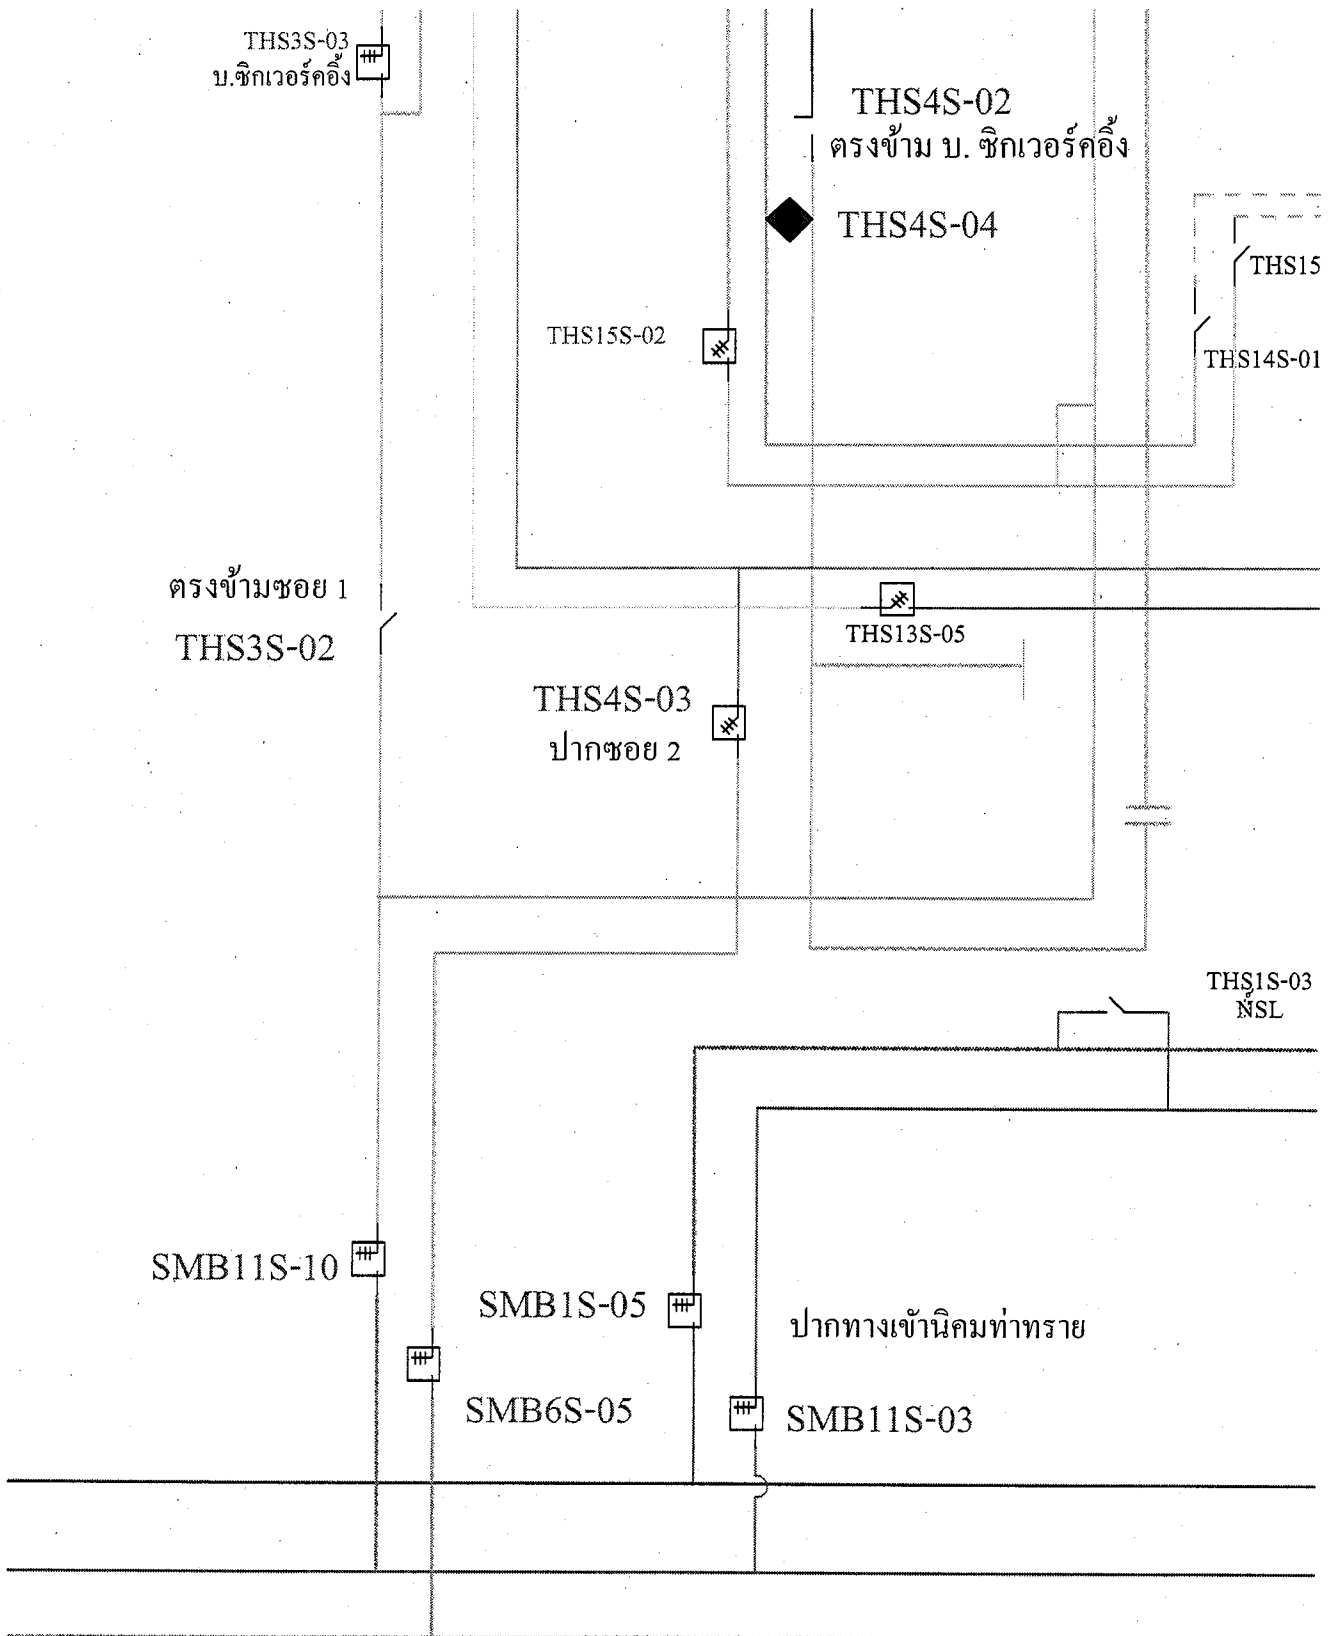

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

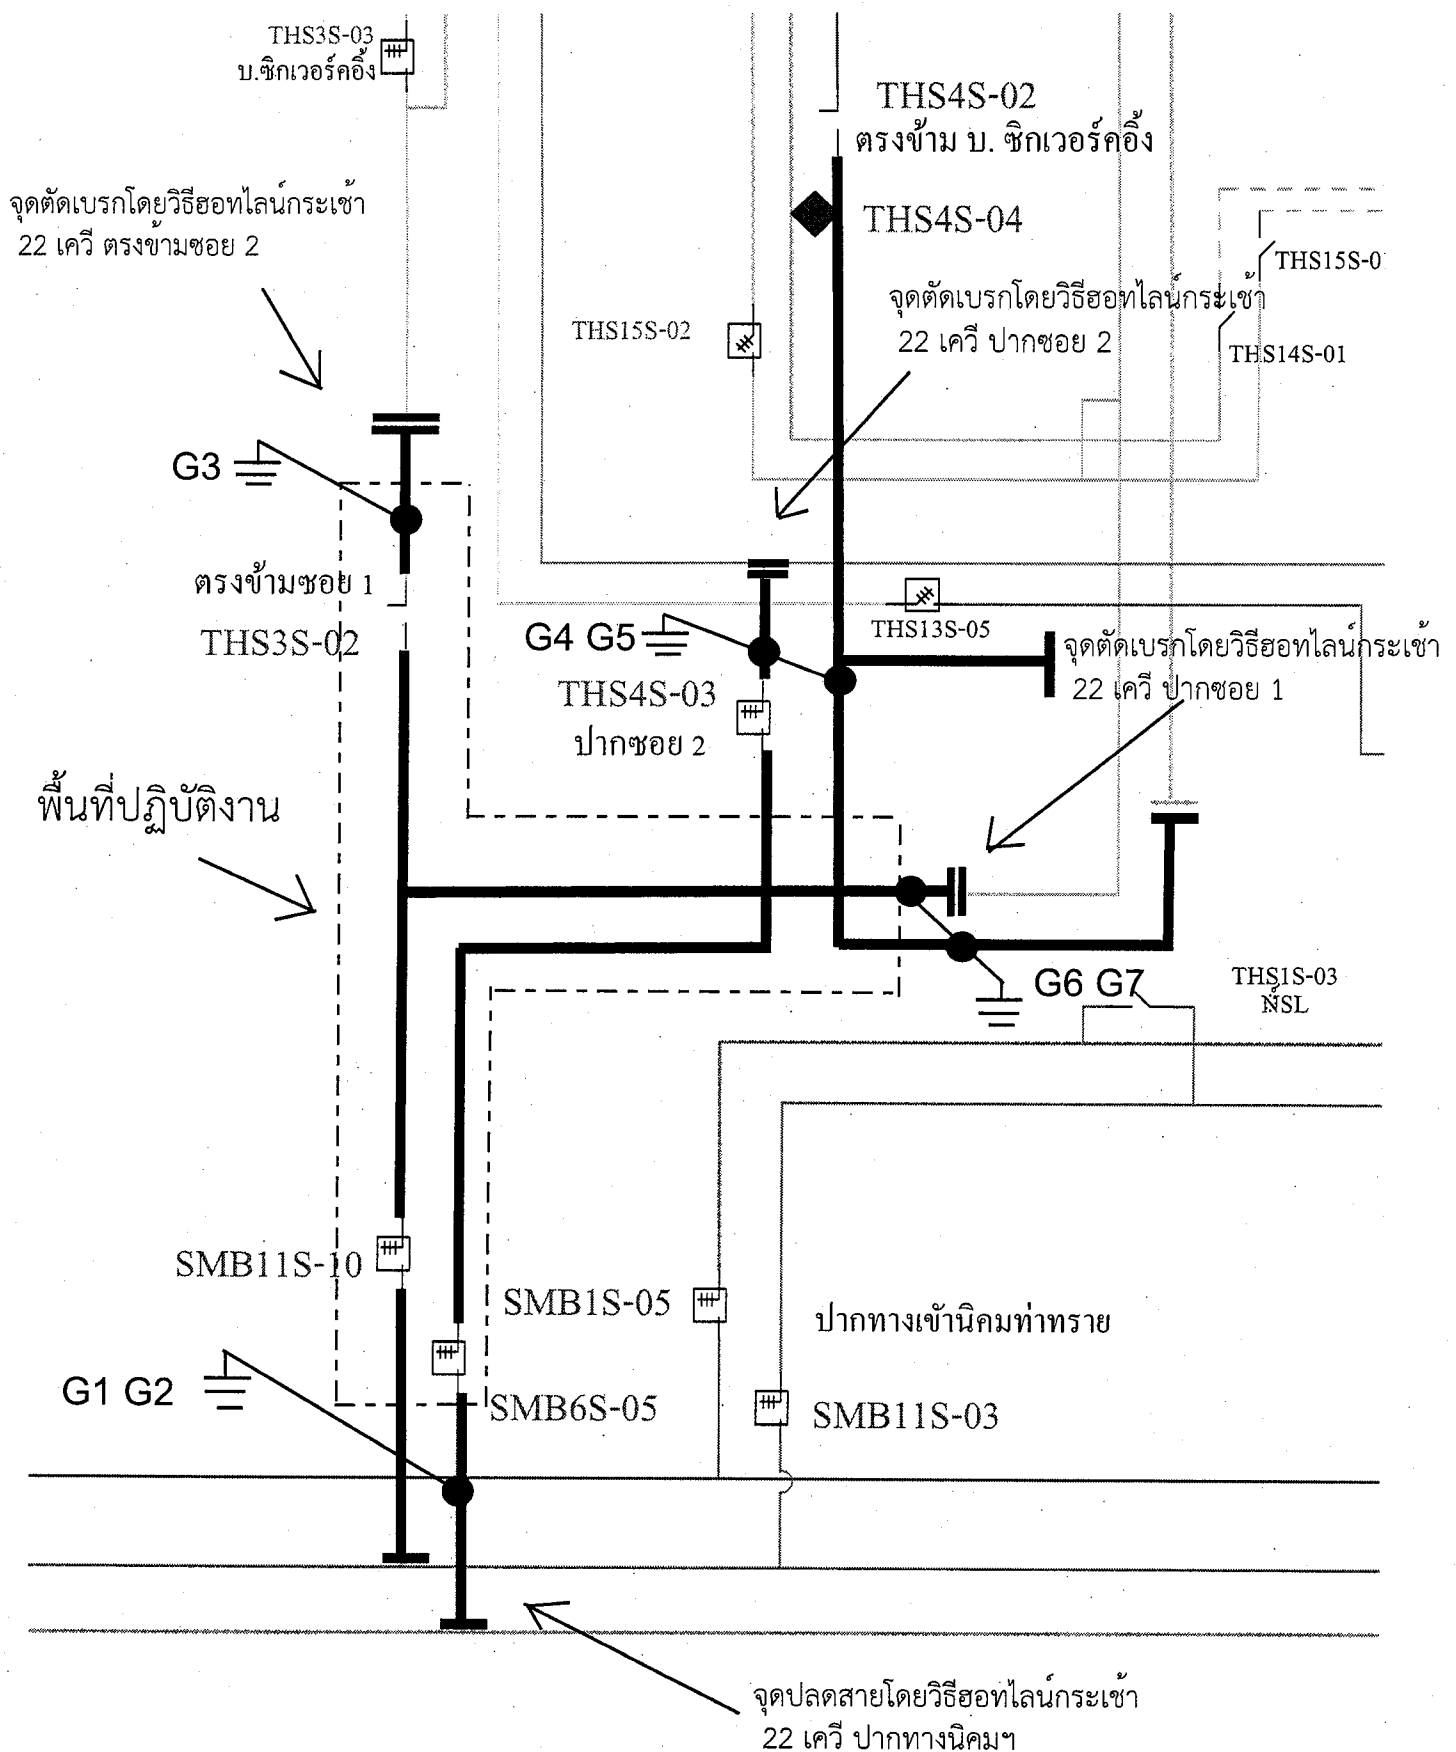

สถานการณ์การขาดแคลนไฟฟ้า

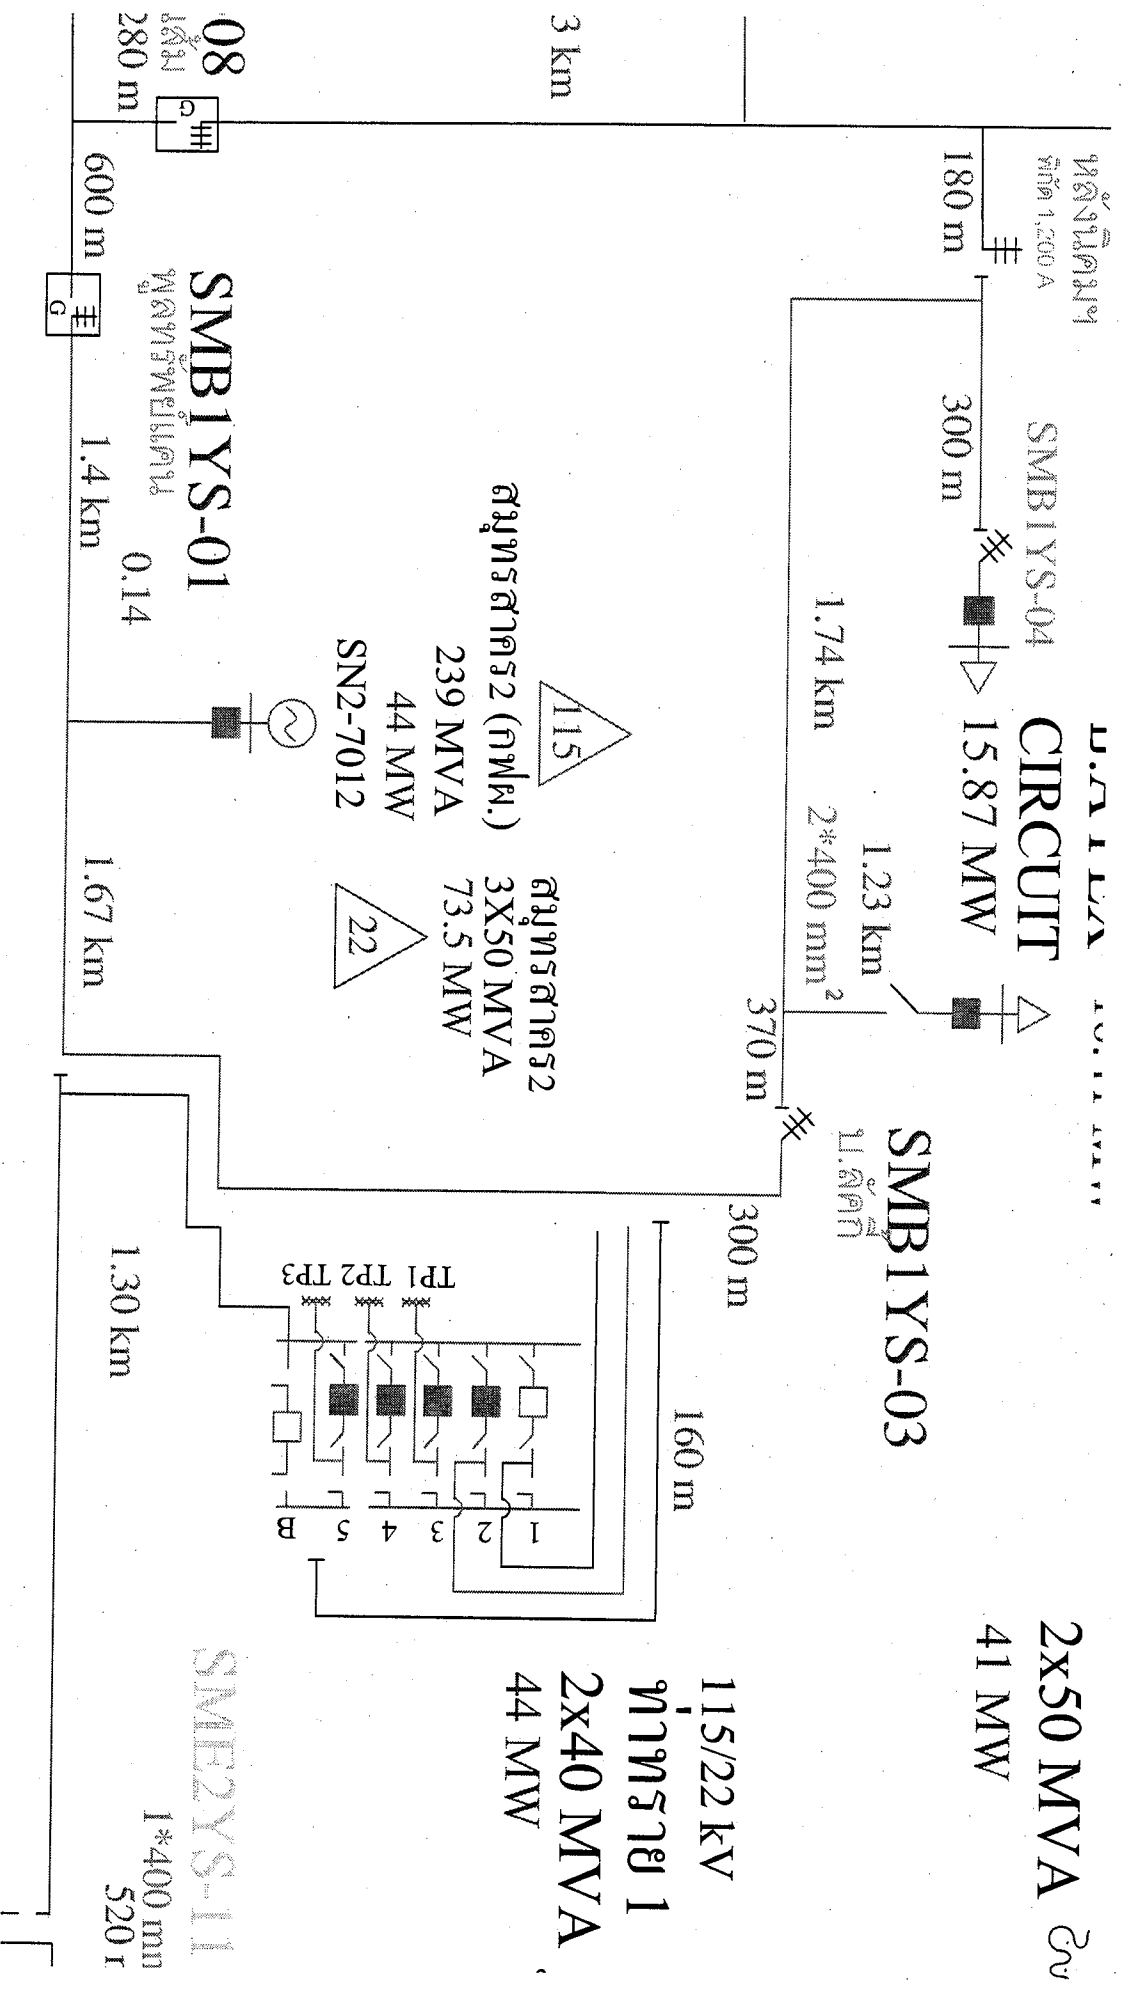

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

