



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๒๔๗๖ /๒๕๖๘
 ชื่อผู้รับ นายพุดนันท พิชิตสุวรรณชล
 ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๘
 ตำแหน่ง อก.ปน.(กต)
 ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ศค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ศค. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้ง / รื้อถอน Sheet Pile ของงาน Pipe Jacking สำหรับงานจ้าง
 ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าท่าทราย ๑ บริเวณหน้าสถานีท่าทราย ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	THS๑๑	๑ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ติดตั้ง / รื้อถอน Sheet Pile ของงาน Pipe Jacking สำหรับงานจ้าง ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าท่าทราย ๑	THS๑๑S-๐๑ หน้าสถานีท่าทราย ๑	THS๐๒S-๐๒ โมเดิร์ซออฟ	นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม โทร. ๐๘๖๓๘๓๒๐๙๐
๒	THS๑๑	๑ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.		THS๑๑S-๐๑ หน้าสถานีท่าทราย ๑	THS๐๘S-๐๒ ตรงข้าม บ.ลัคกี้	
๓	THS๑๓	๑ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.		THS๑๓S-๐๑ หน้าสถานีท่าทราย ๑	SMB๑๓S-๐๕ ข้างสยามบุลมารีค	
๔	THS๑๓	๑ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.		THS๑๓S-๐๑ หน้าสถานีท่าทราย ๑	THS๐๑S-๐๒ เอน เอส แอล	
๕	THS๑๓	๑ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.		THS๑๓S-๐๑ หน้าสถานีท่าทราย ๑	จุดตัดเบรกโดยวิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ เครวี ชอย ๓ ผัง URC	
๖	THS๐๙ (ปัจจุบัน จ่ายจาก THU๐๓)	๑ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.		THS๐๙S-๐๒ ข้าง บ.ลัคกี้	THS๐๙S-๐๒ ข้าง บ.ลัคกี้	
๗	THS๐๙ (ปัจจุบัน จ่ายจาก THU๐๓)	๑ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.		THS๐๙S-๐๒ ข้าง บ.ลัคกี้	THS๐๙S-๐๑ (ปัจจุบัน รื้อถอนแล้ว)	

๘	๑๑๕ KV	๑ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.		สถานีฯ สค.๒	SMB๐๑YS-๐๑ พุลทรัพย์แคน	
๙	๑๑๕ KV	๑ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.		สถานีฯ สค.๒	SMB๐๑YS-๐๓ บ.ลัคกี้	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ หน้าสถานีฯ ท่าทราย ๑ ถึง นิคมซอย ๓

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัดน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____

(นาย วิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☐	อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....	ฟีดเดอร์.....	จาก.....	ถึง.....
ในวันที่.....	ตั้งแต่เวลา.....	น. ถึง.....	น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....	
☐	อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....	ฟีดเดอร์.....	จาก.....	ถึง.....
ในวันที่.....	ตั้งแต่เวลา.....	น. ถึง.....	น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....	
☐	อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....	ฟีดเดอร์.....	จาก.....	ถึง.....
ในวันที่.....	ตั้งแต่เวลา.....	น. ถึง.....	น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....	
☐	อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....	ฟีดเดอร์.....	จาก.....	ถึง.....
ในวันที่.....	ตั้งแต่เวลา.....	น. ถึง.....	น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....	
☐	อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....	ฟีดเดอร์.....	จาก.....	ถึง.....
ในวันที่.....	ตั้งแต่เวลา.....	น. ถึง.....	น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....	
☐	อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....	ฟีดเดอร์.....	จาก.....	ถึง.....
ในวันที่.....	ตั้งแต่เวลา.....	น. ถึง.....	น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....	
☐	อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....	ฟีดเดอร์.....	จาก.....	ถึง.....
ในวันที่.....	ตั้งแต่เวลา.....	น. ถึง.....	น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....	
☐	อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....	ฟีดเดอร์.....	จาก.....	ถึง.....
ในวันที่.....	ตั้งแต่เวลา.....	น. ถึง.....	น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....	
☐	อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....	ฟีดเดอร์.....	จาก.....	ถึง.....
ในวันที่.....	ตั้งแต่เวลา.....	น. ถึง.....	น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....	

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประธานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

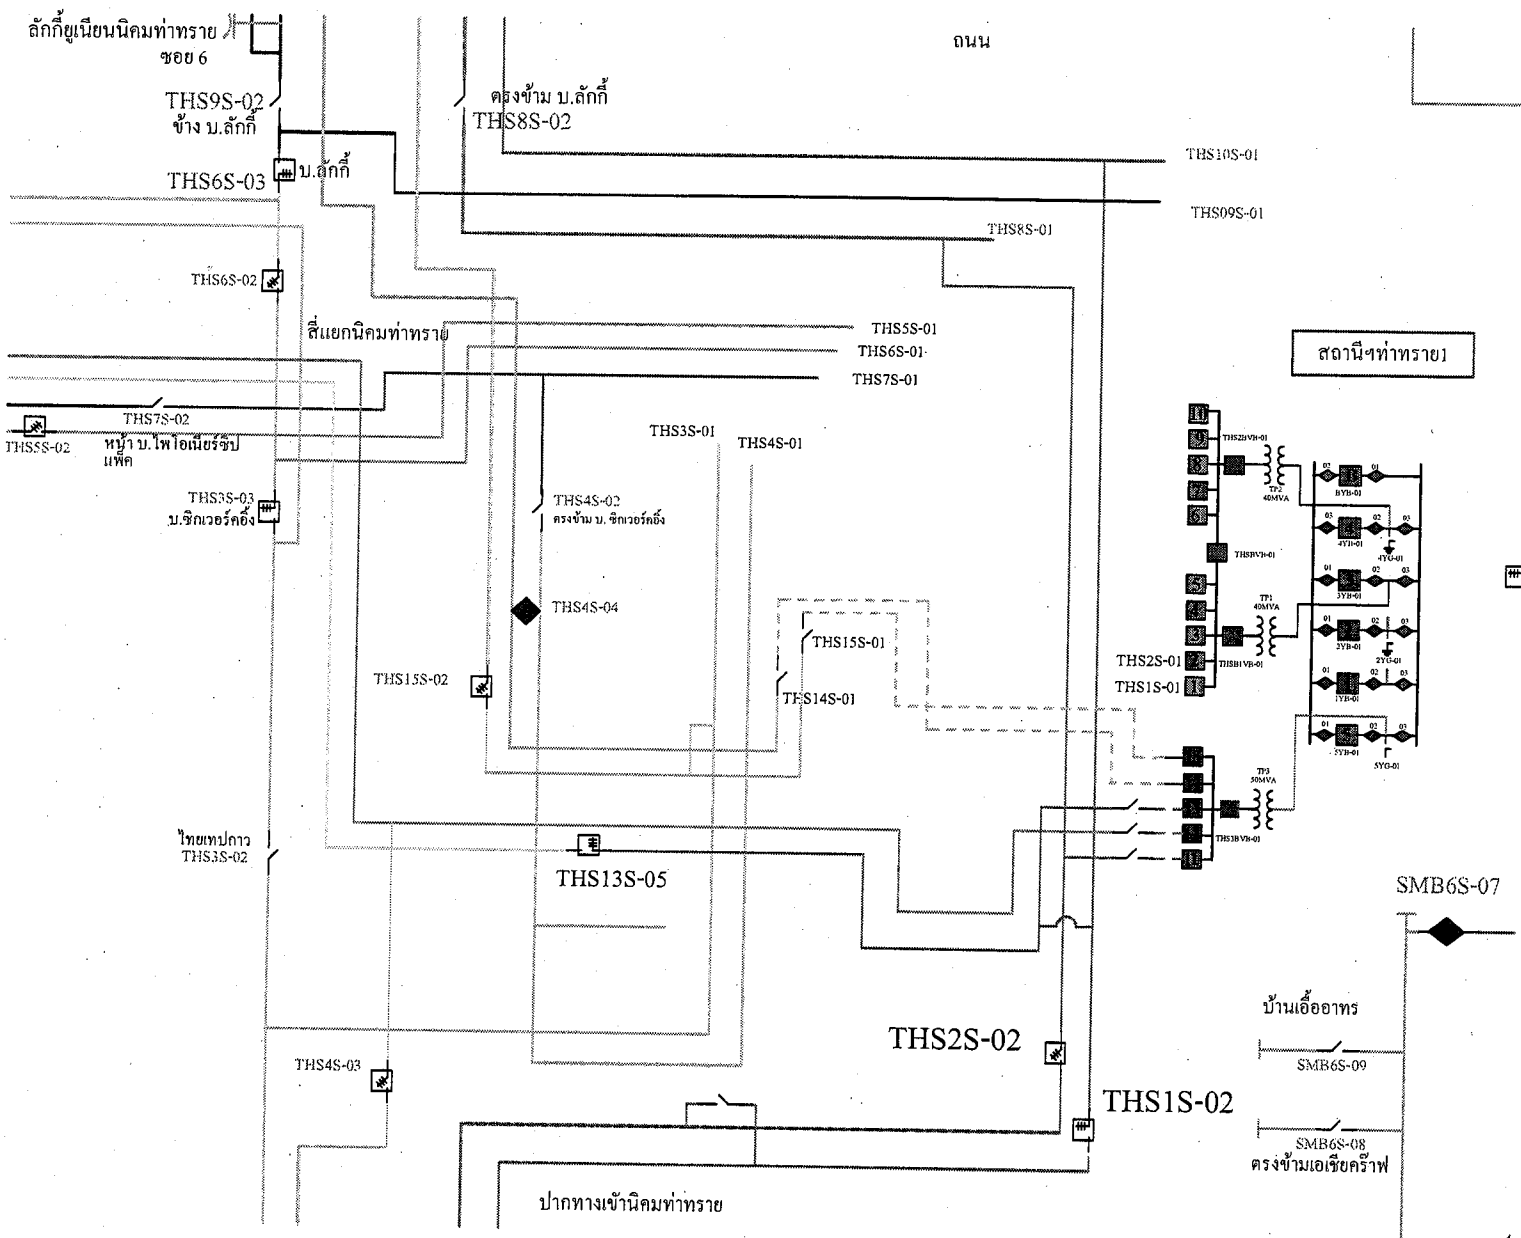


สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

จุดปลดสายโดยวิธีออนไลน์กระเช้า
22 เควี นิคมชอย 3

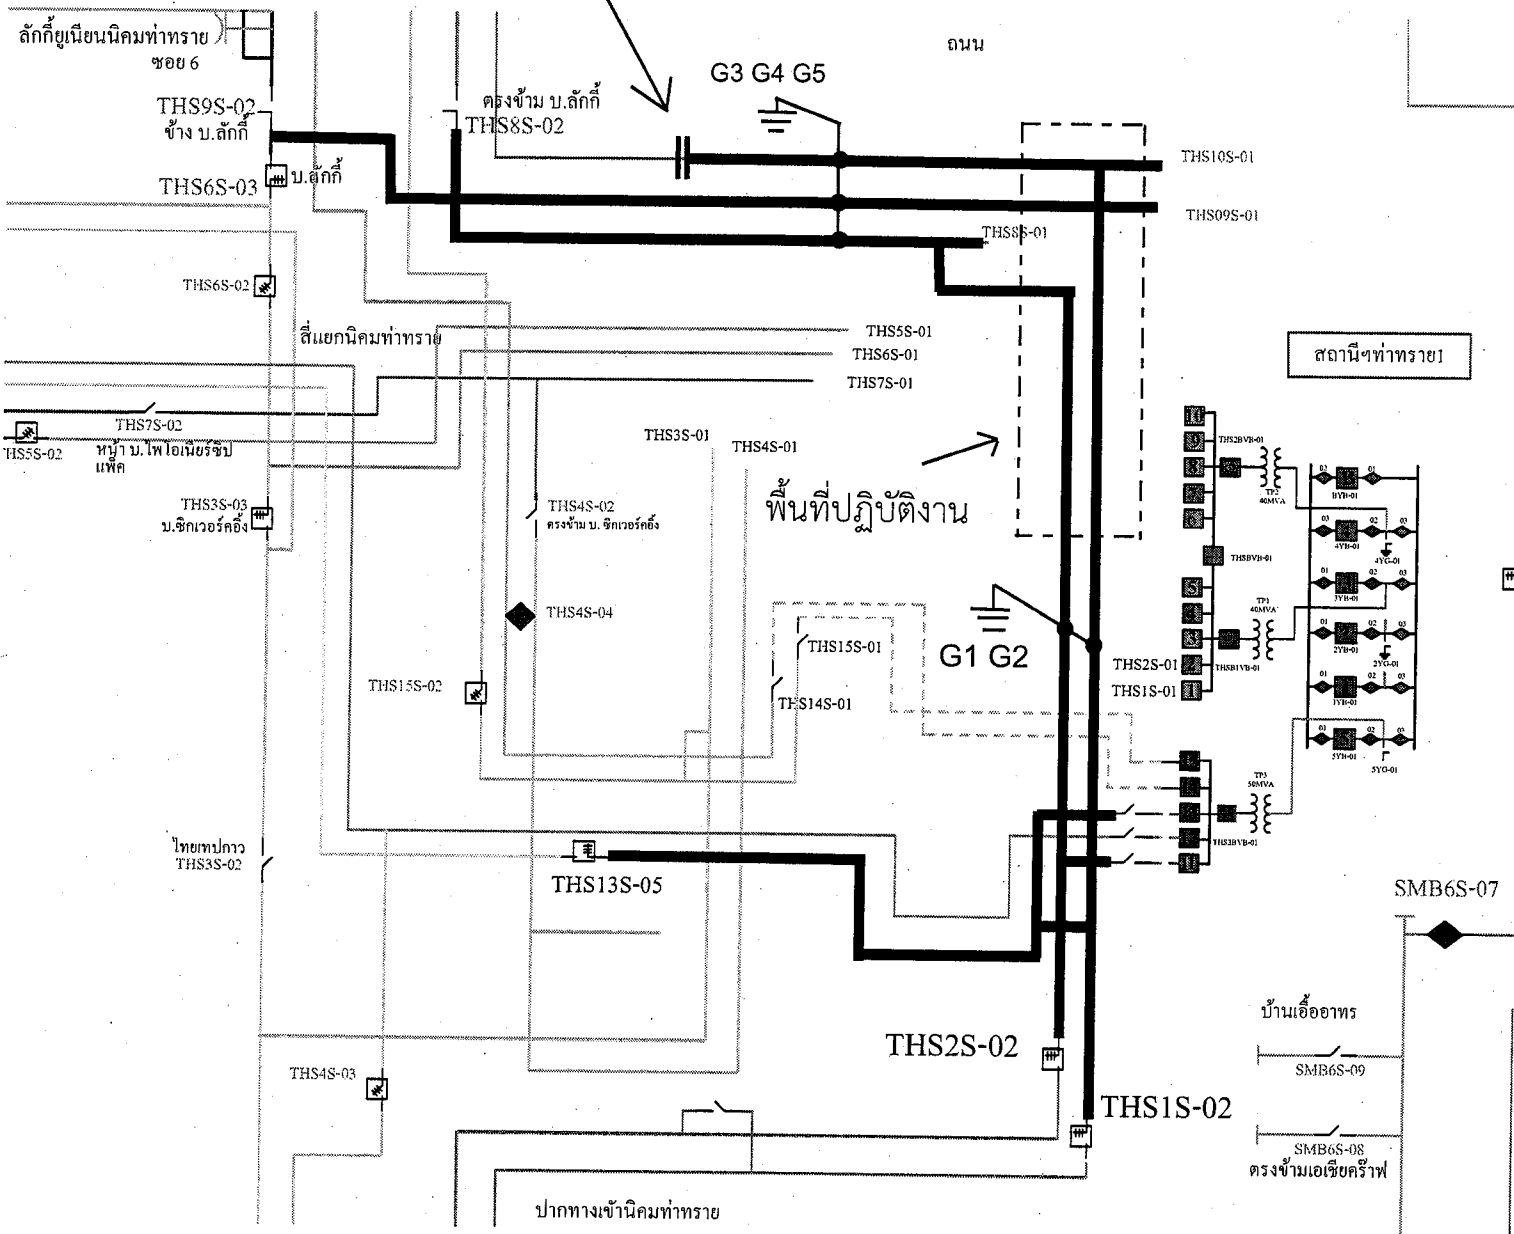

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

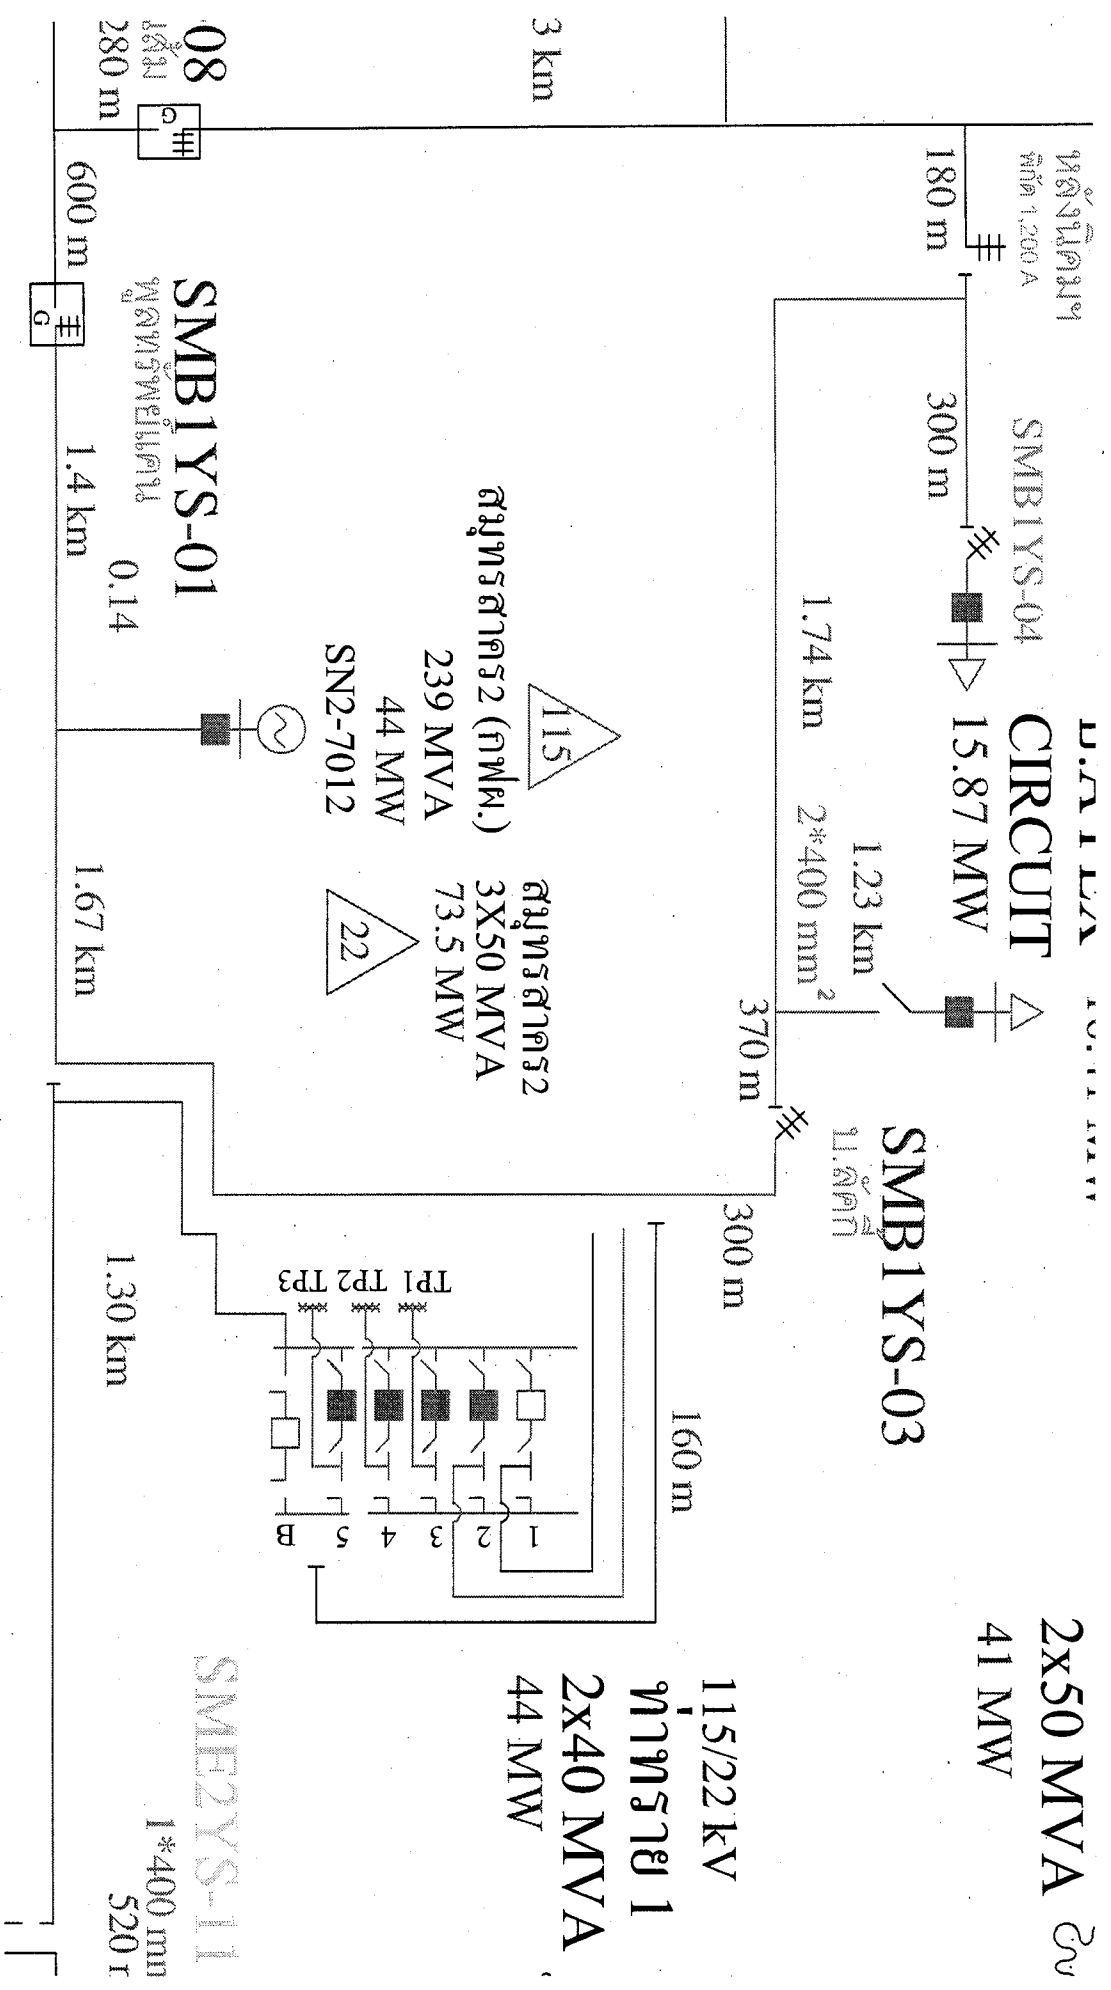

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

