



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.กฟส.กทบ.(ปบ) - ๐๗๖/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชัยสุวรรณพล
ชื่อผู้ส่ง นายมานะ วาสกร

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. จะดำเนินการ ให้ชุดปฏิบัติงาน ผบ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนเศรษฐกิจ 1 (ทิศทางไปสี่แยกอ้อมน้อย) ตั้งแต่ ด้านหน้าบริษัทจำกัด นันยางการทออุตสาหกรรม จนถึง ปากซอยมาพิทักษ์ราษฎร์
สถานีไฟฟ้า กระทุ่มแบน 4 ตามแผนผังแนบ จำนวน 7 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สายส่ง SAA - KTA - KTE	4 พ.ค. 2568	8.30 น.	17.00 น.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนน เศรษฐกิจ 1 (ทิศทาง ไปสี่แยกอ้อมน้อย) ตั้งแต่ ด้านหน้า บริษัทจำกัด นันยาง การทออุตสาหกรรม จนถึง ปากซอยมา พิศัยราษฎร์	อุปกรณ์ป้องกันรหัส KTD04YB-01	- จุดตัดสายหน้า บริษัท นันยางฯ - ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง หัวเสา SD - DD - 1 (ต้น 48)	นายกฤษณะ ชนะภัย พงษ.6 ผบ. กฟส.กทบ. โทร. 098 - 8315274
2.	KTD 01					ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง หัว เสา DDE (จุด C)	อุปกรณ์ตัดตอนรหัส KTD01S - 07 และ KTD01S - 08	
3.	KTD 04					ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง หัว เสา DDE วงจรล่าง (จุด B)	ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง หัวเสา DDE วงจรล่าง (จุด D)	
4.	KTD 08					อุปกรณ์ตัดตอนรหัส KTD08S-04	ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง หัวเสา DDE วงจรบน (จุด D)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ ด้านหน้าบริษัทจำกัด นันยางการทออุตสาหกรรม จนถึง ปากซอยมาพิทักษ์ราษฎร์ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ จำนวน 17 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชมชาติ ธีระกิจจานง ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. กฟส.กทบ. โทร. 086 - 5960904

- ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat,Long : 13.675988, 100.284269
3.2 สิ้นสุด Lat,Long : 13.672889, 100.282393

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายมานะ วาสกร)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

๒๒ เมษายน ๒๕๖๘

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอดับไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓), ผจก.

ขั้นตอนการสวิตซ์

แผนผังแนบ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังสถานะปัจจุบัน **ก่อนการดับไฟ** ตั้งแต่ ด้านหน้าบริษัทจำกัด นันยางการทออุตสาหกรรม จนถึง ด้านหน้าบริษัทจำกัด เซาท์อีสต์การทอ เพื่อให้ชุดงาน ผบ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนเศรษฐกิจ 1 (ทิศทางไปสี่แยกอ้อมน้อย)
วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ค. 2568 เวลา 8.30 - 17.00 น.

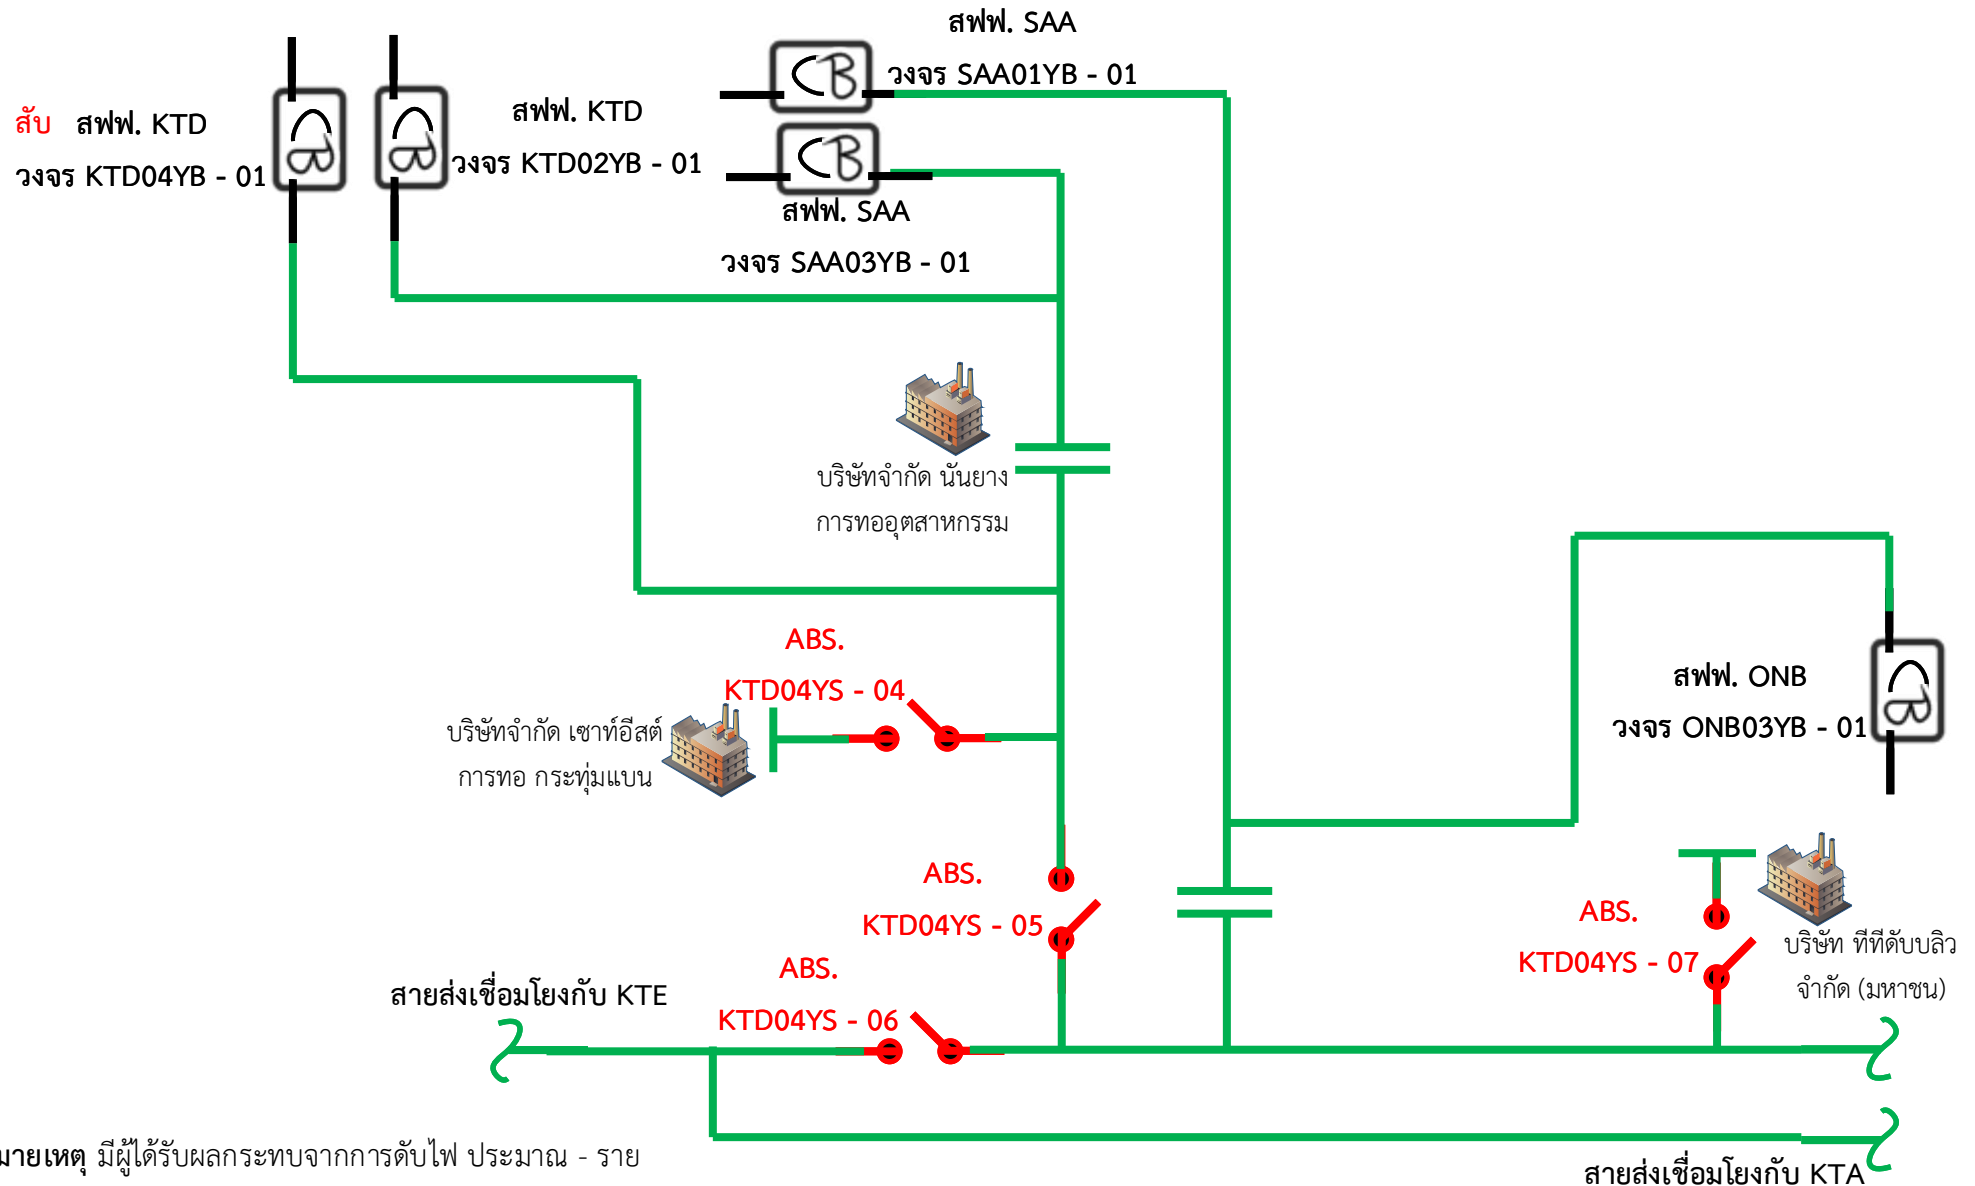


หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ - ราย

แผนผังสถานะปัจจุบัน **หลังการดับไฟ** ตั้งแต่ ด้านหน้าบริษัทจำกัด นันยางการทออุตสาหกรรม จนถึง ด้านหน้าบริษัทจำกัด เซาท์อีสต์การทอ เพื่อให้ชุดงาน ผบ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนเศรษฐกิจ 1 (ทิศทางไปสี่แยกอ้อมน้อย)
วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ค. 2568 เวลา 8.30 - 17.00 น.

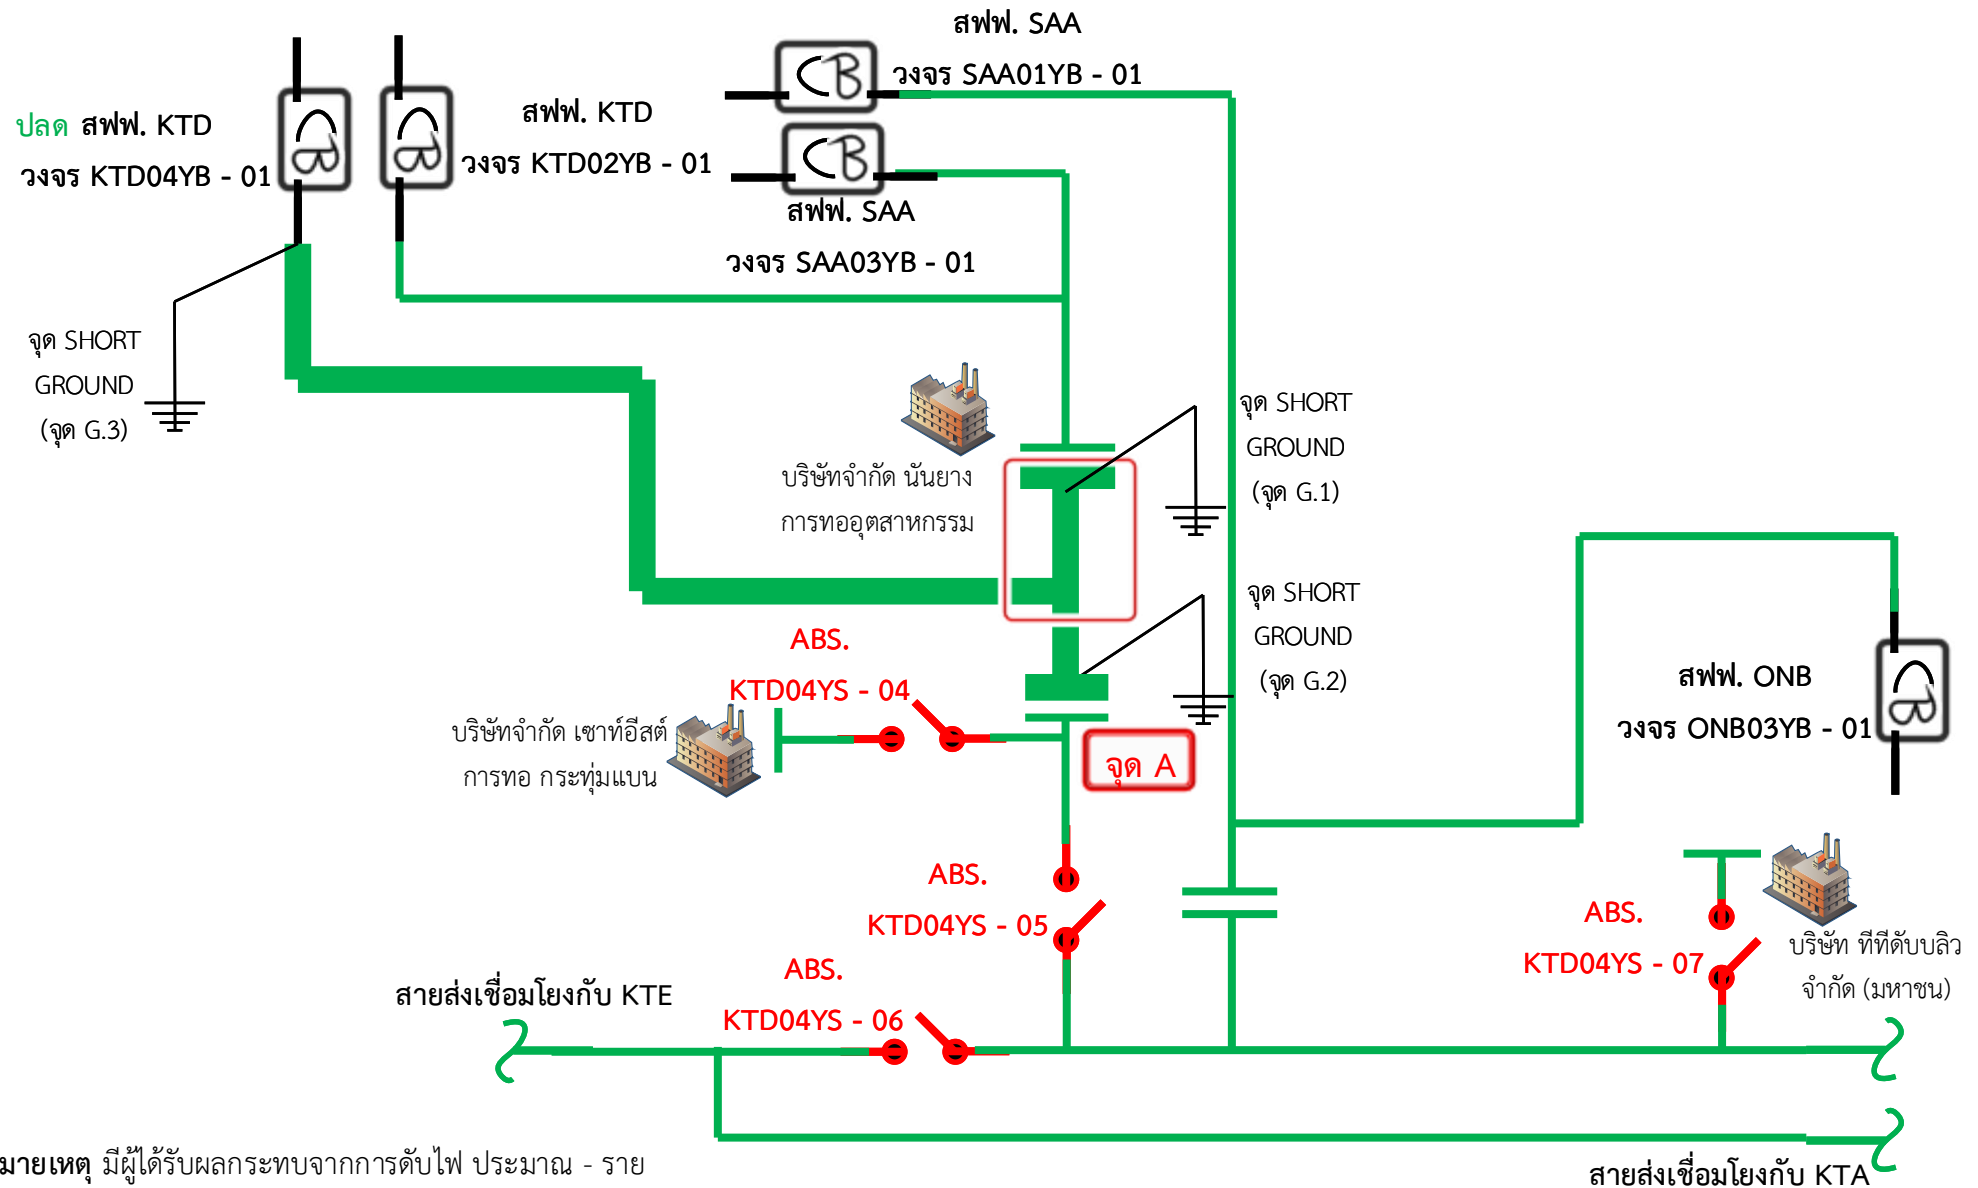

แผนผังสถานะปัจจุบัน **ก่อนการดับไฟ** ตั้งแต่ ด้านหน้าบริษัทจำกัด นันยางการทออุตสาหกรรม จนถึง ปากซอยมาพิทักษ์ราษฎร์
 เพื่อให้ชุดงาน ผปบ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนเศรษฐกิจ 1 (ทิศทางไปสี่แยกอ้อมน้อย)
 วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ค. 2568 เวลา 8.30 - 17.00 น.

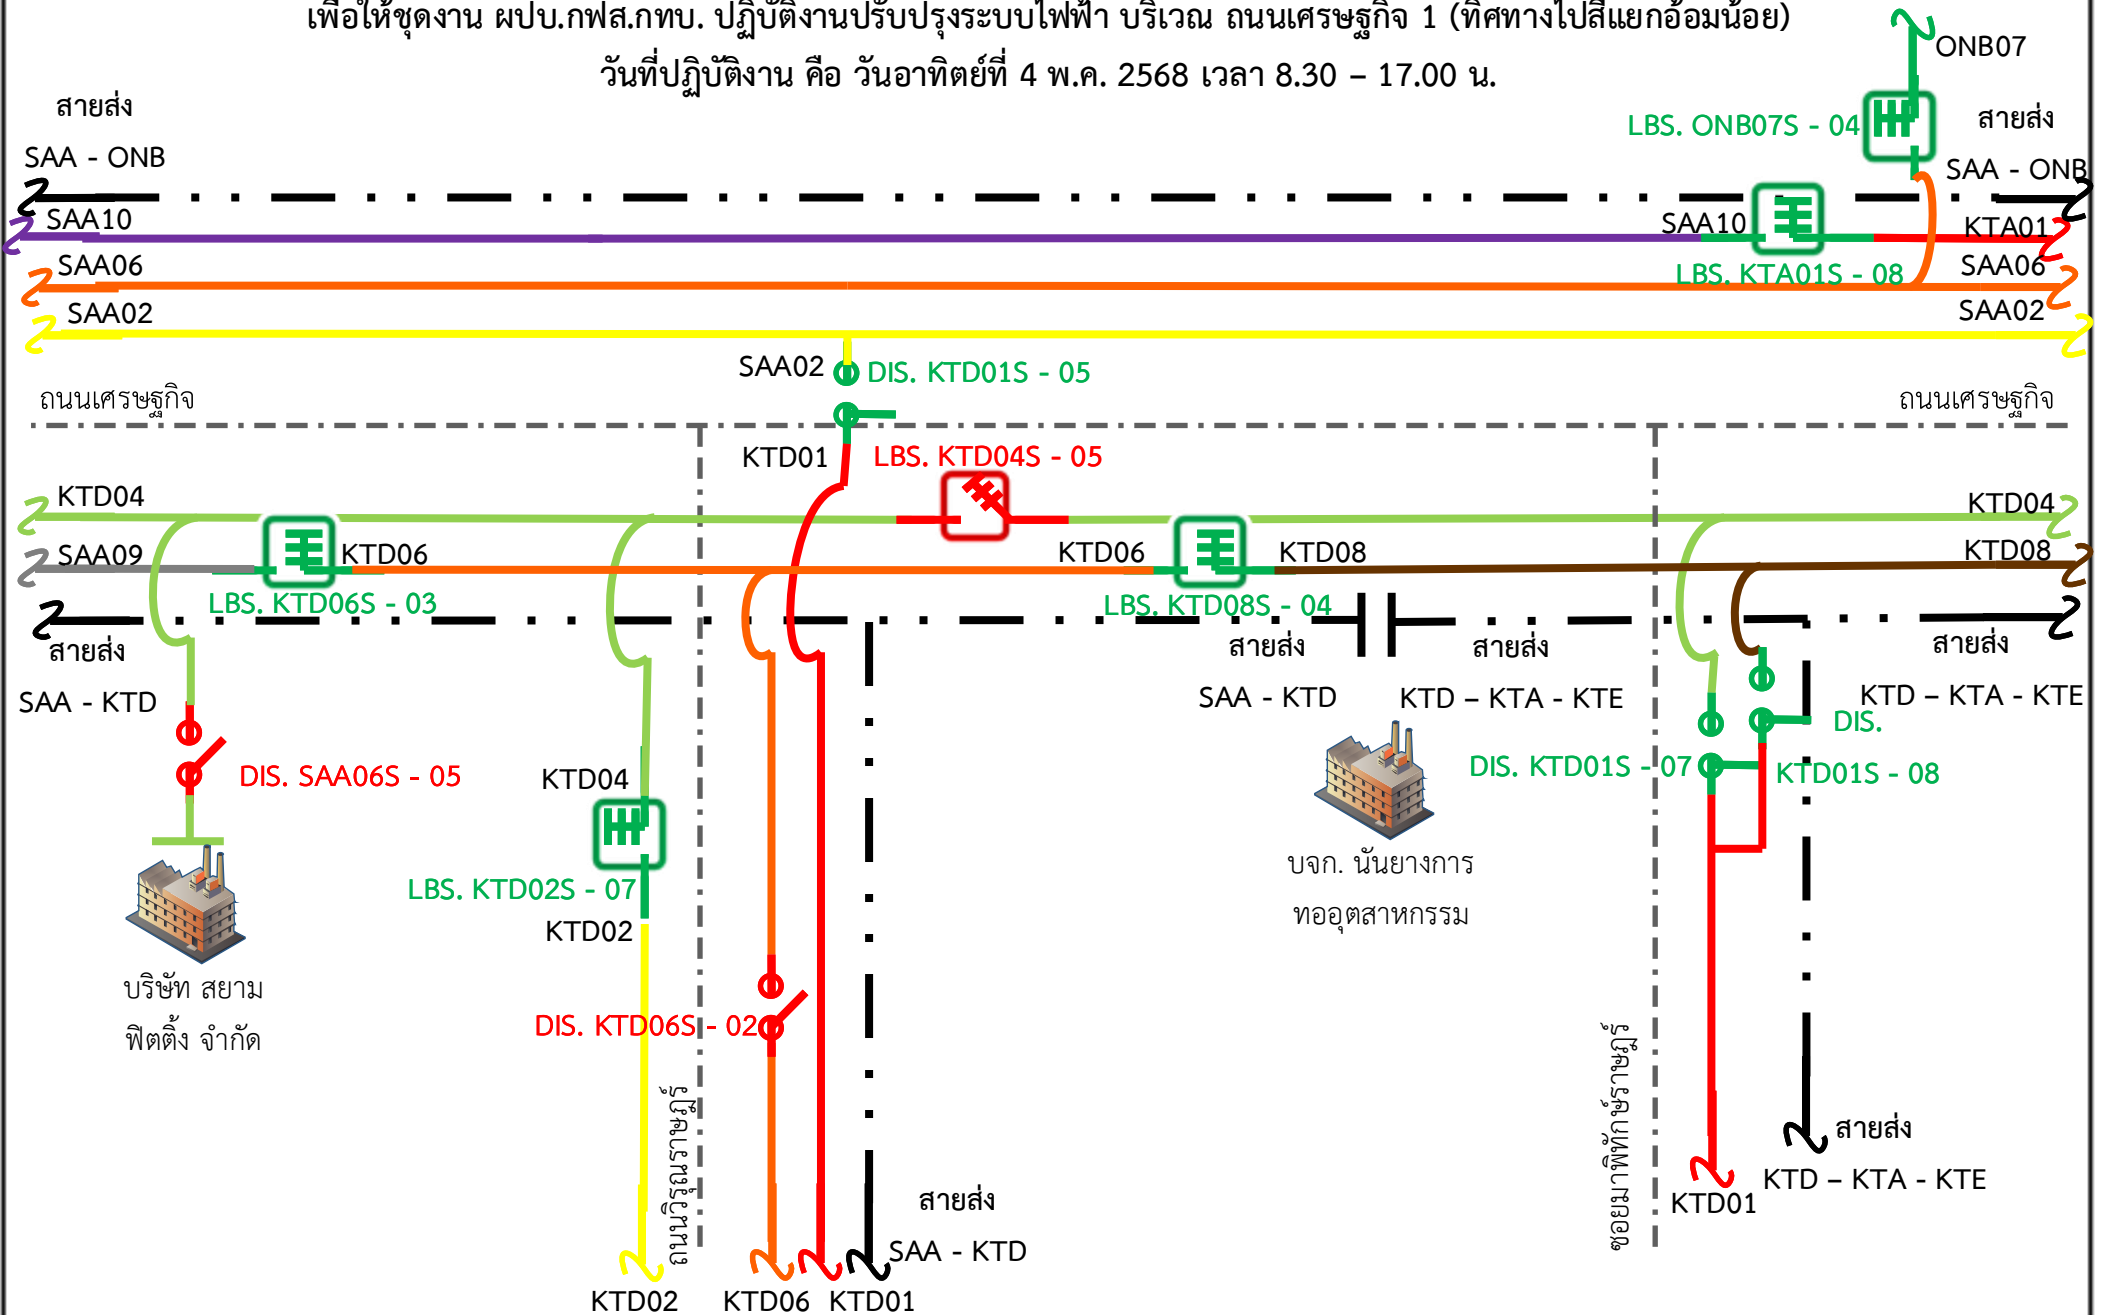

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 17 ราย

แผนผังสถานะปัจจุบัน **หลังการดับไฟ** ตั้งแต่ ด้านหน้าบริษัทจำกัด นันยางการทออุตสาหกรรม จนถึง ด้านหน้าบริษัทจำกัด เซาท์อีสต์การทอ เพื่อให้ชุดงาน ผบ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนเศรษฐกิจ 1 (ทิศทางไปสี่แยกอ้อมน้อย)

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ค. 2568 เวลา 8.30 – 17.00 น.

จุด A

ให้ชุดปฏิบัติงานขอทไลน์ 115 เครวี. ปลดจุดเชื่อมต่อสายส่ง (หัวเสา SD – DD - 1 เลขที่ลำดับเสาไฟ คือ 48)



รายละเอียดรูปภาพประกอบคำอธิบายพื้นที่ **หลังการดับไฟ** ตั้งแต่ ด้านหน้าบริษัทจำกัด นันยางการทออุตสาหกรรม จนถึง ปากซอยมาพิทักษ์ราษฎร์
เพื่อให้ชุดงาน ผปบ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนเศรษฐกิจ 1 (ทิศทางไปสี่แยกอ้อมน้อย)
วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ค. 2568 เวลา 8.30 – 17.00 น.

จุด B

ให้ชุดปฏิบัติงานฮอทไลน์ปลดจุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ที่หัวเสา
DDE วงจรล่าง คือ วงจร KTD04



จุด C

ให้ชุดปฏิบัติงานฮอทไลน์ปลดจุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ที่หัวเสา
DDE คือ วงจร KTD01



รายละเอียดรูปภาพประกอบคำอธิบายพื้นที่ **หลังการดับไฟ** ตั้งแต่ ด้านหน้าบริษัทจำกัด นันยางการทออุตสาหกรรม จนถึง ปากซอยมาพิทักษ์ราษฎร์
เพื่อให้ชุดงาน ผปบ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนเศรษฐกิจ 1 (ทิศทางไปสี่แยกอ้อมน้อย)
วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ค. 2568 เวลา 8.30 – 17.00 น.

จุด D

ให้ชุดปฏิบัติงานฮอทไลน์ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง ที่หัวเสา DDE วงจรบน
คือ วงจร KTD08 และที่หัวเสา DDE วงจรล่าง คือ วงจร KTD04

