



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๖๖๖/๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายทศนันทน์ พิชิตสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แนนเนื่อ

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๑๑๕, ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า ศาลายา, บางเลน ๒ ตามแผนผังลึงเซปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้ (ชค)

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	115 KV	๑ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ผกร.กรย.(ก.๓) ปฏิบัติงานเชื่อมสายส่ง ๑๑๕ เควี เพื่อเตรียมการจ่ายไฟ AC สายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณ หน้า บ.ประปาไทย - แยกเคหะการเกษตร	- SLY3YS-04	- SLY3YS-05 - SLY3YS-06	นายวิวัฒน์ นาคอนันท์ ๐๘-๐๙-๐๙๐๙๐๙๐๙
๒.	SLY08	๑ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- Dis ชั่วคราว หน้า ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ มะระ	- BEU01S-07 - SLY04S-05	
๓.	SLY09	๑ พ.ค. ๖๘	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		- Dis ชั่วคราว หน้า ประปาไทย	- Dis ชั่วคราว แยก เคหะการเกษตร - BEU02S-05	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...แนวถนนศาลายาบางเลน (ขาออก มุ่ง) ตั้งแต่ บ.ประปาไทย - แยกเคหะการเกษตร...

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ บุญจรรยา ตำแหน่ง ข.ผ.ป. โทร ๐๙๐-๙๖๒๙๐๓๒๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☒ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๘๕๑๖๕๓ Long ๑๐๐.๓๐๕๗๐๒๘

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๗๗๕๒๕๑ Long ๑๐๐.๒๙๒๕๐๙๕

(นายมานิช แนนเนื่อ)

ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)

กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

กบ.(ก)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


กบ.(ก)

13..

ชุดงาน ทรย.(ก3) ปฏิบัติงานซ่อมสายส่งเพื่อเตรียมการจ่ายไฟ AC สายส่ง 115 kv

หมายเหตุ


1. เมื่อตัด ทราย (กร.) ดำเป็นการเชื่อมสายส่งที่จุด A B C D E และรีดอลูนครีฟออกจนที่จุด F แล้วเสร็จ จะขอปิดจุดซื้อกราวด์ G3 ออก เพื่อทำการจ่ายไฟ AC สายส่ง 115 เควี ตั้งแต่ SLZY3S-04 จนถึง สถานีไฟฟ้าย่อยประมาณ 2 ชม. (ช่วงที่ AC สายส่ง บ.วินเนอร์ และ บ.ประปาไทย ยังไม่จ่ายไฟ)
2. หลังจาก AC สายส่ง 115 เควี ครบ 2 ชม. จะขอปิดไฟสายส่งตั้งแต่ SLZY3S-04 จนถึง สถานีไฟฟ้าย่อยประมาณ 3 และดำเนินการซื้อกราวด์สายส่งจุด G3 เพื่อ ปิดวงจรปลด (ป้องกัน) สายส่งที่จุด D และ E ออก
3. เมื่อจุดลงบ.กรณ(ก.) ปิดลงเสร็จแล้ว
4. ส่วนจุดลงบ.กรณ(ก.) มีดังนี้
5. ส่วนขอปิดจุดซื้อกราวด์จุด G1 - G5 ออกได้ทั้งหมด วงจร 22 เควี จ่ายไฟกับฉนวนระบบได้หมดแล้ว ส่วนสายส่ง 115 เควี จะจ่ายไฟมาจนจุด D ที่ปีติวงษ์ไร

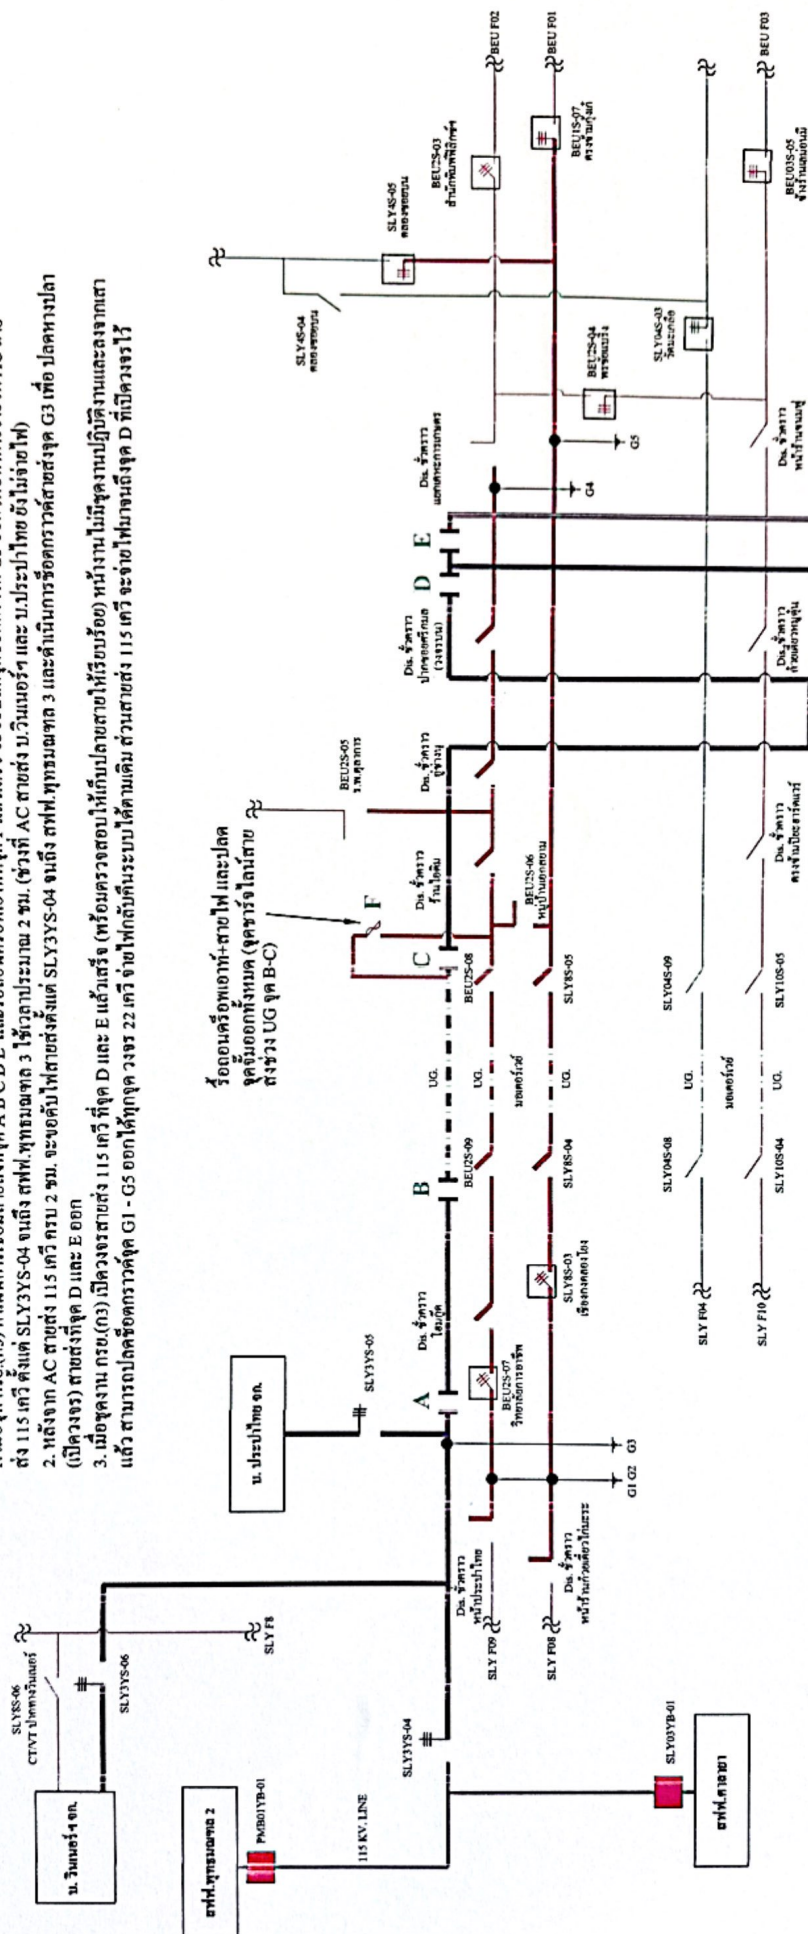

จุดประสงค์เพื่อประโยชน์นอก/สถาน/ที่/ที่	
1	โรงเรียนอหะหะ 3.การอหะหะ
2	โรงเรียนอหะหะ 3.การอหะหะ
3	โรงเรียนอหะหะ 3.การอหะหะ
4	โรงเรียนอหะหะ 3.การอหะหะ
5	โรงเรียนอหะหะ 3.การอหะหะ
6	โรงเรียนอหะหะ 3.การอหะหะ

จุดซื้อถาวร / สถานี / พิกัด	
G1 G2	หน้า บ.ประปาบาง (วงจรมาน-ถ้ำ)
G3	หน้า บ.ประปาบาง (สถานี 115 (ทวิ))
G4	สถานี Dis. พค.แยกสะพานกนกนคร (วงจรมาน-ถ้ำ)
G5	จุดโศกสายน้อยหน้าบ้าน (วงจรมาน-ถ้ำ)


แผนผัง ก่อนดับไฟ บริเวณ หน้า บ.ประปาไทย - แยกเคหะการเกษตร
 ชุดงาน กรม(ก3) ปฏิบัติงานเชื่อมสายส่งเพื่อเตรียมการจ่ายไฟ AC สายส่ง 115 เควี
 วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.

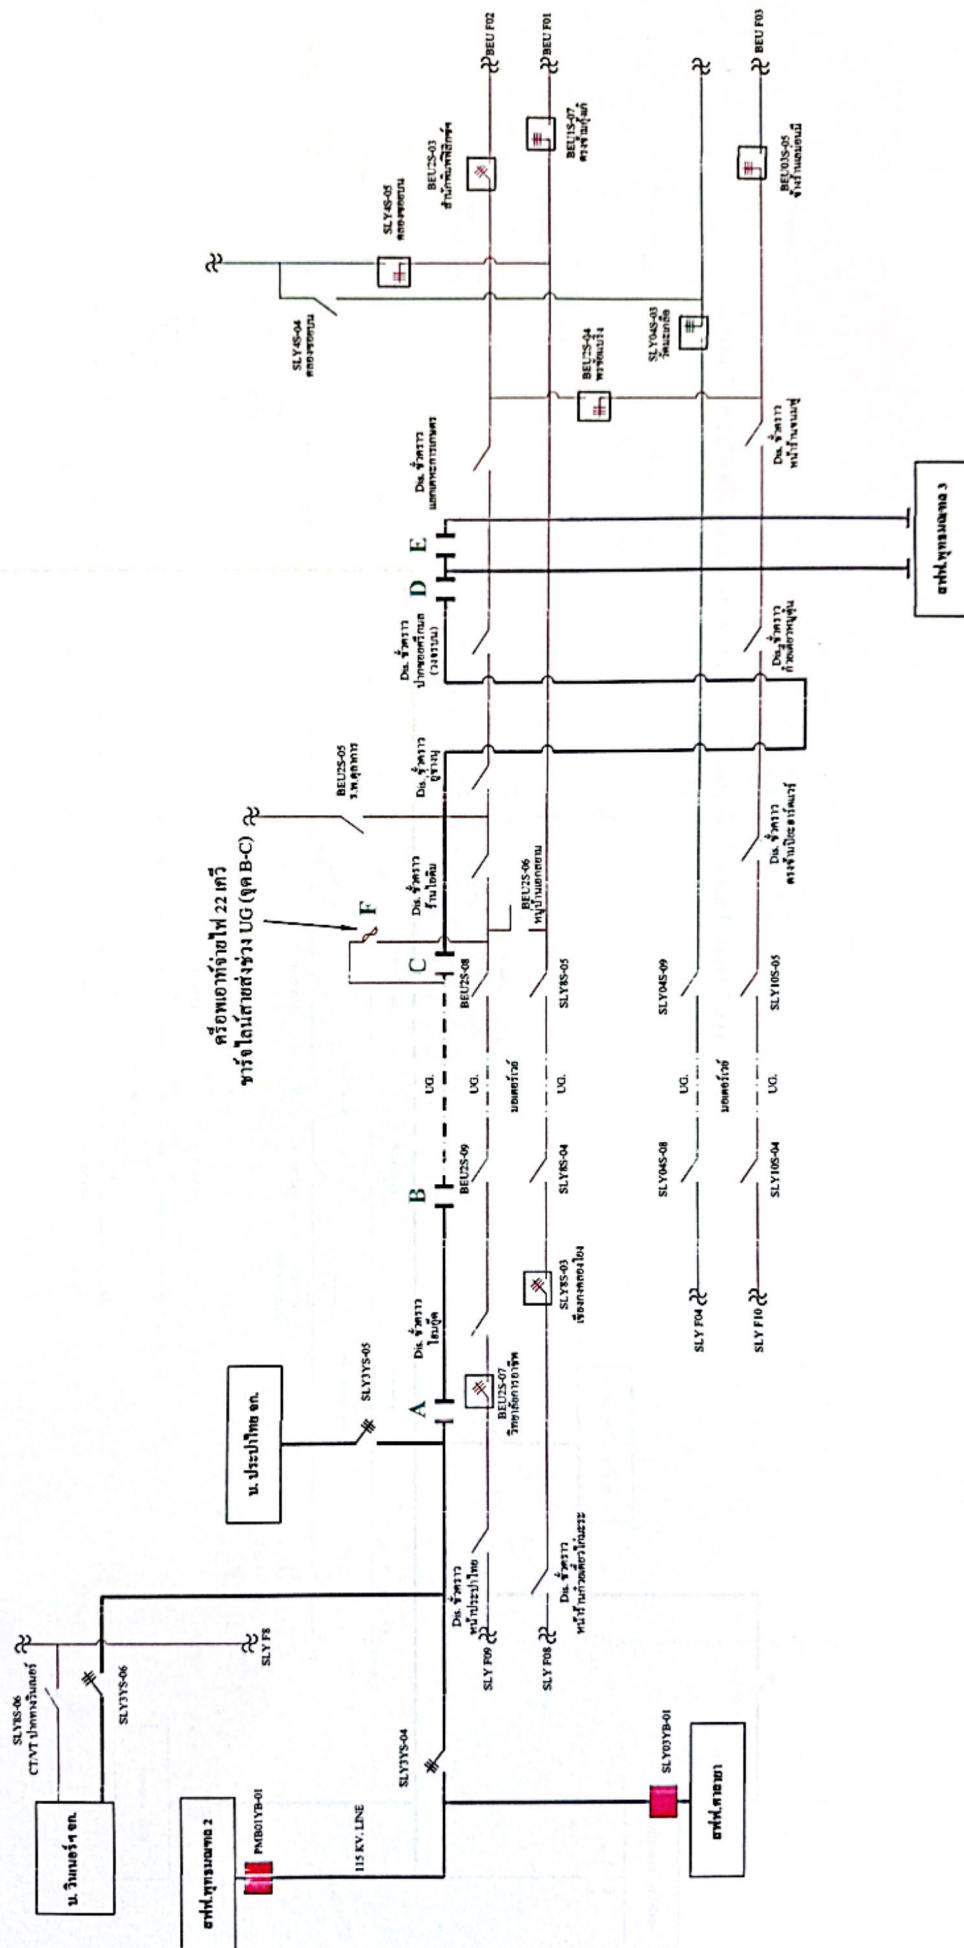

แผนผัง เมื่องานแล้วเสร็จ บริเวณ หน้า บ.ประปาไทย - แยกเคหะการเกษตร

ชุดงาน กรม.ก3) ปฏิบัติงานเชื่อมสายส่งเพื่อเตรียมการจ่ายไฟ AC สายส่ง 115 เควี

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.00 - 17.00 น.

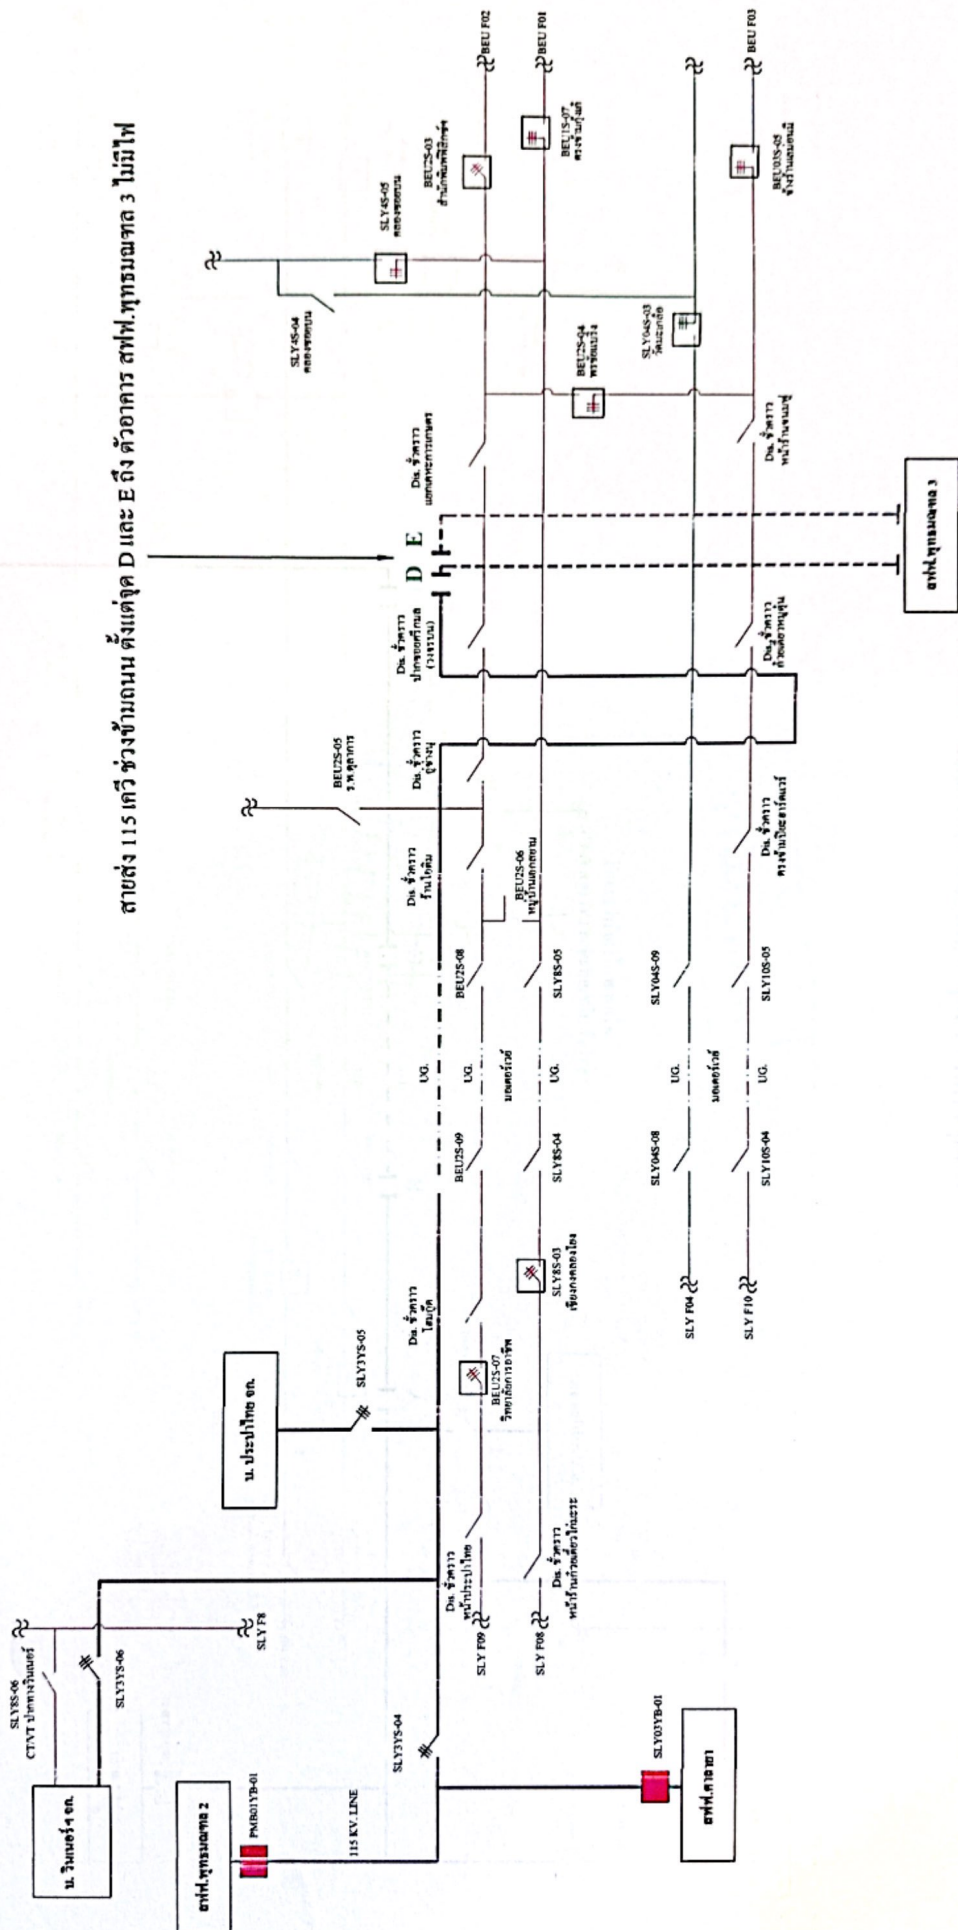

สายส่ง 115 เควี ช่วงข้ามถนน ตั้งแต่จุด D และ E ถึง คิวอาคาร สฟ.พุทธมณฑล 3 ไม่มีไฟ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กฟส.พทุมณฑล
เลขที่รับ..... 2125
วันที่..... 17 เม.ย. 2568
เวลา..... 13:53 น.

จาก ผู้ควบคุมงาน

ถึง ผจก.กฟส.พทุมณฑล

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ KV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้า
บางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒ (พทุมณฑล ๓) จ.นครปฐม

เรียน ผจก.กฟส.พทุมณฑล

ตามอนุมัติที่ กรฟ.ก(อส.๓ก)๕๑/๒๕๖๔ ลว. ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ให้แผนกก่อสร้างระบบ
สายส่ง ๑๑๕ KV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้าบางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒
(พทุมณฑล ๓) จ.นครปฐม WBS : P-TDD02.1-I-PMNT0.0002 โครงการ 6001159272 (TL-C-E) โดยมี
นายวีรพัฒน์ นาคลัมย์ พง.๖ ผกร.กรย.(ก๓) เป็นช่างควบคุมงาน ปัจจุบันได้เตรียมแผนงานเพื่อปฏิบัติงาน
ดังนี้

- เชื่อมสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๔๐๐ ตร.มม. เพื่อจ่ายไฟ

ในการดำเนินการและปฏิบัติงานมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ KV.
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง กฟส.พทุมณฑล ดำเนินการดังนี้

กฟส.พทุมณฑล

- ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ

- ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ ปีม PT ถึง หน้าสถานีพทุมณฑล ๓ ระบบจำหน่าย ๒๒ KV.

และแรงต่ำ ทั้ง ๒ ฟังทางถนน

ทั้งนี้ขอให้ กฟส.พทุมณฑล ติดต่อประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและเจ้าหน้าที่
ตำรวจ เพื่อขอใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงานบนถนนทางหลวง และอำนวยความสะดวกการจราจรบนท้องถนน ตามวันและ
เวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

อนุมัติตามเสนอ

(นายวีรพัฒน์ นาคลัมย์)

พช.๖ ผกร.กรย.(ก๓)

ผู้ควบคุมงาน

E/O สยฝ. กฟส.พทท.

- จัดทำประกาศฉบับตามวันดังกล่าว เวลา ๐๙.๐๐ - 17.๐๐ น.

- ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวฯ ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ทางหลวง -
ทางรถไฟ และ บริเวณริมทางหลวง ไปจนถึงบริเวณที่ก่อสร้างจาก ๕๕๗.
ที่ผู้ไม่ติดขัด

(นายปรามทย์ บุญจทรัพย์)

ชผ.ปบ.กฟอ.พทุมณฑล

21 เม.ย. 68

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องานก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี CUT&TURN (สฟฟ.บางเลน - สฟฟ.ศาลายา) - สฟฟ.บางเลน ๒(พุทธมณฑล ๓) (WB5 P-TDD๐๒-๑-I-PMNT๐.๐๐๐๒).....
 สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน...แนวกอน ศาลายา-บางภาษี (ขาออก) (ตั้งแต่ หน้า บ.ประปาไทย - แยกเคหะการเกษตร)
 วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น.จ่ายไฟคืนเวลา ๑๗.๐๐ น..
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล.....
 ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาคือ) ชื่อ..... นายไพรัช ทุมวงศ์
 ตำแหน่ง.....ชจก.(ท).กฟส.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ... ๐๘๑-๘๘๘๘๖๖๗.....
 ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ...นายวิรัตน์ นาคสมัย.....
 ตำแหน่ง..... พชง.๖.ผกร.กรย.(ก.๓)..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๑-๘๔๔๔๗๘๑.....
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว
ชุดงาน ผกร.กรย.(ก.๓) และ ชุดงานระดม

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)

ชื่อ ..นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์.....ตำแหน่ง.....ชม.ปบ.....เบอร์โทรศัพท์ ... ๐๙๐-๘๖๒๕๑๓๒.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ...ชุดแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ผปบ.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวัดชั่วคราวจุดที่๑..... G1 G2 G3 G4 G5ผู้รับผิดชอบ.....ชุดเฉพาะกิจ ผปบ.
 จุดที่๒ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๓.....
 ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๔.....ผู้รับผิดชอบ.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่.....หนังสือจาก พชง.๖ ผกร.กรย.(ก.๓).....พร้อมแผนผัง Switching
☐ ไม่อนุมัติ เหตุผล.....
☒ อนุมัติ ตามบันทึกที่.....หนังสือจาก พชง.๖ ผกร.กรย.(ก.๓).....

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่..... ก.๓ พทท.(ปบ.) ๐๙๓/๒๕๖๘ , ลว. ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๘
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ..... น.ส.จุฑารัตน ตูนาโป่ง จป.ว. ๖ กฟส.พุทธมณฑล

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
☐ ไม่แจ้ง เหตุผล.....
☒ แจ้ง จำนวน ๖๐๐ ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ในพื้นที่ยดับไฟหรือไม่..... ไม่


๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่
☐ ไม่จัดประชุม เหตุผล.....
☒ จัดประชุมวันที่..... ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๘สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคาร ๒ กฟส.พุทธมณฑล
 วิทยากร..... ผจก. , ชจก.(ท) , ทผ.ปบ. , ชม.ปบ. , จป.ว. , พชง.ควบคุมงานก่อสร้าง

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่
☒ ไม่จัดชี้แจง เหตุผล..... จะชี้แจงในวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๘ (ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน)
☐ จัดชี้แจงวันที่..... วิทยากร.....

C3 Safety CAP 01

12/11/2568

ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

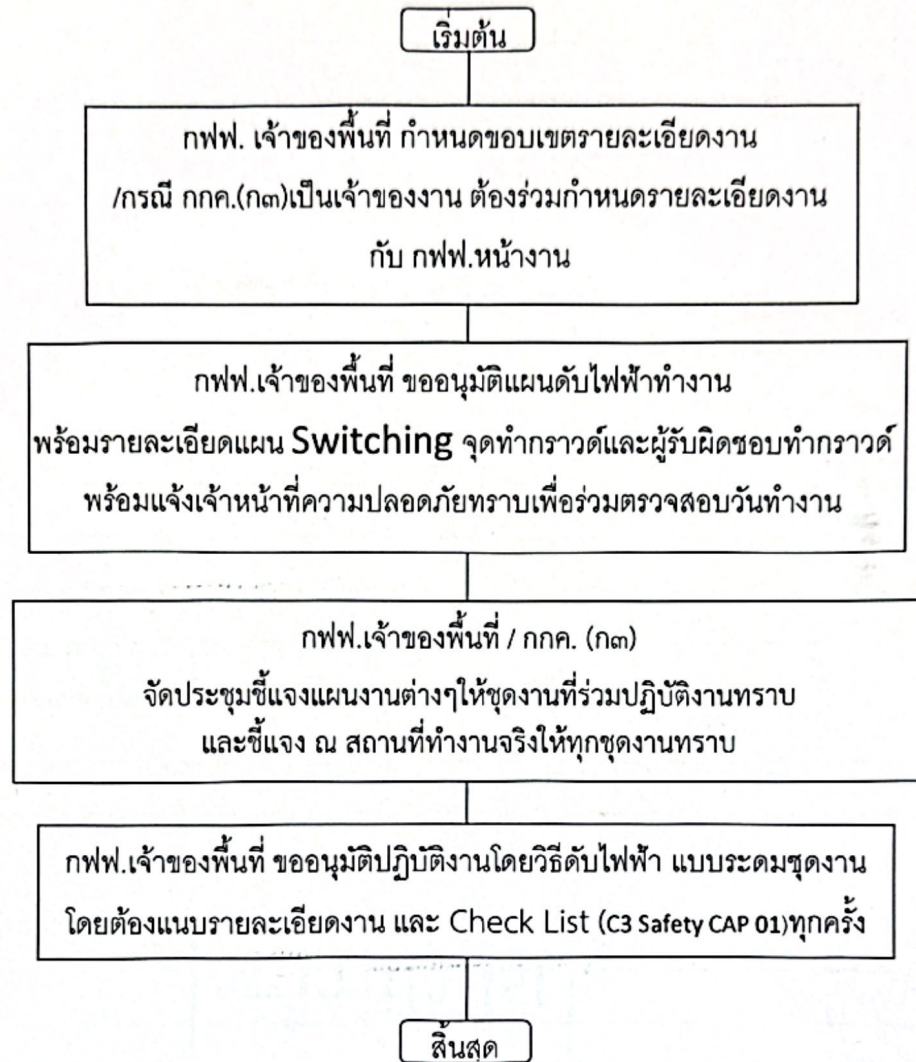



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟส.พุทธมณฑล

ถึง ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๐๙๓/๒๕๖๘

วันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ จป.ว เข้าร่วมประชุมชี้แจงงานดับกระแสไฟฟ้า

เรียน ผจก.กฟส.พุทธมณฑล

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ผกร.กรย. (ก.๓) มีแผนงานดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานเชื่อมสายส่งเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการจ่ายไฟ งานก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี สฟฟ.พุทธมณฑล ๓ บริเวณ แนวถนนศาลายา - บางภาษี (ขาออก) ตั้งแต่ หน้า บ.ประปาไทย - แยกเคหะการเกษตร โดยในวันดังกล่าวก่อนการปฏิบัติงานจะต้องมีการประชุมชี้แจงงาน , พื้นที่ดับไฟ , ตรวจสอบจุดเสี่ยงจุดอันตราย ทำ Motto และ KYT เพื่อเน้นย้ำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่ปฏิบัติงานนั้น แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา จึงขออนุมัติให้ น.ส.จุฑาวรรณ ตูนาโป่ง ตำแหน่ง จป.ว. ๖ กฟส.พุทธมณฑล เข้าร่วมประชุมชี้แจงงาน ทั้งนี้ ผบ.กฟส.พุทธมณฑล ได้มอบหมายให้ นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์ ชผ.ปบ.กฟส.พุทธมณฑล เป็นผู้ประสานงานการดับกระแสไฟฟ้าในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป

(นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์)
ชผ.ปบ.กฟส.พุทธมณฑล

อนุมัติ ตามเสนอ

(นายมานิน นวนนื้อ)

ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)

กฟส.พุทธมณฑล

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

โทร ๑๕๙๕๕