



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ป.บ.) ๖๓๘ /๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แนนเนื่อ

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า...อ.พุทธมณฑล...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เครวี สถานีไฟฟ้า สามพราน
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	SAC02	28 เม.ย. 68	08.30	16.30	ชุดงานก่อสร้างและงานซ่อมย่อย ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเพื่อ รองรับการติดตั้งไฟส่องสว่างของกรม ทางหลวง	- SAC02S-06 วงเวียนหอม เกร็ด	- SAC02S-03 บ.เอเซีย ทลาลดิก	นายครัสณัย แก้วสมบัติ ๐๘๗-๑๔๑๔๖๘๘
2.	SAC07	28 เม.ย. 68	08.30	16.30		- SAC07S-04 ก่อนยูเทิน หอมเกร็ด	- SF6 PMB01S-04 ร้านแก้วฟ้า ตุ๊กตา	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แนวถนนบรมราชชนนี - ปิ่นเกล้า (ขาเข้า) ตั้งแต่ แยกยูเทินหอมเกร็ด ถึง ร้านแก้วฟ้าตุ๊กตา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจานุวัฒน์ นัฒสูงวงศ์ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๒-๔๖๕๓๔๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.สรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☒ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☒ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. ☒ พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๗๘๓๓๒ Long ๑๐๐.๒๔๖๐๒

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๗๘๕๕๔ Long ๑๐๐.๒๗๒๒๐

(นายมานิช แนนเนื่อ)

ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)

กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- ☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- ☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- ☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- ☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓),

อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เรียน ผจก.....


แผนผังก่อนดับไฟ บริเวณ วงเวียนหอนมเกี๊ยว ถึง ร้านแก้วฟ้าตุ๊กตา

วัน จันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 08.30 - 16.30 น.

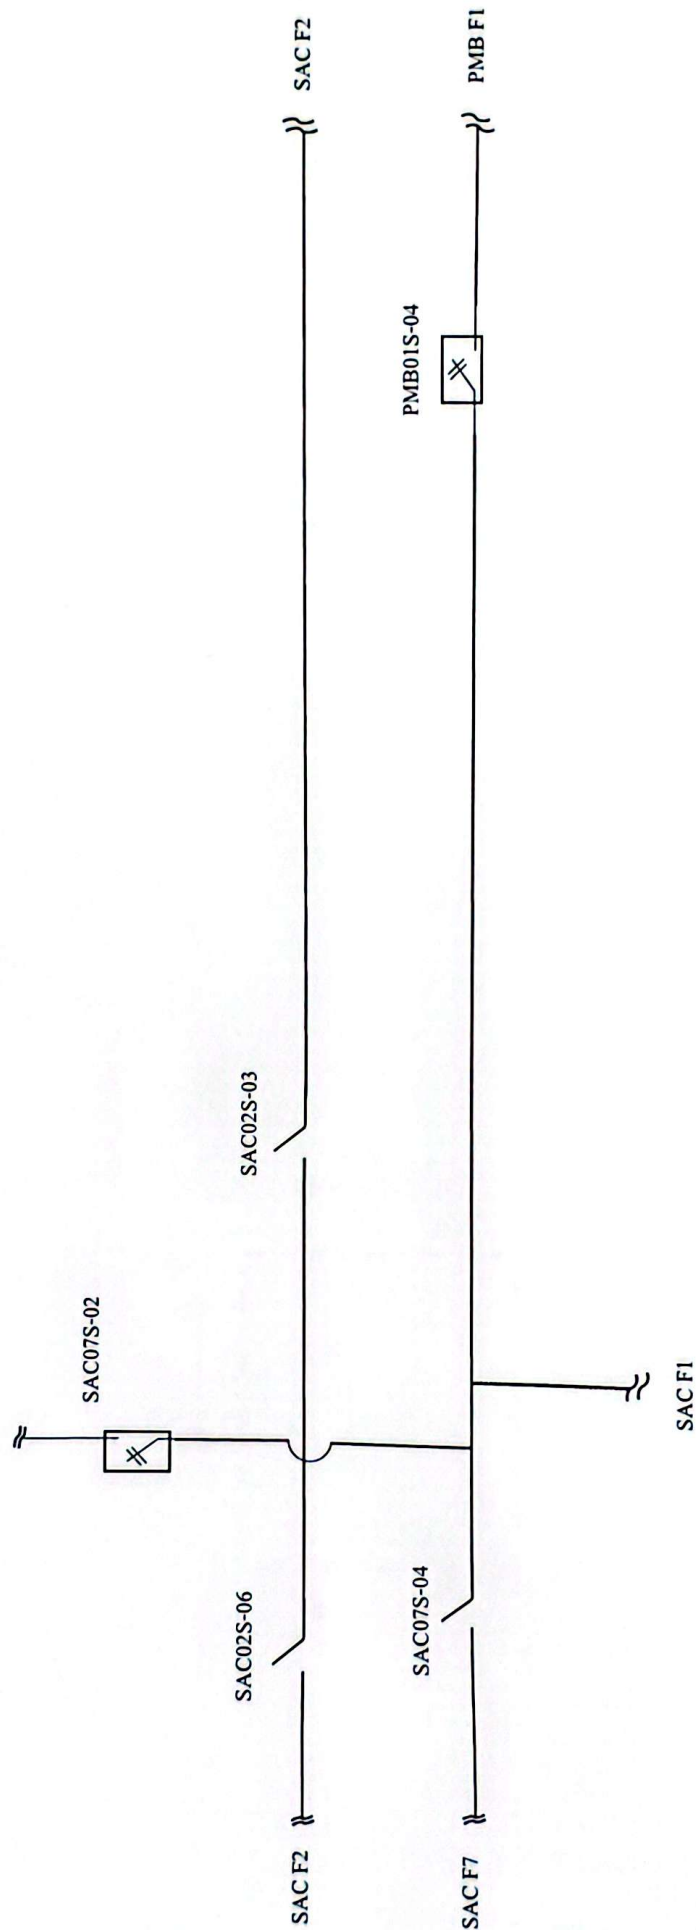

แผนผังหลังดับไฟ บริเวณ วงเวียนหอมเกร็ด ถึง ร้านแก้วฟ้าตุ๊กตา

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 08.30 - 16.30 น.

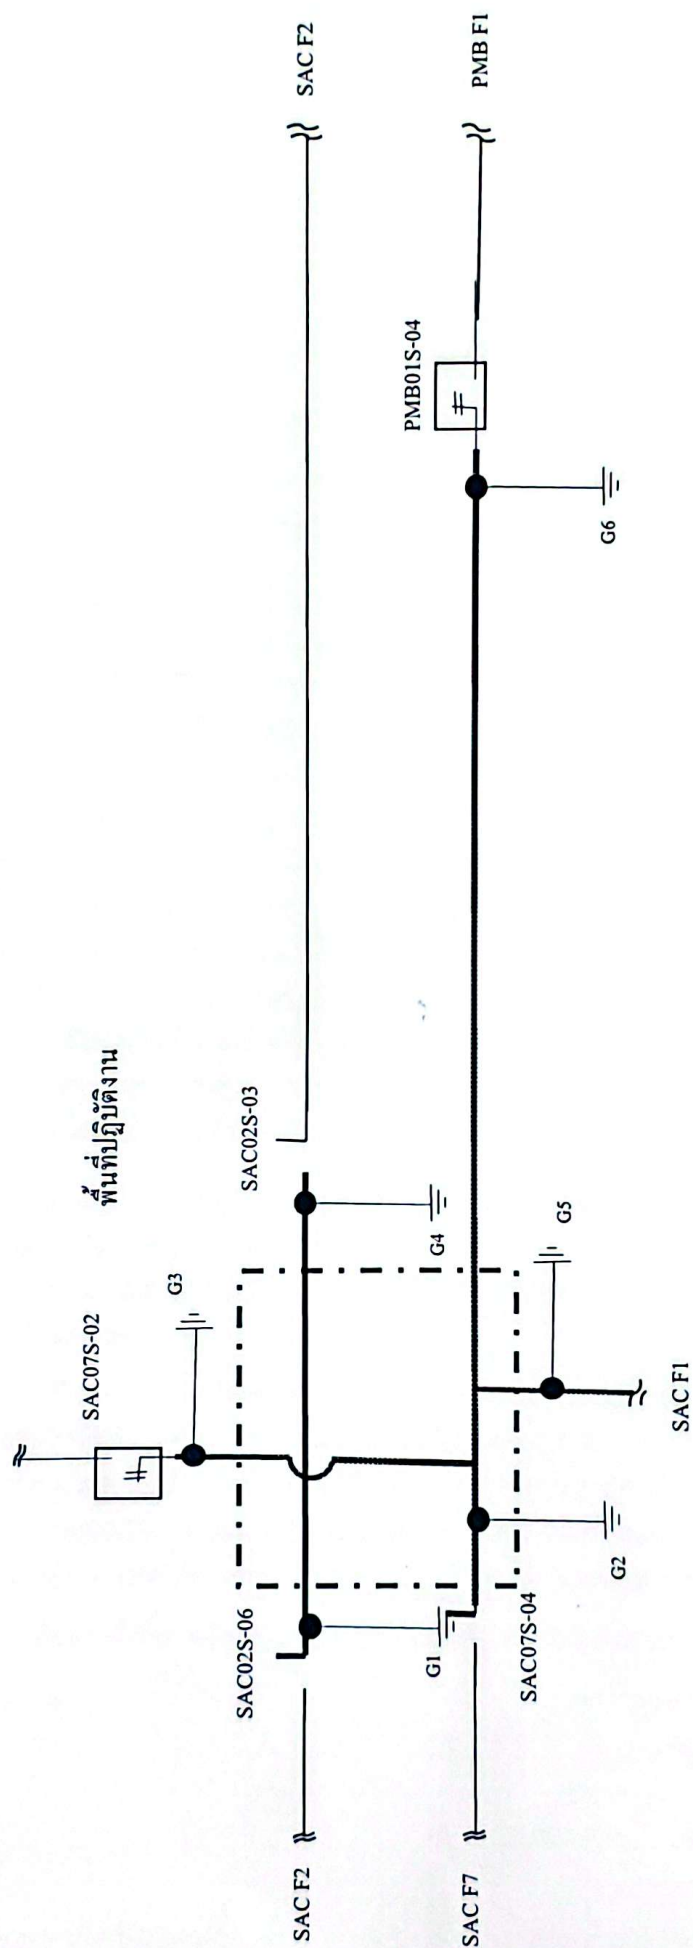

ด่วนที่สุด

ที่ สส.๗/๒๕๖๓/๒๘๖๔



กฟส.พุทธมณฑล

เลขที่รับ 2174

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี
(ทางคู่ขนาน) จ.นครปฐม มีที่แห่ง 21 ไม.ย. 2568
๔๔/๗ หมู่ ๕ ถ.บรมราชชนนี ต.หอมเกร็ด อ.อ. ๐๖ น.
อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๑๑๐

๑๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รื้อย้ายสายไฟฟ้ากีดขวางงานติดตั้งป้ายจราจรแขวนสูงแบบแขนยื่น (Overhang Sign)

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพสายไฟฟ้าที่กีดขวางงานติดตั้งป้ายจราจรแขวนสูงแบบแขนยื่น (Overhang Sign)

บนทางขนาน ทางหลวงหมายเลข ๓๓๘ กม.๒๓+๙๗๕ ด้านขวาทาง

อ้างถึงสัญญาที่ สส.๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗, บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ กรมทางหลวง ได้ว่าจ้าง บริษัท ธงชัยเจริญก่อสร้าง ๒๕๖๖ จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) จ.นครปฐม ๑ แห่ง เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รวมระยะเวลาทำการ ๙๙๐ วัน ได้รับการขยายอายุสัญญา (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๒๕๔ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗, ได้รับการขยายอายุสัญญา (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒๑ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗, ได้รับการขยายอายุสัญญา (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๑๑๑ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗, ได้รับการขยายอายุสัญญา (ครั้งที่ ๔) จำนวน ๗ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ และได้รับการอนุมัติให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๔๒๕ วัน รวมระยะเวลาทำการ ๑,๘๐๘ วัน ค่างานก่อสร้าง ๓๖๓,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

ด้วย โครงการฯ ได้รับแจ้งจากทางผู้รับจ้าง พบว่ามีสายไฟฟ้า กีดขวางงานติดตั้งป้ายจราจรแขวนสูงแบบแขนยื่น (Overhang Sign) บริเวณทางขนาน บนทางหลวงหมายเลข ๓๓๘ กม.๒๓+๙๗๕ (กม.๒๖+๗๐๐ เดิม) ด้านขวาทาง (ขาเข้ากรุงเทพฯ) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ จำเป็นต้องรื้อย้ายสายไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

ในการนี้ โครงการฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสายไฟฟ้าซึ่งกีดขวางงานติดตั้งป้ายจราจรแขวนสูงแบบแขนยื่น (Overhang Sign) และเร่งดำเนินการรื้อย้ายสายไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวให้กับโครงการฯ โดยด่วนที่สุด ทั้งนี้โครงการฯ มอบหมายให้ นาย นิธินัย เกษรมาลา ตำแหน่งวิศวกร บจก.ธงชัยเจริญก่อสร้าง ๒๕๖๖ โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๘๐๙๙๒๗ และนายสุรศักดิ์ หัสตินรัตน์ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ กรมทางหลวง โทรศัพท์ ๐๙๒-๗๖๙๘๖๑๕ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความอนุเคราะห์กับโครงการฯ ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒนศักดิ์ ออบเชย)

ชด.สส. สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน)

จ.นครปฐม ๑ แห่ง

๑๖๖๖