



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.สก.(ปน) ๒๖๑๑ / ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธานท์.พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์.เอกอำไพ

วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(กต)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สก.

ด้วยการไฟฟ้า.....กฟส.สก.....จะขอย้ายโหลด เพื่อให้ชุดขอทไลน์สมุทรสาคร แก๊วจุดร้อน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๓.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMK๑๐	๔ พ.ค.๖๘	๑๑.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.	ให้ชุดขอทไลน์ สมุทรสาคร แก๊วจุด ร้อน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ (เร่งด่วน)	SMK๑๐S-๐๖ ปากทางวัด ชีผ้าขาว (CLOSE)	SMK๑๐S-๐๖ ปากทางวัด ชีผ้าขาว (OPEN)	นายสรนันท์ ประชาญ สิทธิ์ โทร.๐๘๖๔๕๖๖๒๔๘
๒	SMZ๐๒	๔ พ.ค.๖๘	๑๑.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.		SMZ๐๒S-๐๖ ก่อนปากซอย พัฒนา (CLOSE)	SMZ๐๒S-๐๖ ก่อนปากซอย พัฒนา (OPEN)	
๓	SMB๑๑	๔ พ.ค.๖๘	๑๑.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.		SMB๑๑S-๐๔ หน้า บ.เอเชีย คราฟท์ (CLOSE)	SMB๑๑S-๐๔ หน้า บ.เอเชีย คราฟท์ (OPEN)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายจิรวัดน์ บุญพร้อม.....ตำแหน่ง.....พช.จ.....โทร.....๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐.....

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายวิโรจน์.เอกอำไพ)

ตำแหน่ง.....ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สก.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

Measurements

Bx1	Max	89.3 °C
Bx2	Max	84.3 °C
Bx3	Max	75.9 °C
Bx4	Max	59.9 °C
Bx5	Max	58.0 °C
Bx6	Max	54.0 °C

Parameters

Emissivity	0.95
Refl. temp.	24 °C
Distance	12 m
Atmospheric temp.	24 °C
Ext. optics temp.	20 °C
Ext. optics trans.	1
Relative humidity	55 %


Geolocation

Location	N 13° 31' 55.23", E 100° 14' 44.71"
http://maps.google.com/?z=17&t=k&q=13.5320,100.2458	


Note

SMK10S-06 ปากซอยวัดชีฟ้าขาว

10/4/2025 12:22:38

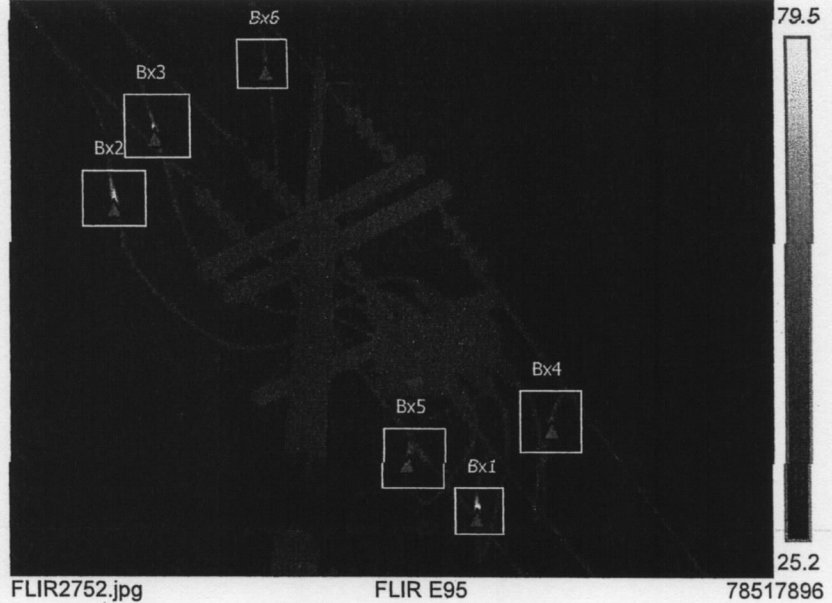

10/4/2025 12:22:38

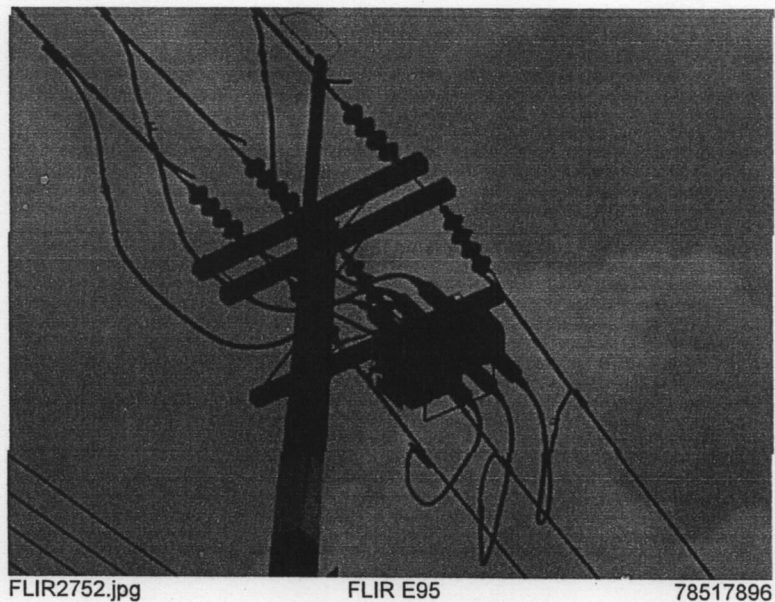

Text annotations

Bx1 หน้าสัมผัสทางปลา เฟสB ด้าน source	แก้ไขทันที
Bx2 หน้าสัมผัสทางปลา เฟสC ด้าน load	แก้ไขทันที
Bx3 หน้าสัมผัสทางปลา เฟสB ด้าน load	แก้ไขด่วน
Bx4 หน้าสัมผัสทางปลา เฟสA ด้าน source	แก้ไข
Bx5 หน้าสัมผัสทางปลา เฟสC ด้าน source	แก้ไข
Bx6 หน้าสัมผัสทางปลา เฟสA ด้าน load	แก้ไข

Measurements

Bx1	Max	94.6 °C
Bx2	Max	75.2 °C
Bx3	Max	67.1 °C
Bx4	Max	63.5 °C

Parameters

Emissivity	0.95
Refl. temp.	24 °C
Distance	12 m
Atmospheric temp.	24 °C
Ext. optics temp.	20 °C
Ext. optics trans.	1
Relative humidity	55 %

Geolocation


Location	N 13° 34' 40.86", E 100° 12' 46.54"
----------	-------------------------------------

<http://maps.google.com/?z=17&t=k&q=13.5780,100.2129>


Note

SMZ02S-06 ก่อนปากซอยพัฒนา

23/4/2025 14:33:48

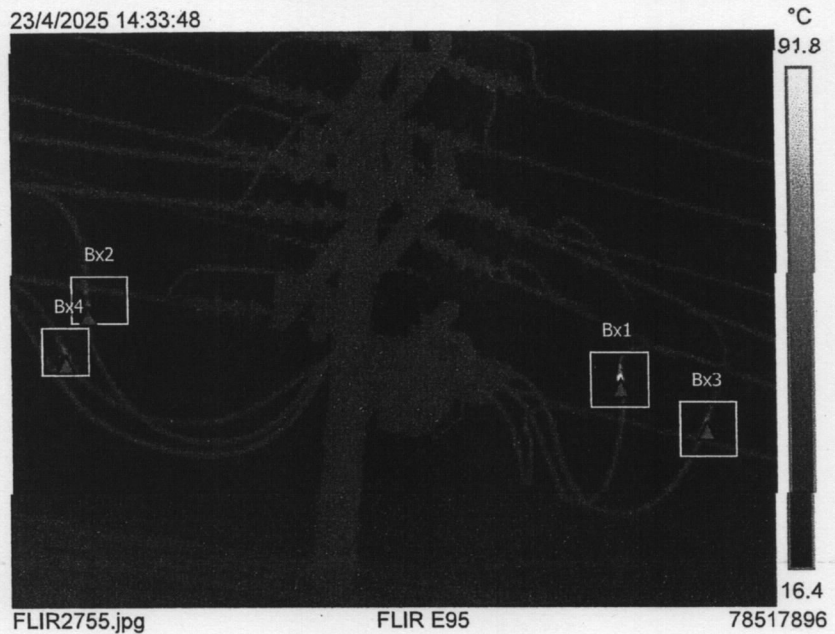

23/4/2025 14:33:48

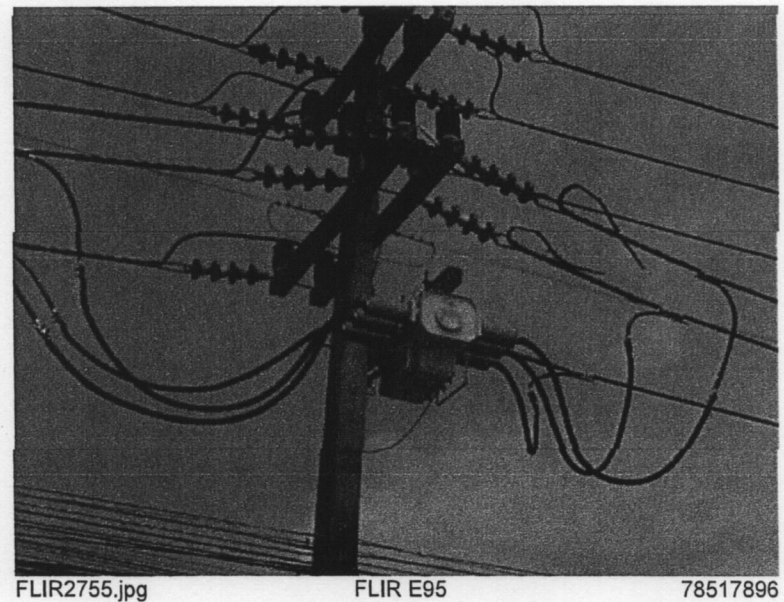

Text annotations

Bx1 : หน้าสัมผัสทางปลา เฟส B ด้าน source	แก้ไขทันที
Bx 2 : หน้าสัมผัสทางปลา เฟส A ด้าน load	แก้ไขด่วน
Bx3 : หน้าสัมผัสทางปลา เฟส A ด้าน source	แก้ไขด่วน
Bx 4 : หน้าสัมผัสทางปลา เฟส C ด้าน load	แก้ไขด่วน

Measurements

Bx1	Max	97.8 °C
Bx2	Max	79.2 °C
Bx3	Max	61.1 °C

Parameters

Emissivity	0.95
Refl. temp.	24 °C
Distance	12 m
Atmospheric temp.	24 °C
Ext. optics temp.	20 °C
Ext. optics trans.	1
Relative humidity	55 %


Geolocation

Location	N 13° 32' 46.91", E 100° 14' 43.64"
http://maps.google.com?z=17&t=k&q=13.5464,100.2455	


Note

SMB11S-04 หน้า บ.เอเซียกราฟ

23/4/2025 16:44:37

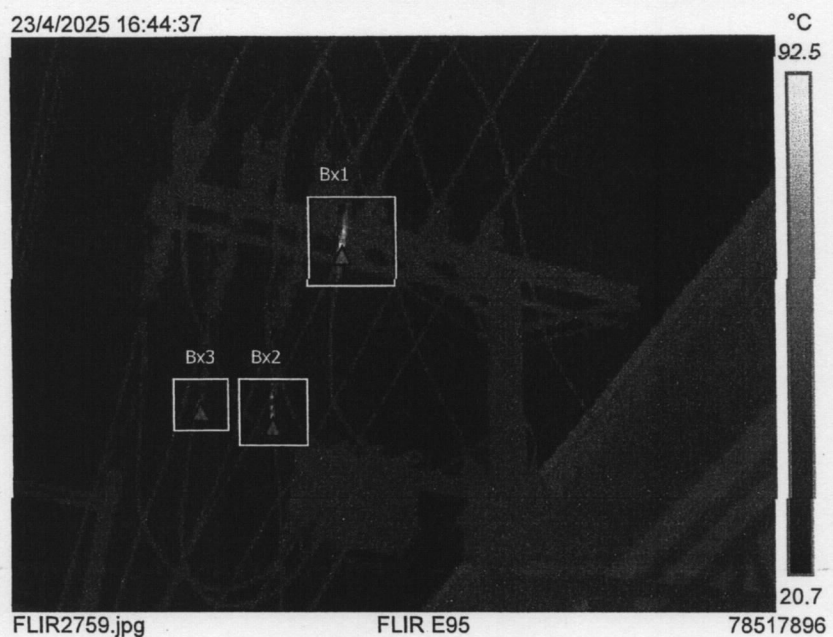

23/4/2025 16:44:37

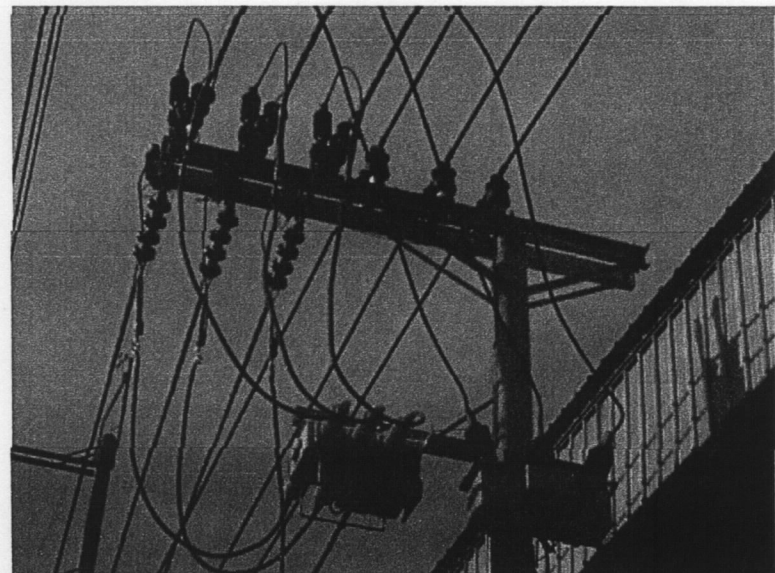

FLIR2759.jpg

FLIR E95

78517896

Text annotations

Bx1 : หน้าสัมผัสทางปลาเพลส C ด้าน source	แก้ไขทันที
Bx2 : หน้าสัมผัสทางปลาเพลส C ด้าน load	แก้ไขด่วน
Bx3 : หน้าสัมผัสทางปลาเพลส B ด้าน load	แก้ไขด่วน