



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สภ.) ๗๐๒ / ๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง อภ.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอปลดเบรคเกอร์ ๑๑๕ kV. รหัส SME๕YB-๐๒ และ SME๕YB-๐๓ เพื่อแก้ไขจุดร้อนสวิตช์
ใบมีด รหัส SME๕YS-๐๕ สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๕ ตามแผนผังสิ่งเชื่อมแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SME๕YB-๐๒ SME๕YB-๐๓	๑ พ.ค.๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปลดเบรคเกอร์ ๑๑๕ kV. รหัส SME๕YB-๐๒ และ SME๕YB- ๐๓ พร้อมปลดสวิตช์ใบมีด และสับกราวด์ (ปลดเบรค เกอร์ ๑๑๕ kV. ของ EGAT)	EGAT	SME๕YB-๐๒ SME๕YB-๐๓	เชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๗ ผสภ.กสฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์)

ตำแหน่ง อภ.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อภ.สฟ.(ก๓), อภ.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ลานไถ 115 เควี.รหัส SME 05YS-05 สฟ.สมุทรสาคร5

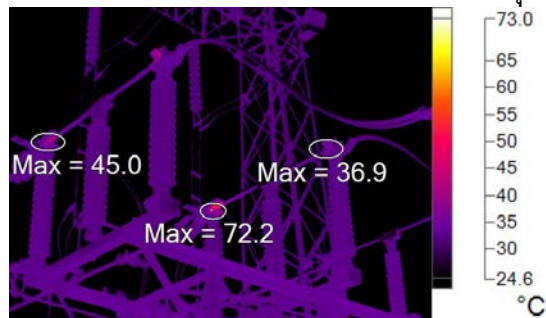

SME 05YS-05.IS2

-หน้าสัมผัส Switch ใม่ติด เฟส B,C ด้าน Source ,Load



Visible Light Image

Image Info

Transmission	1.00
Average Temperature	24.4°C
Image Range	14.0°C to 71.4°C
Camera Model	Fluke TiX620/TiX640/TiX660
IR Sensor Size	640 x 480
Image Time	4/2/2025 2:10:31 PM
Distance to Target	19.00m
Air temperature adjustment	19.9999938964844
Humidity adjustment	65

Main Image Markers

Name	Max	Emissivity
A0	72.2°C	0.83
A1	45.0°C	0.83
A2	36.9°C	0.83

Recommendation

Label	Value	Difference Temp.	Recommendation
A0	72.2°C	42.2°C	ดำเนินการแก้ไขภายใน 1 เดือน
A1	45.0°C	15.0°C	ดำเนินการแก้ไขภายใน 1 เดือน
A2	36.9°C	6.9°C	ปกติ

Difference Temp.: อุณหภูมิที่แตกต่างจากอุณหภูมิใช้งาน

Remark

๑.วางแผนดำเนินการแก้ไข โดย ผสภ.กสฟ.ฟปบ.ก.๓