



# วิทยุขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อมน.(ปน.) 1053 /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธานท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง ..อภ.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ..ผจก.ภฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอดับไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี เพื่อ  
รองรับการก่อสร้างสถานีอ้อมน้อย ๕ ถาวร ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONU๐๒	๗ ก.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอดับไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี เพื่อรองรับการก่อสร้างสถานีอ้อมน้อย ๕ ถาวร	DIS ชั่วคราวตรงโรงเหล็กทรัพย์เจริญ	ONB๑๐S-๐๖	นายวรพจน์ แก่นสวาสดี ๐๙๔-๔๓๙-๒๒๖๑
๒.	ONB๐๘	๗ ก.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONB๐๘S-๐๔	ONB๐๘S-๐๕	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...อาคารพาณิชย์หน้าปากซอย ย่าไปร์ ตลอดทั้งแนว ถึง ร้านข้าวแกงพังงา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู ตำแหน่ง พชง.๖ ผปบ โทร. ๐๖๓-๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๖๘๑๘๙๙,๑๐๐.๓๒๑๖๑๘

๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๖๙๐๔๔๓๖,๑๐๐.๓๒๑๑๓๗

(นายอดิศร แก้วสินธุ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟผ.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

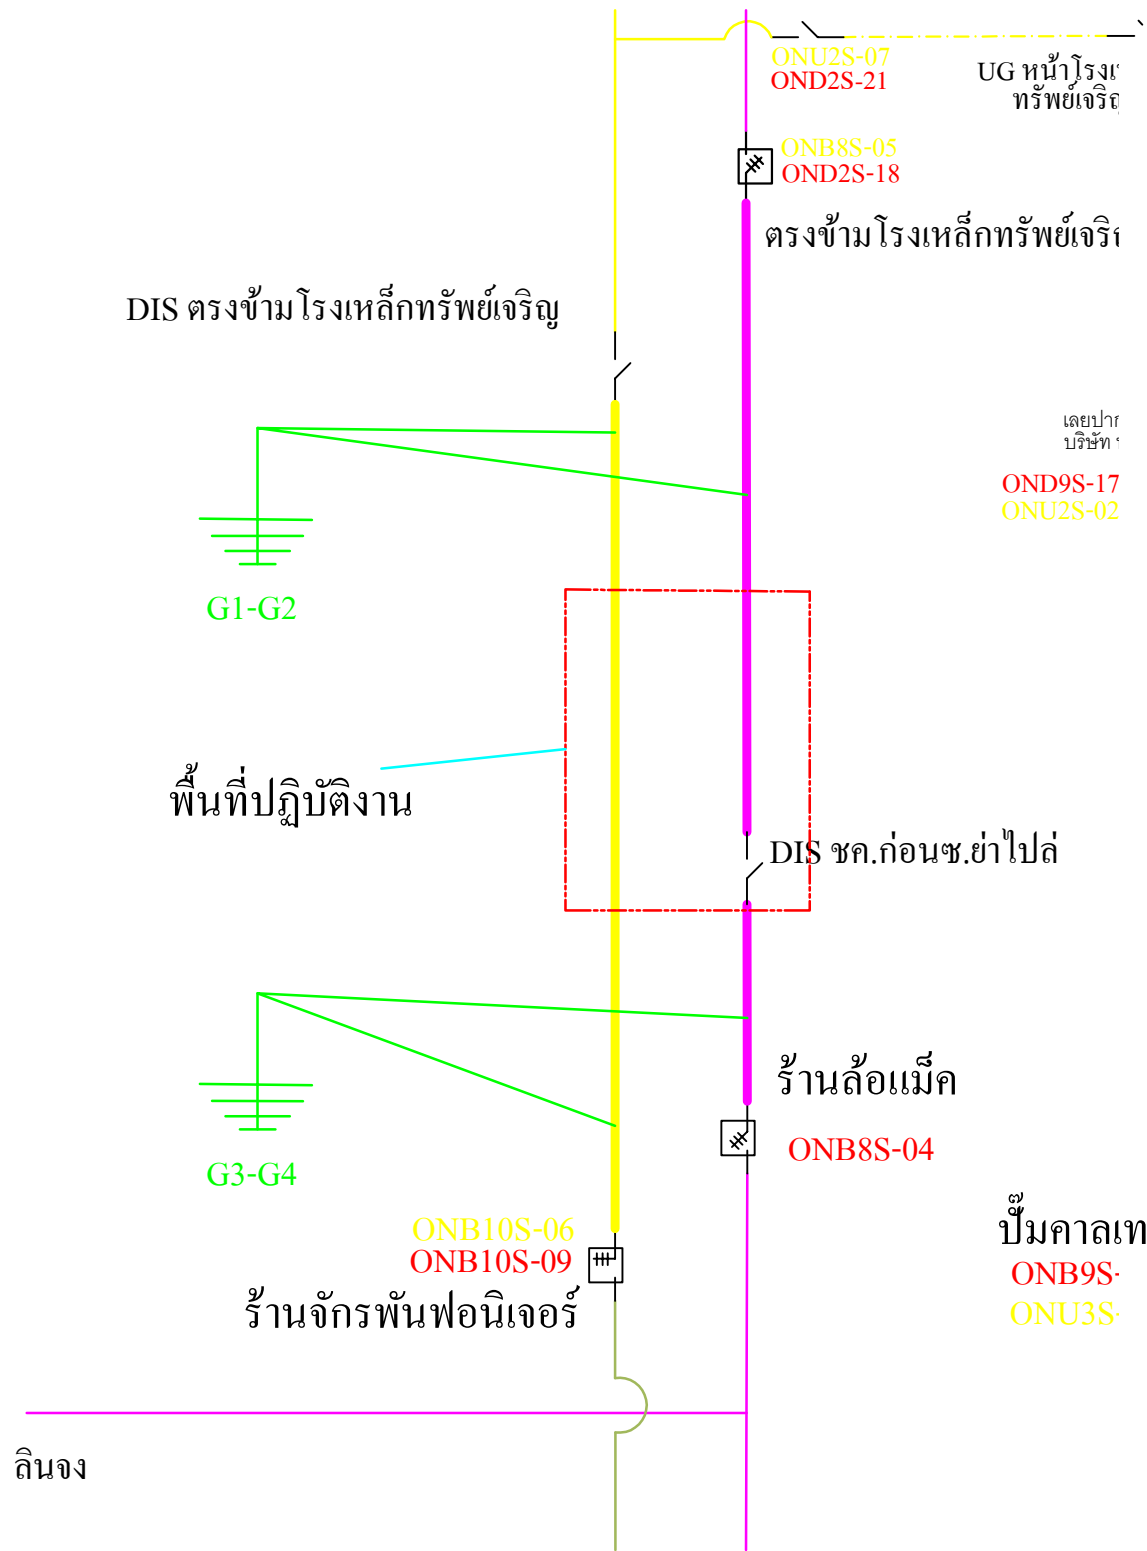



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

ถึง ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

เลขที่

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน

อ้างถึง อนุมัติ ก.๓ทวว.(วร) ๖๔๖/๒๕๖๗ ลว. ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังบริเวณที่ขอดับไฟ

เรียน ผจก.ผ่าน รจก (ท.) กฟส.อ้อมน้อย

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. กฟส.อ้อมน้อย มีแผนงานดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี (ได้แนวสายส่ง ๑๑๕ เควี) แนวถนนพุทธสาคร ช่วงสถานีอ้อมน้อย๕ ผังสถานี โดยมีรายละเอียดวงจรถัดไปปฏิบัติงานดังนี้

๑. ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี สถานีฯ.....ตั้งแต่.....  
ถึง.....

๒. ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีฯ.....  
ตั้งแต่ หน้าสถานีอ้อมน้อย ๕ ..... ถึง DIS UG ONB10S-04 ปากซอยเพชรเกษม ๙๑

๓. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ หม้อแปลง.....ตั้งแต่.....

ทั้งนี้ ผจก.กฟส.อ้อมน้อย ได้มอบหมายให้ นายวรพจน์ แก่นสวาสดี พนักงานช่างระดับ ๔ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๙๔-๔๓๙๒๒๖๑ เป็นผู้ควบคุมและประสานงานในการดับไฟให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

( นายเสนห์ พยับเดช )  
ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

ผ.ปบ.,ผ.กส.

- อนุมัติและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ
- ประสานงาน ผจก. พร้อมจัดทำประกาศดับไฟ

( นายถิรภัทร สงวนพานิช )  
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน  
ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

แผนกก่อสร้าง  
โทรศัพท์ ๑๔๓๕๑

๕๖  
๐๘๖-๕