



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๓๑๕๕ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง ออ.ปน.(กต)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV เพื่อ ติดตั้ง SF๖ ปากทางซอย ๑๕ นิคมฯสมุทรสาคร ตามแผนผังสิ่งเซปแนบ จำนวน ๒ แผน ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	THS๐๓	๑๖ มิ.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV เพื่อ ติดตั้ง SF๖ ปากทางซอย ๑๕ นิคมฯสมุทรสาคร	SF๖ ติดตั้งใหม่ ตรงข้าม บ.แม็ก โซเฟ้น	จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้าหน้า บริษัท ชีวามาลา	นายไชยรัตน์ แก้ว กระจ่าง โทร. ๐๘๐๙๑๓๗๑๙๑
๒	THU๐๔	๑๖ มิ.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.		THU๔S-๐๓ นิคมฯ ซอย ๑๔	THS๖S-๐๗ ก่อน นิคมฯ ซอย ๑๔	
๓	THU๐๔	๑๖ มิ.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.		THU๔S-๐๓ นิคมฯ ซอย ๑๔	THS๖S-๐๔ บ.อุตสาหกรรม สลักภัณฑ์	
๔	THU๐๔	๑๖ มิ.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.		THU๔S-๐๓ นิคมฯ ซอย ๑๔	จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า บริเวณ ทางเข้านิคมฯ ซอย ๑๕	
๕	THU๐๔	๑๖ มิ.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.		THU๔S-๐๓ นิคมฯ ซอย ๑๔	THU๔S-๐๔ ปากทางนิคมฯ ซอย๑๕	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ปากทางนิคมฯ ซอย ๑๔ - ๑๕ จำนวน ๔ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัดน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๖-๓๘๓๒๐๘๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๑.๓ พิกัด 13.550187, 100.224550 - 13.550364, 100.225213
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

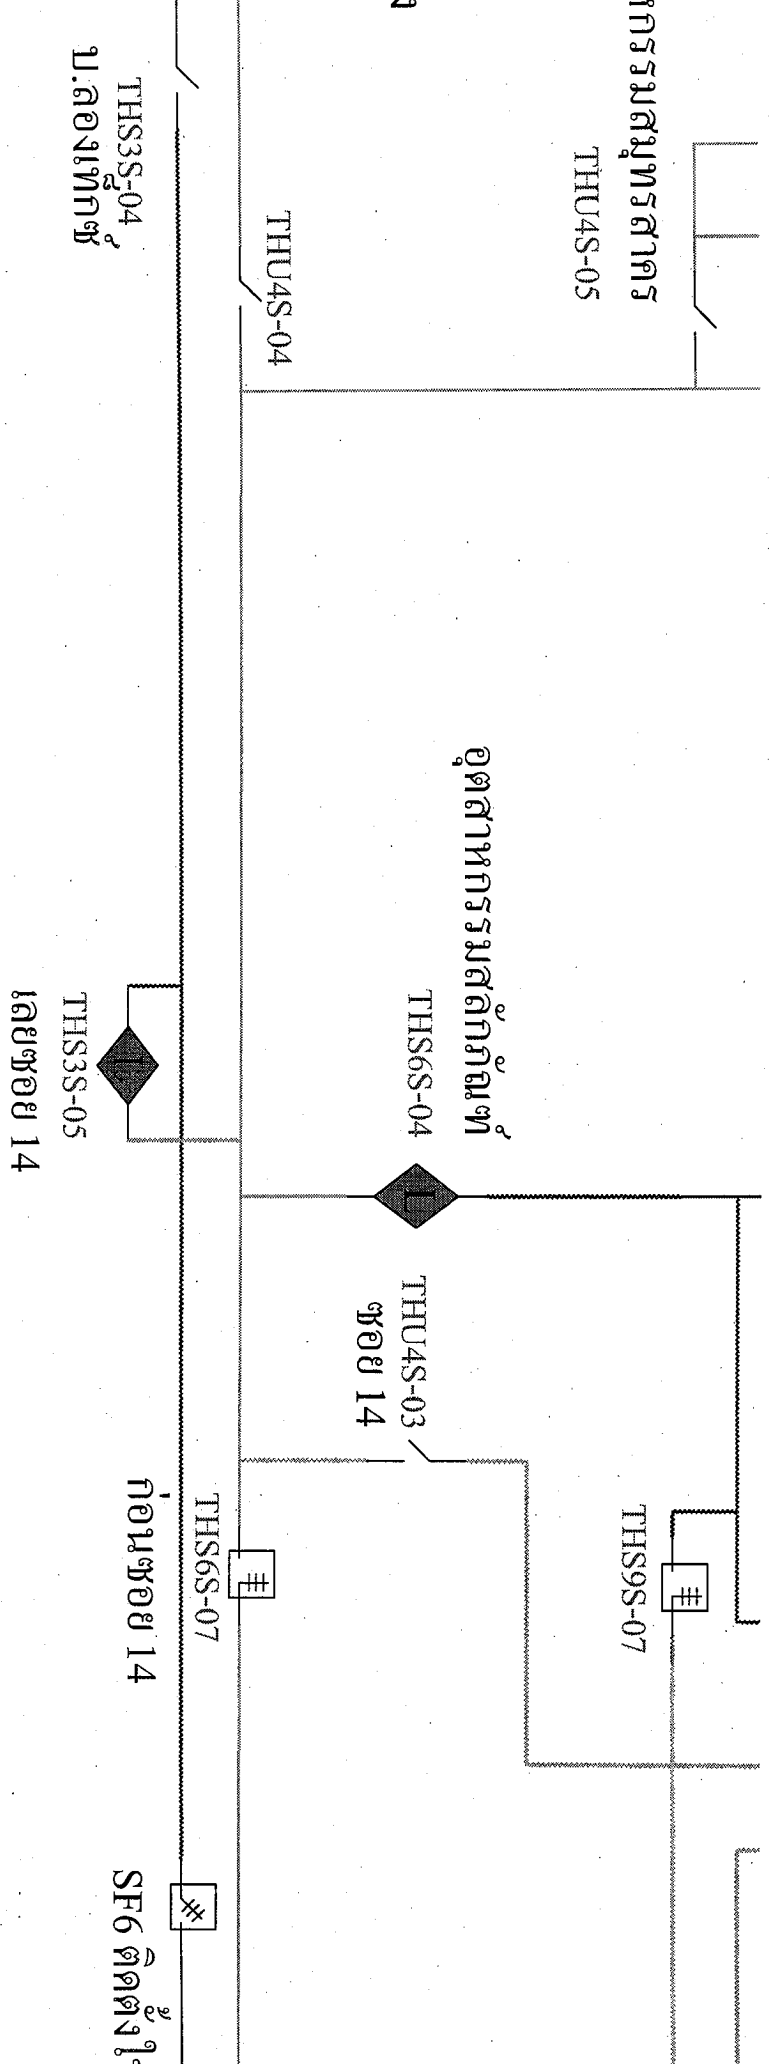

กรมสหกรณ์การเกษตร
THU4S-05

THU4S-04

THS3S-04
หม้อแปลง

อุตสาหกรรมหลักเกณฑ์

THS6S-04

THU4S-03
ตัวตัด

THS3S-05

หม้อแปลง 14

THS9S-07

THS6S-07
หม้อแปลง 14

SF6
ตัวตัด

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

