



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดมข.(กป.) ๒๕๖ / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชัย

ชื่อผู้ นายปรีชา สมัยนิยม

## โทรสารขอตัดไฟ

แผนงานด่วน

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง หน.บค.รักษาการแทน ผจก.กฟส.ดมข.

ด้วย กฟส.ด่านมะขามเตี้ย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานแก้ไขสายแรงสูงตลกกด้วย จำนวน ๑๙ จุด วงจร DMA๐๓ ได้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า สฟพ.ดมข. ถึง สฟพ.กจ.๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานีฯ	วัน/เดือน/ปี	เริ่มเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 kV สฟพ.ดมข.	๒๔ พ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐	แก้ไขสายแรงสูงตลกกด้วย จำนวน ๑๙ จุด		สฟพ.ดมข.	สฟพ.กจ.4	นายประสาน ฯ โทร ๐๘-๔๑๕๕-๕๕๑๒
๒	DMA01 สฟพ.ดมข.					DMA01S-01 สฟพ.ดมข.	DMA01S-03 บ้านยุติธรรม	
๓	DMA03 สฟพ.ดมข.					DMA03S-01 สฟพ.ดมข.	DMA01S-09 ยางเกาะ	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) สวมแยกวงเกาะ ถึง สี่แยกลำทราย ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายประสาน ประสพผล ตำแหน่ง หน.กป.กฟส.อ.ดมข. โทร. ๐๓๔-๖๗๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

( นายปรีชา สมัยนิยม )

ตำแหน่ง หน.บค.รักษาการแทน ผจก.กฟส.ดมข.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานีฯ.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

# ผังดับไฟทำงาน ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี


วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๗



หมายเหตุ : แก้ไขสายตกลูกถ้วยวงจร DMA๐๓ จำนวน ๑๙ จุด ใต้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี

# ผังดับไฟทำงาน ๒๒ เควี DMA๐๑ DMA๐๓ สฟฟ.ดมข.

วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๗

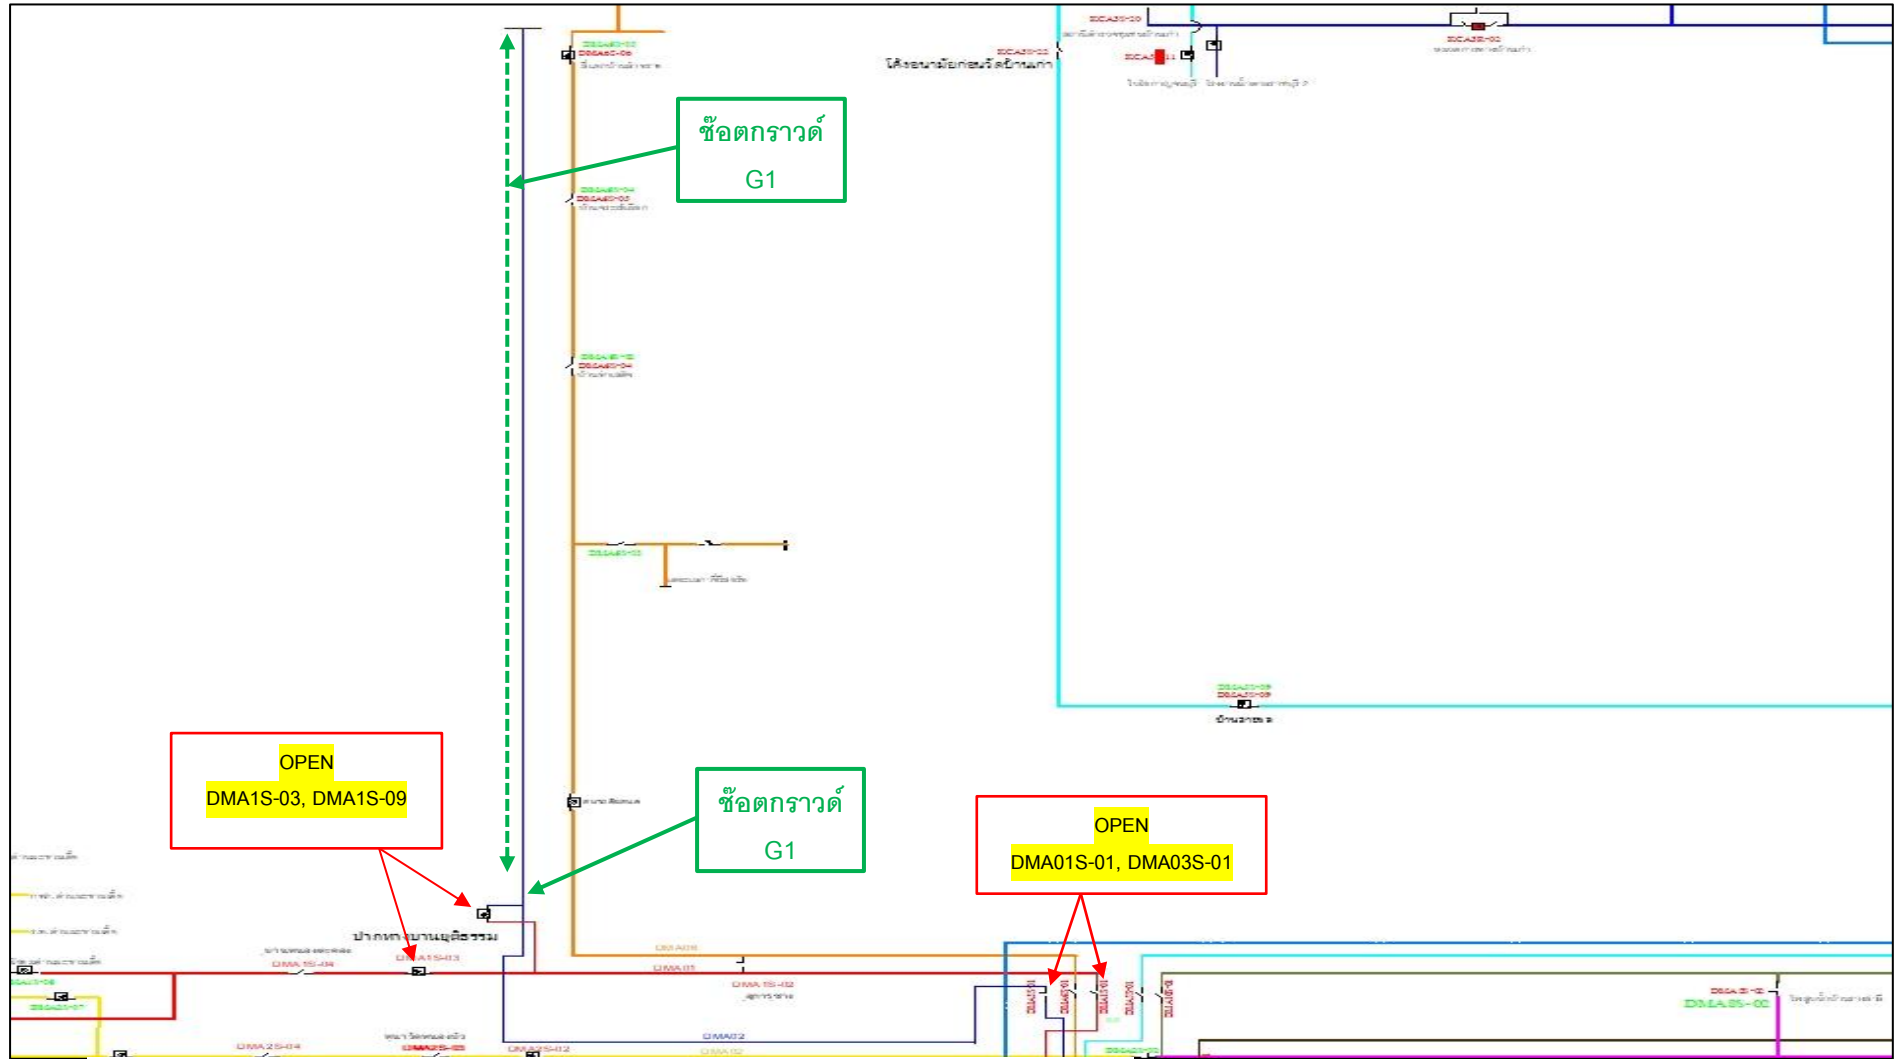

หมายเหตุ : แก้ไขสายตลกกั้ววยวงจร DMA๐๓ จำนวน ๑๙ จุด ไต่ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี

พื้นที่ปฏิบัติงาน : ←-----→