



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สค.(ปบ) ๖๖๗ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธานท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ บัวบุตร

วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายแนวเสาไฟฟ้าระบบจำหน่าย ๒๒ KV บริเวณ ตำแหน่งติดตั้ง Dis รหัส SMB๑๑S-๐๘ ใต้ไลน์ กฟผ. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMB๑๑	๑๐ ก.พ.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายแนวเสาไฟฟ้าระบบ จำหน่าย ๒๒ KV บริเวณ ตำแหน่งติดตั้ง Dis รหัส SMB๑๑S-๐๘ ใต้ไลน์ กฟผ. (กรณีเร่งด่วนงบผู้ใช้ไฟ)	จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า บริเวณ ก่อนถึง ท้ายช.ต้นโพธิ์	SMB๑๑S-๐๗ ท้ายช.ต้นโพธิ์	นายสมพาศน์ อางน้อย โทร.๐๖๓-๘๖๘๘๓๓๓
๒	SMB๑๑	๑๐ ก.พ.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า บริเวณ ก่อนถึง ท้ายช.ต้นโพธิ์	SMB๑๑S-๐๘ ใต้ไลน์ กฟผ.	
๓	SMB๑๑	๑๐ ก.พ.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๑๑S-๐๘ ใต้ไลน์ กฟผ.	จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า บริเวณ เลย Dis รหัส SMB๑๑S-๐๘ ใต้ไลน์ กฟผ.	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ..... น

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เขียนทอง ตำแหน่ง หน.ปบ โทร. ๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายยศพัทธ์ บัวบุตร)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)
เรียน ผจก.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผน
แผนผังแนบ..... แผน

ผจฟ..... (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

โครงการพัฒนาระบบงาน


SMB11S-08
น. ใต้ถุน กฟผ.

SMB11S-07
น. ทำนบก. ต้นโพธิ์

สถานีท่าทราย

SMB11S-06
น. ๘

การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

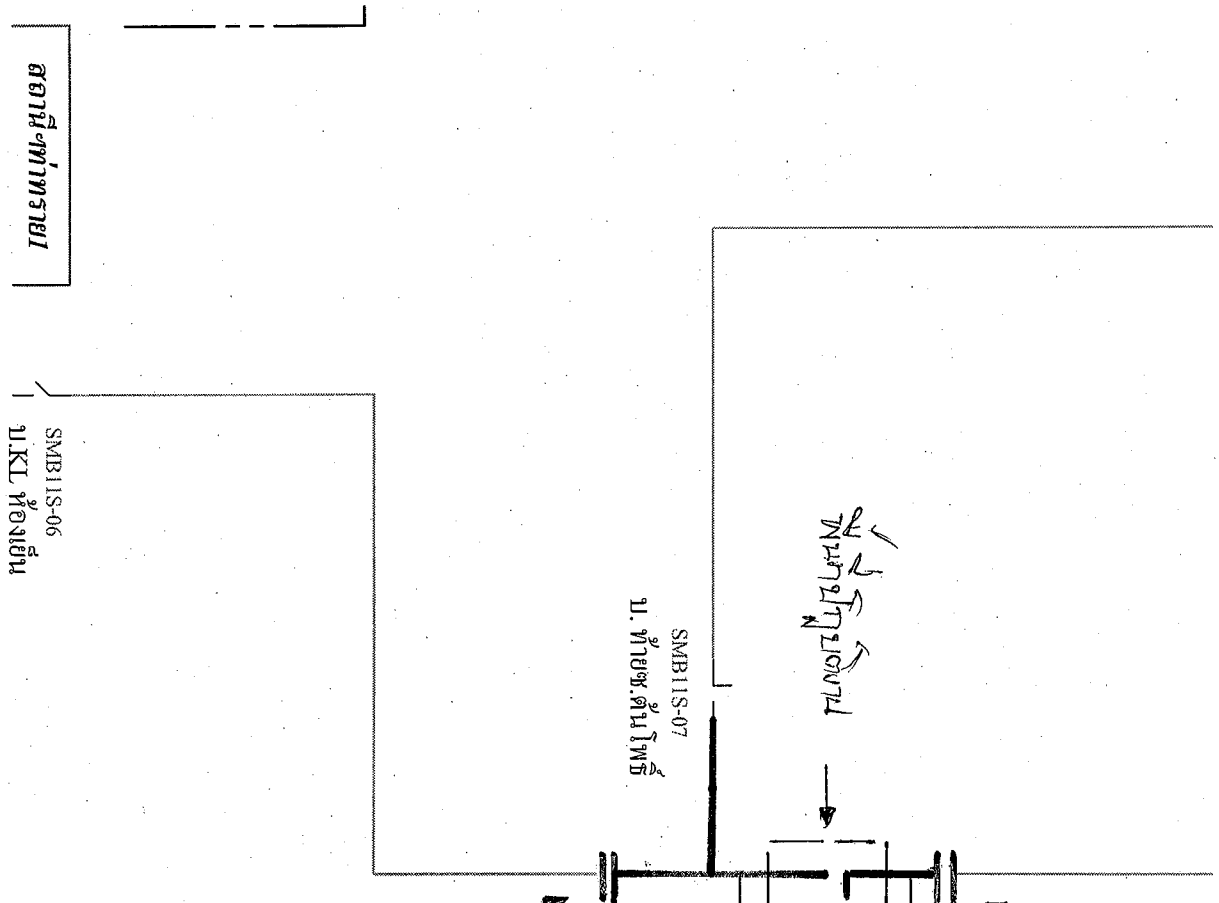

สายไฟจากตู้ควบคุม
ไปติดตั้ง DIS 3 ช่อง 10A.

สายไฟจากตู้ควบคุม
ไปติดตั้ง ปลั๊ก 3 ช่อง 10A.
และ ปลั๊ก 2 ช่อง

สถานีวิทยุ

SMB11S-06
ปลั๊ก 1 ช่อง