



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สค.(ปบ) ๑๐๓๑ / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณรัชต์

ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ บัวบุตร

วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บริษัท เพชรเกษมการทอบำรุงรักษาระบบ ๑๕ KV ภายใน ตาม
แผนผังสิ่งเขบแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ KV BAL๓Y	๒๘ ก.พ.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	บริษัท เพชรเกษมการทอ บำรุงรักษาระบบ ๑๕ KV ภายใน (กรณีเร่งด่วน) ผู้ใช้ ไฟขอตัดไฟมา	BAL๓YS-๐๔ หลังวัดป่าชัยรังสี	สถานี กระทุ่มแบน ๕	นายอำนาจ เทียนทอง โทร.๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริษัท เพชรเกษมการทอ.....น

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง ทผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายยศพัทธ์ บัวบุตร)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ.....(สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

កម្រិតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់

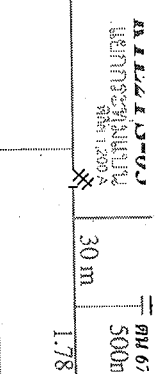

កម្រិតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់

2x50 MVA
48 MW

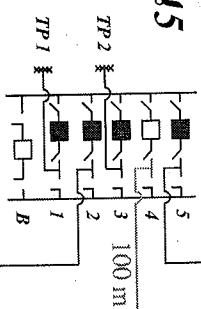

750 m

600 m

750 m

BAL3YS-04
កម្រិតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់

កម្រិតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់
20 MVA
6.6 MW

BAL3YS-11

កម្រិត 237

2.93 km

BAL3YS-04
កម្រិតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់
កម្រិត 1200 A

60 m


2 km

115
កម្រិត
1x
25 l

5.79 km



1.9 km



1.25 km

កម្រិត 17

150 m


200 m

1.5 km

កម្រិតកាត់កែប្រែប្រែប្រែ


115
04
2x
48

កម្រិតកាត់កែប្រែប្រែ
2x50 MVA
45 MW

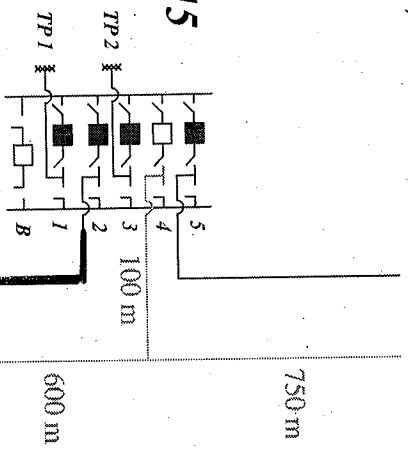

BNP3YS-04
កម្រិតកាត់កែប្រែប្រែ

កម្រិតកាត់កែប្រែប្រែ
20 MVA
6.6 MW

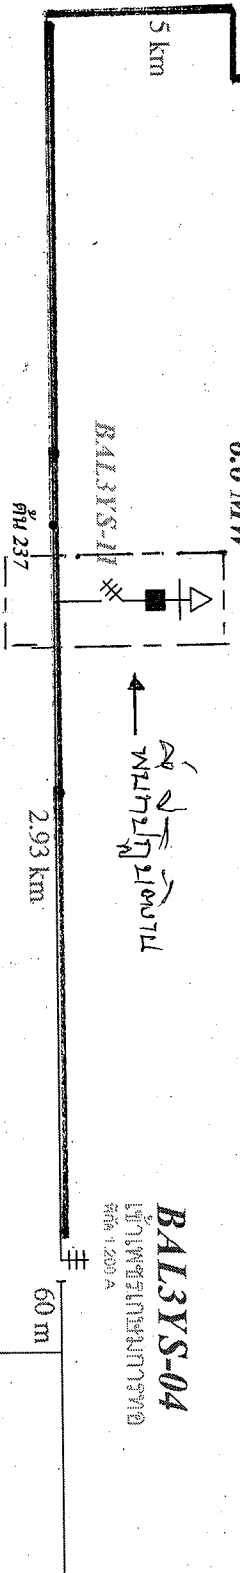

កម្រិតកាត់កែប្រែប្រែ
← កម្រិតកាត់កែប្រែប្រែ

BAL3YS-04
កម្រិតកាត់កែប្រែប្រែ
800 1200 A