



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.คบ.(ปบ.) 504 /2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 16 พ.ค. 2567

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานสับเปลี่ยน VT แรงสูงวงจร DAA 01, DAA 04 และวงจร DAA 05 บริเวณหน้าบริษัท สยามโซลาร์โครงการ 8 และ 9 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DAA01	29 พ.ค. 67	09.00 น.	13.00 น	สับเปลี่ยน VT แรงสูง รหัส DAA4S-03, DAA4S-04, DAA5S-04 บริเวณหน้า บ.สยามโซลาร์	DAA1S-05	สุดโล้นหน้า บ.สยามโซลาร์	นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ดา 080-8476904
2.	DAA04	29 พ.ค. 67	09.00 น.	13.00 น		DAA4S-01	DAA4S-02 ถึง DAA4S-04 loop line หน้า บ.สยามโซลาร์	
3.	DAA05	29 พ.ค. 67	09.00 น.	13.00 น		DAA5S-02	ดิสชั่วคราว หน้า รุ่งสวัสดิ์ค้าไม้	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ 1 ต.หนองกระทุ่ม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ดา ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด

2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

แผนผังแนบ..... แผ่น

เรียน ผจก.....

ผจก..... (สถานี.....)

อก.บษ.(ก3), อก.วว.(ก3)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานสับเปลี่ยน VT แรงสูง หน้า บ.สยามไฮลาร์

วงจร DAA 01 ตั้งแต่ DAA1S-05 ถึง สิ้นหน้า บ.สยามไฮลาร์  
 วงจร DAA 04 ตั้งแต่ DAA4S-01 ถึง DAA4S-02 ถึง DAA4S-04 loop line หน้า บ.สยามไฮลาร์  
 วงจร DAA 05 ตั้งแต่ DAA5S-02 ถึง ตีชั่วคราวหน้า รุ่งสวัสดิ์ค้าไม่

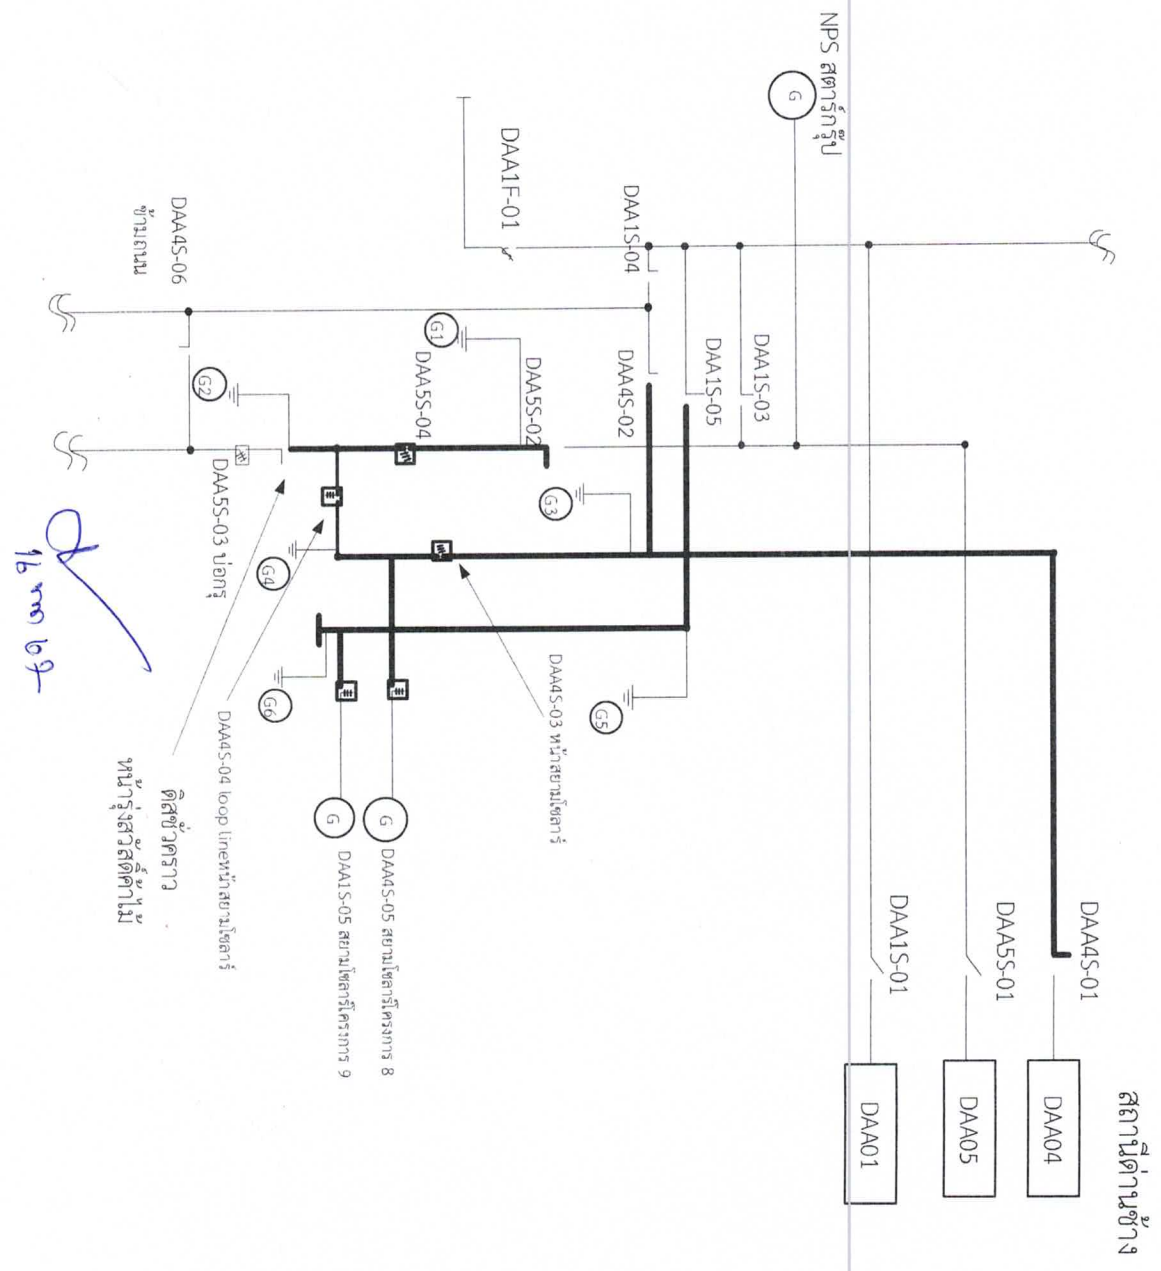

1. วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 13.00 น. ตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานสับเปลี่ยน VT หน้า บ.สยามไฮลาร์  
 หมายเลขชุด — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน