



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 ดบ.(ปบ) 575/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 6 มิ.ย. 2567

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ชุดงาน บ.บริษัทเอ็นดีไซน์พาวเวอร์ ปฏิบัติงานติดตั้ง LBS ๑๑๕ เควี ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สายส่ง 115 เควี	9,10,11,12 ก.ค. 67	08.30 น.	16.30 น.	ติดตั้ง LBS ๑๑๕ เควี บ้านหนองกระทุ่ม	DBA 1YS-03 โหลด เบรค 115 เควี เปิดนายเอี่ยม	DAA 1YB-01 สถานีต้านข้าง	นายอำนาจ กิตติ โพธิ์นันท์ วศก.9 กรย.(ก3) 086-2691259
2.	DAA 04	9,10,11,12 ก.ค. 67	08.30 น.	16.30 น.		ดิสชั่วคราวหน้าร้าน ครัวน้องไอซ์	ดิสชั่วคราวตรงข้าม รุ่งสวัสดิ์ค้าไม้	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ขผ.ปบ โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

ขั้นตอนการสวิตซ์..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

ผจก.....(สถานี.....)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ขอตัดไฟฟ้าเพื่อติดตั้ง Load Break Switch 115 เควี  
 สายส่ง 115 เควีตั้งแต่ DBA1YS-03 โหลดเบรคเปิดนายเย็ม ถึง DAA1YB-01 สถานีด้านซ้าย  
 วงจร DAA 04 ตั้งแต่ DISชั่วคราวหน้าบ้านครัวร่องไอซ์ ถึง DISชั่วคราวตรงข้ามรุ่งสวัสดิ์ค้าไม้

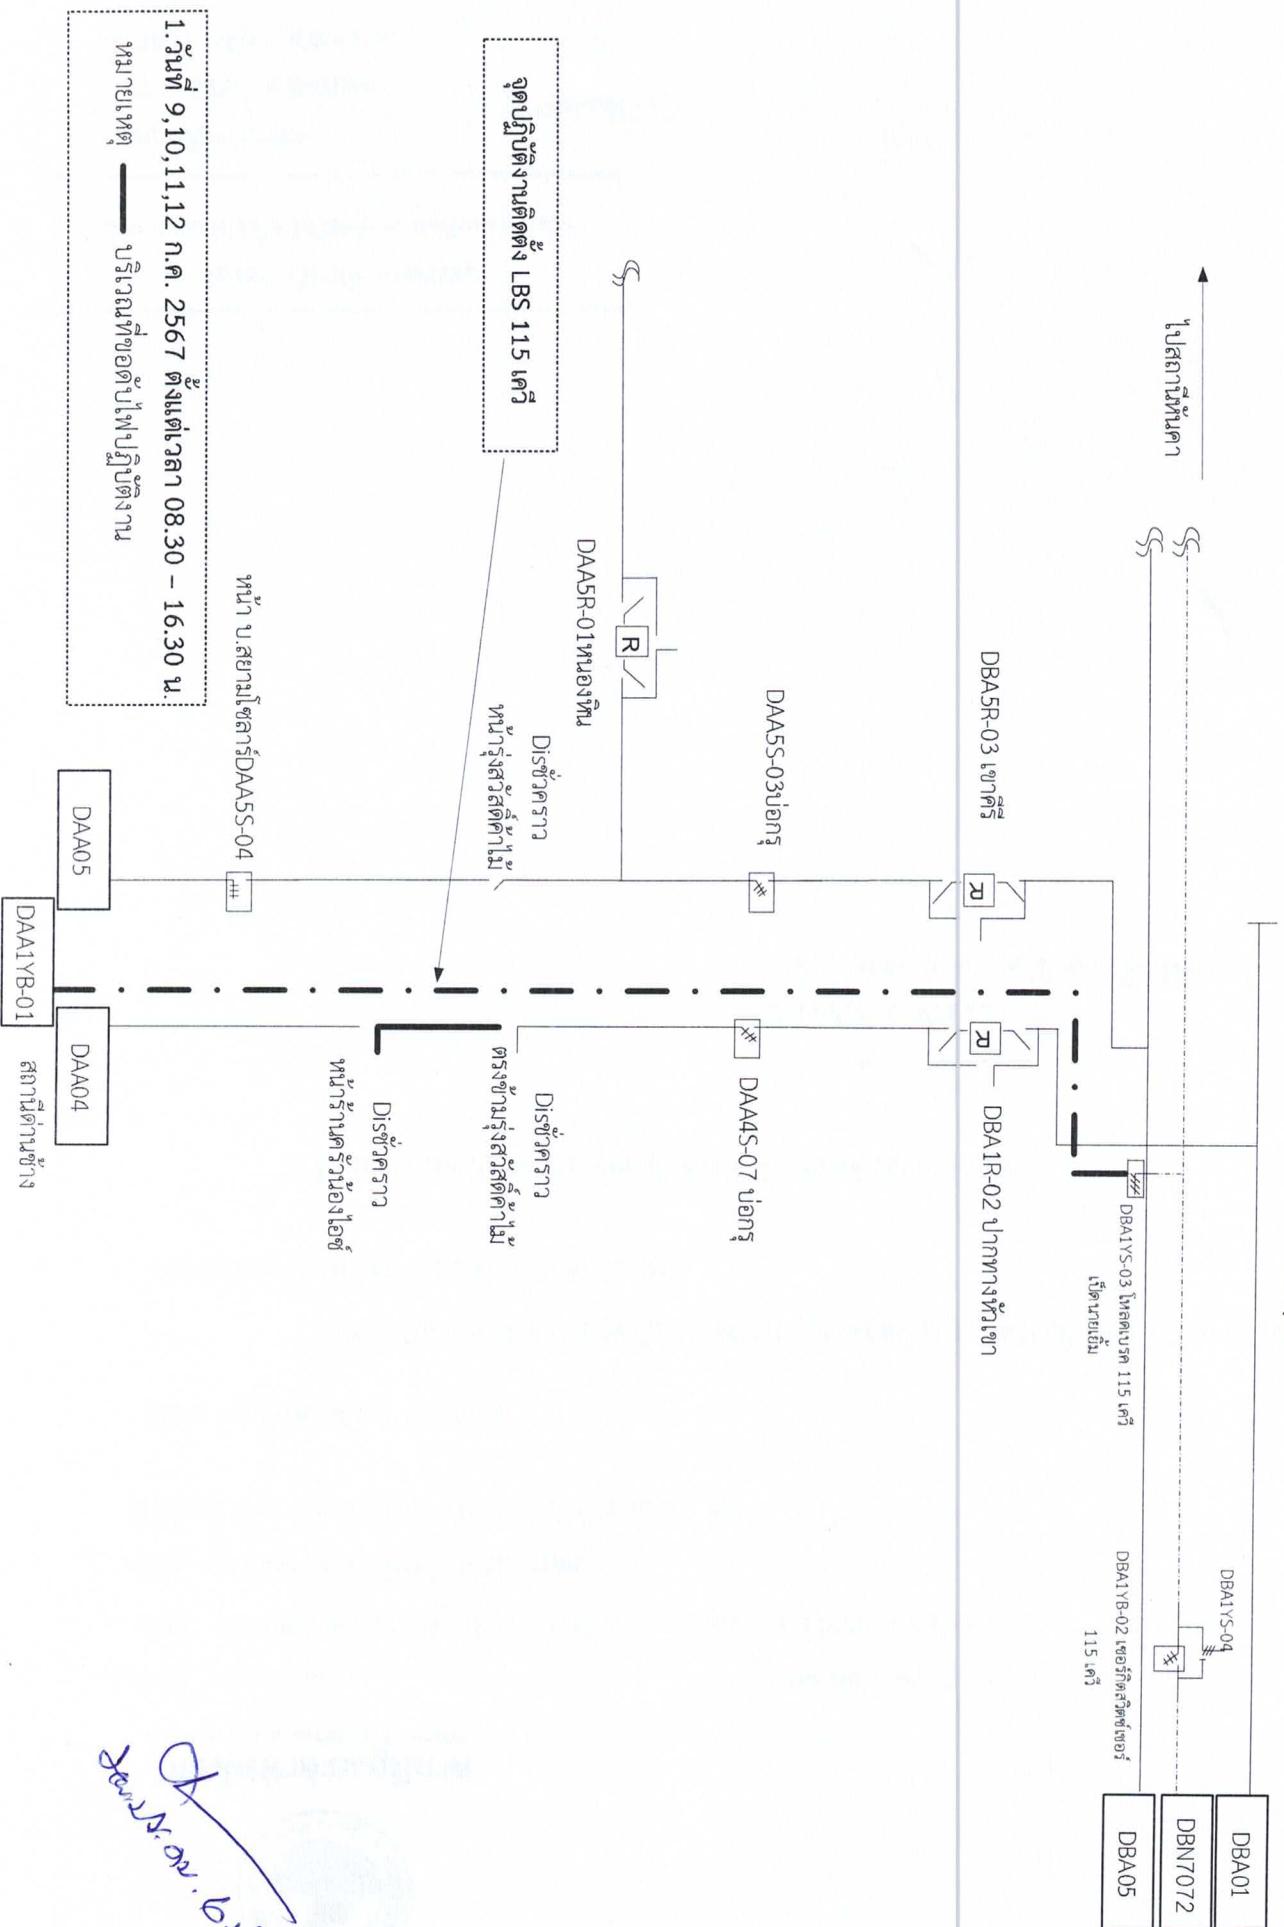

1. วันที่ 9,10,11,12 ก.ค. 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  
 หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟฟ้าปฏิบัติงาน

*Handwritten signature and date: 10/10/2567*



บริษัท ศรีชลธร จำกัด

15/20 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02-102-857-3 แฟกซ์ 02-102-857-3 อีเมล info@srichonlathorn.com

www.srichonlathorn.com

SCT-CM-24-480

วันที่ 1 มิถุนายน 2567

โครงการ งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี ให้แก่ บริษัท บริชแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด  
จังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง กำหนดการดับไฟเพื่อติดตั้ง Load Break Switch 115 kV

เรียน ผู้จัดการโครงการ PEA ENCOM (นายวชิระ พิทักษ์ตันสกุล)

สำเนาเรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าอำเภอเดิมบางนางบวช  
ผู้ควบคุมงาน (นายอำนาจ กิตติไพธินันท์ วกศ.9 กรย.(ก3))

อ้างอิง สัญญาเลขที่ จจ.(นทค.) BASP-SCT – 2/2566 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการดำเนินงาน 1 ชุด

ตามที่อ้างอิง บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ตกลงว่าจ้าง บริษัท ศรีชลธร จำกัด ให้ดำเนินการงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี ให้แก่ บริษัท บริชแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี นั้น

บริษัท ศรีชลธร จำกัด ขอแจ้งกำหนดการดับไฟระบบ 22- 115 เควี เพื่อติดตั้ง Load Break Switch 115 kV ช่วงบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 3350 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเชื่อมโยงสายส่ง 115 เควีที่ก่อสร้างใหม่เข้ากับระบบจำหน่ายเดิม (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรภัทร ลือขจร)

ผู้จัดการโครงการ

เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา

นางสาวกัญญ์วณิชช์ วงษ์สนอง

093-329-8963



# แผนงานติดตั้ง Load Break Switch 115 kV

- จำนวนติดตั้ง P264 ( 4 วัน )
- กำหนดด้วยระบบ 22 - 115 เควี
- ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กรกฎาคม 2567
- ครั้งที่ 2 วันที่ 10 กรกฎาคม 2567
- ครั้งที่ 3 วันที่ 11 กรกฎาคม 2567
- ครั้งที่ 4 วันที่ 12 กรกฎาคม 2567

