



เลขที่ ก.๓ บล.(ปบ.) ๔๘๑ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิราษฎร์ชวล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกชัย หິงสุวรรณ

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้าอำเภอบางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสวิตช์ใบมีด เป็น SF๖ รหัส LBL๔S-๑๓ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	LBL4	24 มี.ค.67	08.30 น.	16.30 น.	เปลี่ยนสวิตช์ใบมีด เป็น SF6	LBL4S-10	LBL4S-13 DIS ชั่วคราว	นายบุญฤทธิ์ พันธิ บุตร พชง.6 ผจก. กฟอ.บางเลน
2.	LBL9					LBL9S-05	โรงสียายแป้น SPN10S-14	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) โรงสีกิจวัฒนา(โรงสียายแป้น) วัดนิลเพชร

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง หน.ปบ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกชัย หິงสุวรรณ)

ผจก.กฟอ.บางเลน

หมายเหตุ ขอตัดไฟแบบแรงดัน เนื่องจากส่วนเกี่ยวข้องพร้อมในวันนี้

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น


แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา

น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

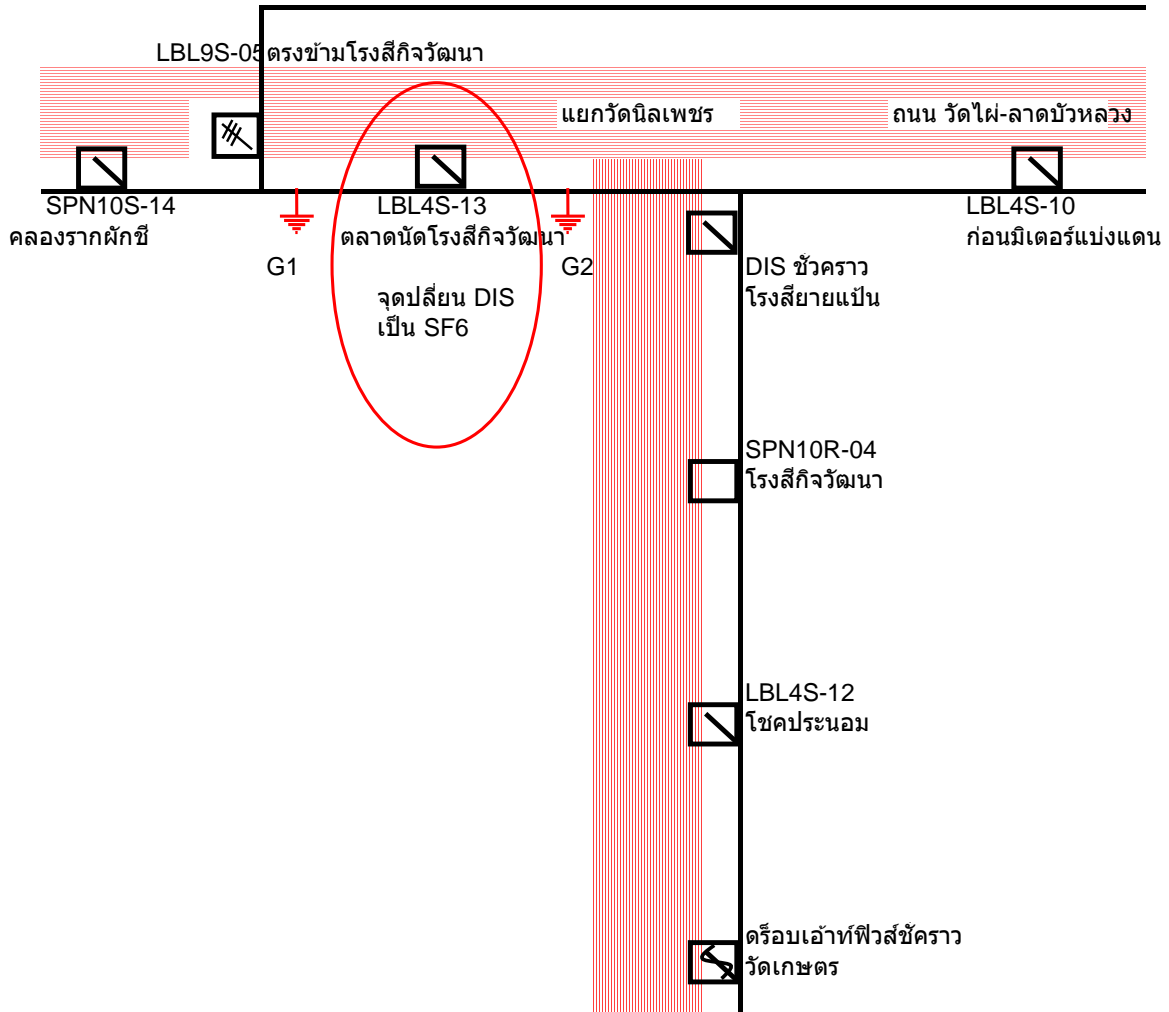

ฝังดับไฟปฏิบัติงาน วันที่ 24 มีนาคม 2567