



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ กต.บ.นจ.(กป) 1144 / ๒๕๖๗

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(กต)

ชื่อผู้ส่ง นายภฤชณ แสงเงิน

ตำแหน่ง หน.กป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.บ.นจ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ต.บ.นจ. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี และไลน์ ๒๒ KV ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน กรณีเร่งด่วน ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMC6YB-01	๑๒ ส.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้ง Support UG ๑๑๕ เควี และปรับปรุงระบบ ๒๒ เควี	สถานี สค.3	SMC7YS-05 แอร์เบรก 115 เควี บ.คณิตศาสตร์	นายภฤชณ แสงเงิน โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖
๒	SMU02	๑๒ ส.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้ง Support UG ๑๑๕ เควี และปรับปรุงระบบ ๒๒ เควี	SMU2S-08 จอมจุล	หน้า สค.3	นายภฤชณ แสงเงิน โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖
๔	EKA02	๑๒ ส.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้ง Support UG ๑๑๕ เควี และปรับปรุงระบบ ๒๒ เควี	EKA2S-07 ตึกร้างเมืองใหม่	EKA2S-08 ยูนิเวอร์เซลล์	นายภฤชณ แสงเงิน โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖


พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มี.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายภฤชณ แสงเงิน ตำแหน่ง หน.กป. โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายภฤชณ แสงเงิน)

ตำแหน่ง หน.กป.

รักษาการแทน ผจก.กฟส.บ.นจ.

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.ว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

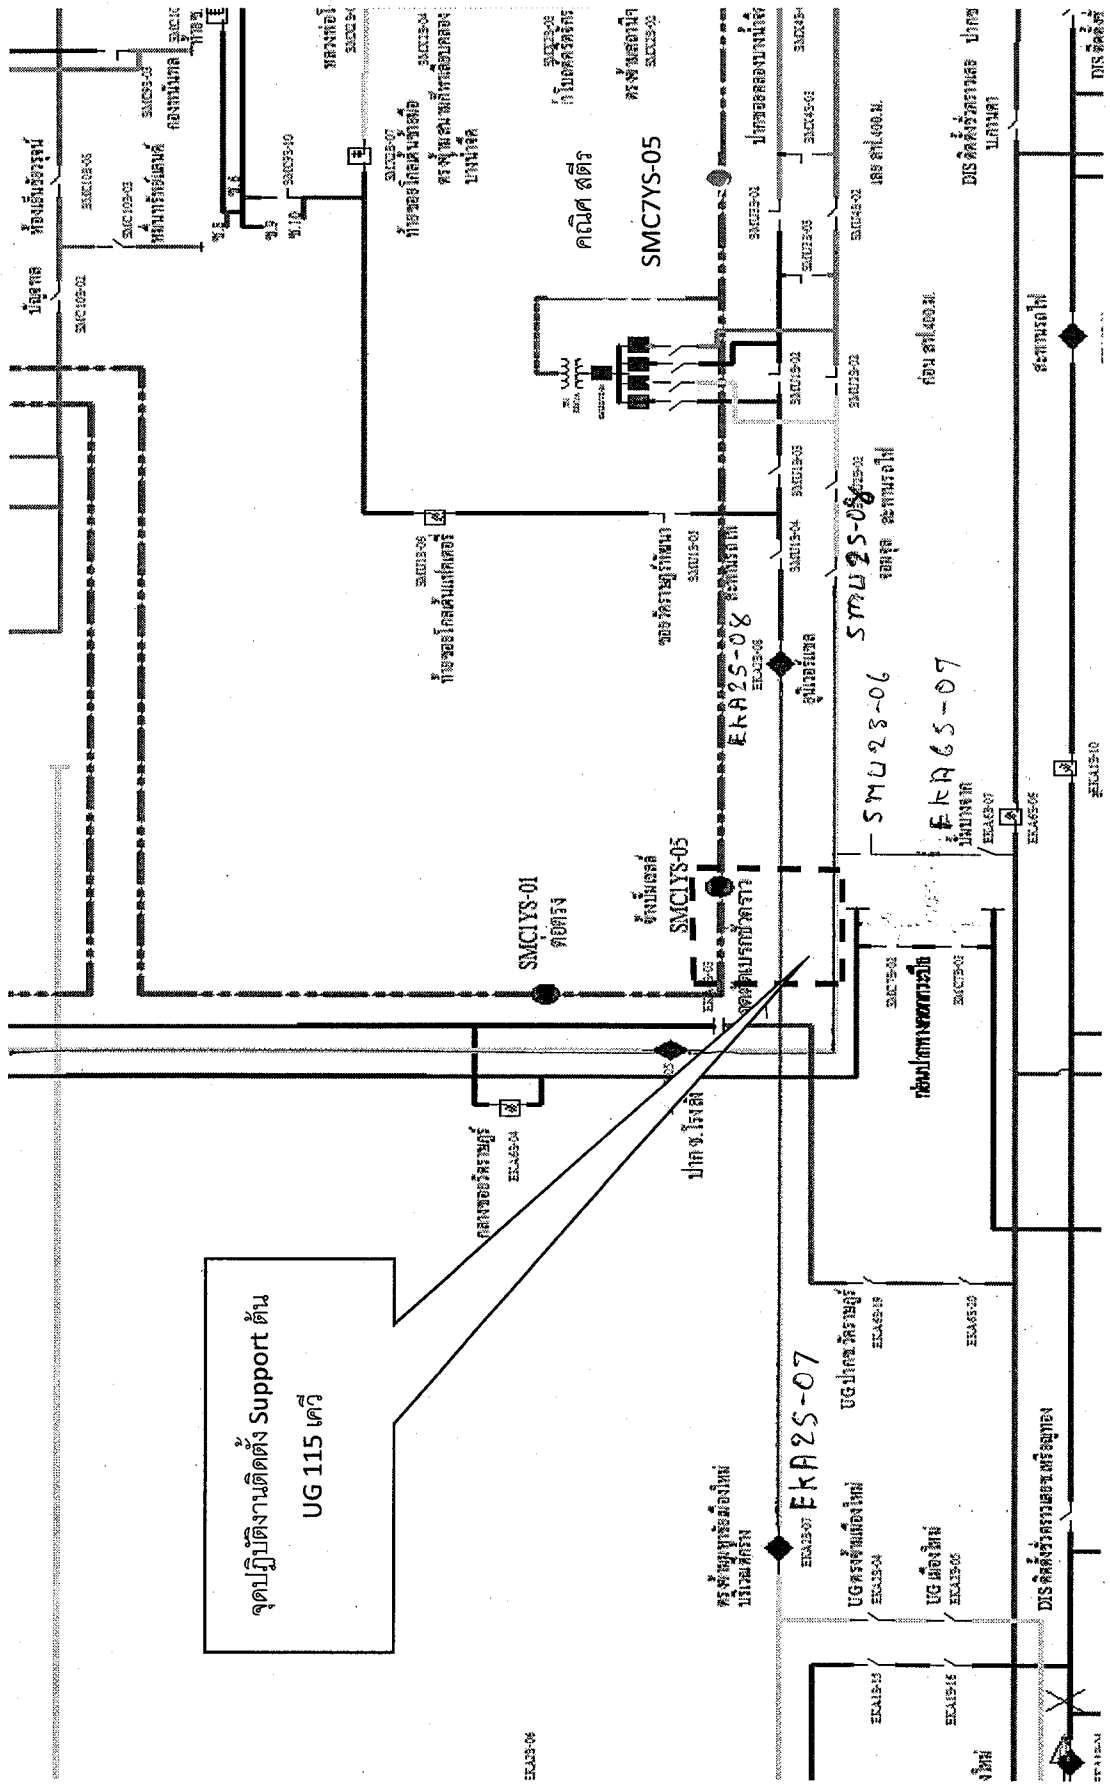

จุดปฏิบัติงานติดตั้ง Support ดัน
UG 115 เควี

EKA25-06

STATION