



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 ดบ.(ปบ) 514/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 20 พ.ค. 2567

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนและแก้ไขฟรีฟอร์มชำรุดวงจร DBA03 สฟ.เดิมบางนางบวช ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA 03	4 มิ.ย. 67	09.00 น.	12.00 น.	แก้ไขจุดร้อน DIS RISER POLE DBA03S-01 หน้า สฟ.ดบ., DIS DBA03S-02 บางแอก และแก้ไขฟรีฟอร์มชำรุด โดยชุดฮอตไลน์ สุพรรณบุรี และชุดฮอตไลน์ เดิมบาง	DBA03S-01	DBA03S-02	นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ดา 080-8476904

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ดา ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงชื่อลงแจ้งแผนดับไฟลงใน www.oea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... แผ่น


แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... ถึง.....

แผนผัง Single line แสดงพื้นที่ตัดไฟ เพื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อน วงจร DBA03 สฟฟ.ตบ.
วงจร DBA03 บริเวณ DIS RISER POLE DBA3S-01 หน้า สฟฟ.ตบ. ถึง DIS DBA3S-02 บ้านบางแวก

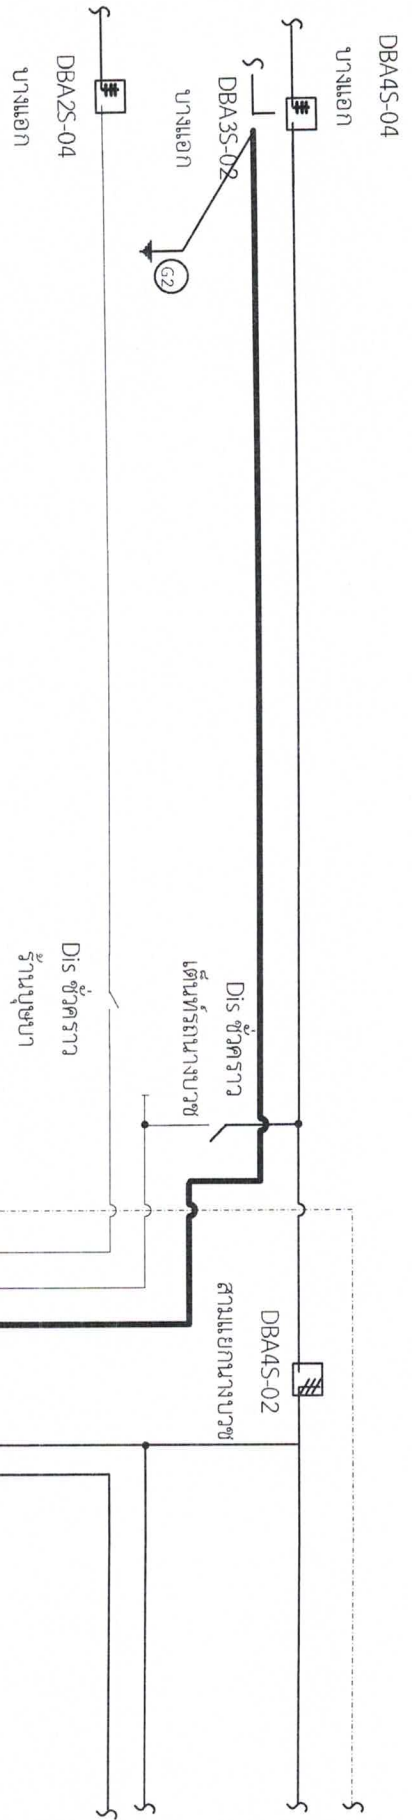

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

20 ก.ค.

- 1. วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนและเปลี่ยนฟิวส์ชำรุด

หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน