



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ทมก.(ปป) ๕๔๒/๑๔๙๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณ์
ชื่อผู้ส่ง นายณัฐธี เช华รักษ์

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(กต)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่ามugas

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.ท่ามugas จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย เป็นไปตามกำหนดเวลา จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้
Disconnecting เป็น SF6 ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๐๒	๒ พ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เปลี่ยนติส TMK๐๒S-๐๙ เป็น SF6	Dis ช.ค.จุด A หลังจุดแบ่งแคน ทมก.-ศร.	DDE จุด B	นาย ธนาวิชญ์ อภิสิทธิ์เนตร โทร ๐๘๕-๘๒๕๒๖๔๔

พื้นที่ที่มีสูตรไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ). ม.ส. ดำเนิน. หนองพังครุ. ดำเนินท่าม่วง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนาวิชญ์ อภิสิทธิ์เนตร ตำแหน่ง หฟ.ปน. โทร. ๐๘๕-๘๒๕๒๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลไข้กวนนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(กต) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลไข้กวนนำแสง

✓ ๒. ไม่มีสายเคเบิลไข้กวนนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายณัฐธี เช华รักษ์)

ผจก.กฟอ.ท่ามugas

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคพ) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ป.น.(กต)

ผคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเคอร์ จาก ถึง^{ในวันที่} ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสิวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเคอร์ จาก ถึง^{ในวันที่} ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสิวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประธานงานการขอตัดไฟกับ

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.น.(กต)

เรียน ผจก.

อ.ก.ป.น.(กต),

อ.ก.วว.(กต)


ขั้นตอนการสิวิชชิง แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผคพ. (สถานีฯ) _____

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ปฏิบัติงานวันที่ 2 พ.ศ. 67
เวลา 8.30 – 16.30 น.

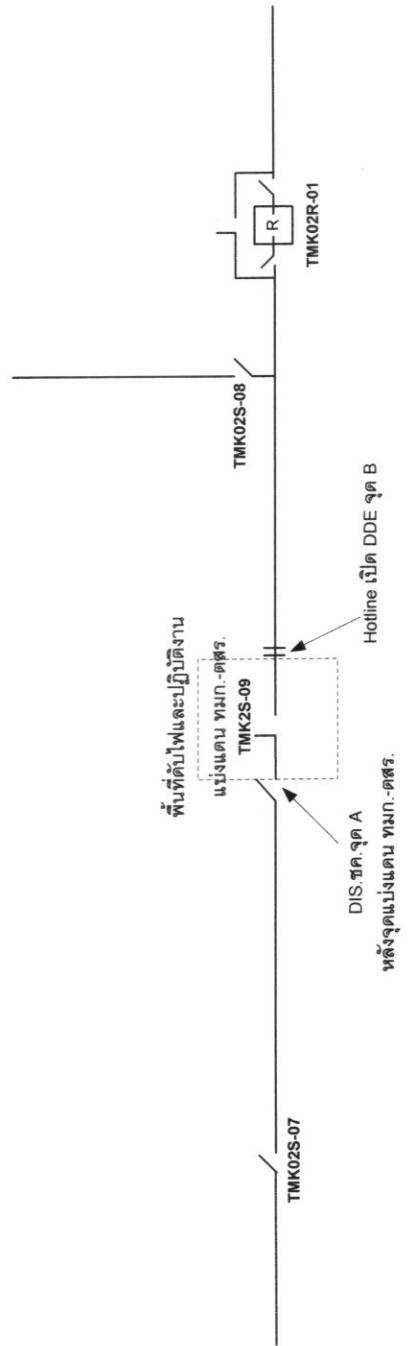

ปฏิบัติงานประจำวัน DIS. TMK02S-09 บน LBS SF 6