



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ถญ.(กป.)- ๕๓ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายพงษ์ศักดิ์ ปิณฑะศิริ

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง หน.กป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.ต.ลาดหญ้า

ด้วย.....กฟส.ต.ลาดหญ้า.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน, ปรับปรุงระบบจำหน่าย.....ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน.....๓.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TTN๐๓	๙ มี.ค.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปักเสา ๑๒ เมตร ชมมไลน์ จำนวน ๒๐ ต้น/บริเวณบ้าน ท่าทุ่ม	TTN๓R-๐๑ บ้านท่าทุ่ม	สุทธระบบ จำหน่าย	นายพงษ์ศักดิ์ ปิณฑะศิริ ๐๘๙-๘๐๒-๑๘๘๒

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายเจริญพล โฆษิตพล.....ตำแหน่ง.....พชง.๗.....เบอร์โทร.....๐๘๔-๘๘๔-๙๙๑๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายพงษ์ศักดิ์ ปิณฑะศิริ.....)

ตำแหน่ง.....หน.กป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.ต.ลาดหญ้า.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น


ผจฟ.....(สถานีฯ

.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

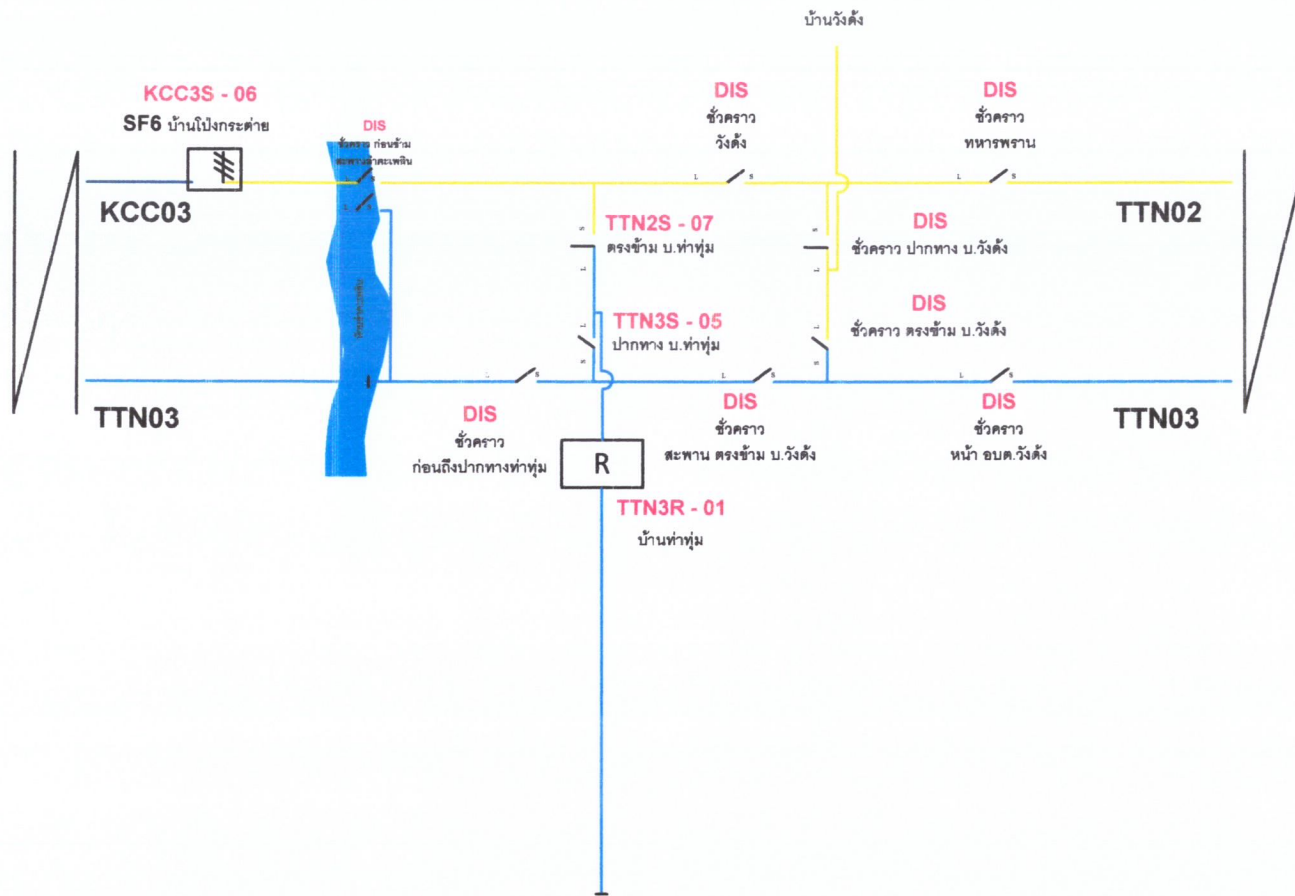

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน



พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุด Short ground G1, G2

พื้นที่เฟดดับ

