



เลขที่ ก.๓ บล.(ปป.) ๓๖๒ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์
ชื่อผู้ส่ง นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปป.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้าอำเภอบางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสวิตช์ใบมีด เป็น SF๖ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BEA5	26 ก.พ.67	08.30 น.	16.30 น.	เปลี่ยนสวิตช์ใบมีด เป็น SF6	BEA5S-17	จุดตัด DDE จุดปลดบัสอาร์ม	นายบุญฤทธิ์ พันธิ บุตร พง.6 ผจก. กฟอ.บางเลน

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) หมู่บ้านบุญทวีสุข

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง ทพ.ปป. โทร ๐๘๓-๖๓๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(นายพิชิต อุดมรักษาทรัพย์)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บางเลน

หมายเหตุ ขอตัดไฟแบบแรงดัน เนื่องจากส่วนเกี่ยวข้องพร้อมในวันนี้

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....วัน.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....วัน.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

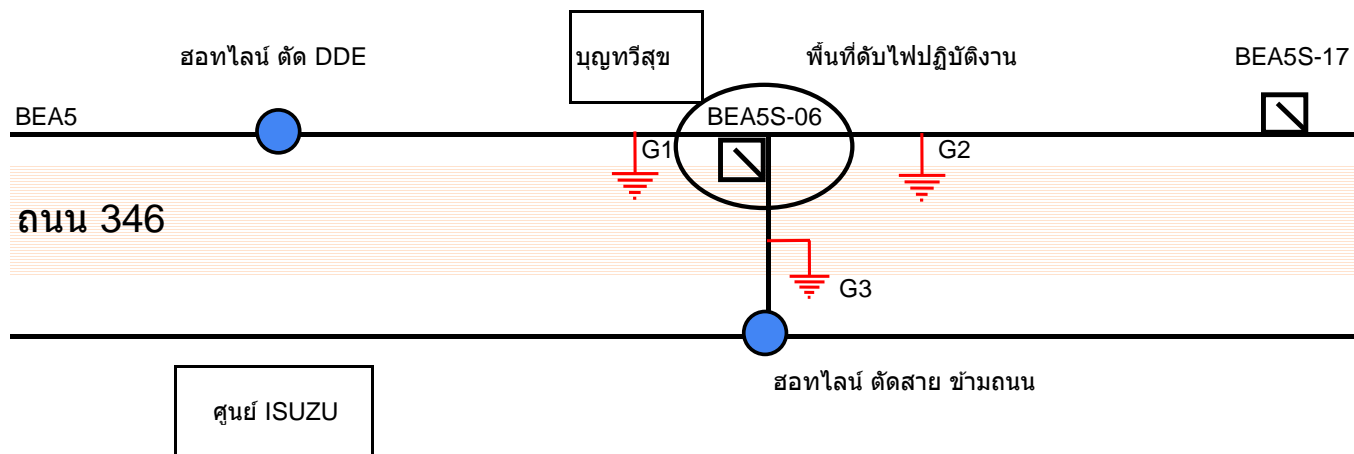

งานดับไฟเปลี่ยนสวิตช์ใบมีด เป็น SF6

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567