



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.อมน.(ปบ.) ๕๙๑ ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.ต)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณ  
ซอยเพชรเกษม ๙๑ ถึง ถนนพุทธศาสตร์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONB08	๗ เม.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อ ก่อสร้างปรับปรุง ๒๒ เควี บริเวณ ซอย ๙๑ ถึง ถนน พุทธศาสตร์	SF6 ชค.ใต้ไลน์ EGAT	ONB08S-06	นายเพชร พูลเพิ่ม ๐๘๑-๔๘๙-๖๒๐๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ซอย เพชรเกษม ๙๑ ใต้ไลน์ EGAT ถนนพุทธศาสตร์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู ตำแหน่ง พชง.๖ ผปบ. โทร. ๐๖๓-๒๕๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิสร แก้วสินธุ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

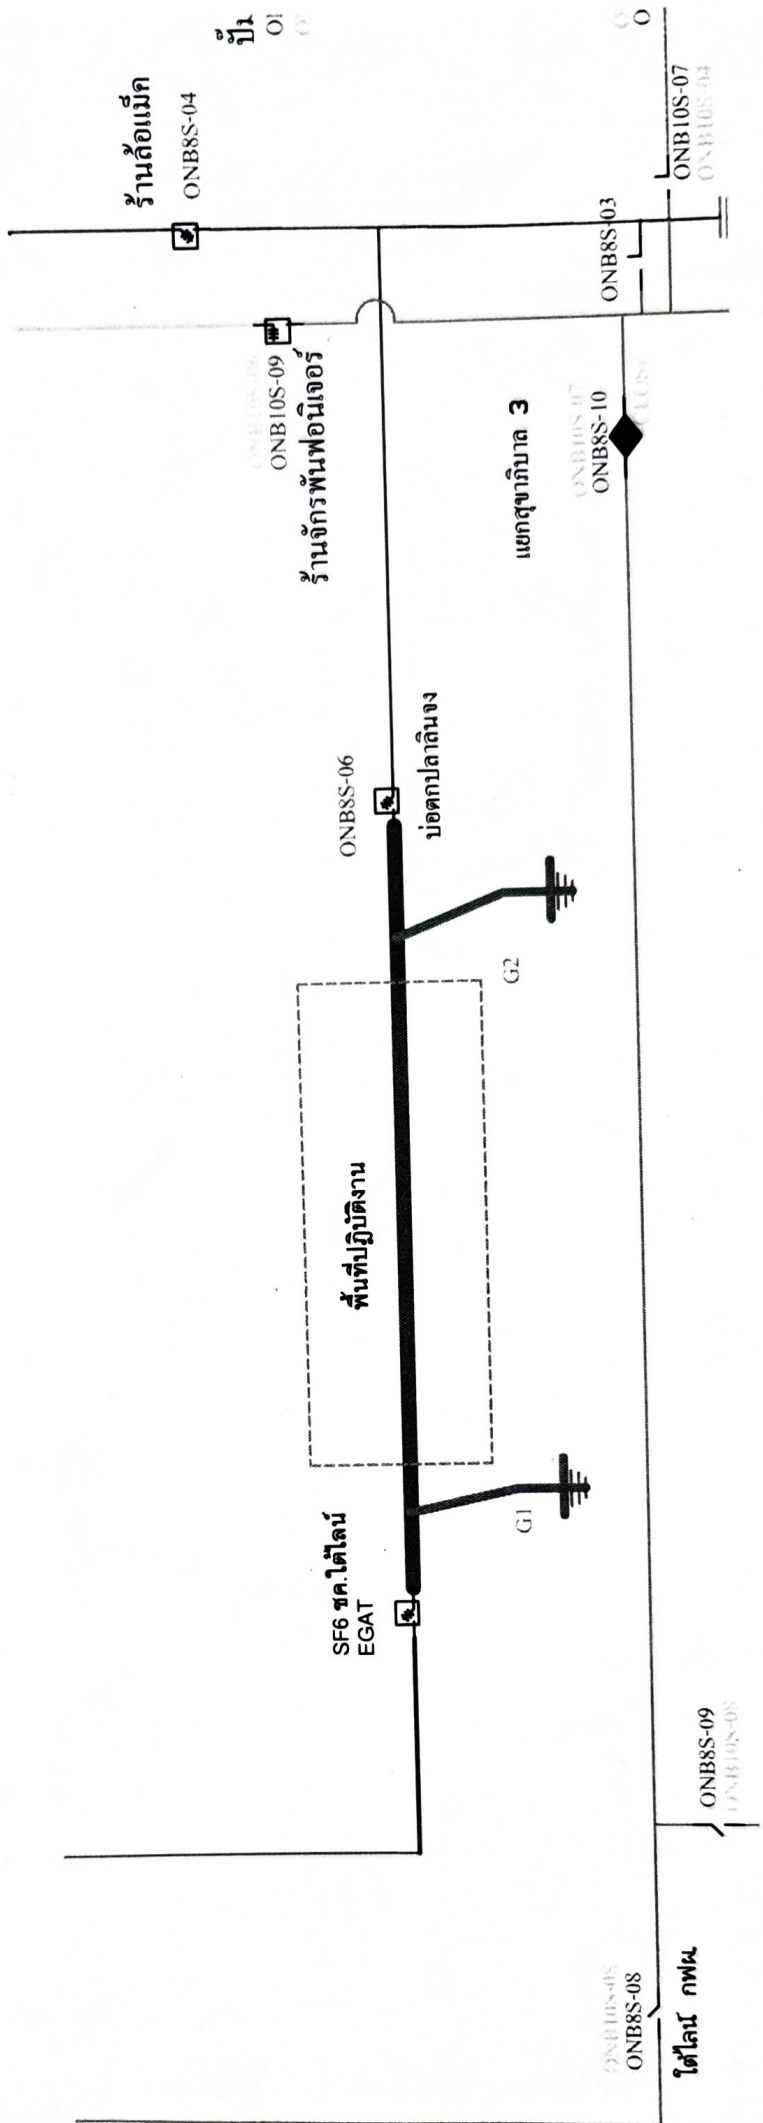

ร้านล้อแม็ค

ONB8S-04

ร้าน

ONB10S-09

ร้านจักรฟันเฟืองเจอร์

ONB8S-06

บ่อดักปลาเลี้ยง

พื้นที่ปฏิบัติงาน

SF6 ซค. ไดโน EGAT

G1

G2

แยกสุขภิบาล 3

ONB8S-10

ONB8S-08

ใต้ไลน์ กฟผ

ONB8S-09

ONB10S-08

ONB8S-03

ONB10S-07

ONB10S-04



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟส.อ้อมน้อย

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน

อ้างถึง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เรียน ผจก. ผ่าน รจก.(ท.) กฟส.อ้อมน้อย

ถึง ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

วันที่ 7 มีนาคม 2567

ด้วยวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ผกส.กฟส.อ้อมน้อยมีแผนงานดับไฟฟ้า งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี บริเวณซอยเพชรเกษม 91 ถึง ถนนพุทธสาคร โดยมีรายละเอียด วงจรที่ขอดับไฟปฏิบัติงานดังนี้

1. ระบบสายส่ง 115 เควี สถานีฯ.....ตั้งแต่.....  
ถึง.....
2. ระบบจำหน่าย 22 เควี สถานีฯ..... ONB08 .....ตั้งแต่..... ใต้ไลน์ EGAT  
ถึง..... ถนนพุทธสาคร
3. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ หม้อแปลง.....ตั้งแต่.....  
ถึง.....

ทั้งนี้ ผกส.กฟส.อ้อมน้อย ได้มอบหมายให้ นายพีเชร พูลเพิ่ม ตำแหน่ง ชผ.กส. หมายเลข โทรศัพท์มือถือ 081-489-6204 เป็นผู้ควบคุมและประสานงานในการดับไฟ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

(นายเสนห์ พยับเดช)  
ผ.กส. กฟส.อ้อมน้อย

ผ.ปบ.,ผ.กส.

- อนุมัติและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ
- ผ.ปบ.ประสานงาน ผกส. พร้อมจัดทำประกาศดับไฟ

(นายธีรภัทร สงวนพานิช)  
รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน  
ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า  
โทรศัพท์ 14352