



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อมน.(ปบ.) ๒๗๒/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย ขอตั้งไฟระบบ ๑๑๕ เควี เพื่อให้ บ.ทรูดีแทคใช้เครนซ่อมแซมเสาสัญญาณบริเวณ
สุริยะแมนชั่น สาย ๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	115 kV	๗ เม.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตั้งไฟระบบ ๑๑๕ เควี เพื่อให้ บ.ทรูดีแทคใช้ เครนซ่อมแซมเสา สัญญาณบริเวณ สุริยะแมนชั่น สาย ๕	SAA06YS-01 สถานีฯ สาม พราน1	OYK03YS-01 สถานีฯ อ้อม ใหญ่ 2	นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู ๐๖-๓๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู ตำแหน่ง พงจ.๖.ผปบ โทร. ๐๖-๓๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอตั้งไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิสร แก้วสินธุ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

DTAC/RNI7/2024/320

วันที่ 27 ธันวาคม 2567

กฟส. อ้อมน้อย เลขที่รับ 169
 ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗
 วันที่.....เวลา.....

เรื่อง ขออนุญาตความเสถียรในการดับกระแสไฟฟ้า 115KVA

เรียน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย

เนื่องด้วย บริษัท ทรู-ดีเทค ได้มีการรื้อถอนอุปกรณ์ รหัสสถานี BKK2199 ในพื้นที่ของคุณธนนท์ พิสิฐ
 จำนง หมายเลขติดต่อ 086-5999258 /021179225 ต่อ 6 , พุทธรณีสถลสาย 5 กม.7 ในการขนย้ายอุปกรณ์ มีความ
 จำเป็นต้องให้เครมในการยกอุปกรณ์ลงจากอาคาร

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอ้อม
 น้อย ในการขอดับกระแสไฟฟ้าขนาด 115KVA เพื่อความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน ในการใช้เครนยกอุปกรณ์ลงจากอาคาร
 รหัสสถานี BKK2199 : คุณธนนท์ พิสิฐจำนง เลขที่ 79 หมู่ที่ 9 ตำบล ไธสง อำเภอสามปราณ จังหวัดนครปฐม ในวันอาทิตย์
 ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.


หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นายสำเร็จ สาเรือง โทร 081-8578158
 และ นายวัชชระ สุจำเนียร โทร 086-3379268

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ และ ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

<input checked="" type="checkbox"/>	รจก.(ล)
<input checked="" type="checkbox"/>	รจก.(ท)
<input type="checkbox"/>	ผชน.๙
<input type="checkbox"/>	ผชน.๘
<input type="checkbox"/>	นวย.๙
<input type="checkbox"/>	นวย.๘
<input type="checkbox"/>	นตค.
<input type="checkbox"/>	วคก.
<input type="checkbox"/>	ทผ.สน
<input type="checkbox"/>	ทผ.บร
<input type="checkbox"/>	ทผ.มค
<input checked="" type="checkbox"/>	ทผ.บส
<input checked="" type="checkbox"/>	ทผ.ปบ
<input type="checkbox"/>	ทผ.กส
<input type="checkbox"/>	ทผ.
<input type="checkbox"/>	จป.
<input type="checkbox"/>	ห้อง LAN

ขอแสดงความนับถือ
 เพื่อทราบ
 เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
 เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 (นางสาวกิติวรรณ พรรณโนภาส)
 ผู้ประสานงานฝ่ายปฏิบัติงานพื้นที่
 เขตภาคกลางและภาคตะวันตก


 (นายอดิศร แก้วสินธุ์)
 ผจก. กฟส.อ้อมน้อย
 ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๗

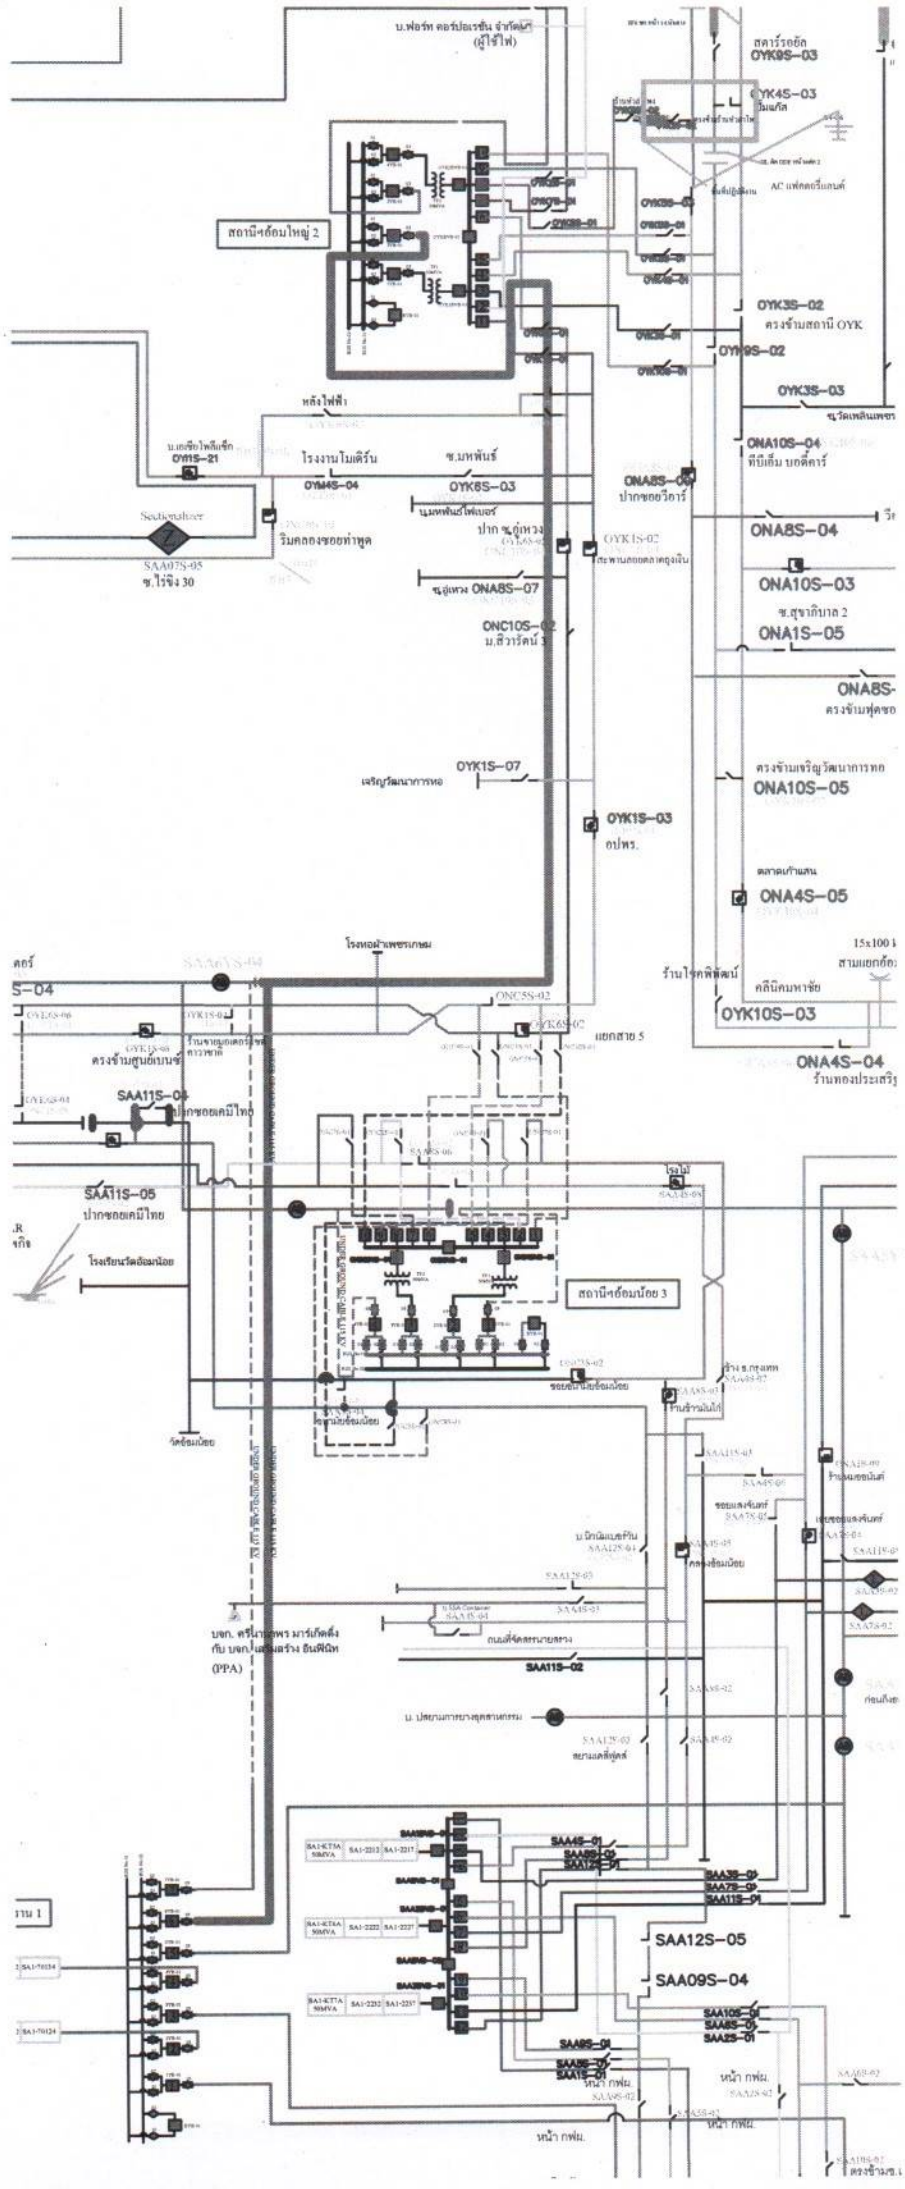

ชั้น 1

SAA17034

SAA17024

SAA17024

SAA17024
เครื่องวัด