



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อมน.(ปน.) 1290 /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธานท์.พิริลาสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร.แก้วสินธุ์

วันที่ ๑๒.ก.ค.๒๕๖๗

ตำแหน่ง ..อก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ..ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ชุดดับไฟระบบ ๑๑๕ เควี และ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ตั้งแต่ สถานีฯอ้อมน้อย ๓ ถึง สำนักงานสรรพากร สมุทรสาคร ๒ ตามแผนผังส่งเขเปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ kV	๒๘ ก.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ชุดดับไฟระบบ ๑๑๕ เควี และ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี แนวถนนเพชรเกษมถึงสำนักงานสรรพากร สมุทรสาคร ๒	ONC๐๔YS-๐๓ สถานีฯอ้อมน้อย๓	SAA๐๖YS-๐๔ SAA๐๗YS-๐๕ OYL๐๔YS-๐๒ OYL๐๔YS-๐๓	นายวรพจน์ แก่นสวาสดี ๐๙๔-๔๓๙-๒๒๖๑
๒	ONC๐๒.	๒๘ ก.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONC๐๒S-๐๑	ONC๐๒S-๐๒ ONC๐๒S-๐๗ ONC๐๒S-๐๘	
๓	ONC๐๗.	๒๘ ก.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONC๐๗S-๐๑	ONC๐๔S-๐๒ ONC๐๗S-๐๒ ONC๐๗S-๐๔ ONC๐๒S-๐๘	
๔	ONC๐๓	๒๘ ก.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONC๐๓S-๐๑	ONC๐๓S-๐๒ ONC๐๓S-๐๓ ONC๐๓S-๐๕	
๕	ONC๐๘	๒๘ ก.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONC๐๘S-๐๑	ONC๐๘S-๐๒ ONC๐๘S-๐๖ ONC๐๓S-๐๓ ONC๐๓S-๐๕ ONC๐๘S-๐๗	
๖	ONC๐๑	๒๘ ก.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONC๐๑S-๐๔	ONC๐๑S-๐๘	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ซึ่งประวัตต์ย้อนน้อย ถึง ปากซอย ไทการ์เมนต์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายเกียรติศักดิ์...ขาวหนู.....ตำแหน่ง...พวง...จ.ฉพน.....โทร...๐๖๓-๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ
๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๗๐๖๔๘๕๙,๑๐๐.๒๙๗๔๖๗๓
๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๗๐๖๙๕๘,๑๐๐.๒๙๗๓๙๔๙



(นายอดิสร.แก้วสินธุ์)
ตำแหน่ง...ผจก.กฟส.อมม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟส.อ้อมน้อย

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน

อ้างถึง อนุมัติ ก.๓ กบข.(ปร) ๑๒๖๔/๒๕๖๗ ลว. ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังบริเวณที่ขอดับไฟ

เรียน ผจก.ผ่าน รจก (ท.) กฟส.อ้อมน้อย

ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. กฟส.อ้อมน้อย มีแผนงานดับไฟ เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สับเปลี่ยนสายSAC หน้าสถานีอ้อมน้อย๓ - สนง. สรรพากรสาขากระทุ่มแบน โดยมีรายละเอียดดวงจรที่ขอดับไฟปฏิบัติงานดังนี้

๑. ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี สถานีฯ.....ตั้งแต่.....ถึง.....
๒. ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีฯ.....ตั้งแต่ หน้าสถานีอ้อมน้อย ๓ ถึง สนง.สรรพากรสาขากระทุ่มแบน
๓. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ หม้อแปลง.....ตั้งแต่.....

ทั้งนี้ ผกส.กฟส.อ้อมน้อย ได้มอบหมายให้ นายวรพจน์ แก่นสวาสดี พนักงานช่างระดับ ๕ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๙๔-๔๓๙๒๒๖๑ เป็นผู้ควบคุมและประสานงานในการดับไฟให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

(นายเสน่ห์ พยับเดช)
ผ.กส.กฟส.อ้อมน้อย


ผ.ปบ.,ผ.กส.

- อนุมัติและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ
- ประสานงาน ผกส. พร้อมจัดทำประกาศดับไฟ

(นายอดิศร แก้วสินธุ์)
ผจก. กฟส.อ้อมน้อย

แผนกก่อสร้าง

โทรศัพท์ ๑๔๓๕๑

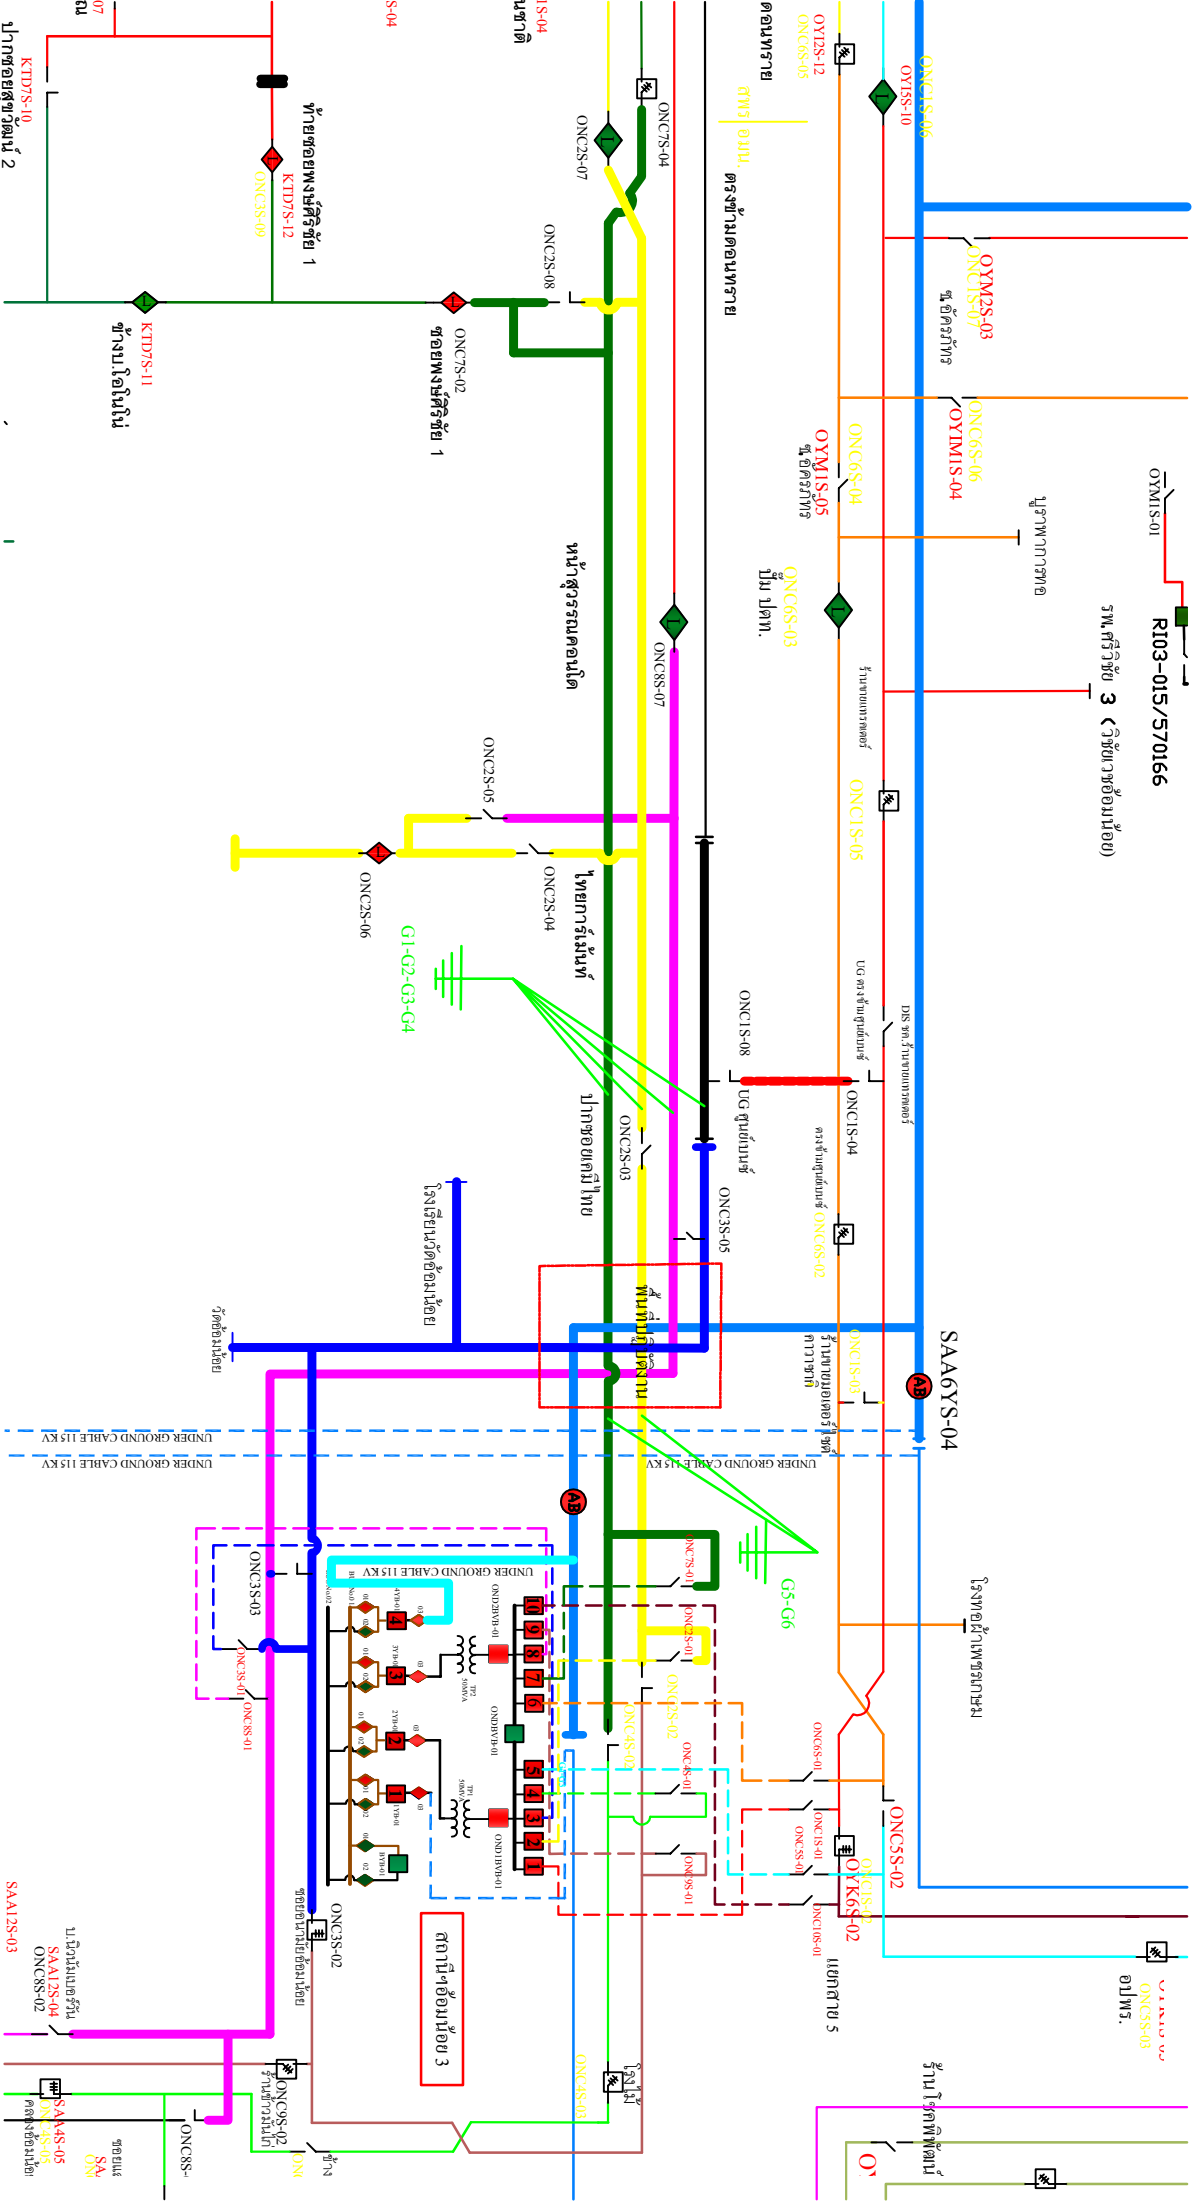

R103-015/570166
 3 เฟส (115KV)
 3 เฟส (115KV)

SAA6YS-04

สถานีห้องแม่ข่าย 3

KTD7S-10
 1 เฟส (115KV)

SAA12S-03
 1 เฟส (115KV)
 SAA12S-04
 SAA12S-05