



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อมน.(ปบ.) **๓๕๒** /๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอตั้งไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี เพื่อรองรับการก่อสร้างสถานีอ้อมน้อย ๕ ถาวร ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONB04	๒๕ ก.พ. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตั้งไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี เพื่อรองรับการก่อสร้างสถานีอ้อมน้อย ๕ ถาวร	DIS ชั่วคราว สวนกล้วยไม้ (ฝั่งONB)	ONB04S-04 ONB04S-05	นายบัญชา พุกอาษา ๐๘๔-๗๐๓-๘๒๕๓
๒.	ONB05	๒๕ ก.พ. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ชั่วคราว สวนกล้วยไม้ (ฝั่งตรงข้าม ONB)	DIS ชั่วคราว โรงรับจำนำ (ฝั่งตรงข้าม ONB)	
๓.	ONB08	๒๕ ก.พ. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ชั่วคราว สวนกล้วยไม้ (ฝั่งตรงข้าม ONB)	ONB08S-06 ONB08S-04	
๔.	ONB09	๒๕ ก.พ. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ชั่วคราว สวนกล้วยไม้ (ฝั่งONB)	ONB09S-02 ONB09S-03	
๕.	ONB10	๒๕ ก.พ. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONB10S-02	ONB10S-03 ONB04S-06 ONB10S-04 ONB10S-05 ONB10S-07 ONB10S-06	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ขอเรียกร้องจํานวนหลอดไฟมี ปตท.ขาเข้าเพชเกษม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู ตำแหน่ง พชง.๖ ผปบ. โทร. ๐๖๓-๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิศร แก้วสินธุ์)
ผจก. กฟส.อ้อมน้อย

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

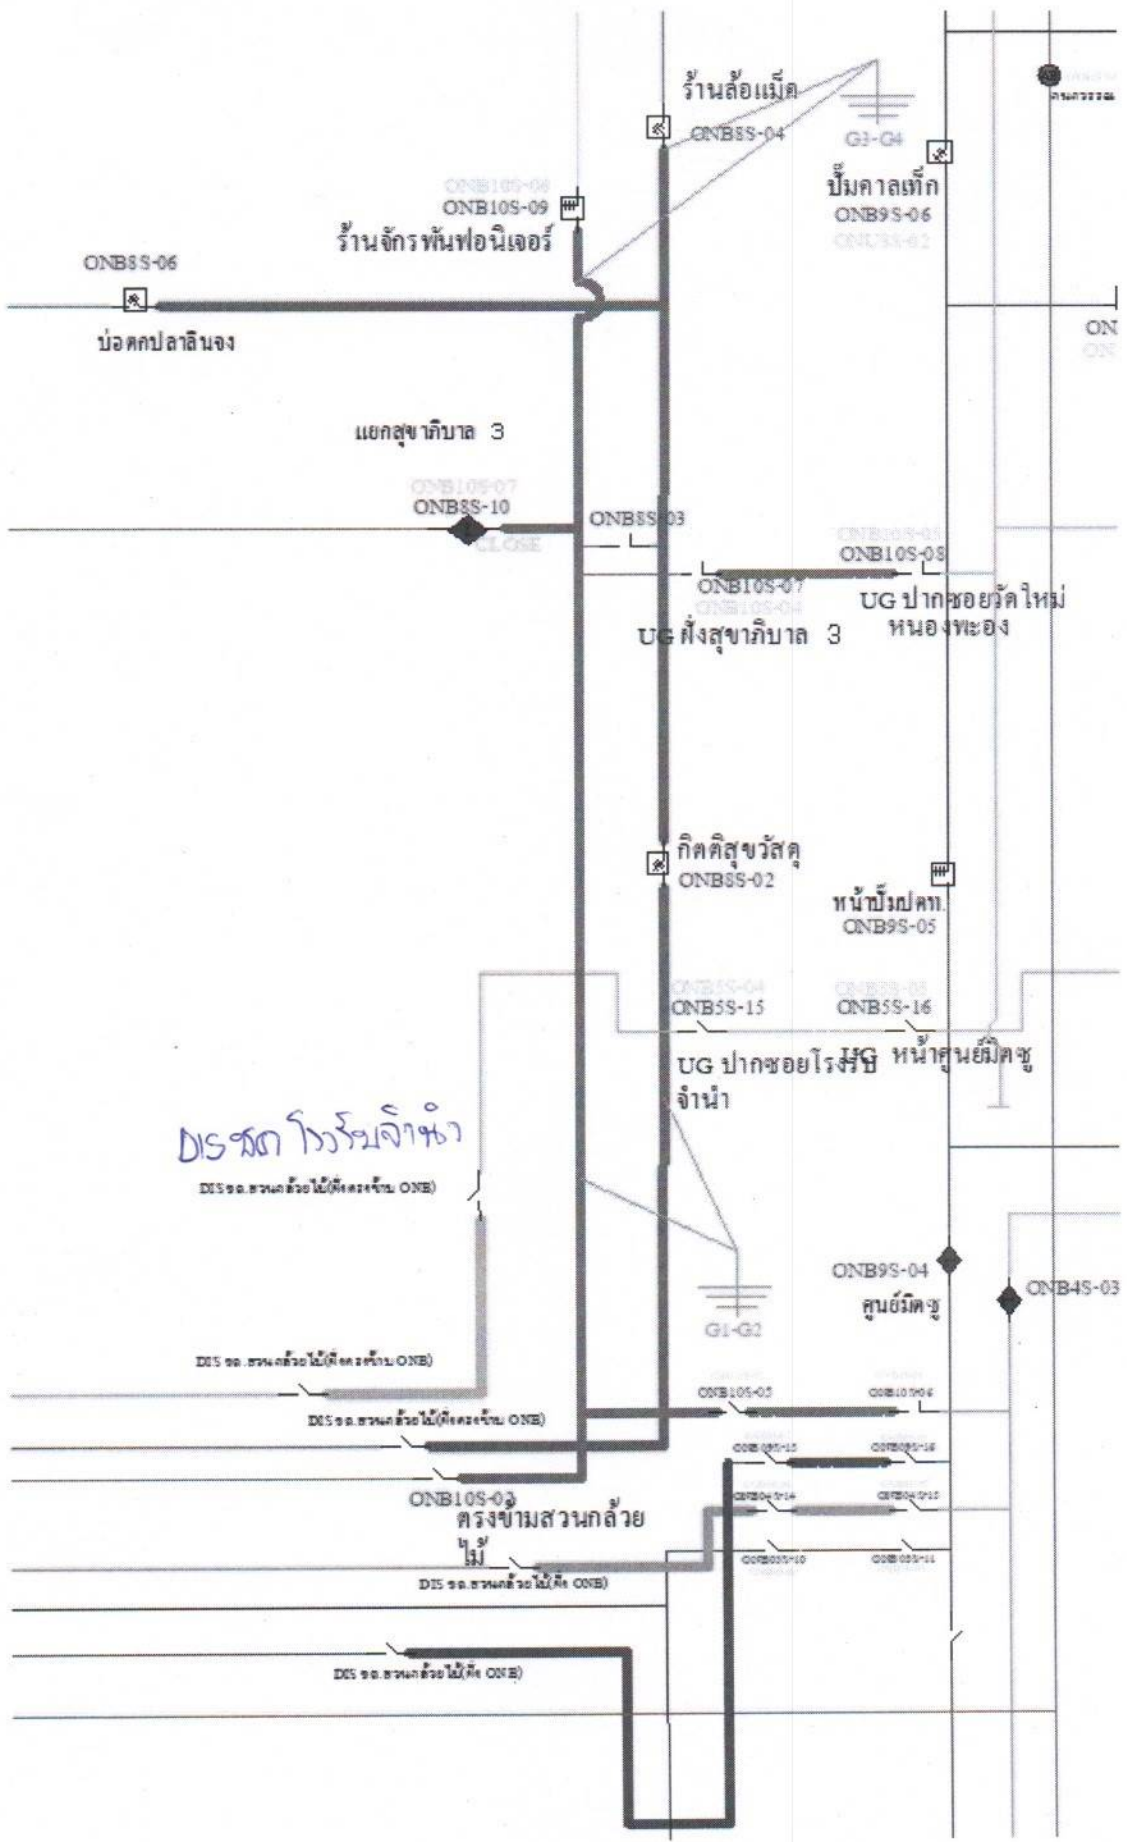

DIS ชุด ควบคุมด้วยไมโคร (ที่ระบบ ONE)

DIS ชุด ควบคุมด้วยไมโคร (ที่ระบบ ONE)

DIS ชุด ควบคุมด้วยไมโคร (ที่ระบบ ONE)

ONB10S-03 ควบคุมสวนกล้วย

DIS ชุด ควบคุมด้วยไมโคร (ที่ระบบ ONE)

DIS ชุด ควบคุมด้วยไมโคร (ที่ระบบ ONE)