



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๖ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอน ปีกเสาและพาดสายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี๒ บริเวณบ่อปลาศิริเพ็ญ-แพลันปูนมันคงติ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเตอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|---------|--|-----------|------------------------|---------------------|
| ๑. | ๑๐ สพ.๒ | ๑๗/๐๒/๖๗ | ๐๘.๐๐ | ๑๗.๐๐ | รื้อถอนปีกเสา และพาดสาย เส้นเลี้ยงเมือง | SPB๑๐S-๐๒ | DDEแพลัน ปูนมันคงติ | โทร.๐๙๔- ๒๗๕๓๖๕๐ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชง.๖ (สข.) โทร. ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรุค ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรุค ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรุค
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
 พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผคฟ.....(สถานี.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) .

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓),

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครป
 ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟง.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟง.สพ./รองก.กฟง.สพ.

ถึง ผจก.กฟง.สพ.

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓


ด้วยในวันที่...๑๗...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ. ...๒๕๖๓... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. กฟง.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...บ่อปลาศิริเพ็ญ-แพล้นปูนมันคงดี...เพื่อ...รื้อถอน,ปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดพิศเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พิศเตอร์ ..๑๐.. สถานี ...สุพรรณบุรี ๒... ตั้งแต่บริเวณ ..บ่อปลาศิริเพ็ญ-แพล้นปูนมันคงดี

กฟง.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายปริษา ทองระย้า พง.๖ ผจก.กฟง.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ...๕๖๕๕ ๖๖๕๕๖๖๕๕...

เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายวรพล สุทธิไกร ..ตำแหน่ง ผ.ก.ส.กฟง.สพ.เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อย...๕๖๕๕ ๖๖๕๕๖๖๕๕...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเกิลไลน์

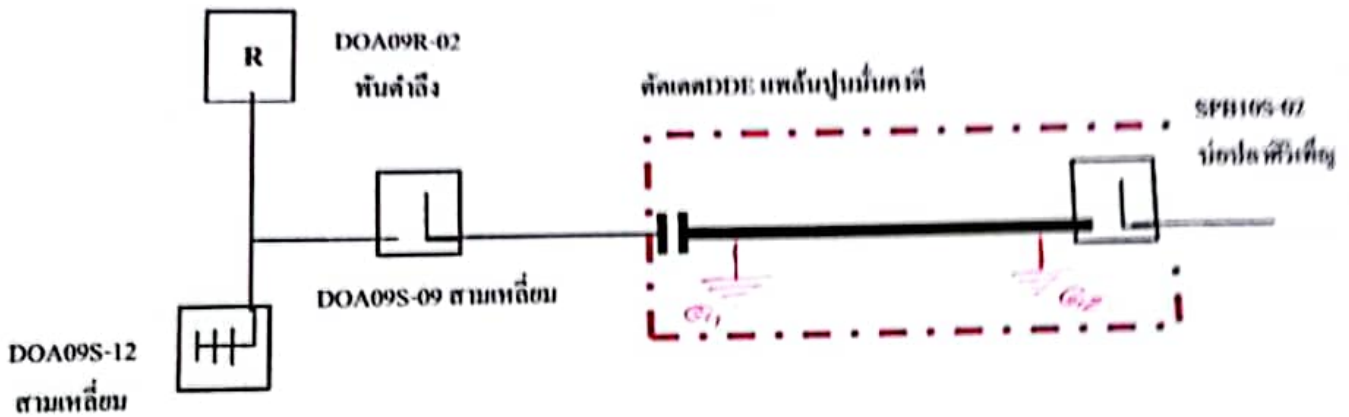

ดับไฟระบบจำหน่าย๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนและปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูง

- ๑.ย้ายโหลตพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
- ๒.ปลดโหลตพื้นที่ปฏิบัติงาน HotLineสพ. ตัดเขต ๑จุด
- ๓.ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไฟช็อตกราวด์ ๒ จุด
- ๔.แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

(นายธนกร สุวรรณประทีป)
พง.๖(สข.) ผ.บ.กฟง.สพ.