



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บปม.(กป.)-๖๕๘/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอาคม แจ็งสว่าง

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ทผ.กป.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.อ.บางปลาหม้า

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.บางปลาหม้า ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ม.2 บ้านจรเข้ใหญ่ จุดตัด DE สะพานวัดจรเข้ใหญ่  
วงจร BAM01R-01 รีโตรสเซอร์บ้านจรเข้ใหญ่ สถานีไฟฟ้าบางปลาหม้า ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BAM๐๑	๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ม.2 บ้านจรเข้ใหญ่	จุดตัด DE สะพานวัด จรเข้ใหญ่	สูตรระบบ จำหน่าย	นายวีระพงษ์ ละออเอี่ยม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๒ บ้านจรเข้ใหญ่

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวีระพงษ์ ละออเอี่ยม ตำแหน่ง พชง.๕ โทร. ๐-๘๗๒๑๒-๗๕๒๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอาคม แจ็งสว่าง)

ทผ.กป.ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟส.อ.บางปลาหม้า

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง..... แผ่น


แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน ขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ม.2 บ้านจระเข้ใหญ่  
วงจร BAM01R-01 รีโครเซอร์บ้านจระเข้ใหญ่ และ จุดตัด DE สะพานวัดจระเข้ใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

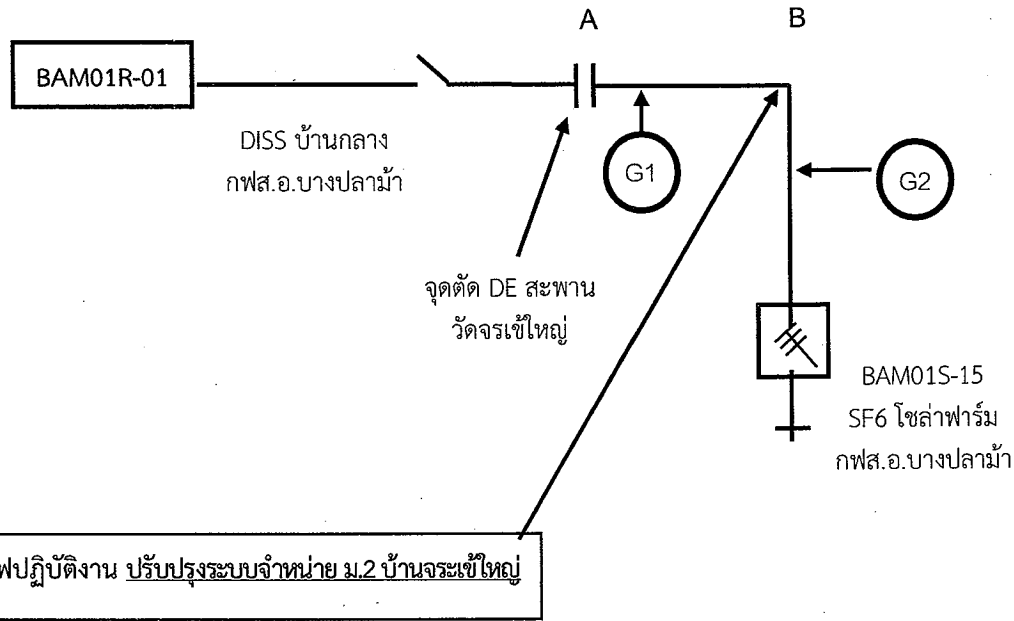

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จเวลา ย้ายโหลดกลับสภาพเดิม บริเวณที่ขอดับไฟปฏิบัติงาน