



วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ ๐๒๒๘๙

ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิริยาสุวรรณ์ชล  
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเสิง

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ดับไฟในปรุงรักษาเครื่องสูบหัวไถ่แรงสูงท้ายข้อมูลครี ตามแผนผัง สังเขปแบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYI๐๕	๒๑ ก.ค.๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงท้ายข้อมูลครี	OYI๔๕-๐๖	-Disch. หมอดรี ช.๔ - OYI๔๕-๐๗ -ปลายสาย	นายนพดล ปักษาทอง ๐๘๘-๙๙๖๒๖๕๙
๒	OYI๐๗					Disch. ชอยรุน๙	-OYI๔๕-๐๗ -ปะกาสํา	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ใน ข้อมูลครี ตั้งแต่หมอดรี ช.๔ - ท้ายซอย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิตินัย ผูกกิม ตำแหน่ง ช.ก.ป.บ. โทร. ๐๘๙-๓๑๗๗๗๗๗๗

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลไทยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลไทยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลไทยแก้วนำแสง

๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat :

Long :

๓.๒ สิ้นสุด Lat :

Long :

ลงชื่อ \_\_\_\_\_  
( นายพิชา ตันยิตเสิง )

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ พีดเคอร์ ๑ ถึง  
ในวันที่ ๑ ตั้งแต่เวลา ๑ น. ถึง ๑ น. ตามใบสั่งทำสิวิชชิงเลขที่ ๑
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๒ พีดเคอร์ ๒ ถึง  
ในวันที่ ๒ ตั้งแต่เวลา ๒ น. ถึง ๒ น. ตามใบสั่งทำสิวิชชิงเลขที่ ๒
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๓ พีดเคอร์ ๓ ถึง  
ในวันที่ ๓ ตั้งแต่เวลา ๓ น. ถึง ๓ น. ตามใบสั่งทำสิวิชชิงเลขที่ ๓
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๔ พีดเคอร์ ๔ ถึง  
ในวันที่ ๔ ตั้งแต่เวลา ๔ น. ถึง ๔ น. ตามใบสั่งทำสิวิชชิงเลขที่ ๔
- พนักงานศูนย์ฯ นาย \_\_\_\_\_ ประธานการขอดับไฟกับ \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. \_\_\_\_\_  
อ.ก.ป.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสิวิชชิง \_\_\_\_\_ แผ่น  
แผนผังแบบ \_\_\_\_\_ แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. \_\_\_\_\_ (สถานี \_\_\_\_\_ )  
เพื่อทราบ และขัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานรวมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ท้ายช่องนมอศรี




# สถานีฯ ออกใหม่ 1

OYI

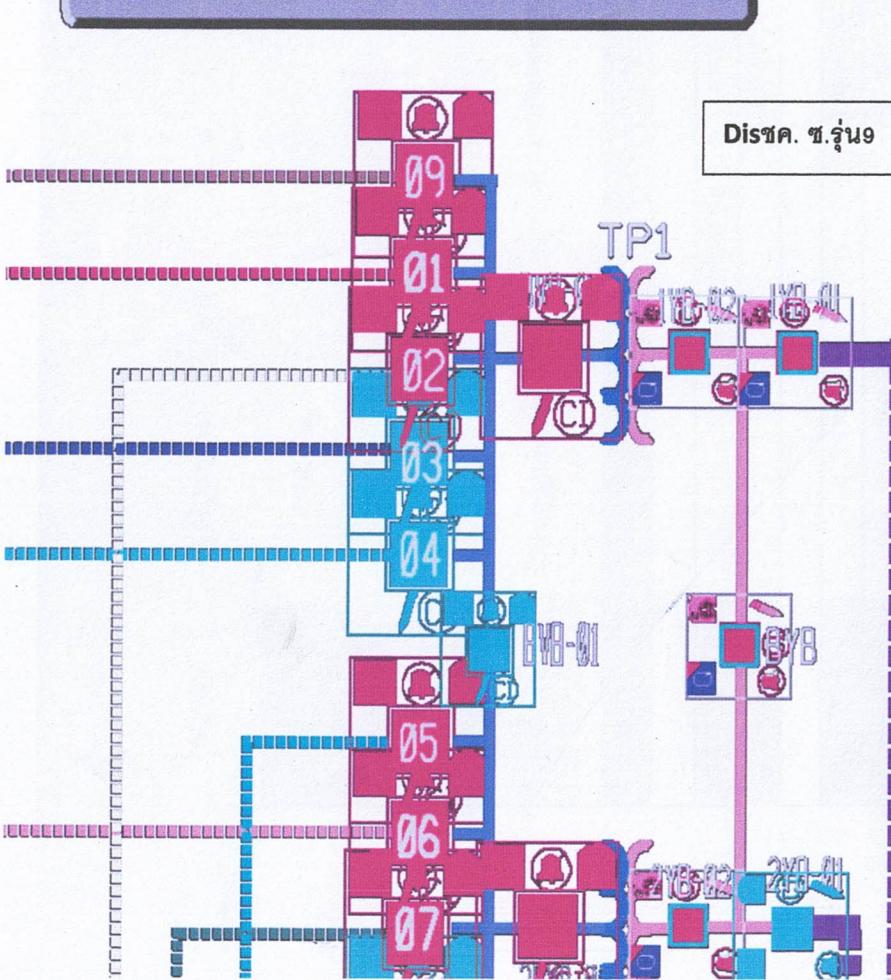

Disชค. ช.รุ่น9

TP1

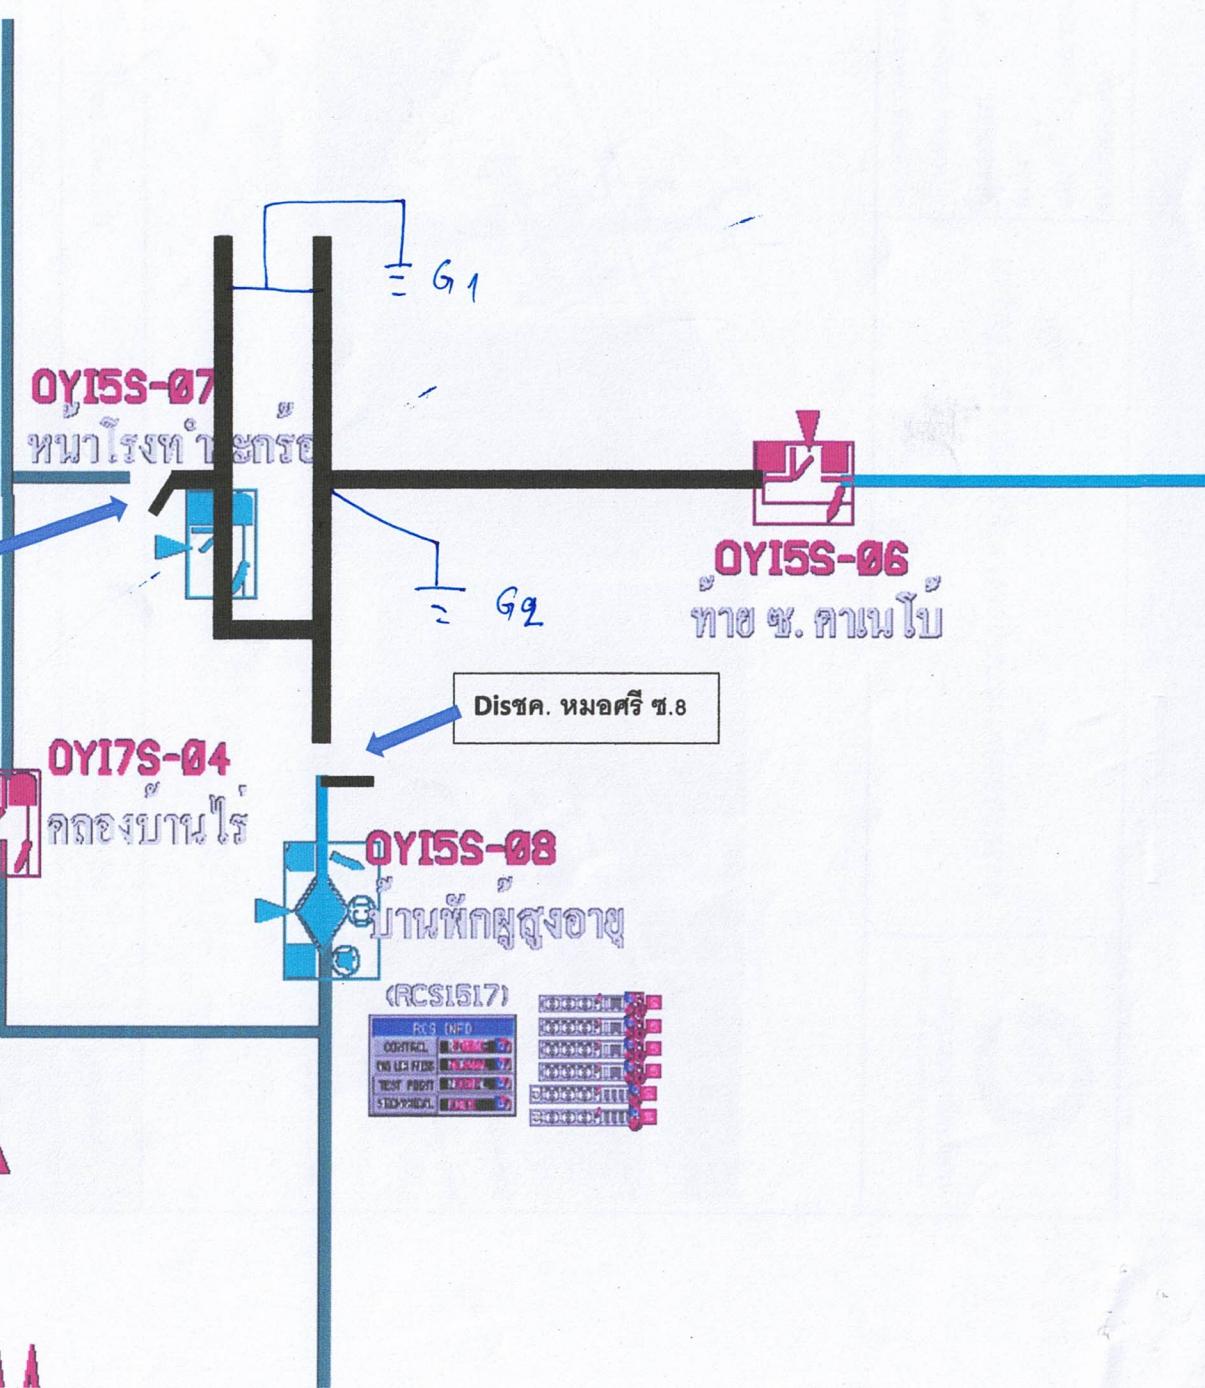

OYI5S-07

หน้าโรงทํานาการ

= G<sub>1</sub>

OYI7S-04

คดหงบานไร

= G<sub>2</sub>

OYI5S-06

ท้าย ช. คานเมือง

Disชค. นมอศรี ช.8

OYI5S-08

ม่านหักมูสูงอาช

(RCS1517)

RCS INFO

CONTROL

ON LINE

TEST POINT

STOP/RESET

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000

00000000


00000000

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง

ท้ายซอยหมอศรี(หลังทำ)

# สถานีฯ ออมทรัพย์ 1

OYI

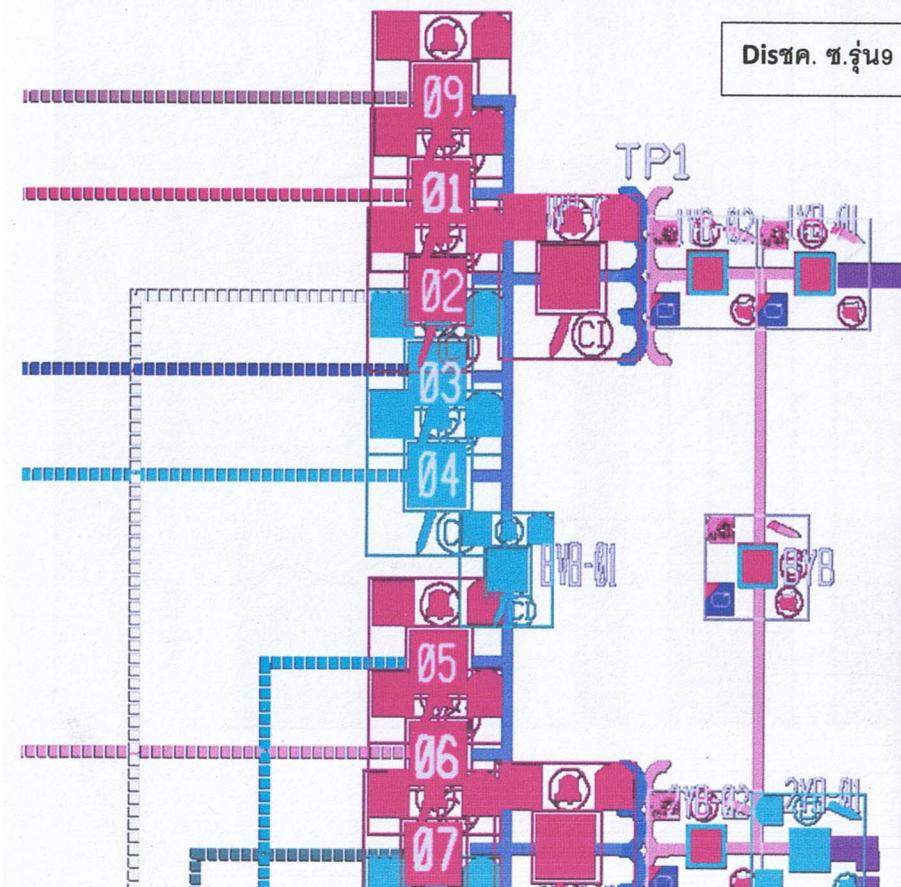

Disชค. ช.รุ่น9

TP1

BVB-01  
BVB

0YI5S-07  
หน้าโรงไฟฟ้าการผลิต

บริษัท TPBI

Disชค. ข้าง OYI05S-07

0YI5S-06  
ท้าย ช. คานเน่โน้บ

Disชค. หมอศรี ช.8

0YI7S-04  
กจฉะบ้านไร่

0YI5S-08  
บ้านพักผู้สูงอายุ  
(RCS1617)

RCS (INFO)	CONTROL	DATA FIELD	TEST POINT	MONITOR
0YI5S-07	0YI5S-07	0YI5S-07	0YI5S-07	0YI5S-07
0YI5S-06	0YI5S-06	0YI5S-06	0YI5S-06	0YI5S-06
0YI7S-04	0YI7S-04	0YI7S-04	0YI7S-04	0YI7S-04
0YI5S-08	0YI5S-08	0YI5S-08	0YI5S-08	0YI5S-08