



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญขอดับไฟ

เลขที่..... ก.๓. พทท. **๑๖/๑๗**
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชด
ชื่อผู้ส่ง นายอรรถพงษ์ สมัครจิตร

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า..... พนมทวน..... จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน..... ๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG๐๙	๑๑ ก.พ.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปักเสา ๒๒ ม.(๑๑๕ เควี) หน้าวัดสระลงเรือ - บ้านห้วย ลึก	ดิสชั่วคราว หน้าวัดสระลง เรือ	ดิสชั่วคราว บ.ไทยควอลิตี้	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ๑๘๐..... ไร่

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ช.ผ.ก.บ. โทร. ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(..... นายอรรถพงษ์ สมัครจิตร.....)
ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.อ.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

- ๑ ก.พ. ๒๕๖๗

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)


สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก.....
อก.ว.ว.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ..... (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แบบฝึกหัดที่ 102

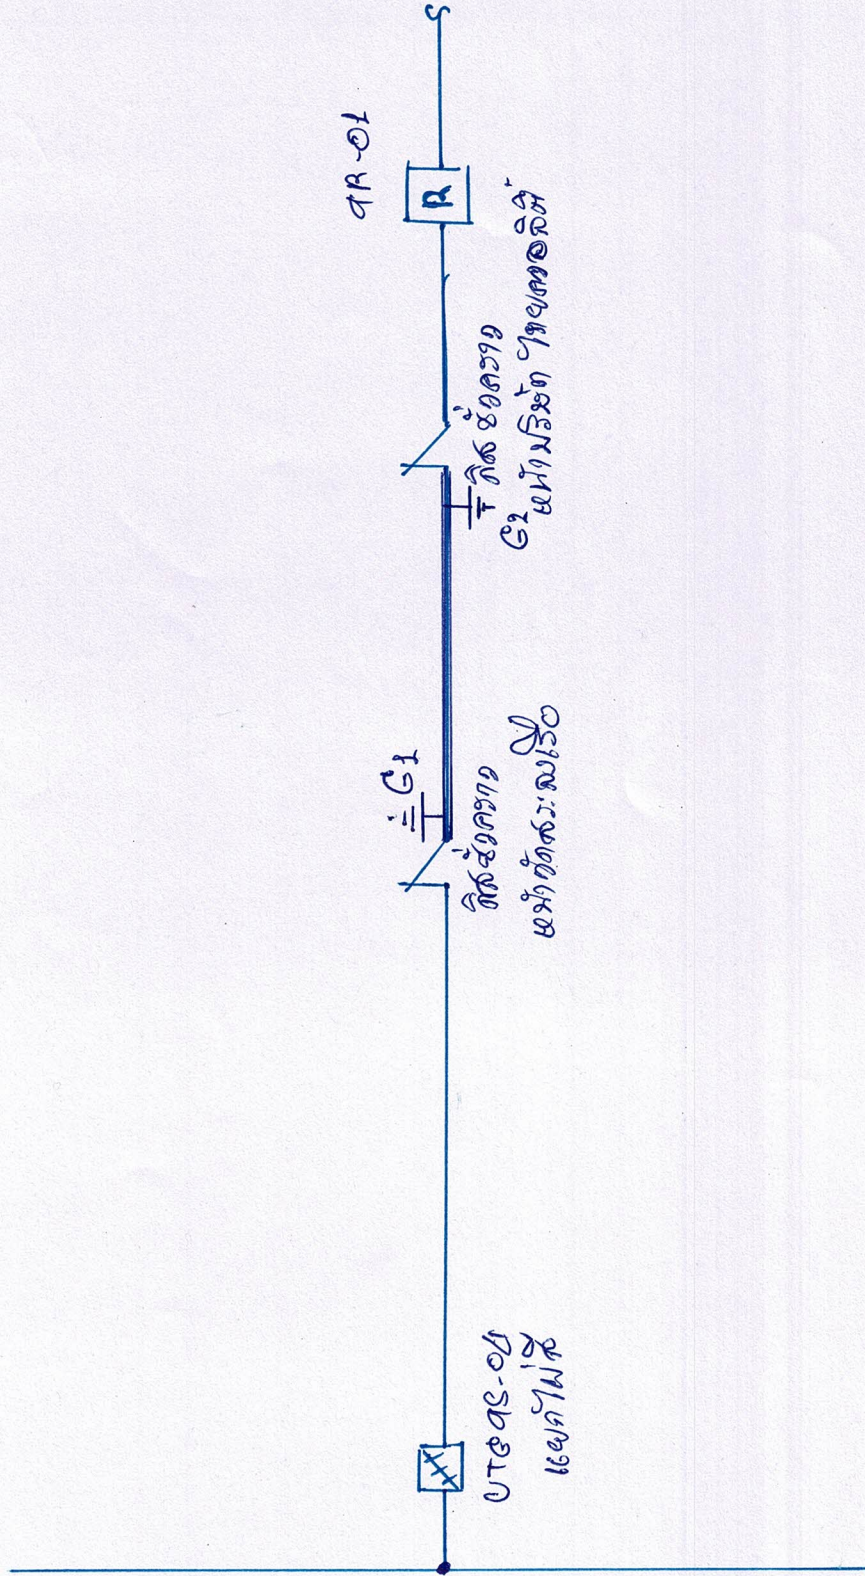


(นายอนุชา ชำนาญเรือ)
ช.บ.บ.ก.ฟ.ศ.อ.พ.น.



บริษัท ศรีชลธร จำกัด
 15/20 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 โทร : 02-102-857-3 แฟกซ์ 02-102-857-3 อีเมล

กฟส.พนมทวน
 เลขทะเบียนรับ..... 590/6c
 วันที่..... - ๖ ก.พ. ๒๕๖๗

SCT-CM-24-132

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567


โครงการ งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี ให้แก่ บริษัท พัฒนาโซลาร์ จำกัด
 และบริษัท สกาย เพาเวอร์ จำกัด จ.กาญจนบุรี
 เรื่อง แจ้งแผนขอตัดไฟ เพื่อทำการปักเสา
 เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพนมทวน
 อ้างถึง สัญญาเลขที่ จจ.(นทค.) SD&SP-SCT - 5/2566 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนงานการขอตัดไฟ จำนวน 1 แผ่น
 2. แบบ Lay Out จุดปักเสา จำนวน 1 แผ่น

ตามที่อ้างถึง บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ตกลงว่าจ้าง บริษัท ศรีชลธร จำกัด ให้ดำเนินการงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี ให้แก่ บริษัท พัฒนาโซลาร์ จำกัด และบริษัท สกาย เพาเวอร์ จำกัด จ.กาญจนบุรี นั้น

เนื่องจาก ตามแบบก่อสร้าง จะต้องตัดไฟเพื่อทำการปักเสา (ตามเอกสารแนบ) โดยทำการปักเสา ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย ทางบริษัทฯ จึงขอความอนุเคราะห์ทางการไฟฟ้าฯ ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดวันตัดไฟ และสามารถเข้าดำเนินการปักเสา ได้ เพื่อให้งานก่อสร้างฯ ดำเนินการได้ต่อเนื่อง

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- ผบง. ผบต. ผกบ.
 - ผบ. ผ. กรรมการ
 -
 -
 -
 - รายงานผล.....

ขอแสดงความนับถือ


 (คุณกุลเดชา อนุกุลภิรมย์)
 ผู้จัดการโครงการ


 (นายอรรถพงษ์ สมัครจิตร)

ผจก.กฟส.อ.พนมทวน
 - ๖ ก.พ. ๒๕๖๗

เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา
 ณาภิษฐ์ แสงจันทร์
 084-329-6424

088-0231841 ๕.ป