



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.พทท.(กป) **๒๓๕๖๗**
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

วิญญูขอตัดไฟ

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	PTU10	๑๑ พ.ค.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสา ๑๒.๒๐ ม. จำนวน ๖๐ ต้น บ้านดอนเจดีย์ ถึง บ้านหนองแก	PTU10S-13 ท้ายบ้านดอน เจดีย์	PTU10S-14 บ้านกำนันจิว	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๘๖ ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ผ.ก.ป. โทร. ๐๘๕-๓๑๖๒๐๑๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ **สุรวุฒิ บุญนาค**
(นายสุรวุฒิ บุญนาค)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.พนมทวน

๒ ๗.๑ ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผ.จก.
อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนตัดไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. (สถานีฯ)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แบบแปลน 10R-01

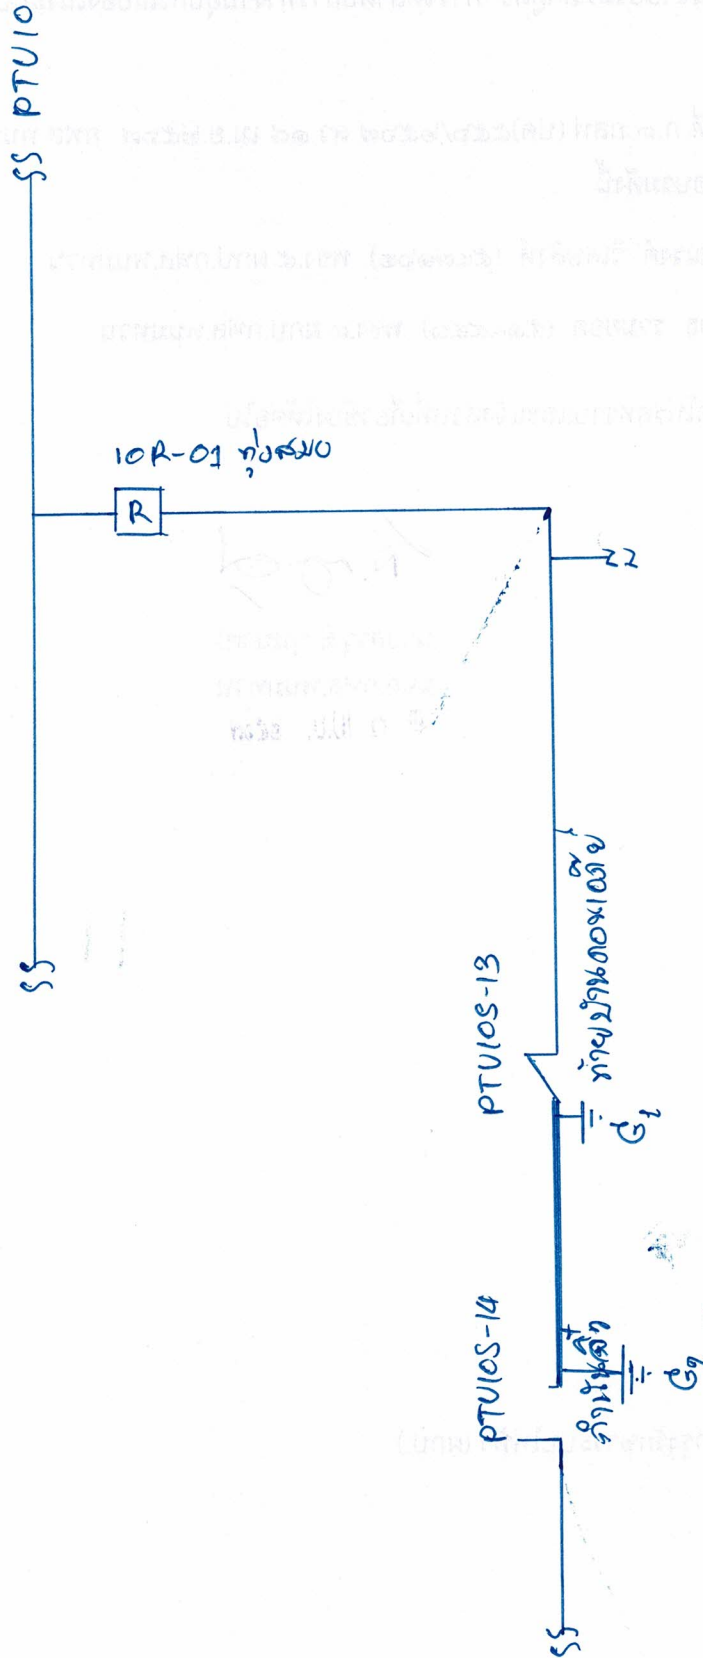

[Signature]

(นายอนุชา ช่างบุญเรือง)
พ.ท.น.ก.น.อ.พ.ท.



กองช่างวิศวกรรมกองทัพอากาศ
ROYAL THAI AIR FORCE ENGINEERING CENTER