



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกช.(ปป) ๕๒๗ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิทพันธ์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมเจตน์ สະวังจ

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟฟ.คกช

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สายส่ง ๑๑๕ kv ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สายส่ง 115 KV	๒๐ ก.ค. ๖๗	๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ฉีดน้ำล้างลูกถ้วย บ. เอ เค ปี ศรีเอทีพี จำกัด	SMC06YS-11	SMC06YS-12	นายนิติพงษ์ กลั่นยิ่ง ๐๙๗-๑๗๔๕๘๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)บ. เอ เค ปี ศรีเอทีพี จำกัด

ผู้ประสานงาน การดับไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สงวนพันธ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสมเจตน์ สະวังจ)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.คกช

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

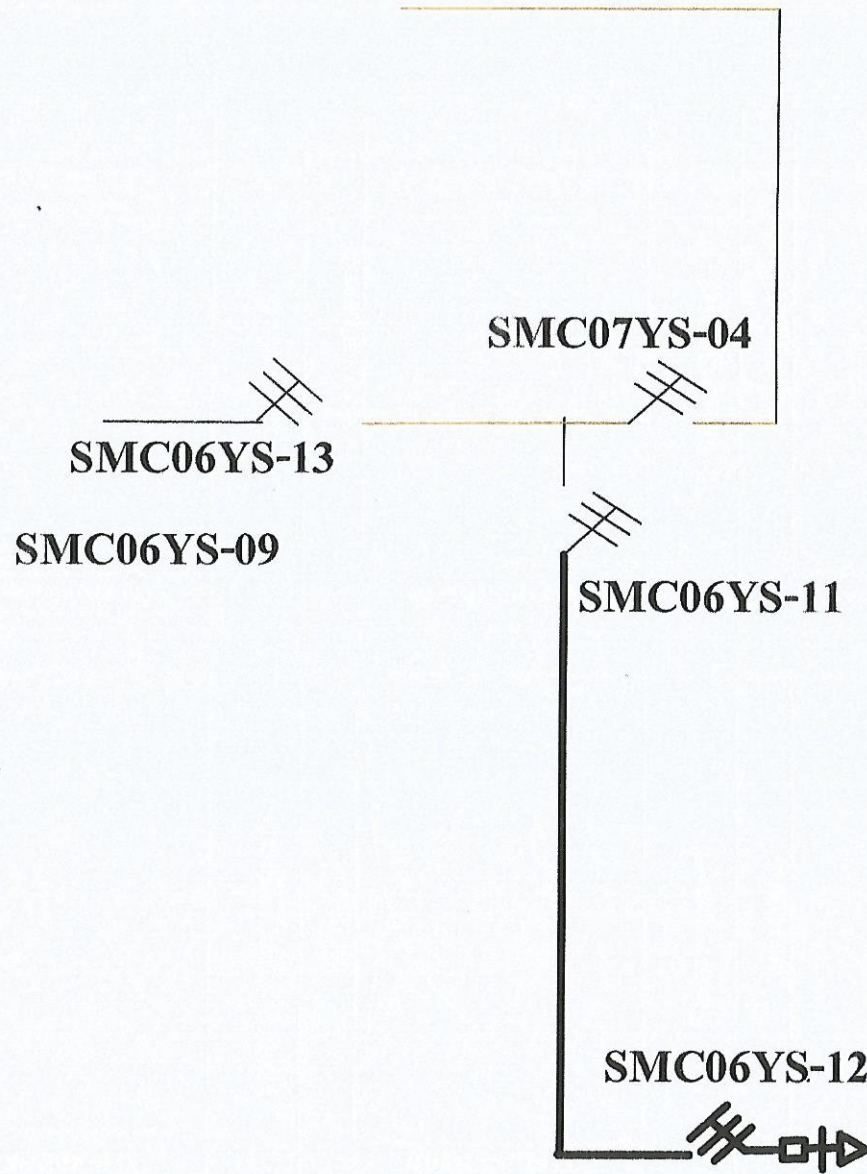

บ.ชินโกเอเซีย(SKB)



SKB CREATIVE CO., LTD.

บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด

99/268 MOO 2 T.PANTAINORASINGHA AMPHUR MUANG SAMUTSAKORN
SAMUTSAKORN PROVINCE 74000

99/268 หมู่ที่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

TEL: (034) 871801-3, (034) 871612 FAX: (034) 871800

ทะเบียนรับ กฟฟ.โคกขาม
เลขที่ ๒๗๑๒
วันที่ ๐๖ มิ.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙:๑๕

วันที่ 6 มิถุนายน 2567

เรียน ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โคกขาม

เรื่อง ปลด Air Break Switch และ ทำความสะอาดลูกถ้วย สายส่ง 115KV ประจำปี

บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด เลขที่ 99/268 หมู่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000

รหัสการไฟฟ้า :	I17101
หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า :	020021706899
รหัสเครื่องวัด :	6000550484
ประเภทอัตรา :	4212/115 KV

ขอความอนุเคราะห์ปลด Air Break Switch และ ทำความสะอาดลูกถ้วย สายส่ง 115KV ประจำปี

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

เวลา 8.30 – 17.00 น.

ติดต่อผู้ประสานงาน

1. นายกฤษฎากร ปาปะโน 086-783-5201 ผู้ดูแลระบบไฟฟ้า
2. นายเจษฎา ชูวงษ์ 097-326-5694 ผู้ดูแลระบบไฟฟ้า

หากเกิดอุปสรรคชำรุดหรือเสียหาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยขอให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โคกขามเป็นผู้แก้ไข

ด้วยความเคารพ

(นายอิสระพงษ์ ศรีสุข)

Senior General Manager

(Mr.Satoshi Nagamatsu)

Factory Manager