



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ภพส.(ปบ) ๒๖ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชด

ชื่อผู้ส่ง นายนนท์ศักดิ์ กล่อมดี

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๔ สถานีไฟฟ้า ท่วมะภา ๒ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TMU04	20 ม.ค. 67	08.30น.	16.30 น.	ปักเสา 12.20 ม. พร้อมต่อม่อ จำนวน 71 ต้น	DIS ชั่วคราว แยกหนอง กระทุ่ม	SF6 ชั่วคราว หลังวัดหนอง กระทุ่ม	นายขวัญเมือง ศรีจันทร์อินทร์ พงษ.7 ผกย. กรย.ก3..
๒								
๓								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ต.หนองกระทุ่ม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์กรินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ โทร ๐๘๑-๙๕๒๘๘๙๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนนท์ศักดิ์ กล่อมดี)
ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน
- ๙ ม.ค. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.)

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น


ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

24 ธันวาคม 2566

KSA 06
KSA 08

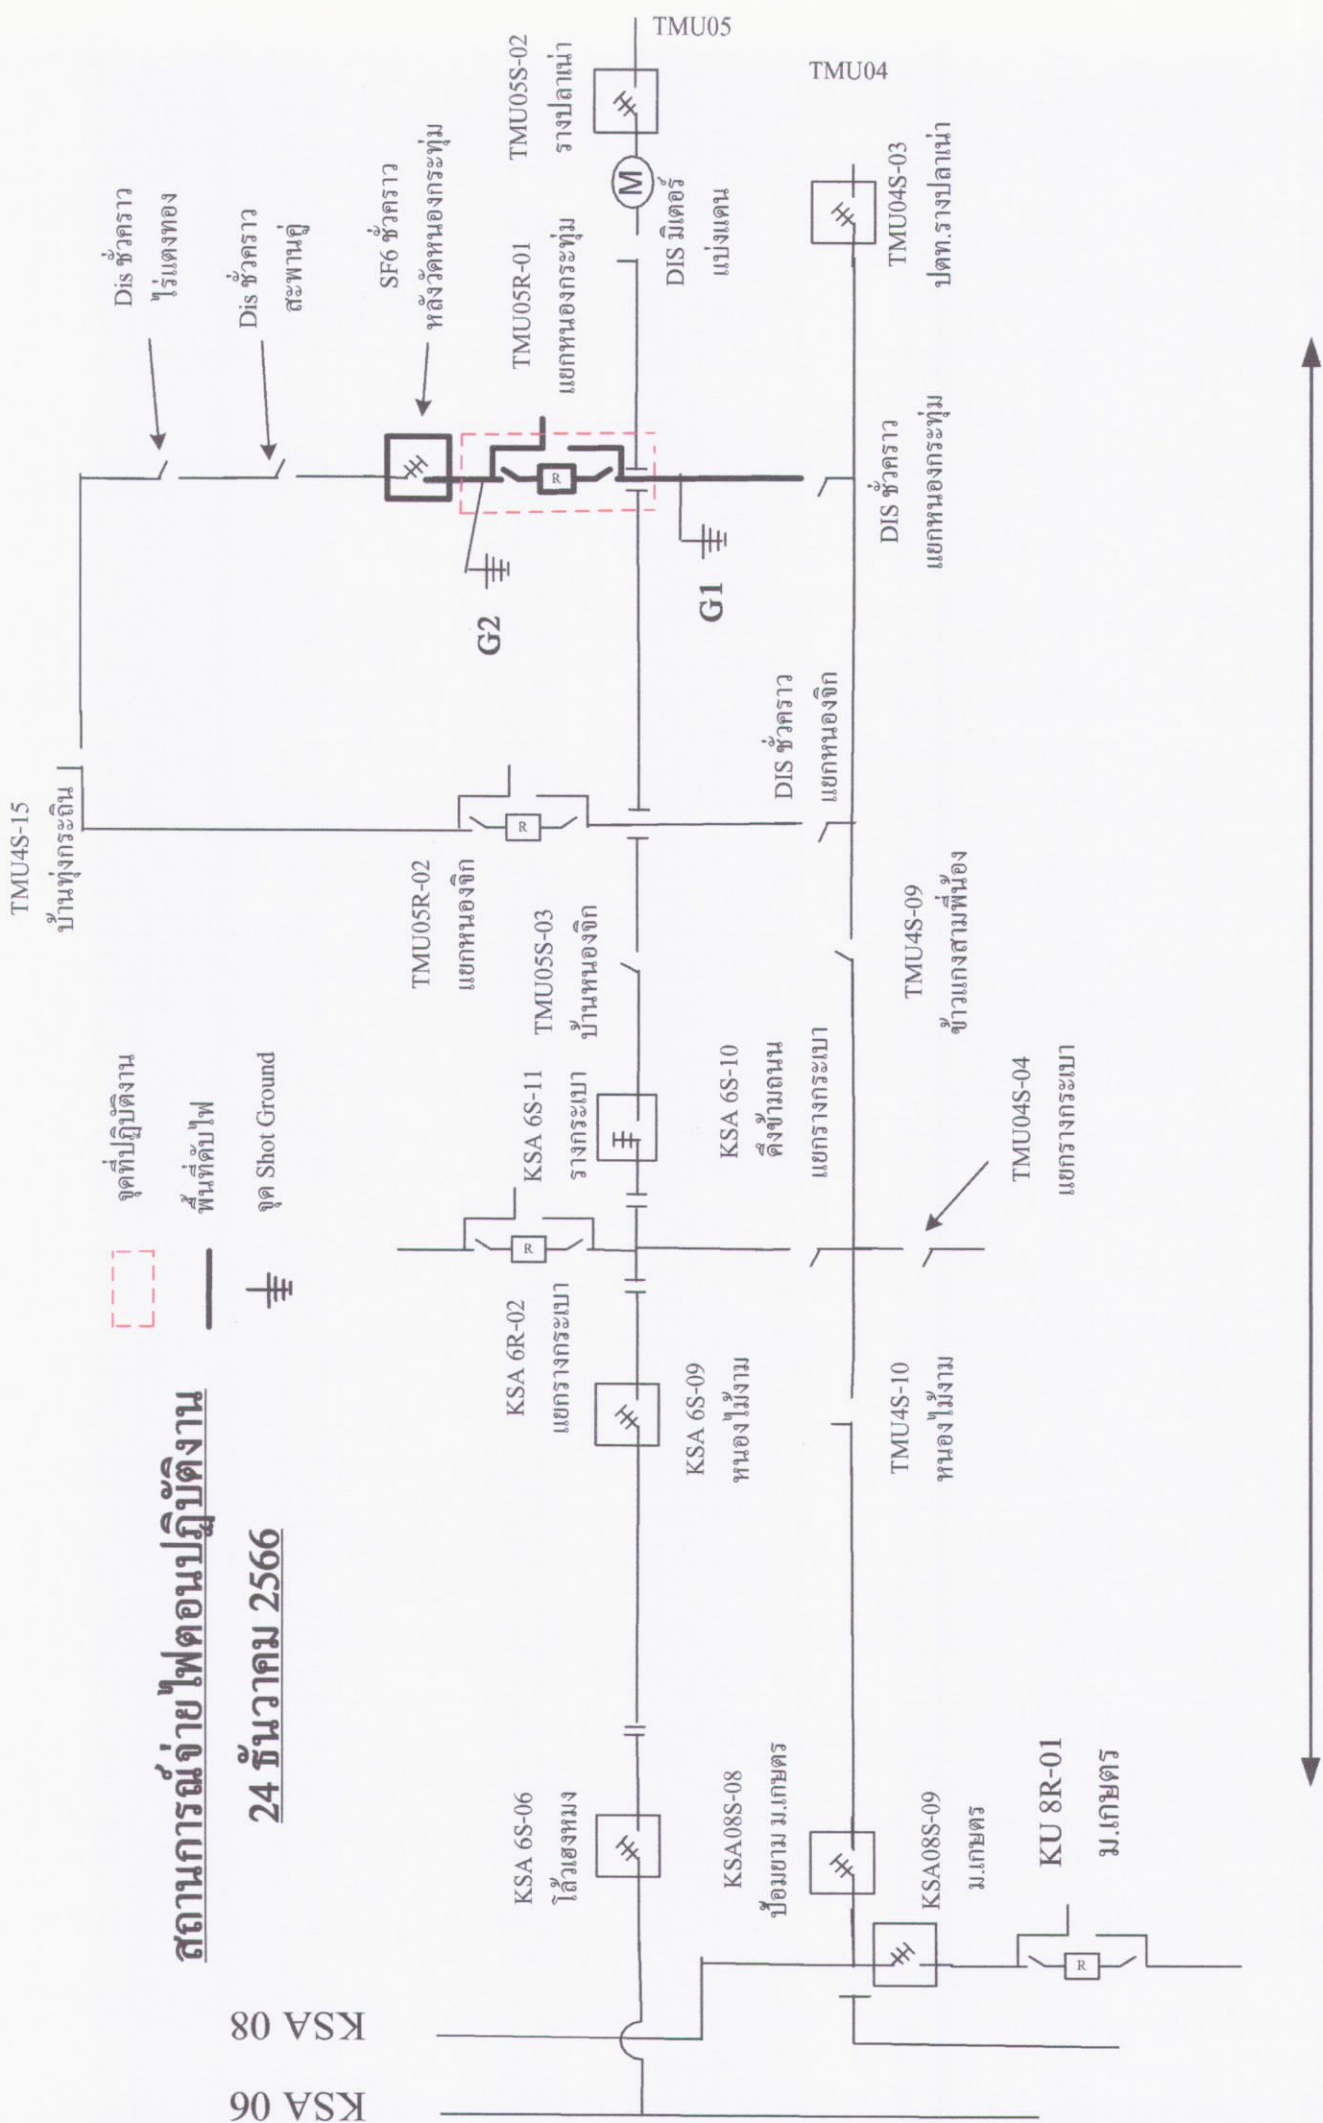

ไปพนมทวน

ไปกำแพงแสน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก พชง.ผกร.กรย.ก.3 ถึง ผจก.กฟอ.กพส
เลขที่ _____ วันที่ 8 มกราคม 2567
เรื่อง ขออนุมัติดับไฟ
สิ่งที่ส่ง _____

เรียน ผจก.กฟอ.กพส /ผ.กส.

ตามที่ข้าพเจ้า นายขวัญเมือง ศรีจันทร์อินทร์ พชง.7 ผกร.กรย.ก.3 เปิดงานปรับปรุงช่วง
หนองกระทุ่ม(แยกหนองกระทุ่ม-วัดไรแดงทอง)ช่วงที่ 1 หมายเลขงาน P-TDD02.3-I-KPNIA.0017
ข้าพเจ้า มีความประสงค์ขออนุมัติดับไฟบริเวณปากทางเข้าหนองกระทุ่ม ถึง วัดหนองกระทุ่ม วันเสาร์ที่
20 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 17.00 น. เพื่อทำการปักเสา และติดอุปกรณ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ต่อไปด้วย

- เห็นชอบ
- อนุมัติตามเสนอ

(นายบัณฑิต ก่อมณี)
รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

- ๘ ม.ค. ๒๕๖๗

(นายขวัญเมือง ศรีจันทร์อินทร์)

พชง.7 ผกร.กรย.ก.3

8 ม.ค. 67

กฟอ.กำแพงแสน
เลขที่รับ.....118
วันที่.....๘ ม.ค. ๒๕๖๗

รจก.(ท)
รจก.(ม)
นทน.
นบต.
ผชน.
วศก.
ผ.บ.ท.
ผ.บ.ป.
ผ.บ.ค.
ผ.บ.ต.
ผ.บ.ส.
ผ.บ.บ.
จป.
ห้อง LAN

- เพื่อทราบ
- ดำเนินการต่อไป
- เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
- เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายบัณฑิต ก่อมณี)
รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

- ๘ ม.ค. ๒๕๖๗

ส่ง Scan แล้ว

วันที่.....