



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.ท่าเรือ.(กป) ๒๕๗/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณ  
ชื่อผู้ส่ง นายสันติ งามชื่น

วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอตัดไฟระบบจำหน่าย วงจร TMU ๐๒ และ TMU ๐๓ สถานีท่ามะกา ๒ เพื่อปักเสาเพื่อรองรับ  
ต้น RISER POLE งานก่อสร้างสถานีท่ามะกา ๒ (ถาวร) ตั้งแต่ จุดตัดเคด DDE (ฮอทไลน์) ถึง สถานีท่ามะกา ๒ (ชั่วคราว) ตามแผนผังสังเขป  
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TMU ๐๒	๒๑ ก.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปักเสาดัน RISER เพื่อ รองรับงานก่อสร้างสถานี ท่ามะกา ๒ (ถาวร)	จุดตัดเคด DDE	สถานีท่ามะกา ๒ (ชั่วคราว) สถานีท่ามะกา ๒ (ชั่วคราว)	กฤตภาส ปิ่นเจริญ ๐๙๐-๙๙๑๘๘๗๓
๒	TMU ๐๓	๒๑ ก.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.		จุดตัดเคด DDE		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟ ๖๕ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเสนีย์ ศรีมงคล ตำแหน่ง ผ.ก.ป.กฟส.ท่าเรือ โทร.๐๘๑-๗๓๖๔๗๔๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อน  
ปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

( นายสันติ งามชื่น )

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

( )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานี )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ท่าเรือ  
เลขที่

ถึง กฟส.ท่าเรือ  
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติดับไฟปฏิบัติงาน

เรียน ผจก.กฟส.ท่าเรือ

ตามอนุมัติที่ ก.๓ กวว.(วร.) ๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้ ผกป. ดำเนินการก่อสร้างปักเสาต้นติดตั้งหัวเคเบิลไต้ดิน (Riser Pole) ระบบ ๒๒ เควี สถานีท่ามะกา ๒ จ.กาญจนบุรี ชื่องาน RISER Pole ๒๒ เควี รองรับ สฟฟ.ท่ามะกา ๒ หมายเลขงาน WBS: P-TDD๐๒.๑-I-TARD ๐.๐๐๐๔ ปัจจุบัน ผกป.กฟส.ท่าเรือ ได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. รื้อถอน/ปักเสา คอ.ร.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร พร้อมต่อม้อ และอุปกรณ์ประกอบหัวเสา จำนวน ๔ ต้น

ในการดำเนินงานมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน โดยทาง ผกป. ดำเนินการ ดังนี้

ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ

ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการดับไฟ จุดตัดเขต TMU ๐๒ และ TMU ๐๓ ออร์แกนิกแลนด์ ถึง สถานีท่ามะกา ๒

(ชั่วคราว)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

(นายเสนีย์ ศรีมิ่งคล)  
ทผ.กป.กฟส.ท่าเรือ

อนุมัติตามเสนอ

(นายสันติ งามชื่น)

ผจก.กฟส.(ระดับ ๙) ๙ท่าเรือ

## Check List

### ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน ..... Riser Pole ๒๒ เควี รองรับสถานีท่ามะกา ๒ (ถาวร) อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี.....

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน.....ตั้งแต่ จุดตัดเตด วงจร TMU๐๒ และ TMU ๐๓ ถึง สถานีท่ามะกา ๒ (ชั่วคราว).....

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน .....วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗.....

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก .....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ.....

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ.....นายสันติ งามชื่น.....  
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.ท่าเรือ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๙-๔๘๒๙๙๕๘.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก .....นายเสนีย์ ศรีมงคล.....  
ตำแหน่ง..... ผผ.กป.กฟส.ท่าเรือ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๑-๗๓๖๔๗๔๓.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว.....กรย.(ก๓) และกฟส.ท่าเรือ.....

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมด และเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้ / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ  
ชื่อ .....นายเสนีย์ ศรีมงคล.....ตำแหน่ง.....ผผ.กป.กฟส.ท่าเรือ.....เบอร์โทรศัพท์ .....๐๘๑-๗๓๖๔๗๔๓.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า .....ชุดงานนายนภฤตภาส ปิ่นเจริญ.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำกราวด์ชั่วคราวจุดที่ ๑.....G ๑.....ผู้รับผิดชอบ.....นายนภฤตภาส ปิ่นเจริญ.....  
จุดที่ ๒ .....G ๒.....ผู้รับผิดชอบ.....นายนภฤตภาส ปิ่นเจริญ..... จุดที่๓.....ผู้รับผิดชอบ...นายศิริพงษ์ หาเครือ..  
จุดที่ ๔.....ผู้รับผิดชอบ.....นายศิริพงษ์ หาเครือ.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่.....โดยมีผลการอนุมัติดังนี้  
 ไม่อนุมัติ เหตุผล .....

อนุมัติ ตามบันทึกที่.....ก.๓ กฟส.ท่าเรือ(กป.) ๖๘๗ /๒๕๖๗.....

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....ก.๓ กฟส.ท่าเรือ(กป.) ๖๘๗ /๒๕๖๗.....  
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....นายศิริพงษ์ หาเครือ.....

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่  
 ไม่แจ้ง เหตุผล.....


แจ้ง จำนวน.....๖๕.....ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่.....ไม่มีข้อทักท้วง.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่  
 ไม่จัดประชุม เหตุผล.....ชี้แจงรายละเอียดตอน SAFETY TALK ก่อนการปฏิบัติงาน.....

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... สถานที่ประชุม.....  
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม .....

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่  
 ไม่จัดชี้แจง เหตุผล.....ชี้แจงรายละเอียดตอน SAFETY TALK ก่อนการปฏิบัติงาน.....

จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง .....

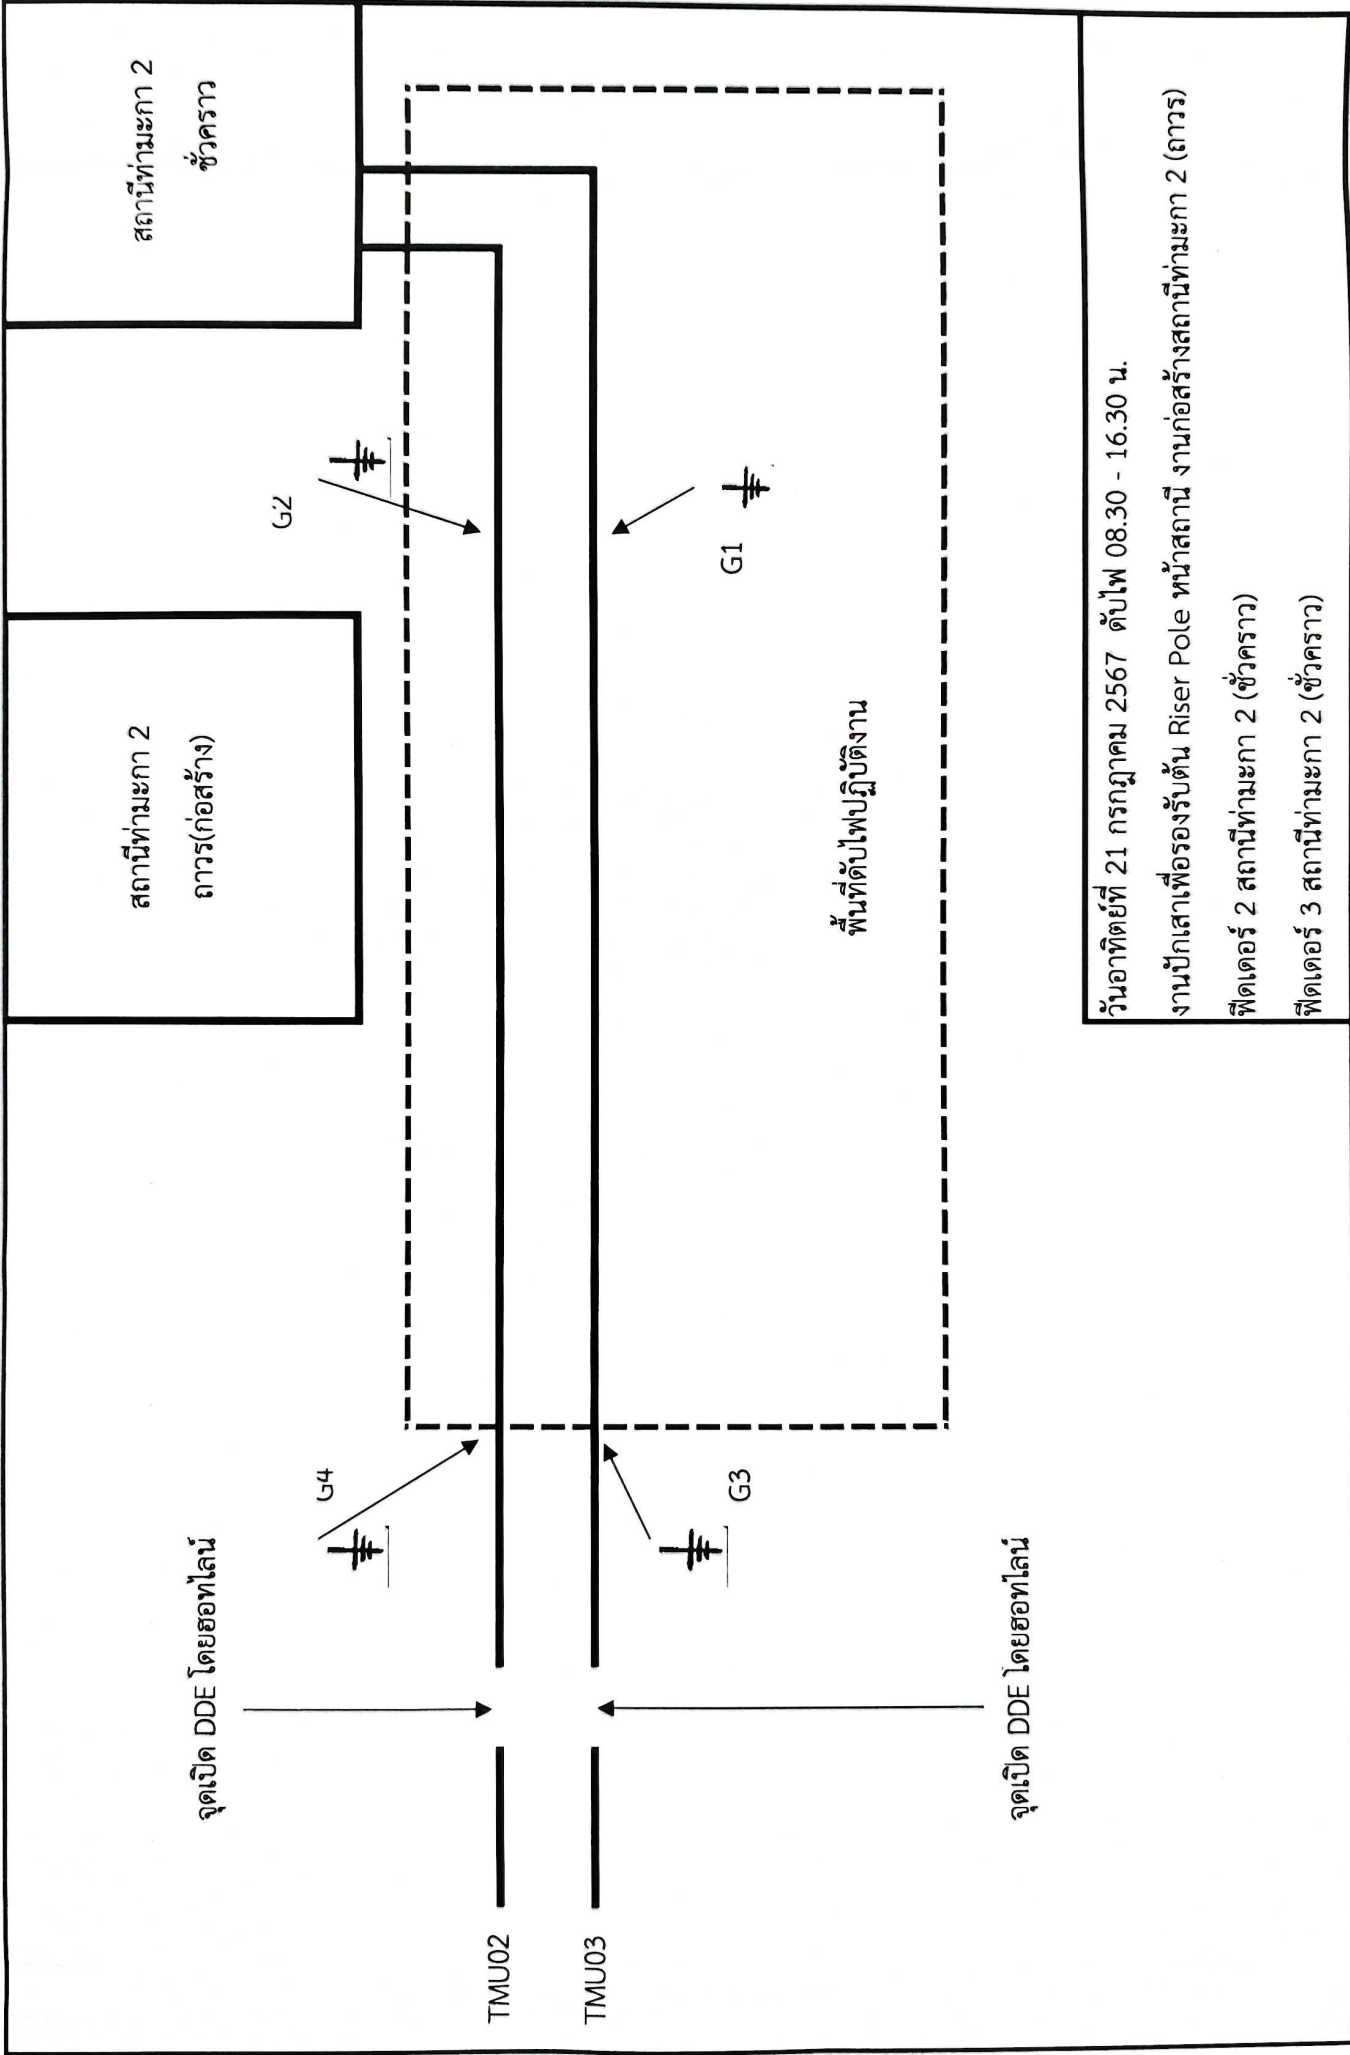

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 ดับไฟ 08.30 - 16.30 น.  
 งานปักเสาเพื่อรองรับต้น Riser Pole หน้าสถานี งานก่อสร้างสถานีท่ามะกา 2 (ถาวร)  
 ฟีดเตอร์ 2 สถานีท่ามะกา 2 (ชั่วคราว)  
 ฟีดเตอร์ 3 สถานีท่ามะกา 2 (ชั่วคราว)