


**แผนงานติดตั้ง RECLOSER  
สะพานเตี้ยเมืองวังยาง (F5)  
กฟส.อ.ศรีประจันต์**



**หมายเหตุ**

1. วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
2. ย้ายโหลด
  - สับ SF6 SPA4S-11 ป.รุ่งเรือง , DIS SPA4S-10 เตี้ยเมืองหนองจิก
  - ปลด DIS SPC5S-07 บ.ท.จ.ค. , DIS SPC5S-13 ก่อนประปาโพธิ์พระยา
3. ปลดโหลดหม้อแปลงเพื่อให้ Hotline สท.ดำเนินการตัด DEE (จุดA)
4. Hotline สท.ดำเนินการตัด DEE (จุดA)
5. ชุดแก้ไข (กฟส.อ.สพ.จ.) ดำเนินการซื้อคกราวด์ทั้ง 2 จุดพร้อมลง WESAFE
6. ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้ง RECLOSER(จุดB)
7. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จย้ายโหลดกลับ

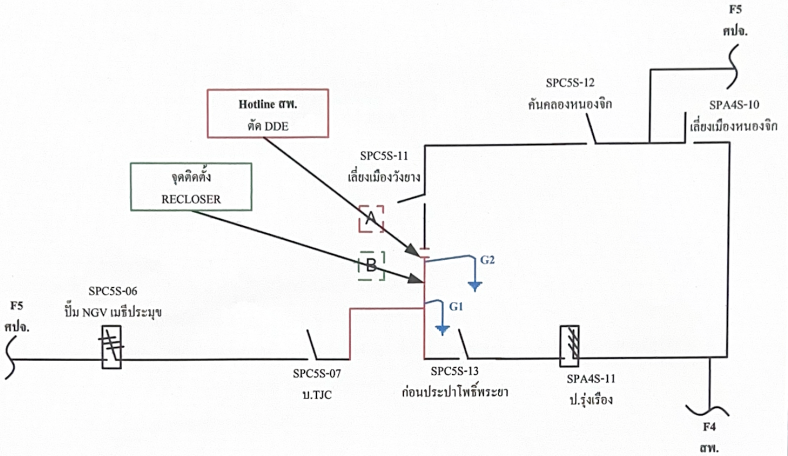

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สปง.อป. ๑๗๒ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิทอนันท์ พธิราชสุวรรณพิชิต

ชื่อผู้ส่ง นายไกรสร พวงหอม

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.น. (ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ศรีประจันต์

ด้วย กฟส.อ.ศรีประจันต์ จะขอตัดไฟฟีดเตอร์ ๕ สถานีศรีประจันต์ บางส่วนเพื่อติดตั้ง Recloser บริเวณสะพานเสี้ยวเมืองวังยาง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SPCo๕	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ติดตั้ง Recloser สะพานเสี้ยวเมืองวังยาง	SPCaS-๐๗ บ. TJC SPCaS-๑๓ ก่อนประปาโพธิ์พระยา	จุดตัด DDE	นายจิระยุทธ อาจศิริ โทร.๐๘๗-๑๕๗-๗๘๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....หม้อแปลงเฉพาะราย ๑ เครื่อง (ปฏิบัติงานโดยผู้รับจ้าง).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายฉวีชัย...เชี่ยวชาญ...ตำแหน่ง...พงษ.๗ ผกป.กฟส.อ.ศรีประจันต์...โทร...๐๒๔-๘๗๘-๘๕๕๕...

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายไกรสร พวงหอม.)

ตำแหน่ง.....ผ.จก.กฟส.อ.ศรีประจันต์.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ. (ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเตอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเตอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

.....  
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ. (คฟ.)

เรียน ผ.จก.....

อ.ก.บ. (ก.๓), อ.ก.ว. (ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ