



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.๒(บพ) ๑๓๓ / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสาย

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.๒(บพว)

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.๒(บพว) ขอตัดไฟระบบจำหน่าย ๒๒ KV วงจรที่ ๐๕ สถานีสามพราน๕ (ชั่วคราว) เพื่อติดตั้ง SF๖ แทน Dis รหัส BNP๙S-๐๖ (หนองนางดำ) และ BNP๙S-๐๗ (รางสายบัว) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SAV๐๕	วันเสาร์ที่ ๑๐ ก.พ. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้ง SF๖ แทน Dis รหัส BNP๙S-๐๖ (หนองนางดำ) และ BNP๙S-๐๗ (รางสายบัว)	Dis ชั่วคราว (แยกหนองนางดำ)	Dis ชั่วคราว (ปัม PT)	นายสมหมาย ลิขิตวรรณชัย ตำแหน่ง พชง.๗ โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๘๓๕๓๙๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แยกหนองนางดำ, แยกไฟแดงเจ็ดริ้ว, คลองเจ็ดริ้ว, แยกรางสายบัว และเกษตรพัฒนา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรรฐนันท์ บัวสงค์ ตำแหน่ง ช.พ.บ. โทร. ๐๘๖-๓๖๓๓๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

เรียน ผจก.กฟจ.สมุทรสาคร

เพื่อโปรดทราบ

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.๒(บพว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.บ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น


แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ไฟดับ พร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

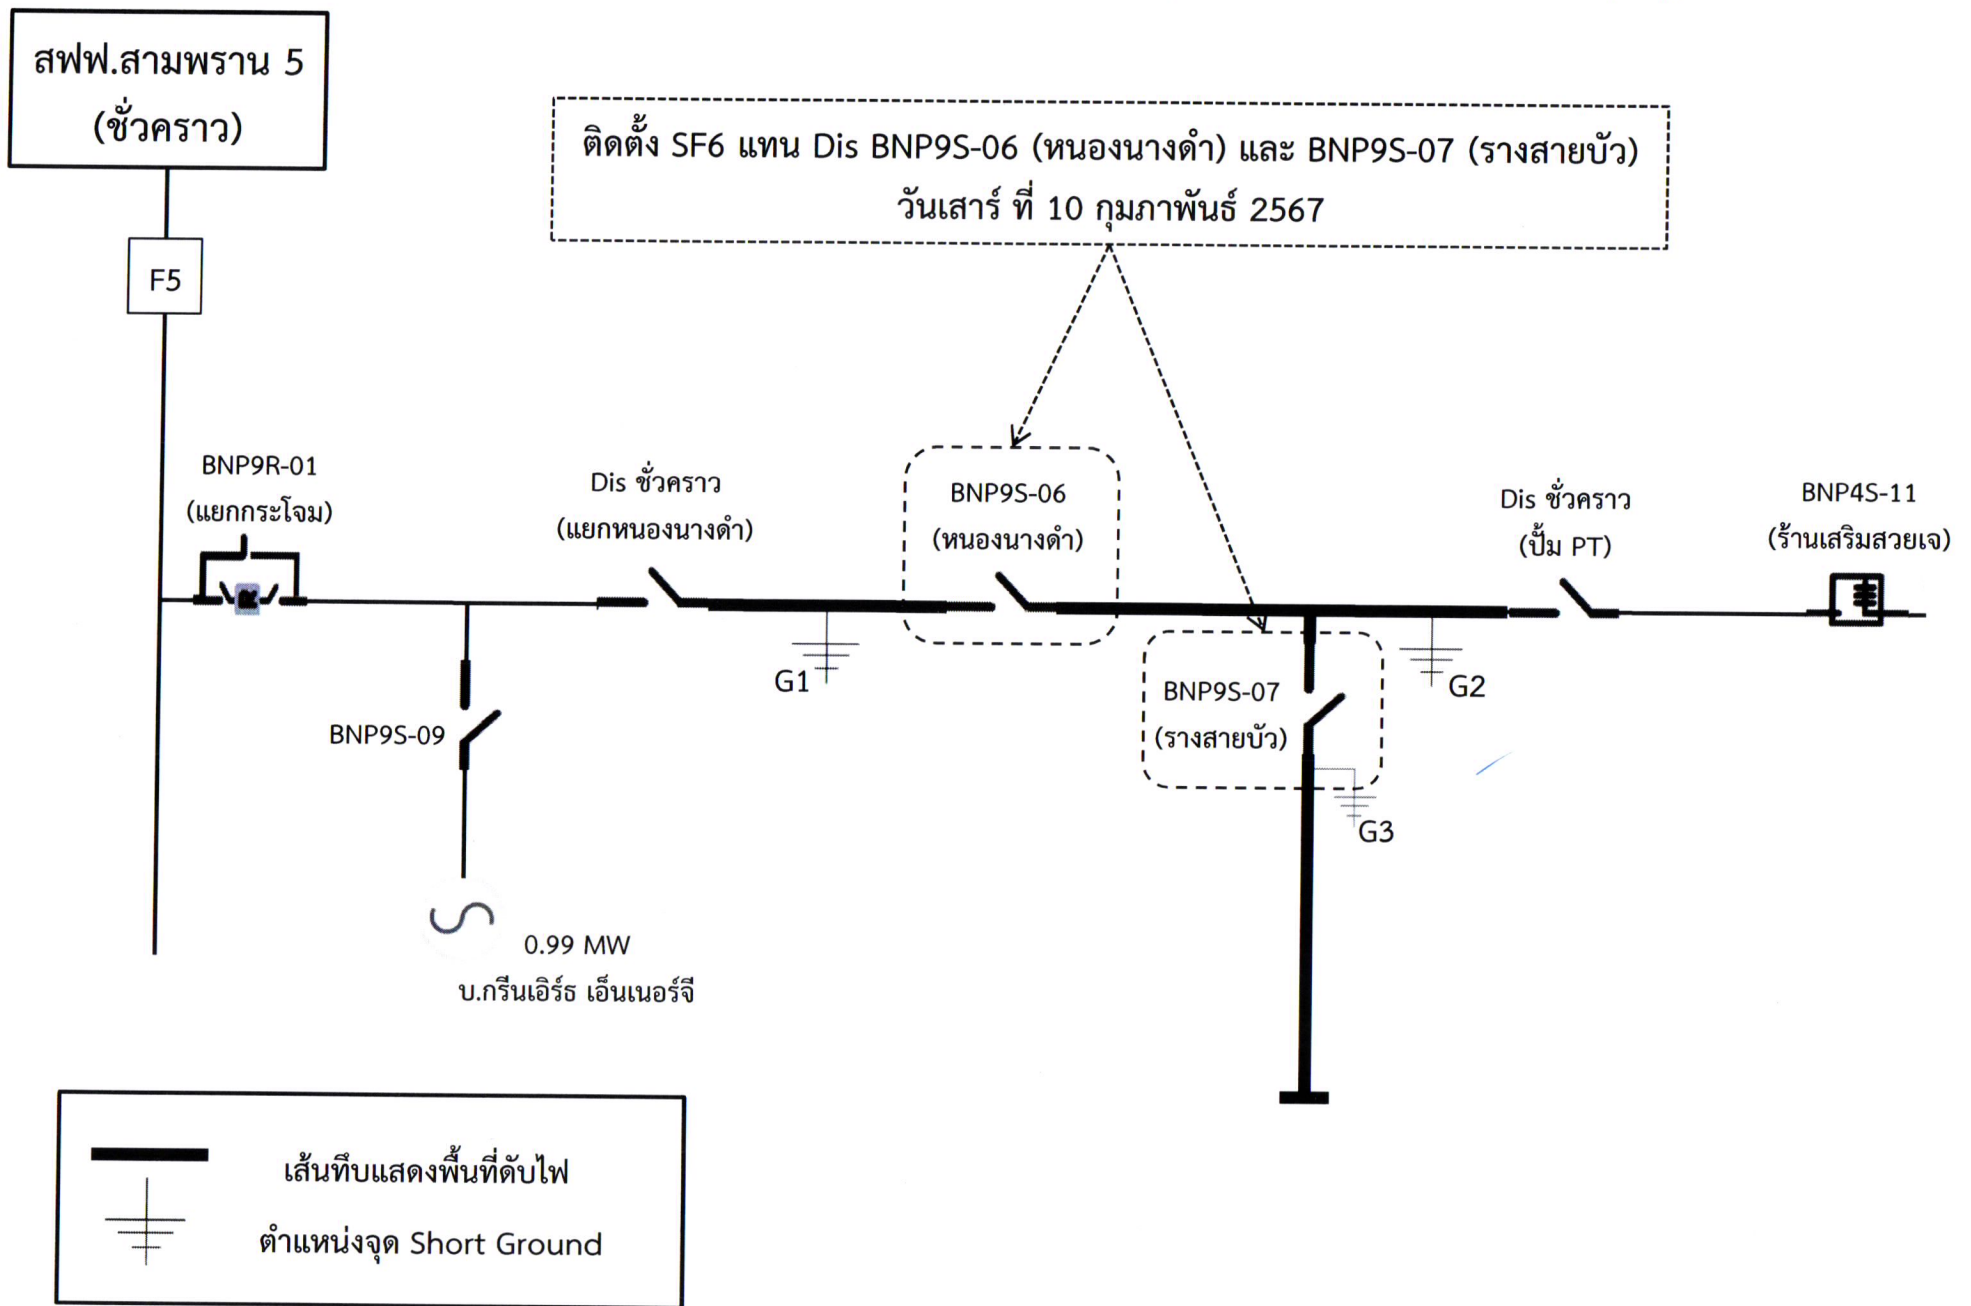

แผนผัง Single Line Diagram ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

